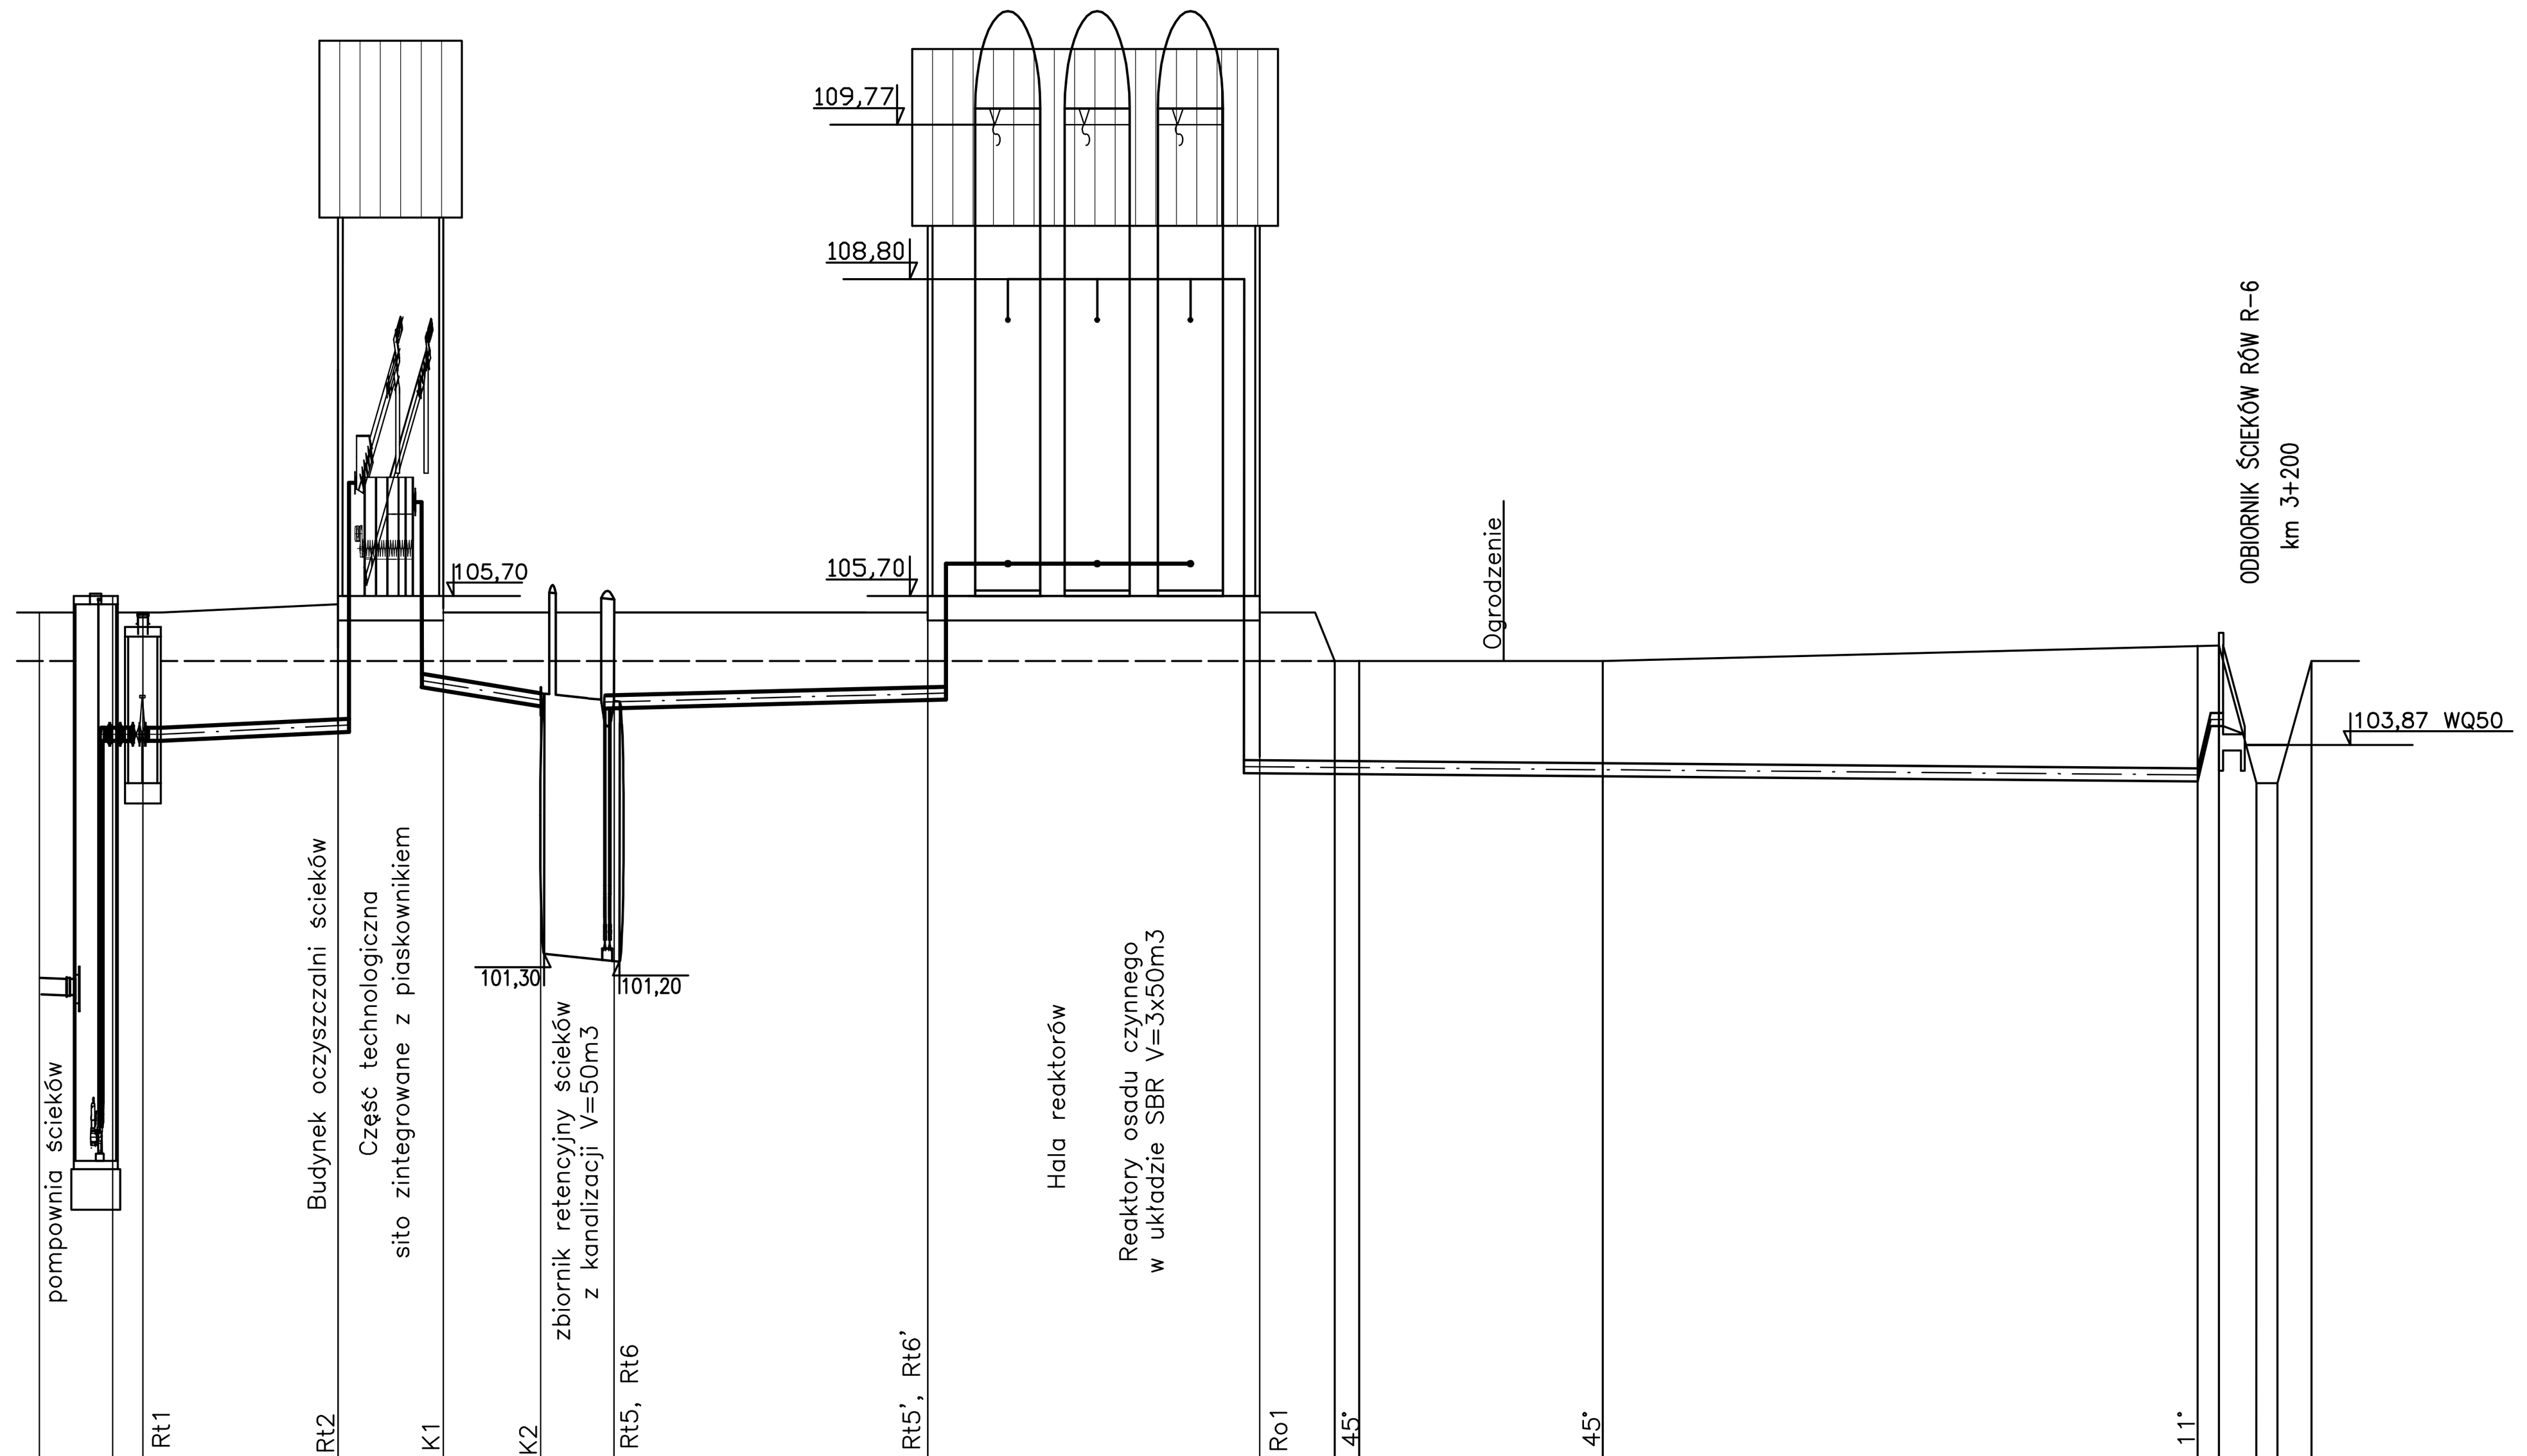

POZIOM PORÓWNAWCZY 95,00 m n.p.m.

ODLEGŁOŚCI	SPADKI, DŁUGOŚCI, ŚREDNICA	ZAGŁĘBIENIE DNA (OSI) RUROCIĄGU	RZĘDNA DNA (OSI) RUROCIĄGU	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	
		100,40	102,25	104,90	105,50	
				104,90	105,50	
0,00		1,50	104,00	104,90	105,50	Rt1
12,00	i=0,8% ø110PE	1,50	104,10	104,90	105,60	Rt2
0,00		0,90	104,60	104,90	105,50	K1
6,00	i=3,3% ø160PE	1,10	104,20	104,90	105,50	K2
0,00		0,90	104,40	104,90	105,50	Rt5, Rt6
19,3	i=0,5% 2ø125PE	0,80	104,50	104,90	105,50	Rt5', Rt6'
0,00		1,90	103,60	104,90	105,50	Ro1
	i=0.2% ø160PE	1,31	103,59	104,90		
6,10		1,31	103,59	104,90		45°
21,10		1,34	103,56	104,90		45°
57,70		1,60	103,50	105,10		11°
59,00		1,00	104,10	105,10		
				103,40		
				104,90		

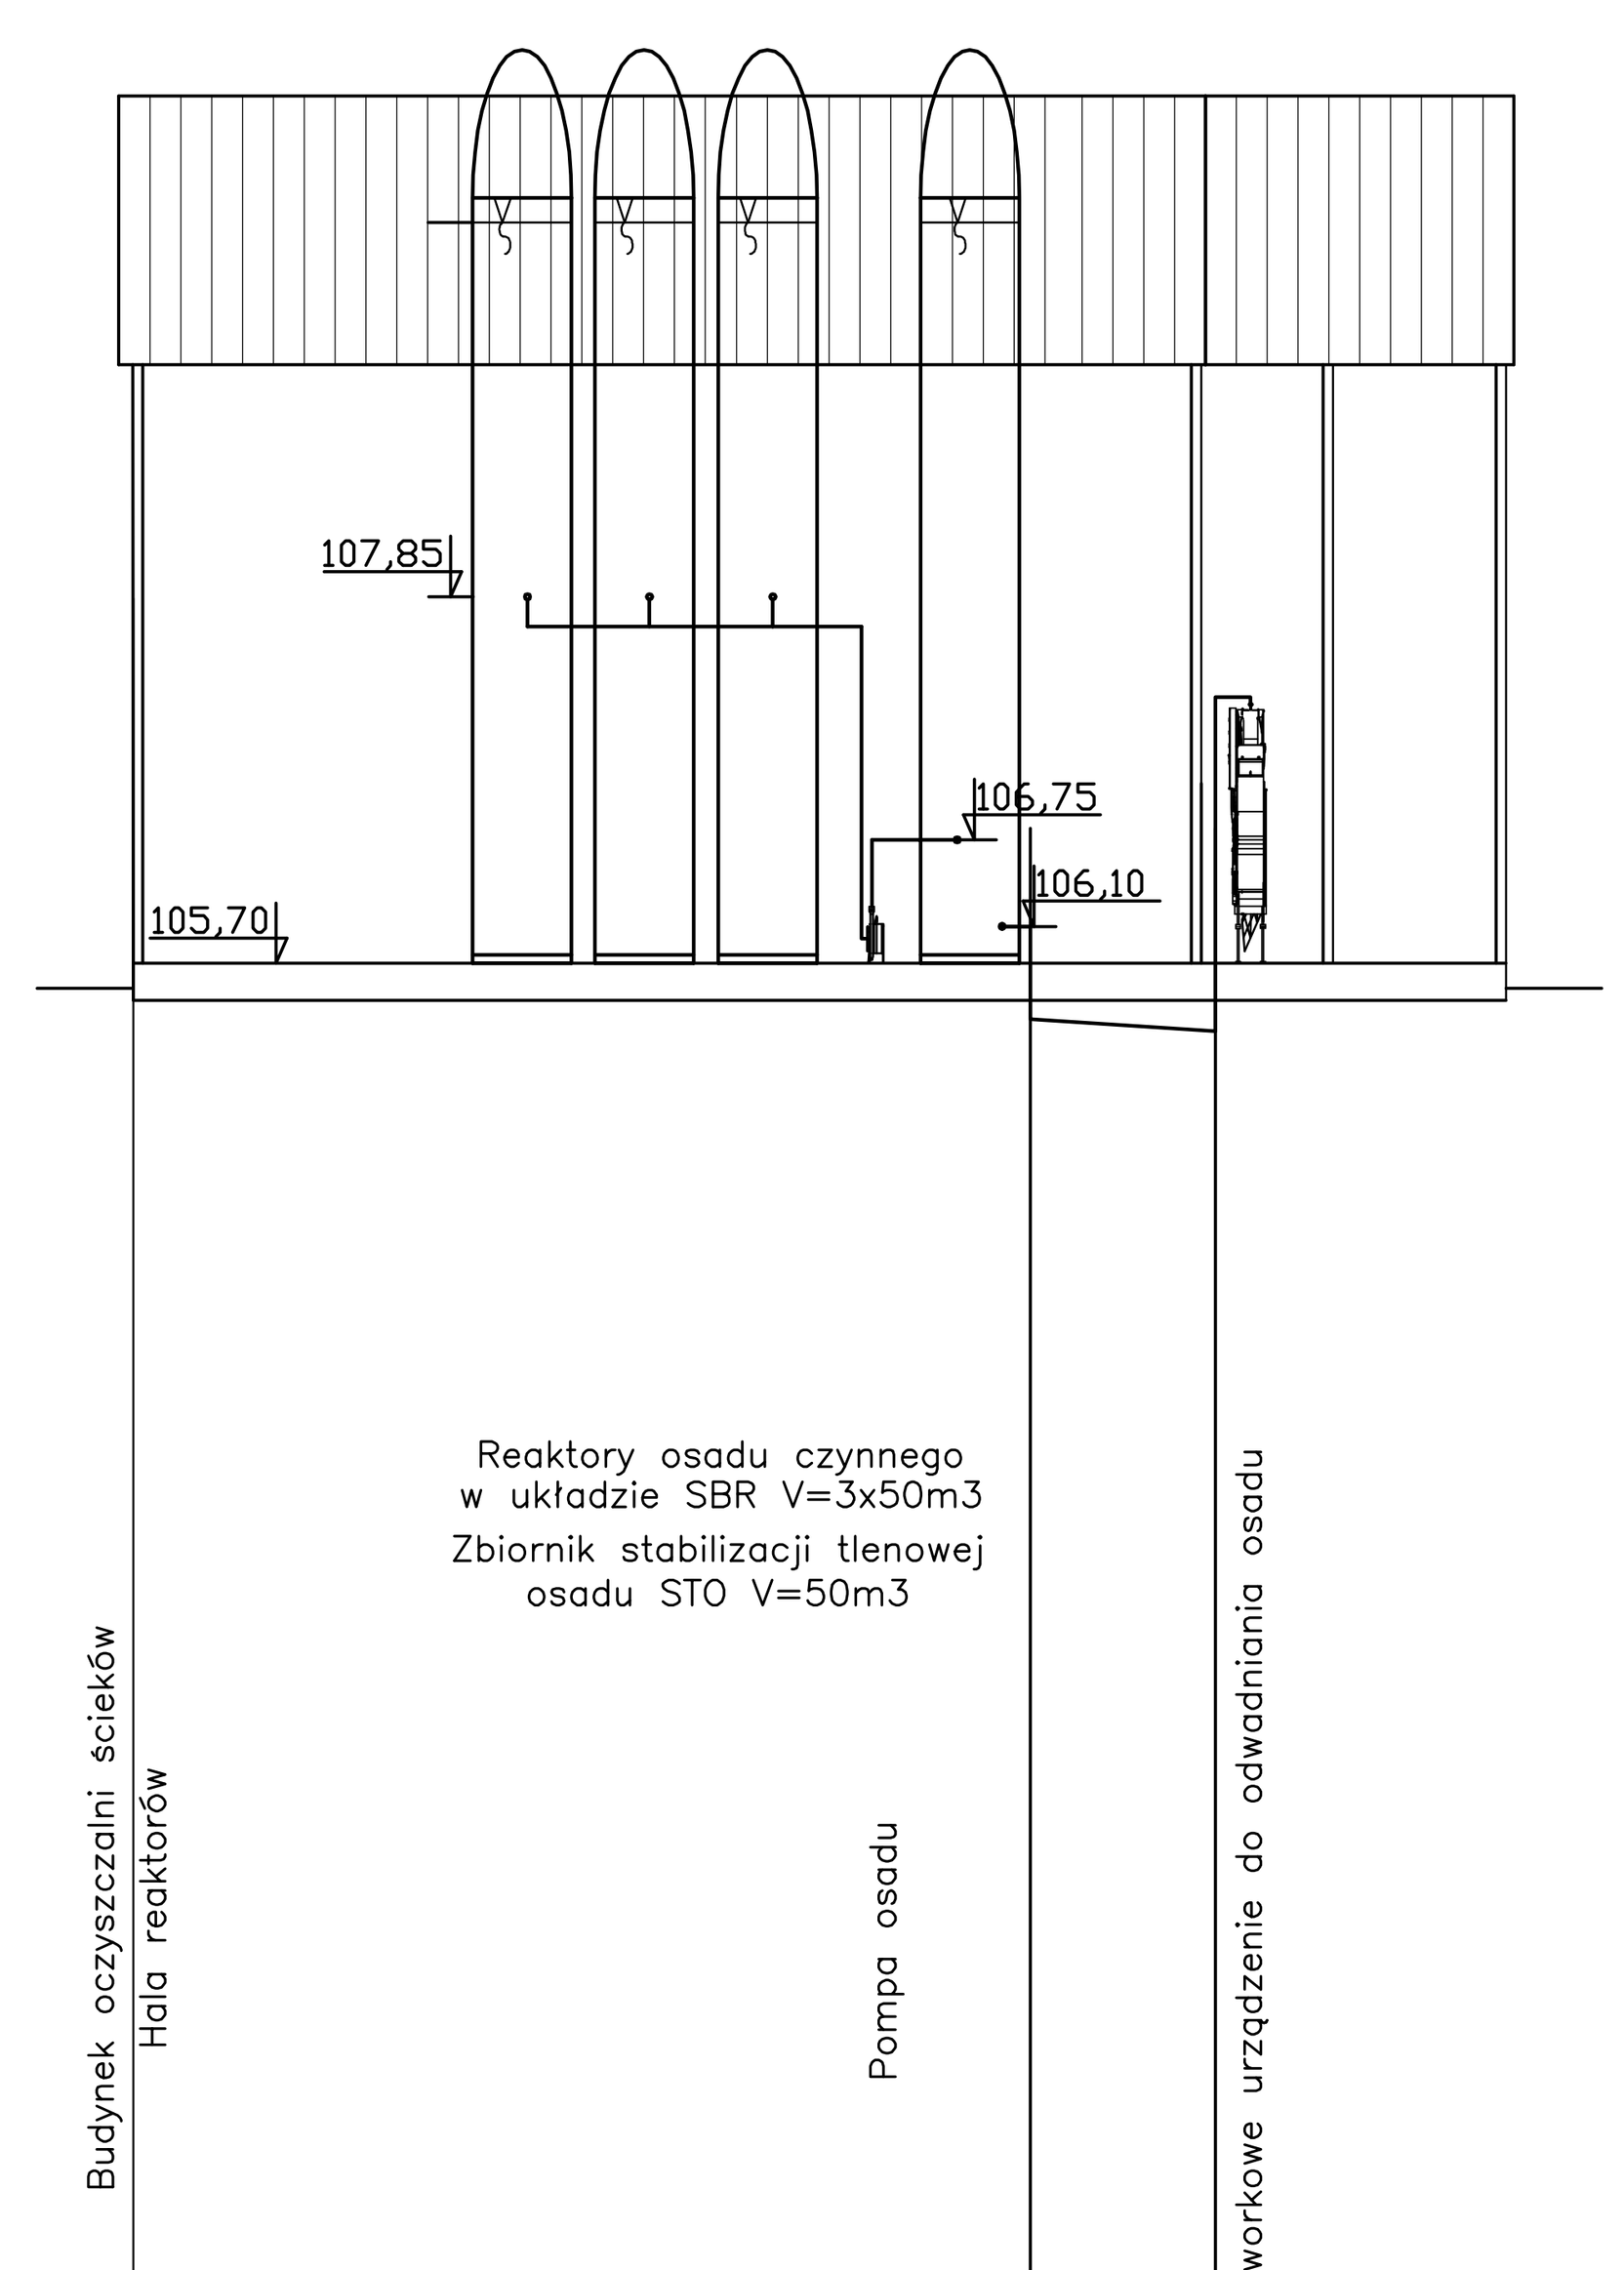

					105,50	Budynek oczyszczalni ścieków
				105,25	105,70	Hala reaktorów Reaktory osadu czynnego w układzie SBR V=3x50m3 Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO V=50m3 Pompa osadu
	ø110 PE			105,20	105,70	workowe urządzenie do odwadniania osadu

PROFIL PODŁUŻNY
PO DRODZE ŚCIEKÓW I OSADÓW
Skala 1: 100/500

bionor Sp. z o.o.

Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. MOCHOWO PARCELE gm. MOCHOWO pow. SIEMRPECKI			
Branża:	TECHNOLOGIA	Stadium: PROJEKT BUDOWANY		Data 06.2011
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PO DRODZE ŚCIEKÓW I OSADÓW		Skala 1:100/500	Nr rys. 4
	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	mgr inż. A. Sznajder	Instalacyjna – oczyszczalnie ścieków	KL-132/02	
Projektował	mgr inż. T. Religa	Instalacyjna	PDK/0009/POOS/07	
Opracował	mgr inż. M. Borycka			
Opracował	mgr inż. K. Piątek			
Sprawdził	mgr inż. B. Olewińska	Instalacyjna – oczyszczalnie ścieków	KL-21/2001	