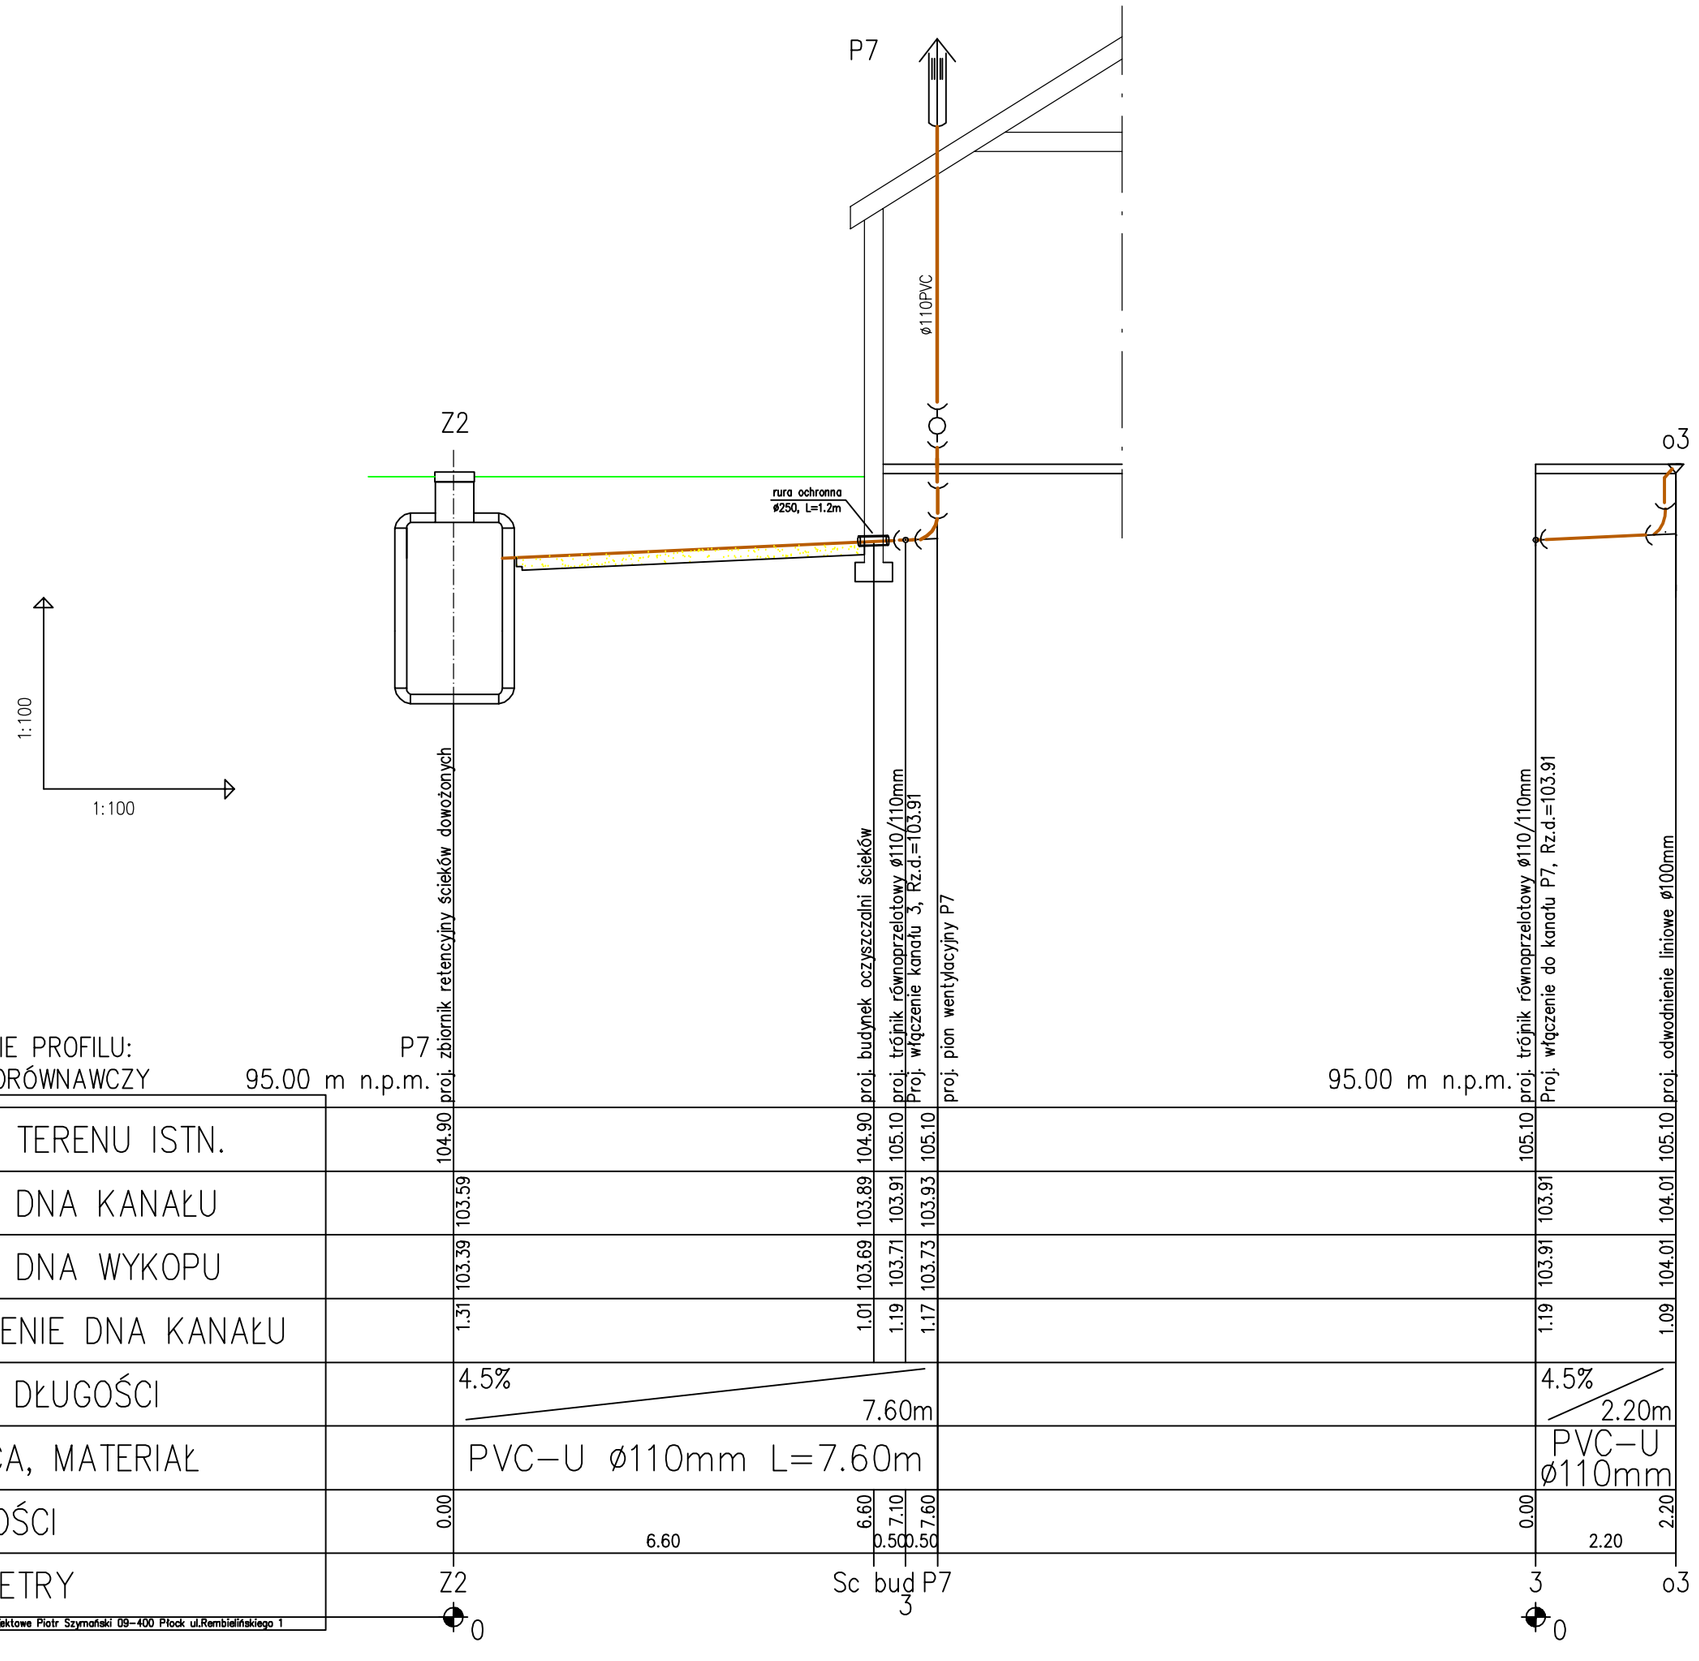

OZNACZENIE PROFILU: P7 | Z2 | Sc bud P7 | 3 | o3

POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m. | 95.00 m n.p.m.

	proj. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych	proj. budynek oczyszczalni ścieków	proj. trójnik równoprzelotowy ø110/110mm Proj. włączenie kanału 3, Rz.d.=103.91	proj. pion wentylacyjny P7	proj. trójnik równoprzelotowy ø110/110mm Proj. włączenie do kanału P7, Rz.d.=103.91	proj. odwodnienie liniowe ø100mm
RZĘDNA TERENU ISTN.	104.90	104.90	105.10	105.10	105.10	105.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	103.59	103.89	103.91	103.93	103.91	104.01
RZĘDNA DNA WYKOPU	103.39	103.69	103.71	103.73	103.91	104.01
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.31	1.01	1.19	1.17	1.19	1.09
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.5% 7.60m				4.5% 2.20m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U ø110mm L=7.60m				PVC-U ø110mm	
ODLEGŁOŚCI	0.00	6.60	7.10	7.60	0.00	2.20
HEKTOMETRY	0		3		0	

Usługi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymański 09-400 Płock ul.Rambielińskiego 1

bionor Sp. z o.o.

Obiekt: BUDOWA OCZYSZCZALNIA •CIEKÓW w m. MOCHOWO PARCELE

Adres obiektu: Inwestora Mochowo 09-214 Mochowo

Branża: INSTALACYJNA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY | Data 05.2011

Nazwa rysunku: INSTALACJA KANALIZACJ-PROPIL P7,o3 | Skala 1:50 | Nr rys. 4

	Nazwisko	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis
Projektował	mgr inż. D. Janiszewska	instalacyjna	111/89	
Opracował	inż. P. Szymański	instalacyjna		
Sprawdził	mgr inż. M. Skrocki	instalacyjna	WKP/IS/0324/09	