POZIOM PORÓWNAWCZY 98,00 m n.p.m.

1:100 (skala pionowa), 1:100 (skala pozioma)

PRZEJŚCIE NR 1 – KILOMETRAŻ 100 + 906
NAWIERZCHNIA CHODNIK – PŁYTY

1–2

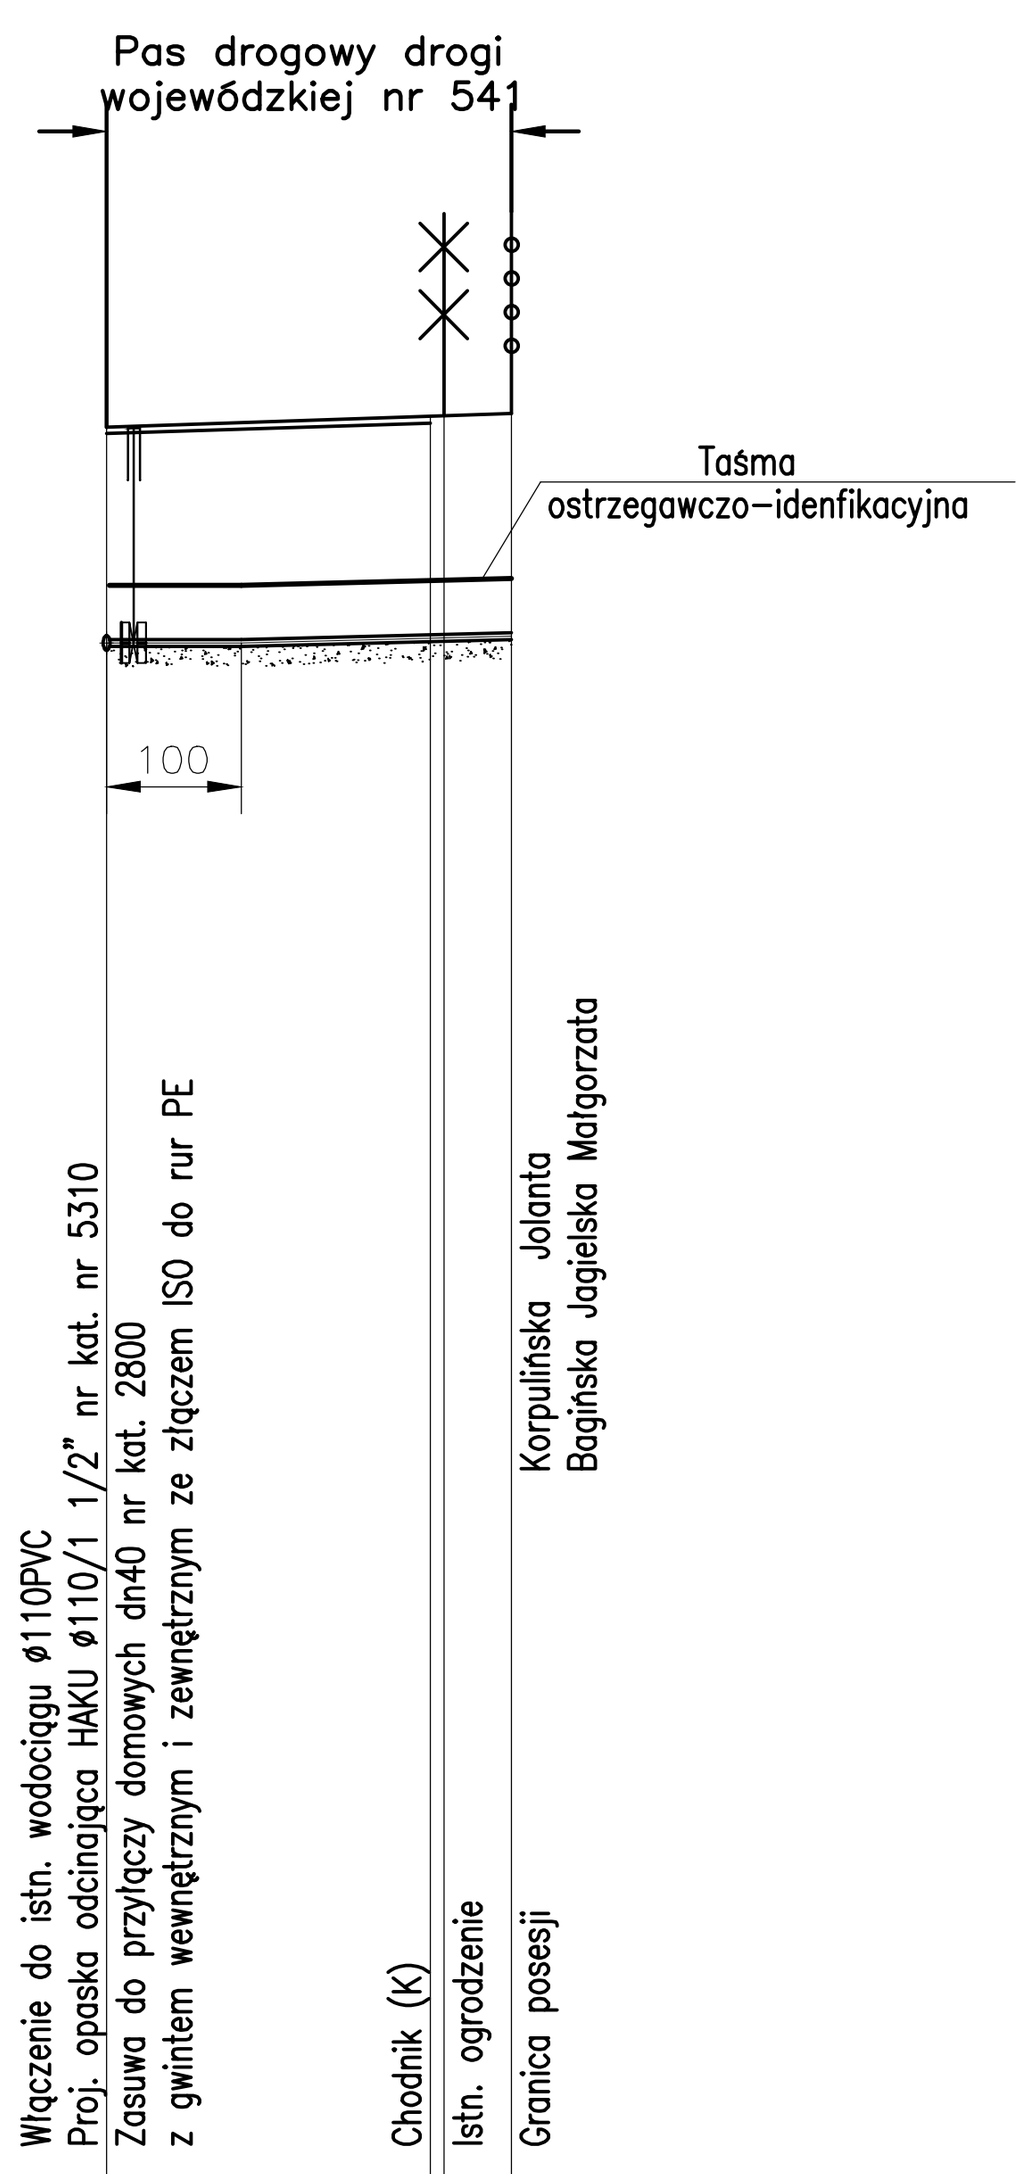

RZĘDNA TERENU	111,00				111,10
RZĘDNA OSI PRZEWODU	109,40	109,40			109,45
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,60				1,65
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	2,5% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø50PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	2,40	2,50	3,00
	1				2

PRZEJŚCIE NR 2 – KILOMETRAŻ 100 + 931
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

3–4

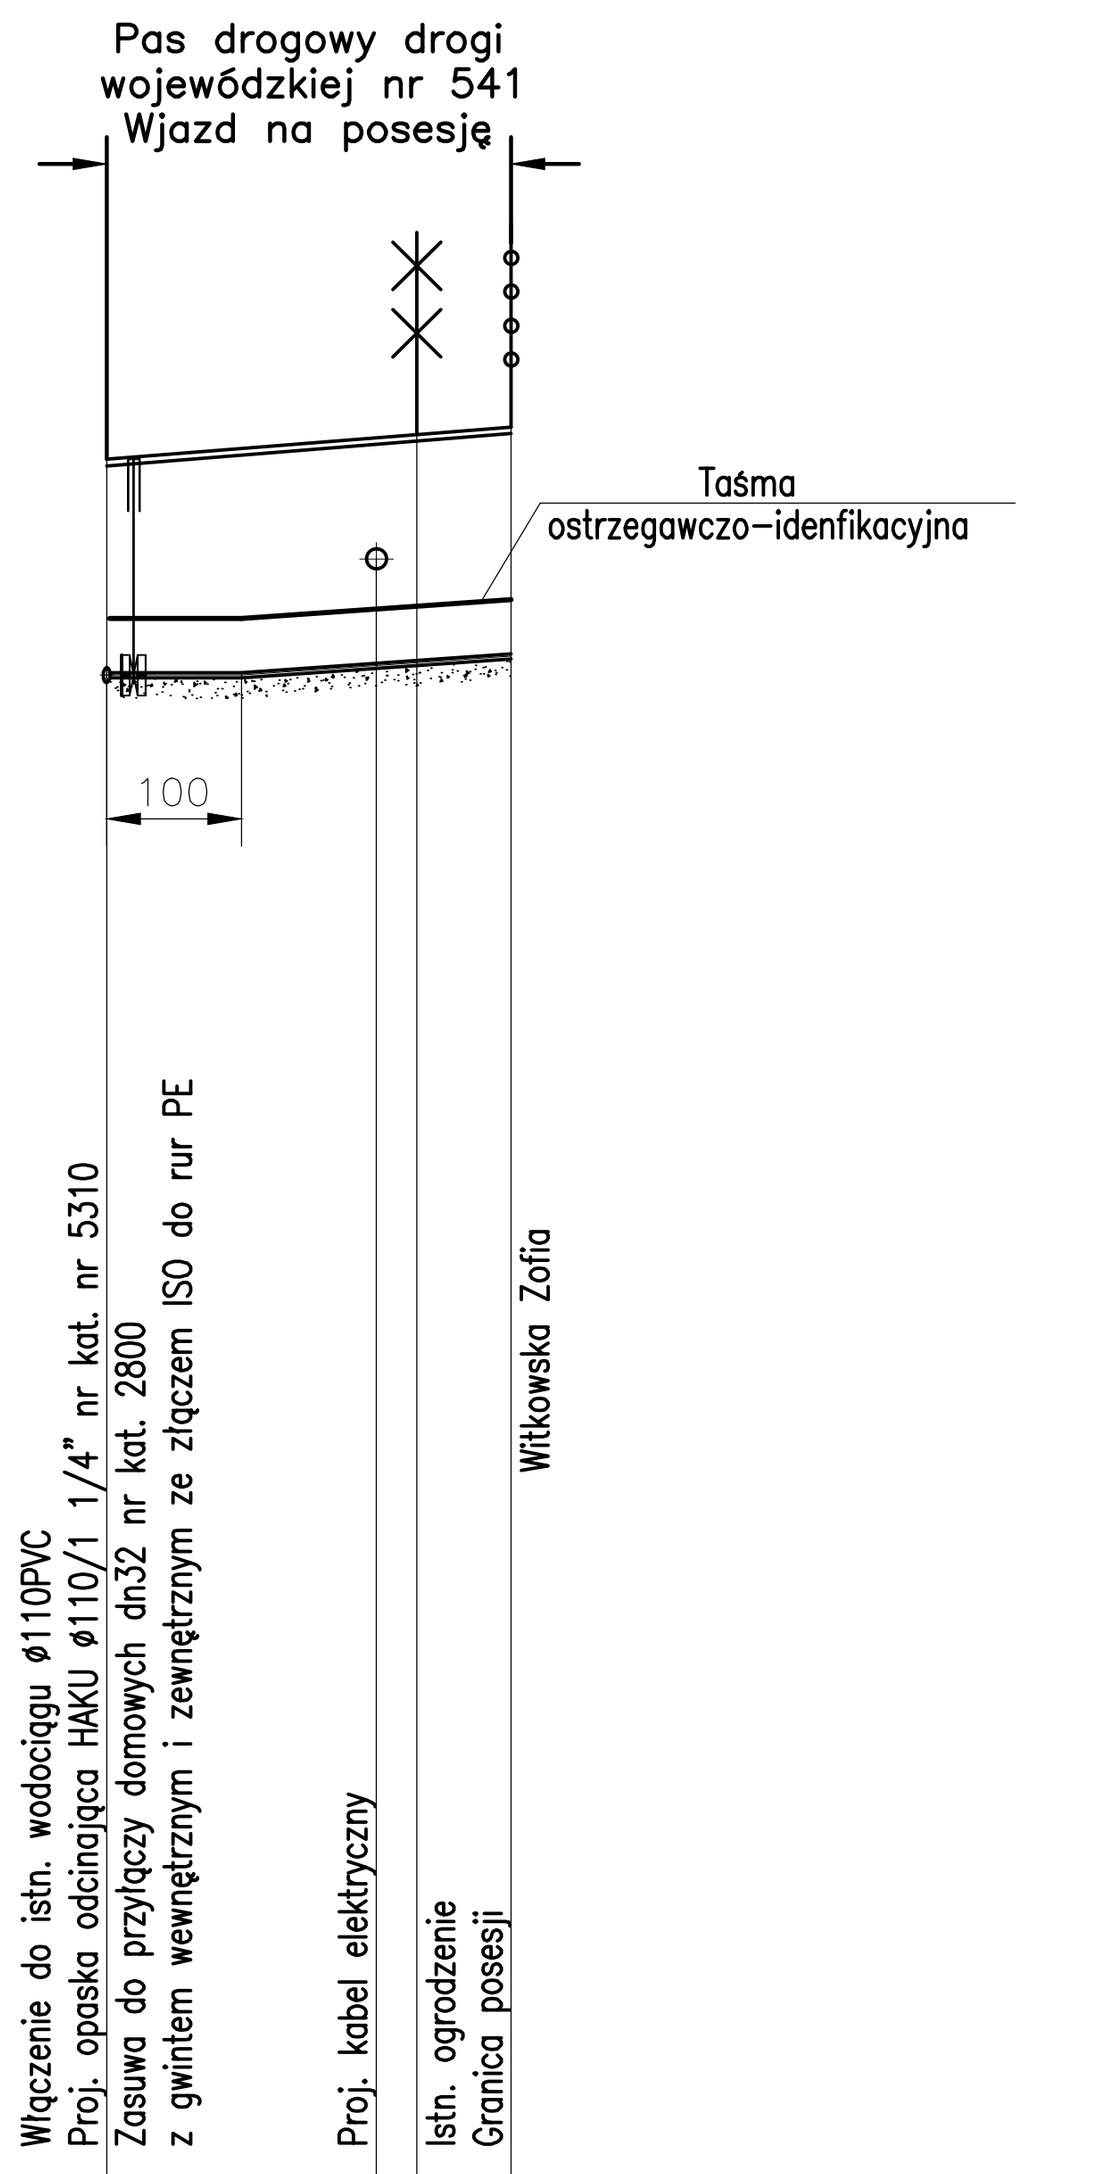

RZĘDNA TERENU	110,76				111,00
RZĘDNA OSI PRZEWODU	109,16	109,16			109,30
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,60				1,70
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	7,0% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	2,00	2,30	3,00
	3				4

PRZEJŚCIE NR 3 – KILOMETRAŻ 100 + 950
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

5–6

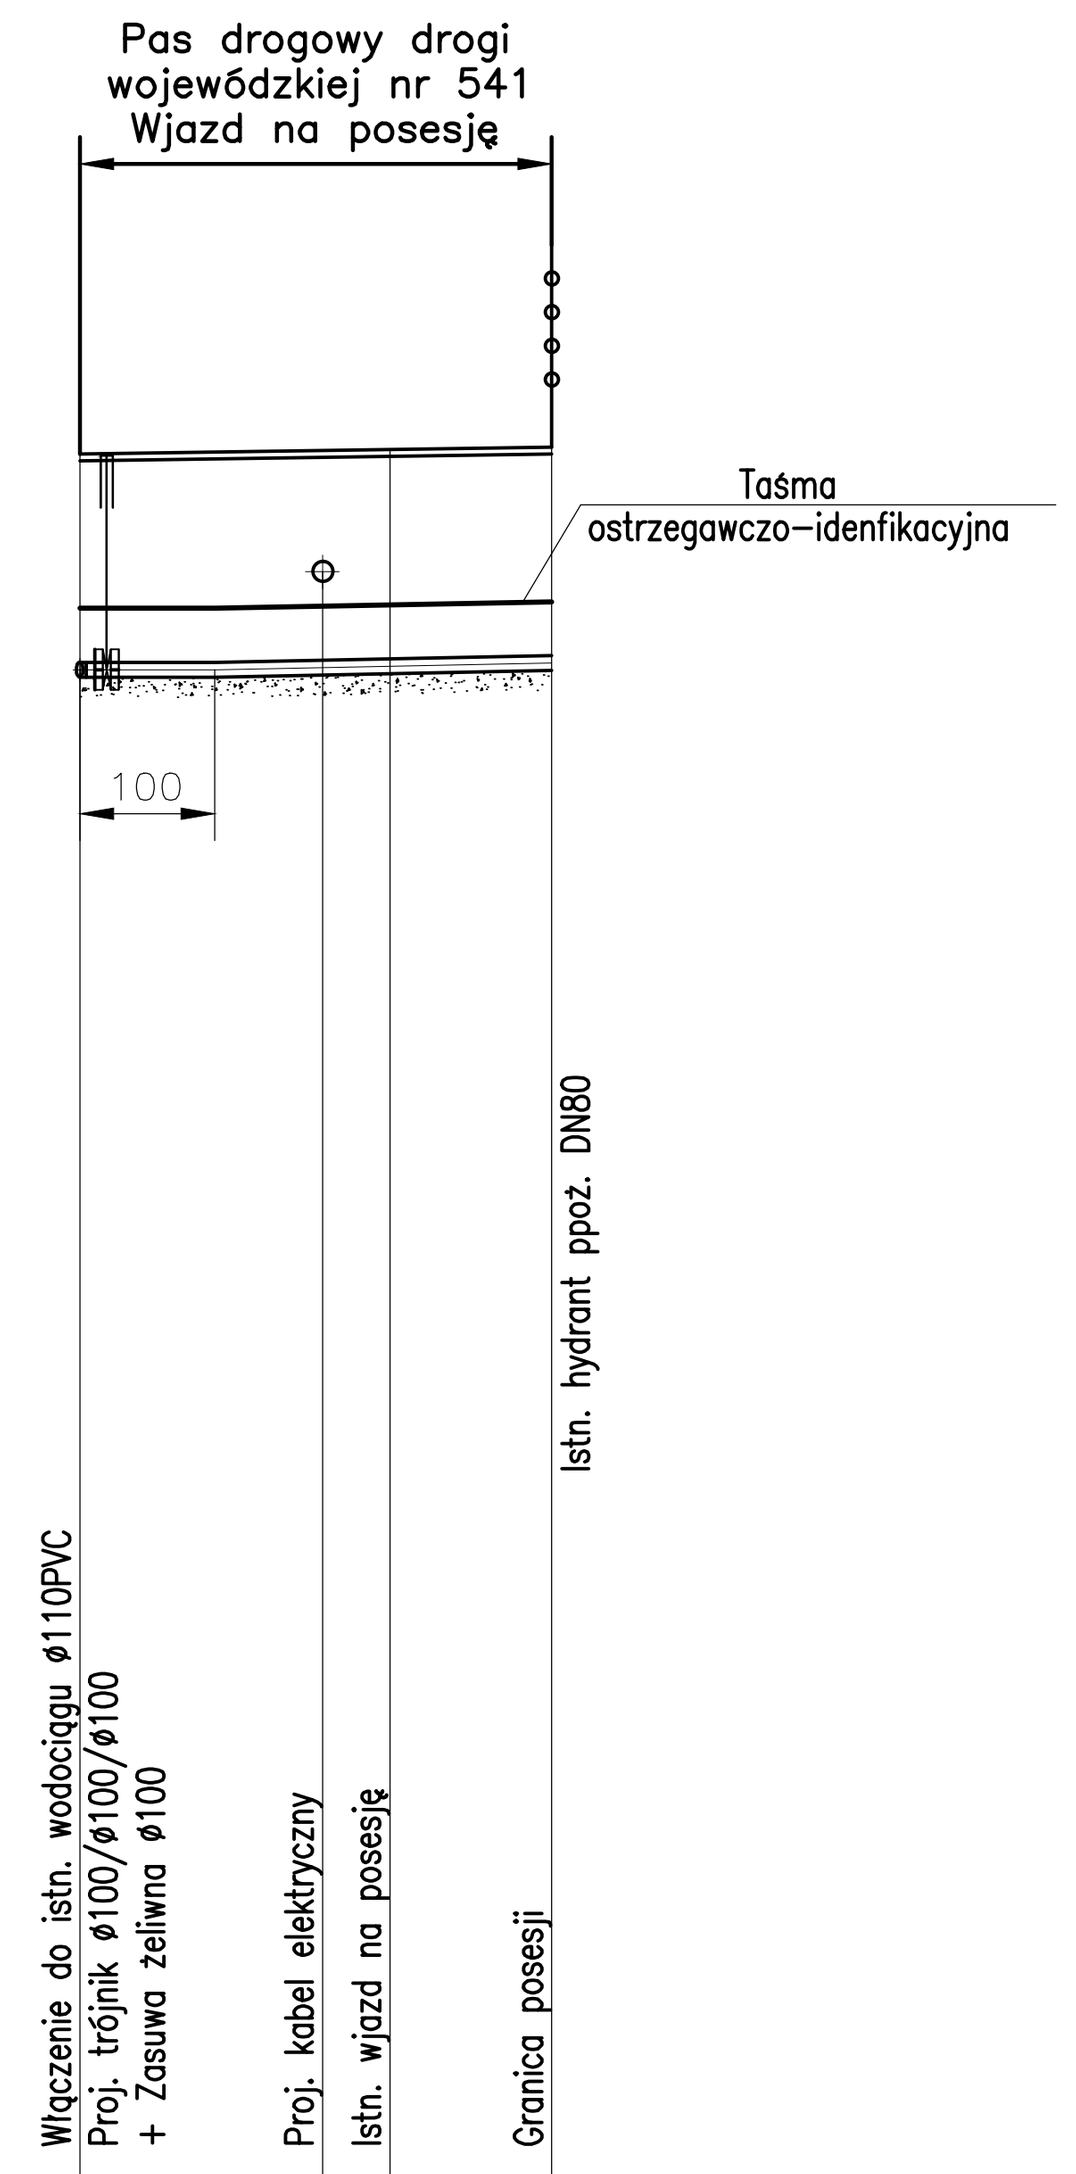

RZĘDNA TERENU	110,80				110,85
RZĘDNA OSI PRZEWODU	109,20	109,20			109,25
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,60				1,60
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	2,0% / 2,5m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø110PVC, PN10, L=3,5m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,80	2,30	3,50
	5				6

PRZEJŚCIE NR 4 – KILOMETRAŻ 100 + 968
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

7–8

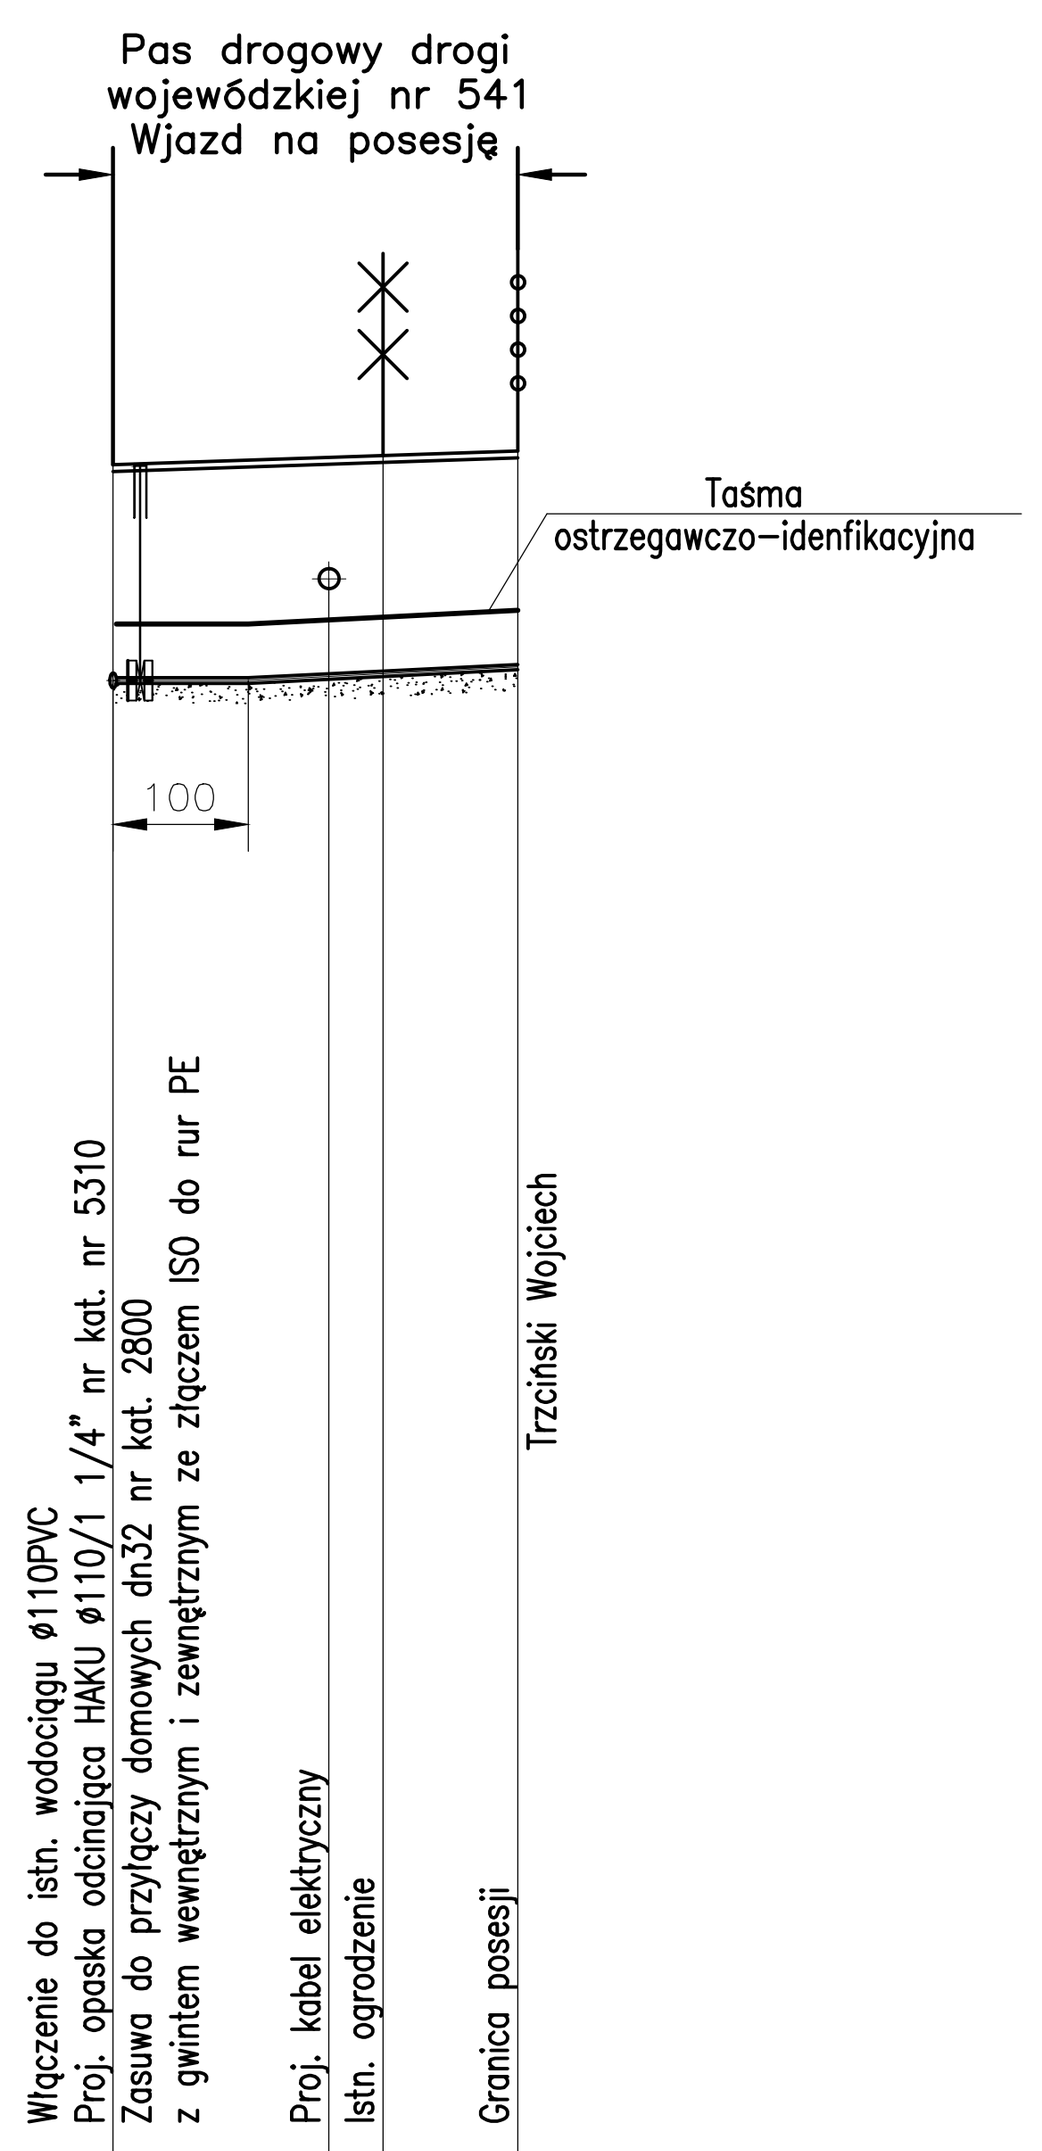

RZĘDNA TERENU	110,55				110,65
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,95	108,95			109,05
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,60				1,60
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	5,0% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,60	2,00	3,00
	7				8

PRZEJŚCIE NR 5 – KILOMETRAŻ 101 + 000
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

9–10

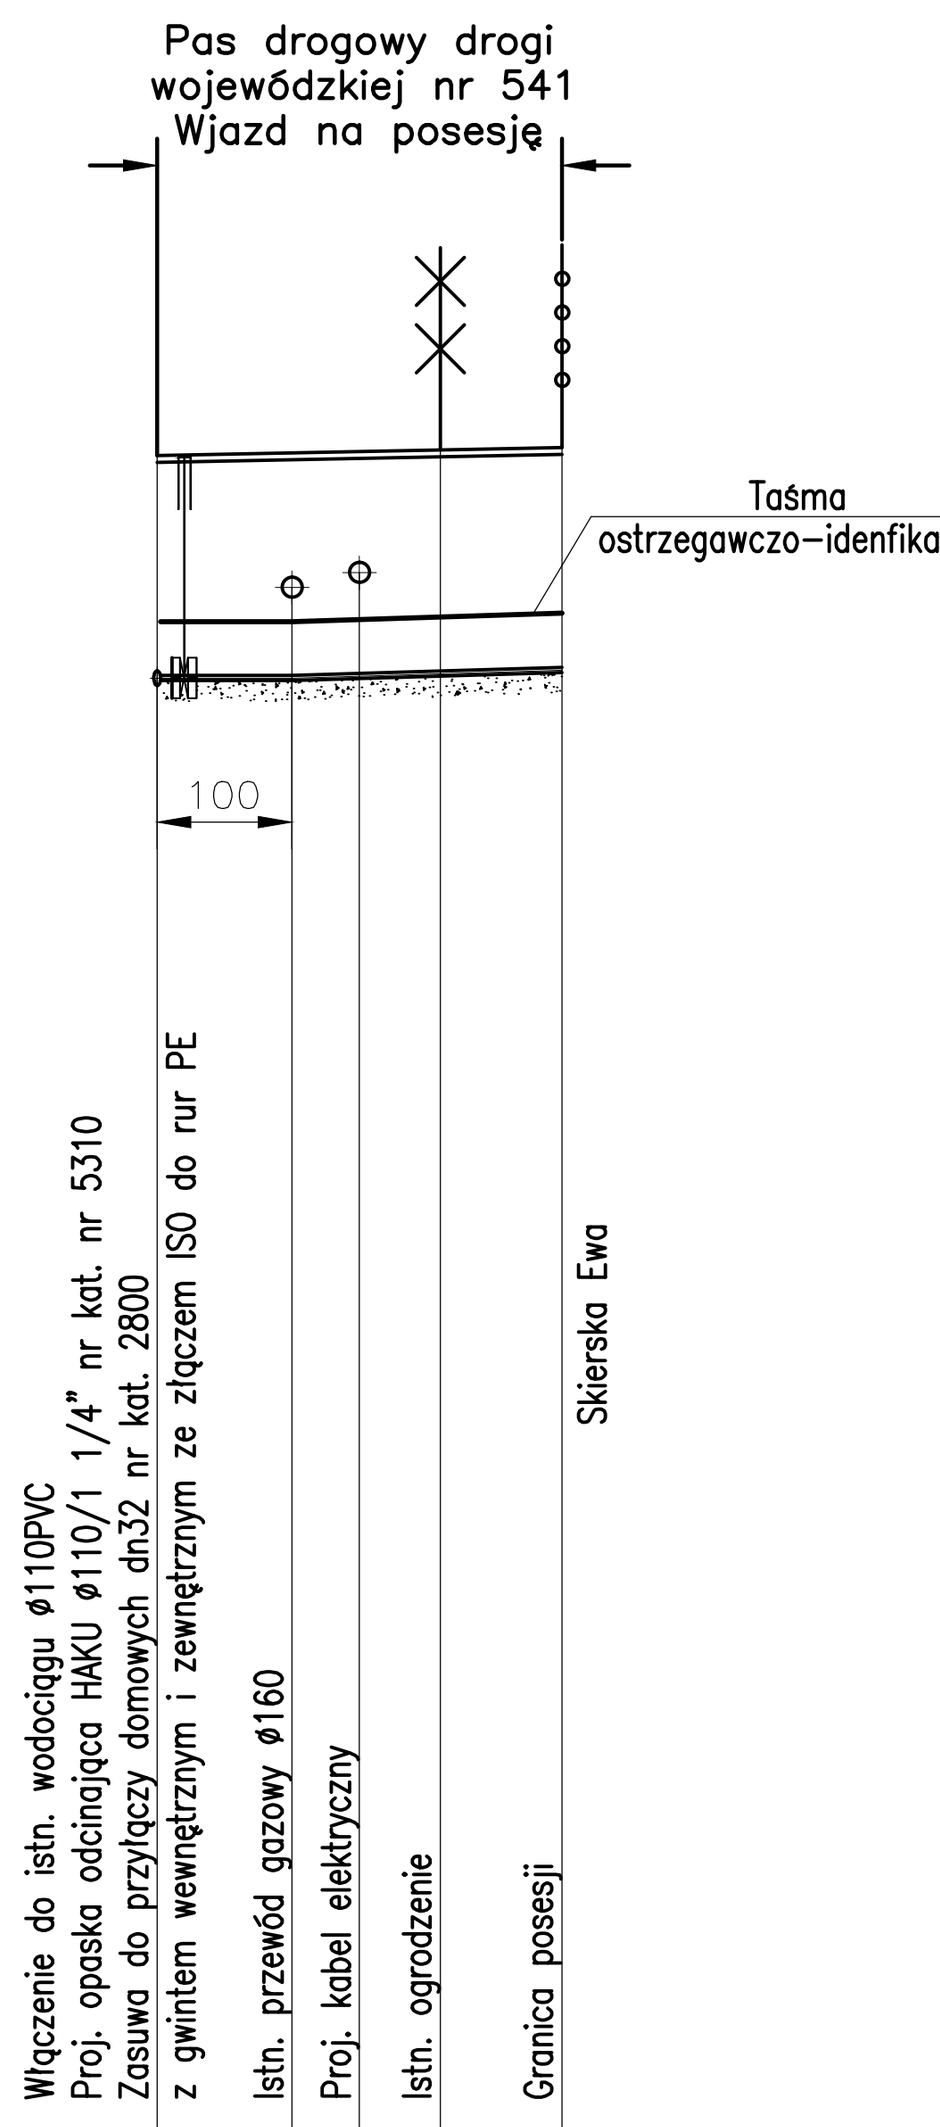

RZĘDNA TERENU	110,44				110,50
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,79	108,79			108,85
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65				1,65
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	3,0% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,50	2,10	3,00
	9				10

PRZEJŚCIE NR 6 – KILOMETRAŻ 101 + 020
NAWIERZCHNIA CHODNIK – PŁYTY

11–12

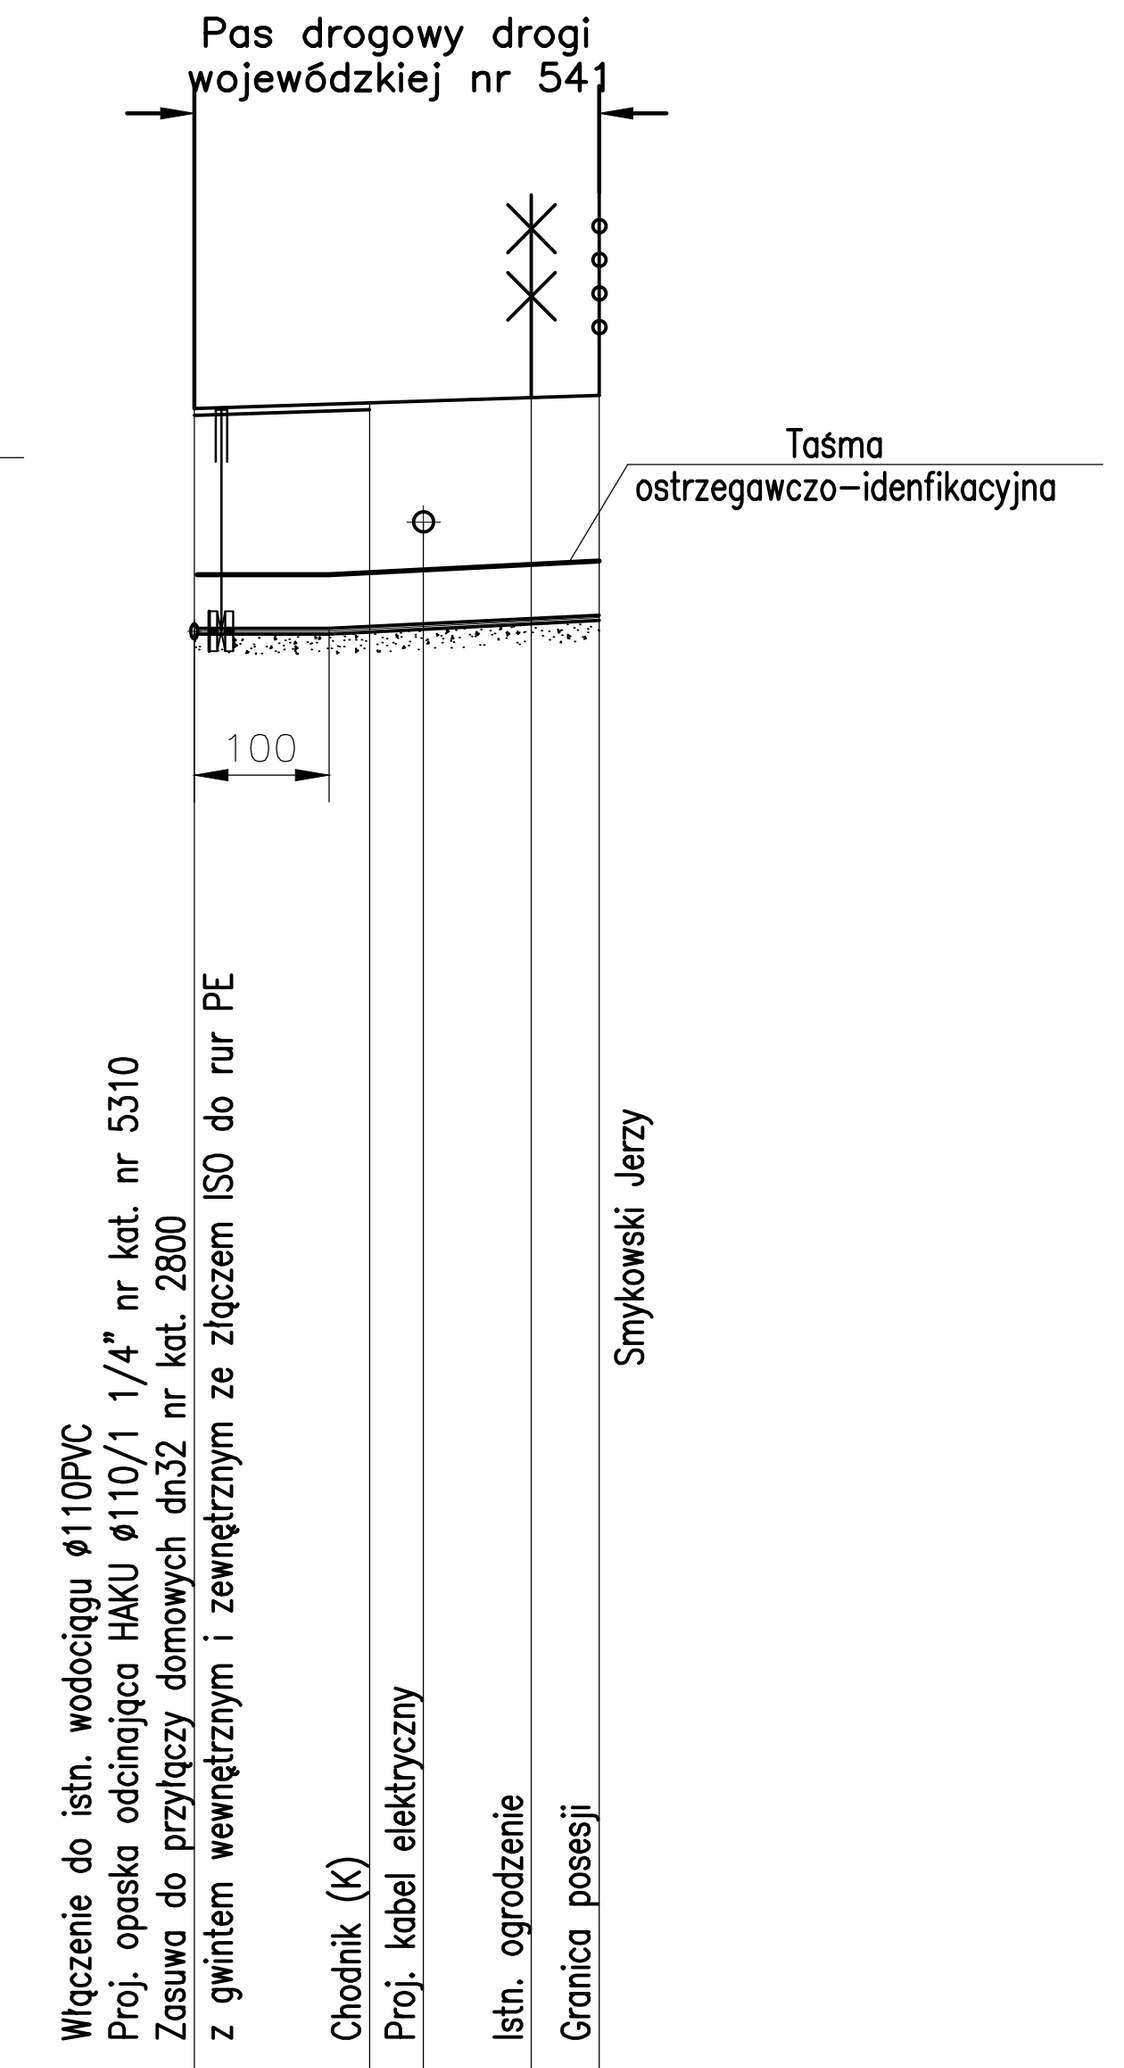

RZĘDNA TERENU	110,35					110,45
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,70	108,70				108,80
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65					1,65
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	5,0% / 2,0m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=3,0m					
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,30	1,70	2,50	3,00
	11					12

PRZEJŚCIE NR 8 – KILOMETRAŻ 100 + 110
NAWIERZCHNIA CHODNIK – PŁYTY

19–20

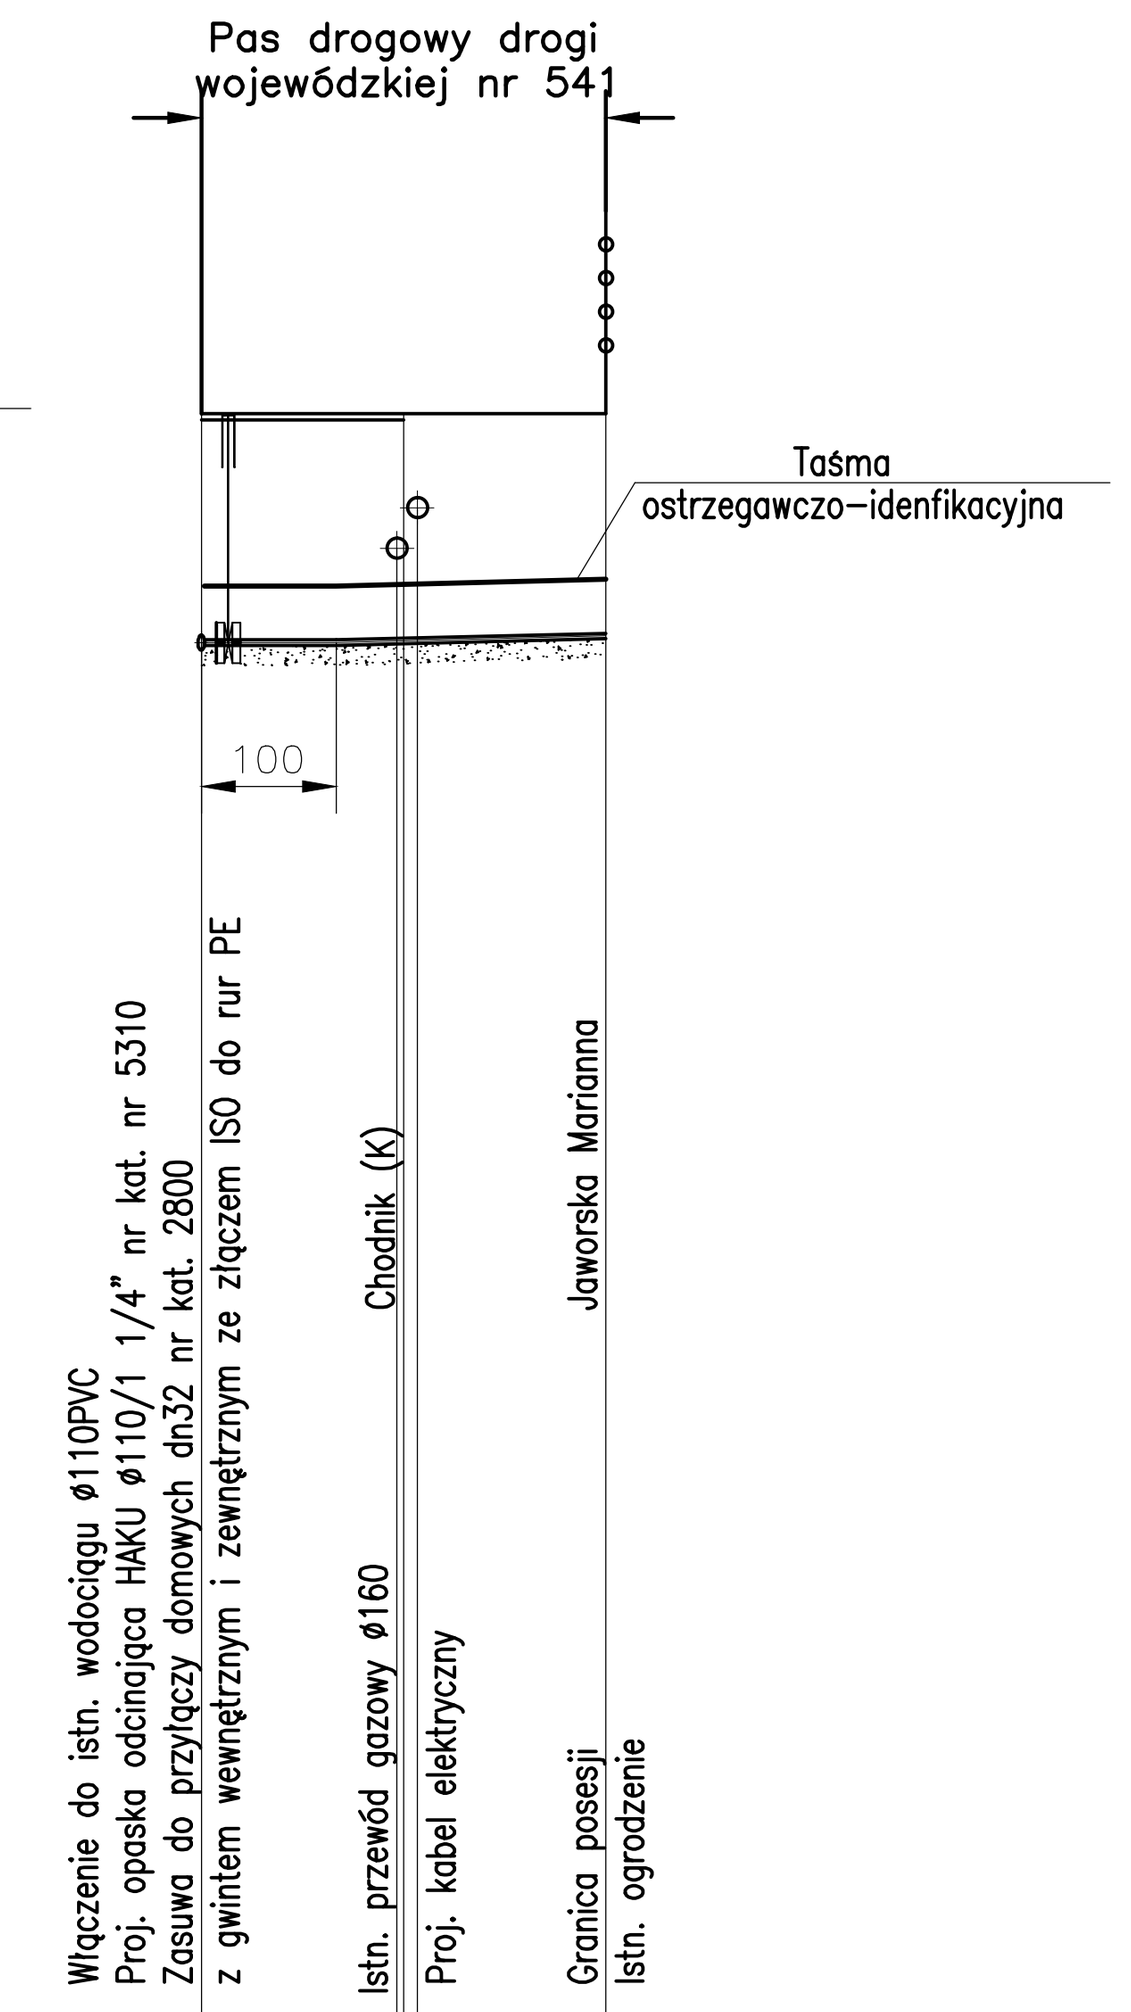

RZĘDNA TERENU	109,90				109,90
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,20	108,20			108,25
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,70				1,65
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	2,5% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,40	1,60	3,00
	19				20

PRZEJŚCIE NR 10 – KILOMETRAŻ 101 + 169
NAWIERZCHNIA CHODNIK – PŁYTY

23–24

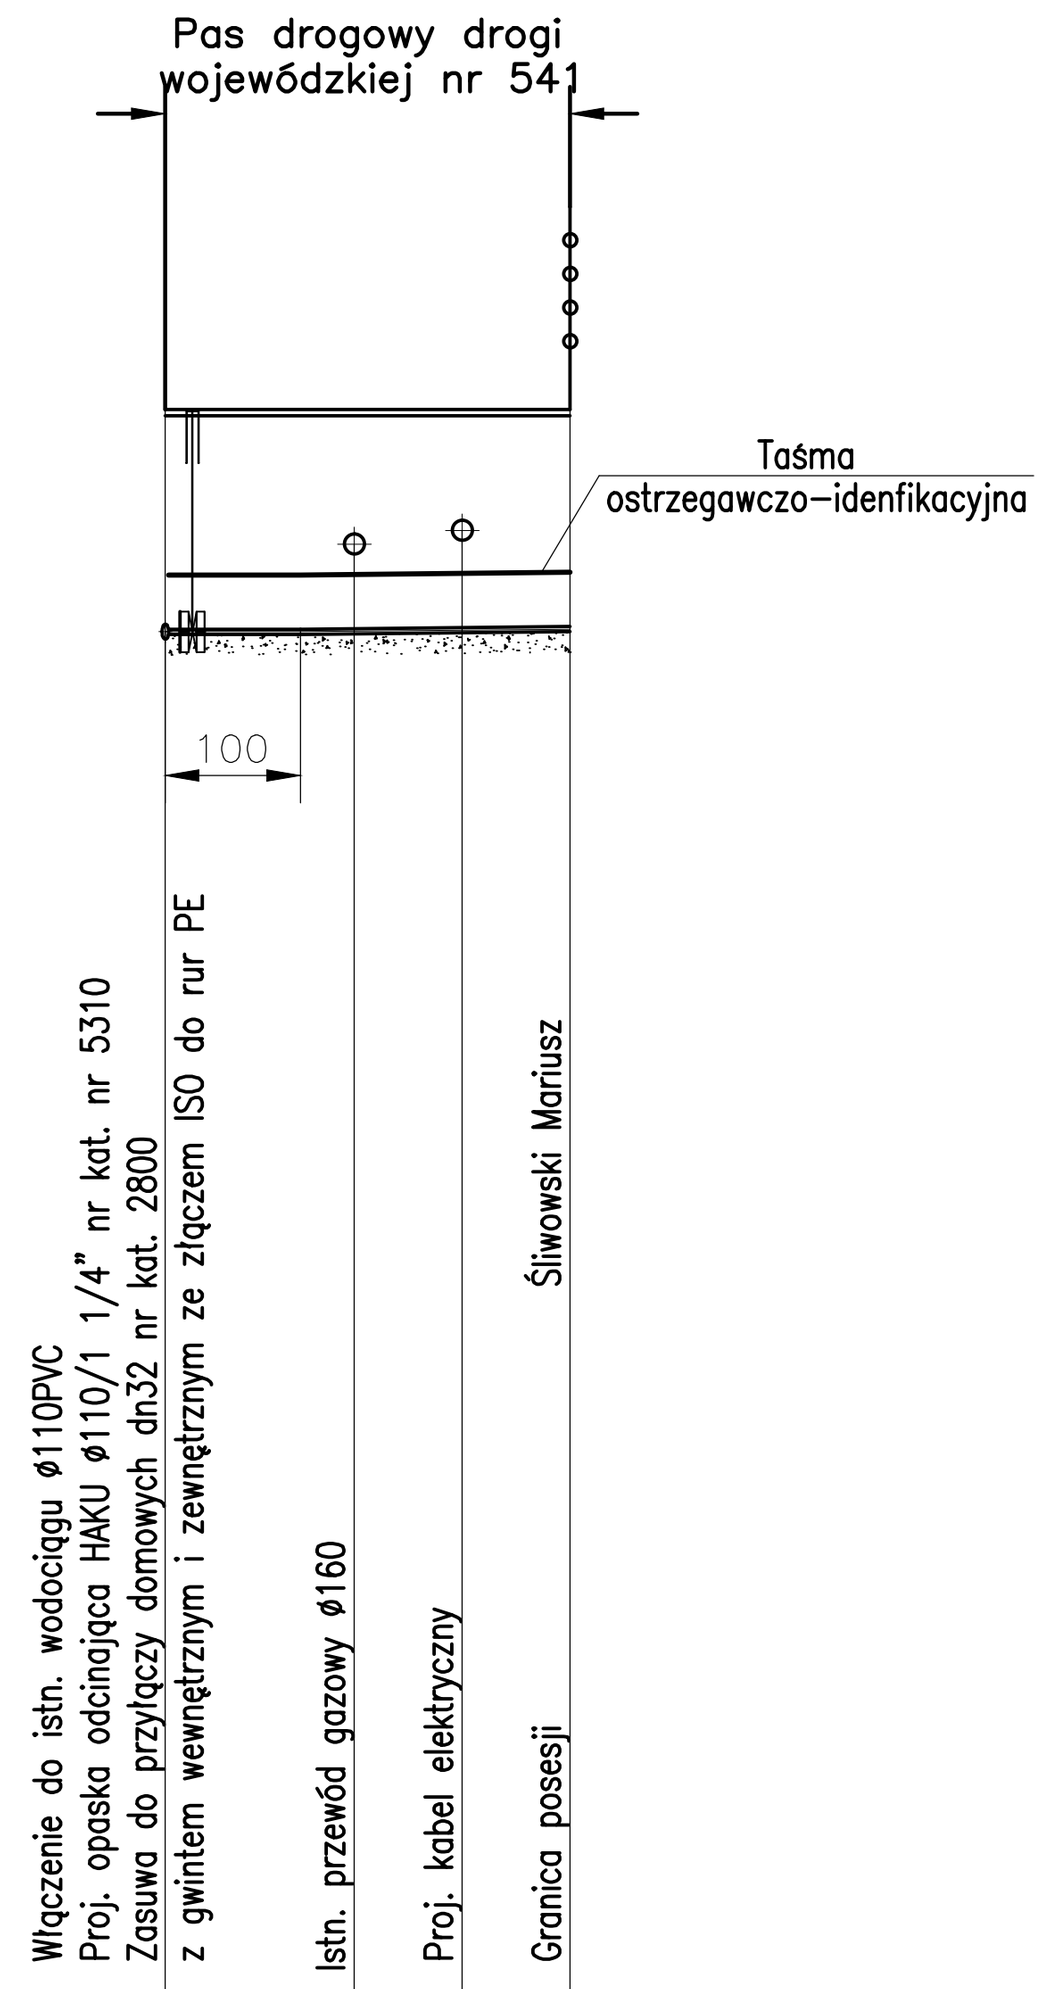

RZĘDNA TERENU	109,76				109,76
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,11	108,11			108,13
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65				1,63
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	1,0% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,40	2,20	3,00
	23				24

POZIOM PORÓWNAWCZY 98,00 m n.p.m.

1:100 (skala pionowa), 1:100 (skala pozioma)

PRZEJŚCIE NR 11 – KILOMETRAŻ 101 + 194
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

25–26

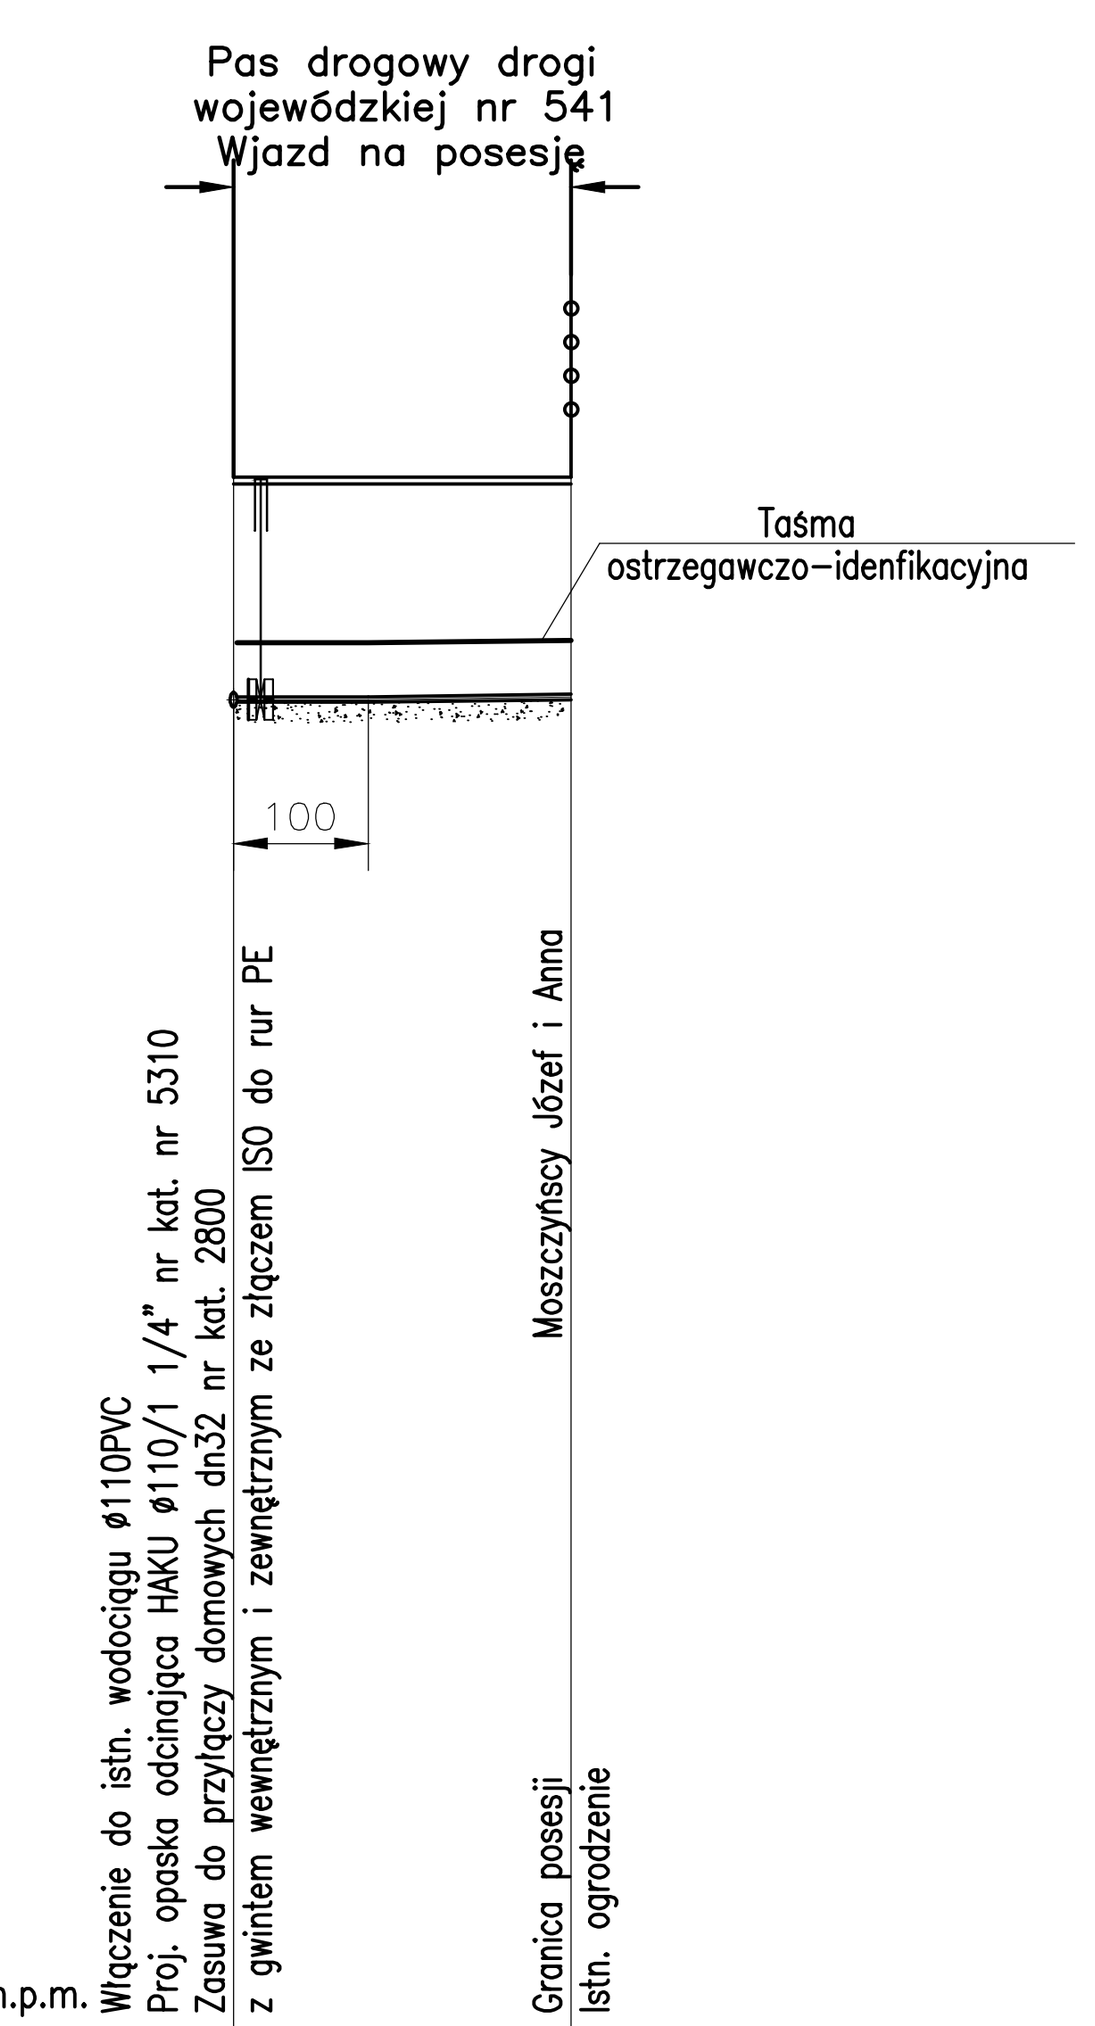

RZĘDNA TERENU	109,64		109,64
RZĘDNA OSI PRZEWODU	107,99	107,99	108,01
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65		1,63
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	1,33% / 1,5m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=2,5m		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	2,50
	25		26

PRZEJŚCIE NR 12 – KILOMETRAŻ 101 + 219
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

27–28

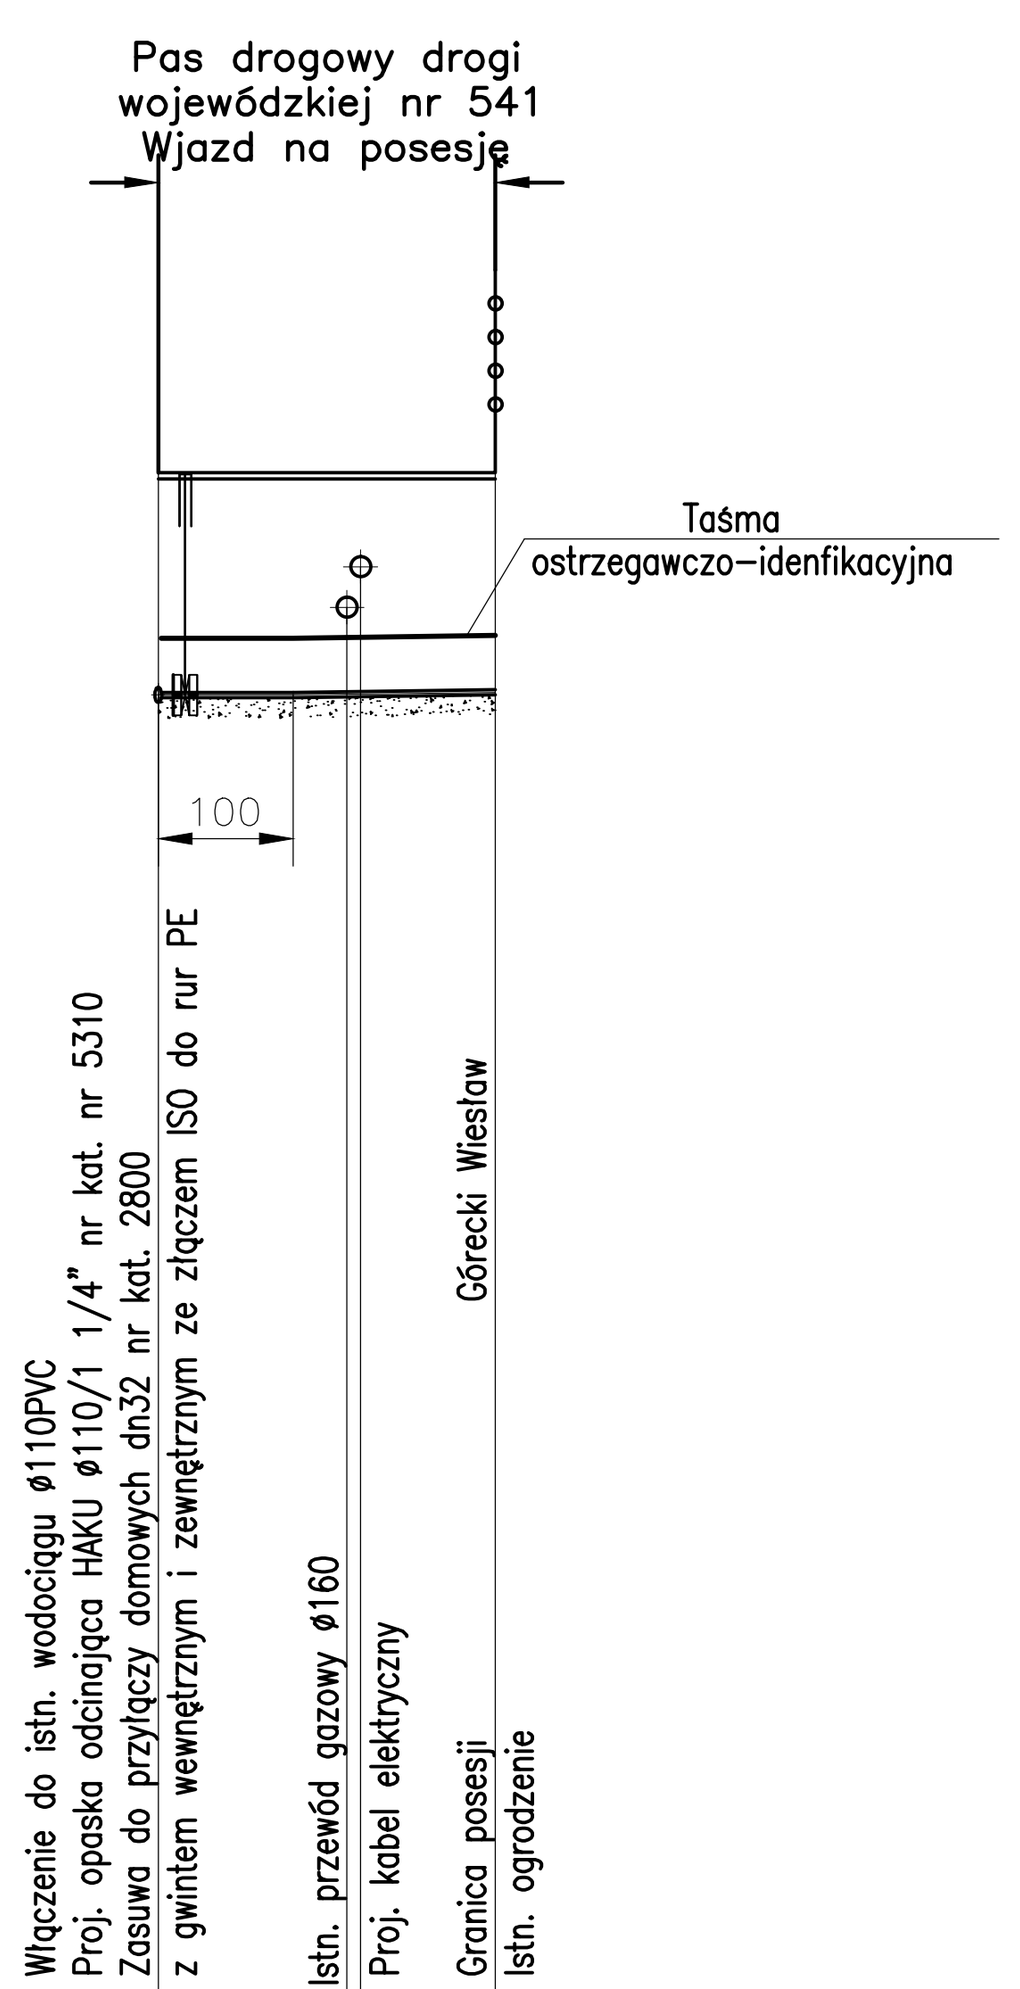

RZĘDNA TERENU	109,40				109,40
RZĘDNA OSI PRZEWODU	107,75	107,75			107,77
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65				1,63
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	1,33% / 1,5m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=2,5m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,40	1,50	2,50
	27				28

PRZEJŚCIE NR 13 – KILOMETRAŻ 101 + 254
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

29–30

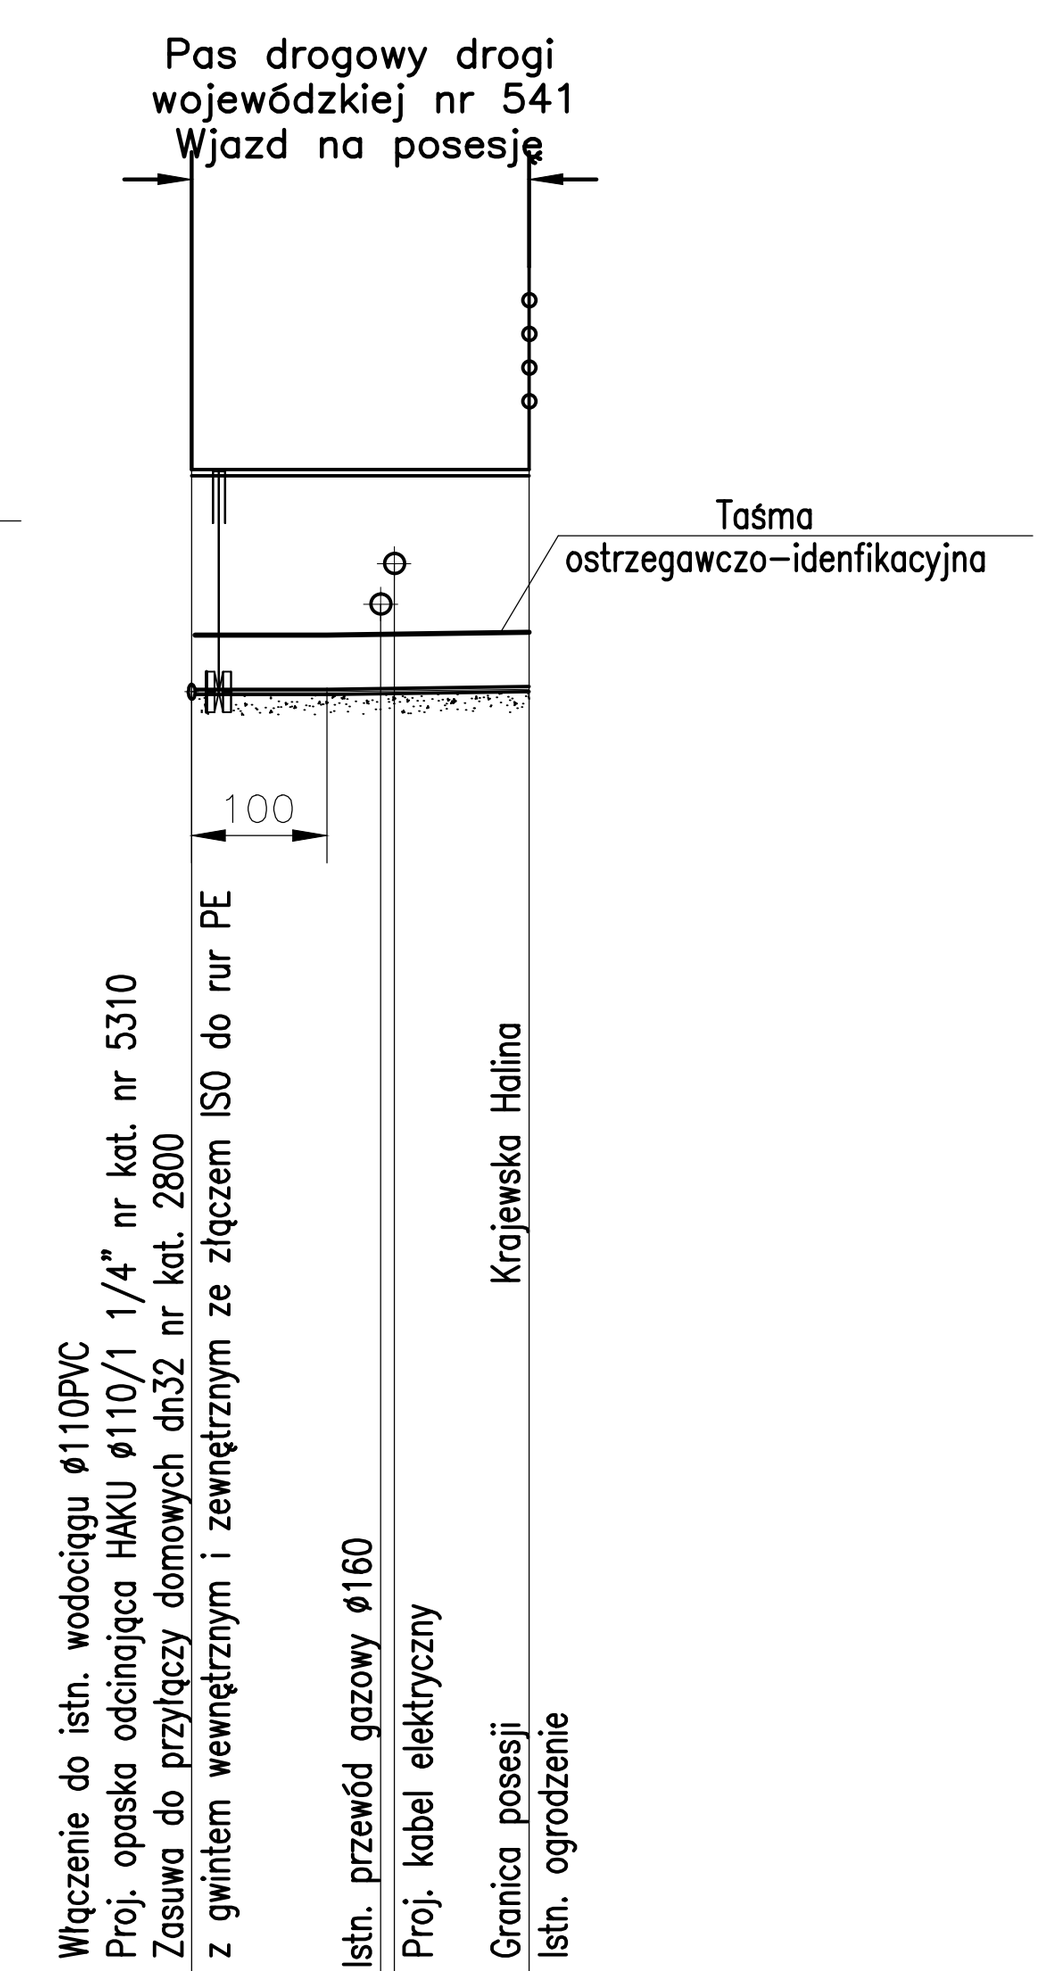

RZĘDNA TERENU	109,29				109,29
RZĘDNA OSI PRZEWODU	107,64	107,64			107,66
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65				1,63
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	1,33% / 1,5m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=2,5m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,40	1,50	2,50
	29				30

PRZEJŚCIE NR 14 – KILOMETRAŻ 101 + 302
NAWIERZCHNIA CHODNIK – PŁYTY

31–32

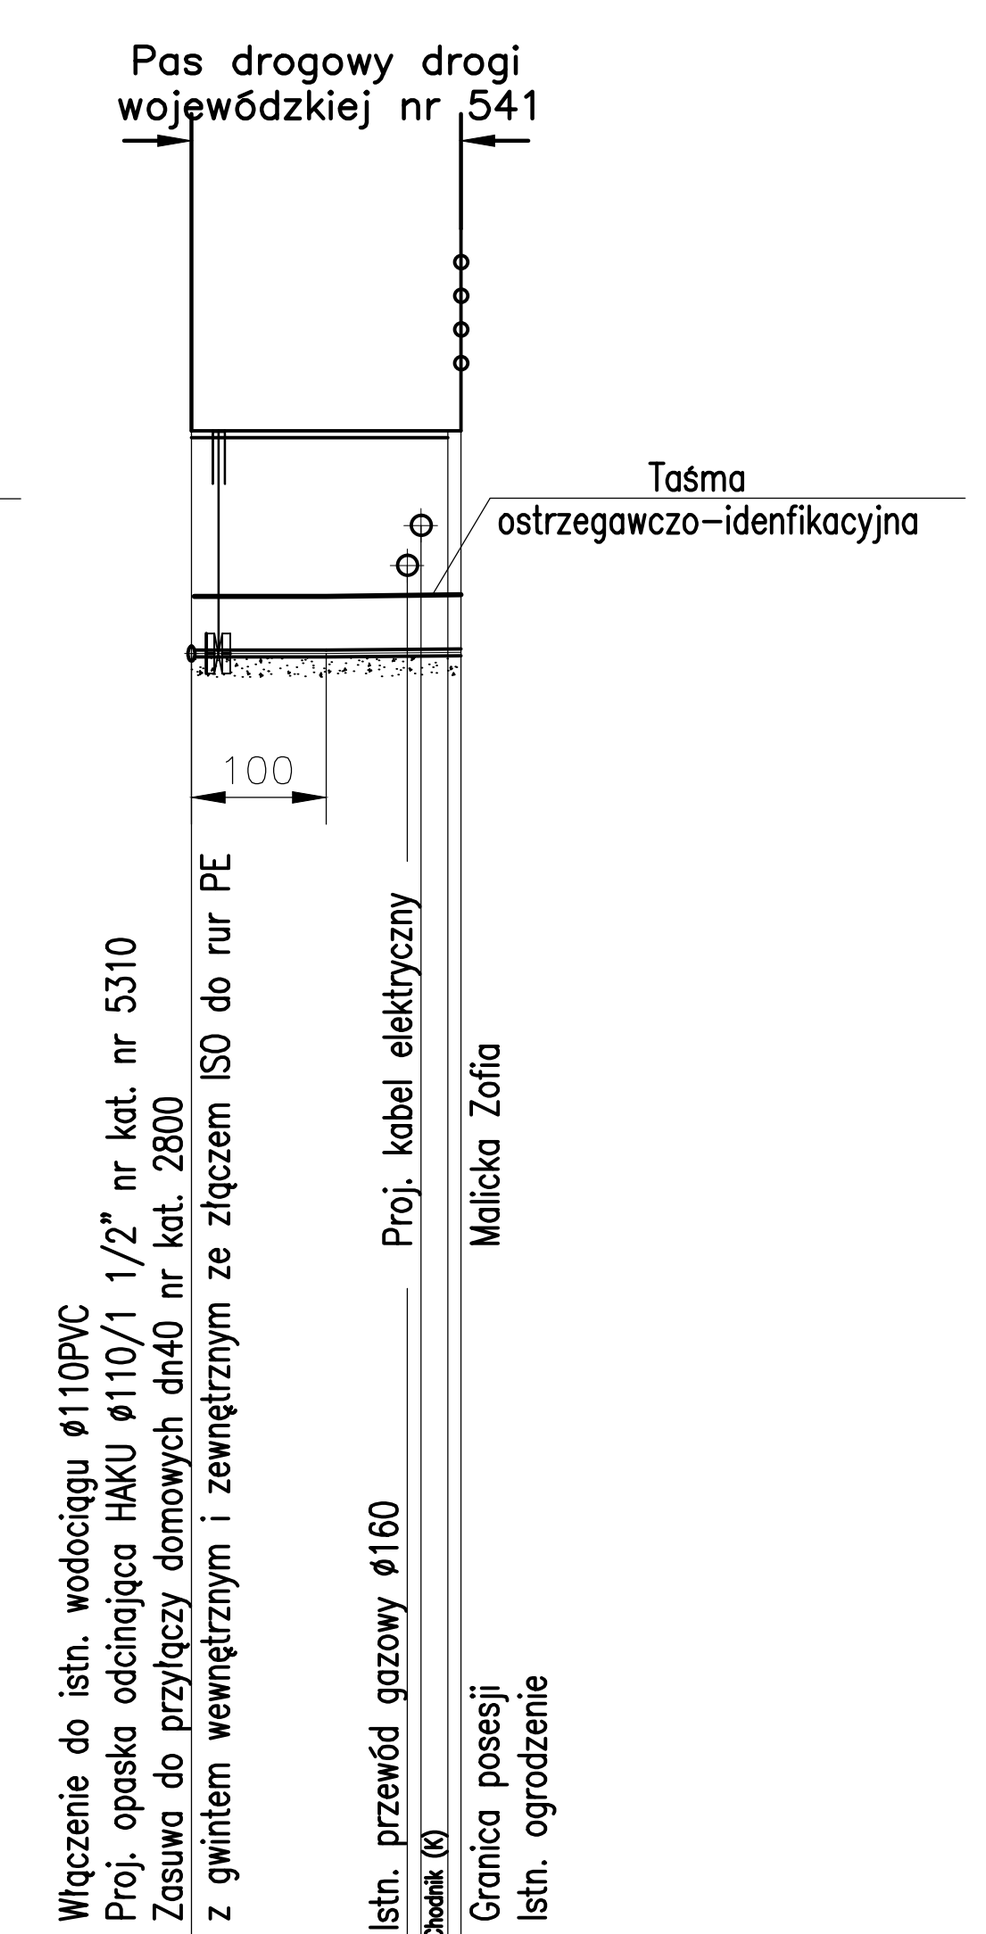

RZĘDNA TERENU	109,30				109,30
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,65	108,65			108,66
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65				1,64
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	1% / 1m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø50PE, PN10, L=2,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	1,60	1,90	2,00
	31				32

PRZEJŚCIE NR 15 – KILOMETRAŻ 101 + 351
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

33–34

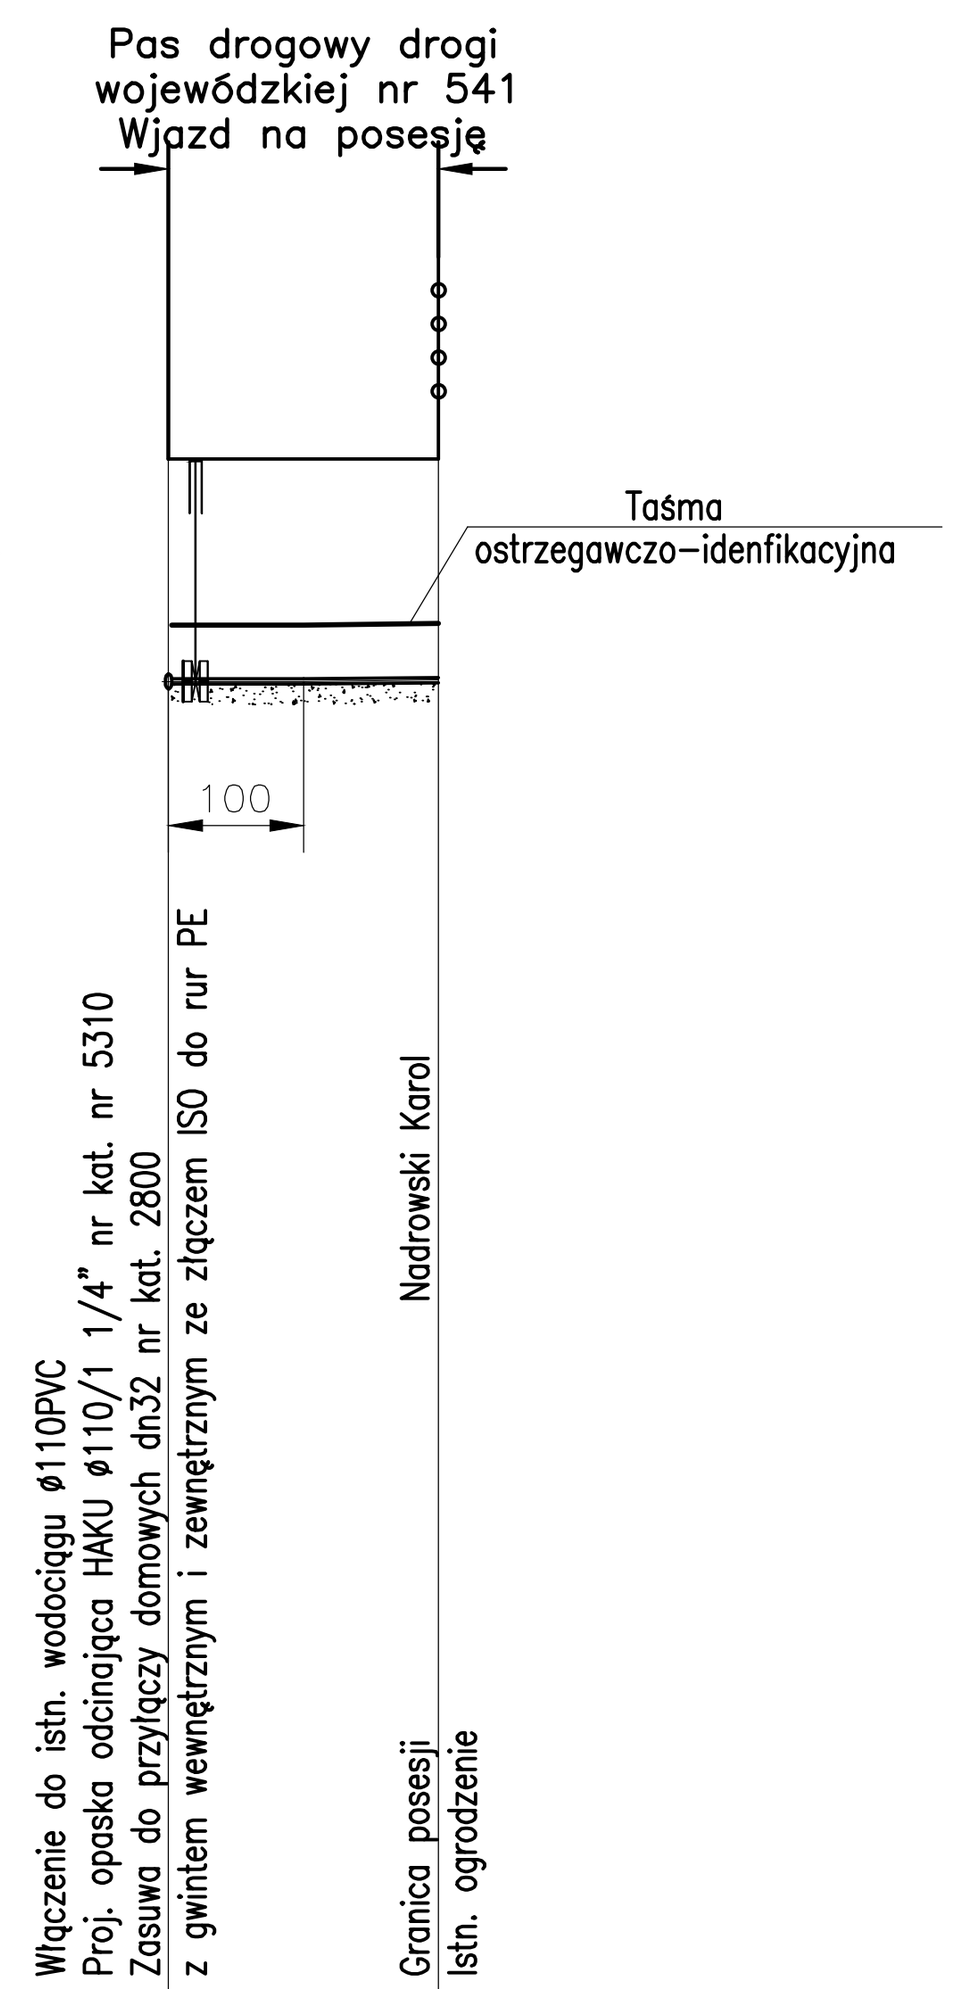

RZĘDNA TERENU	109,50		109,50
RZĘDNA OSI PRZEWODU	107,85	107,85	107,86
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65		1,64
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	1% / 1m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø40PE, PN10, L=2,0m		
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	1,00	2,00
	33		34

PRZEJŚCIE NR 7 – KILOMETRAŻ 101 + 077
NAWIERZCHNIA CHODNIK – PŁYTY

35–36

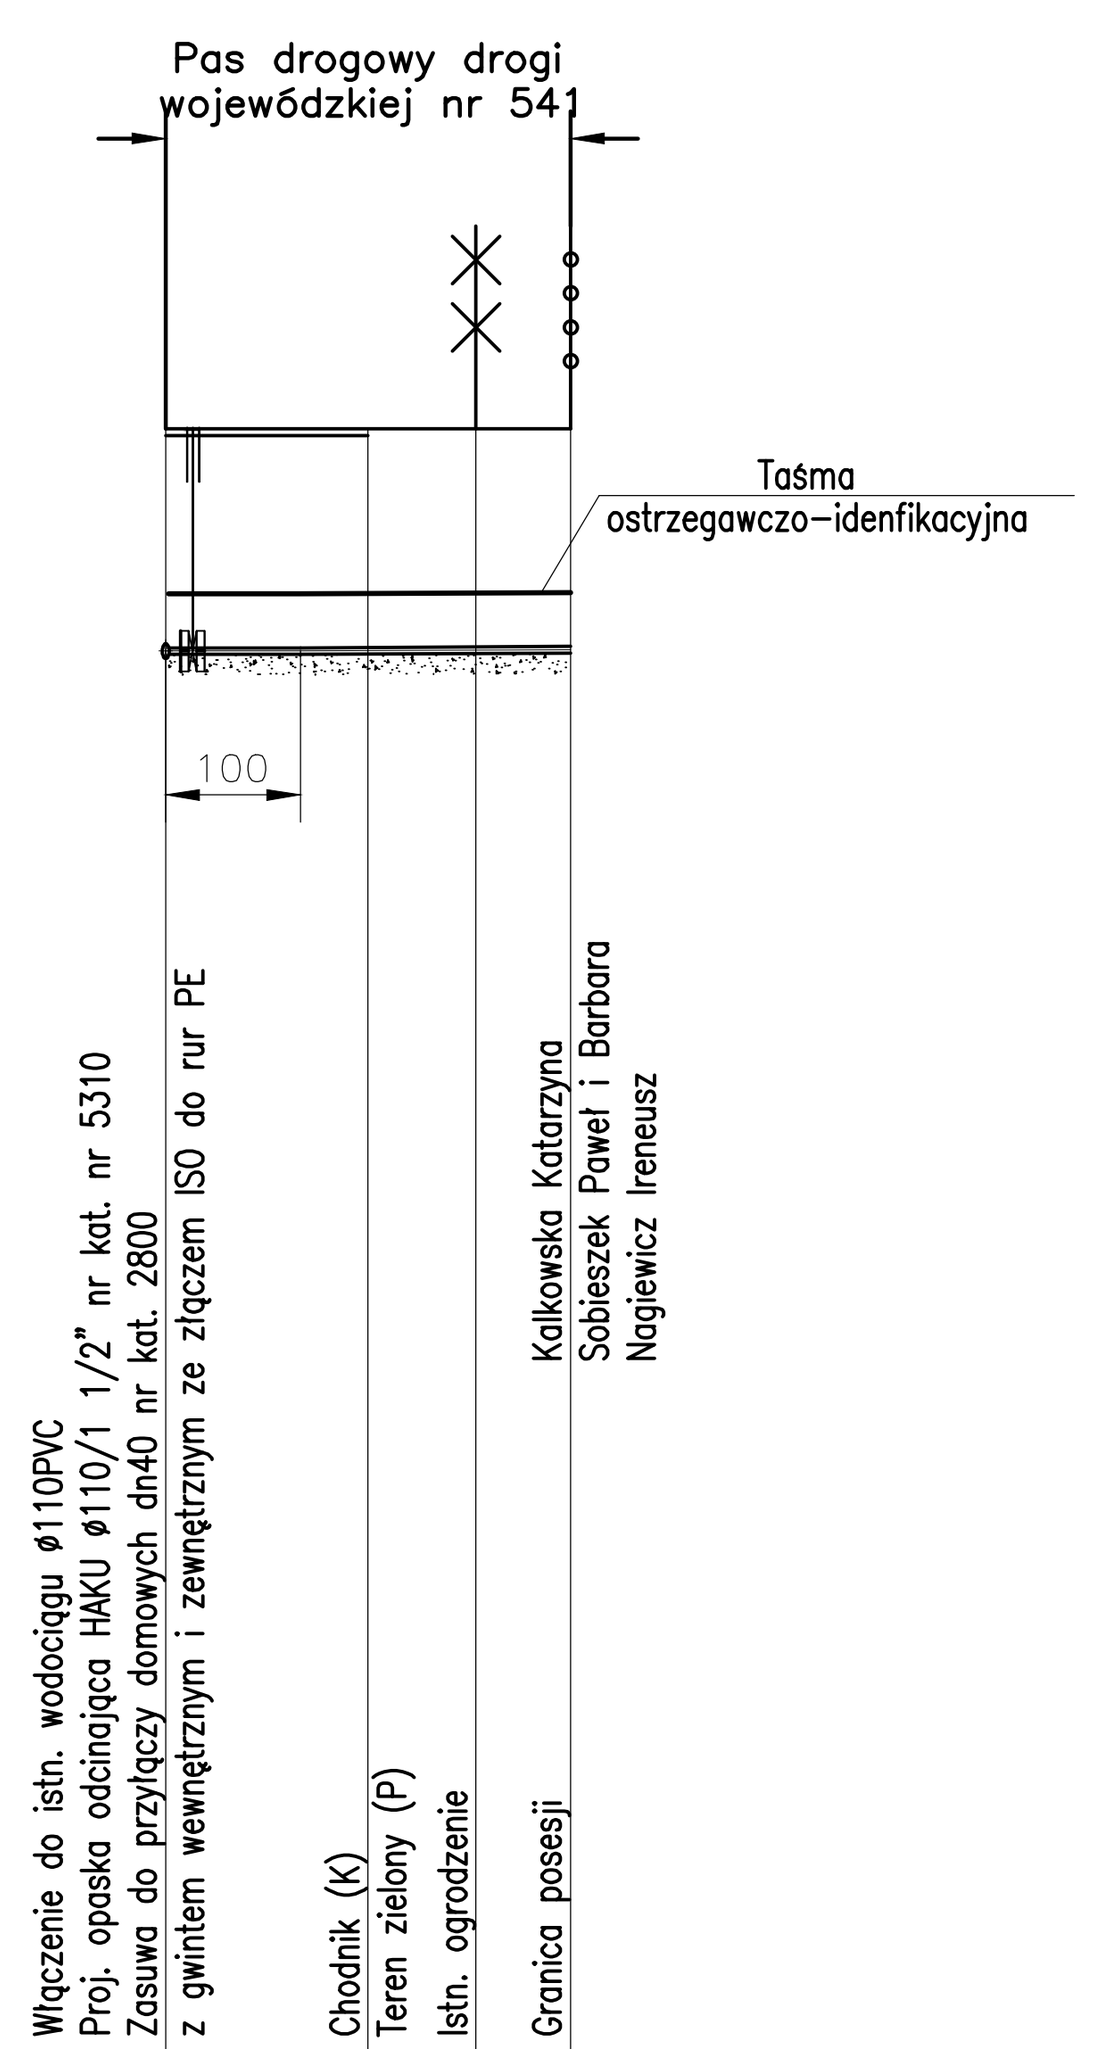

RZĘDNA TERENU	110,17				110,17
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,52	108,52			108,53
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65				1,64
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	0,5% / 2,0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø50PE, PN10, L=3,0m				
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00		1,50	2,30	3,00
	35				36

PRZEJŚCIE NR 9 – KILOMETRAŻ 101 + 133
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

37–38

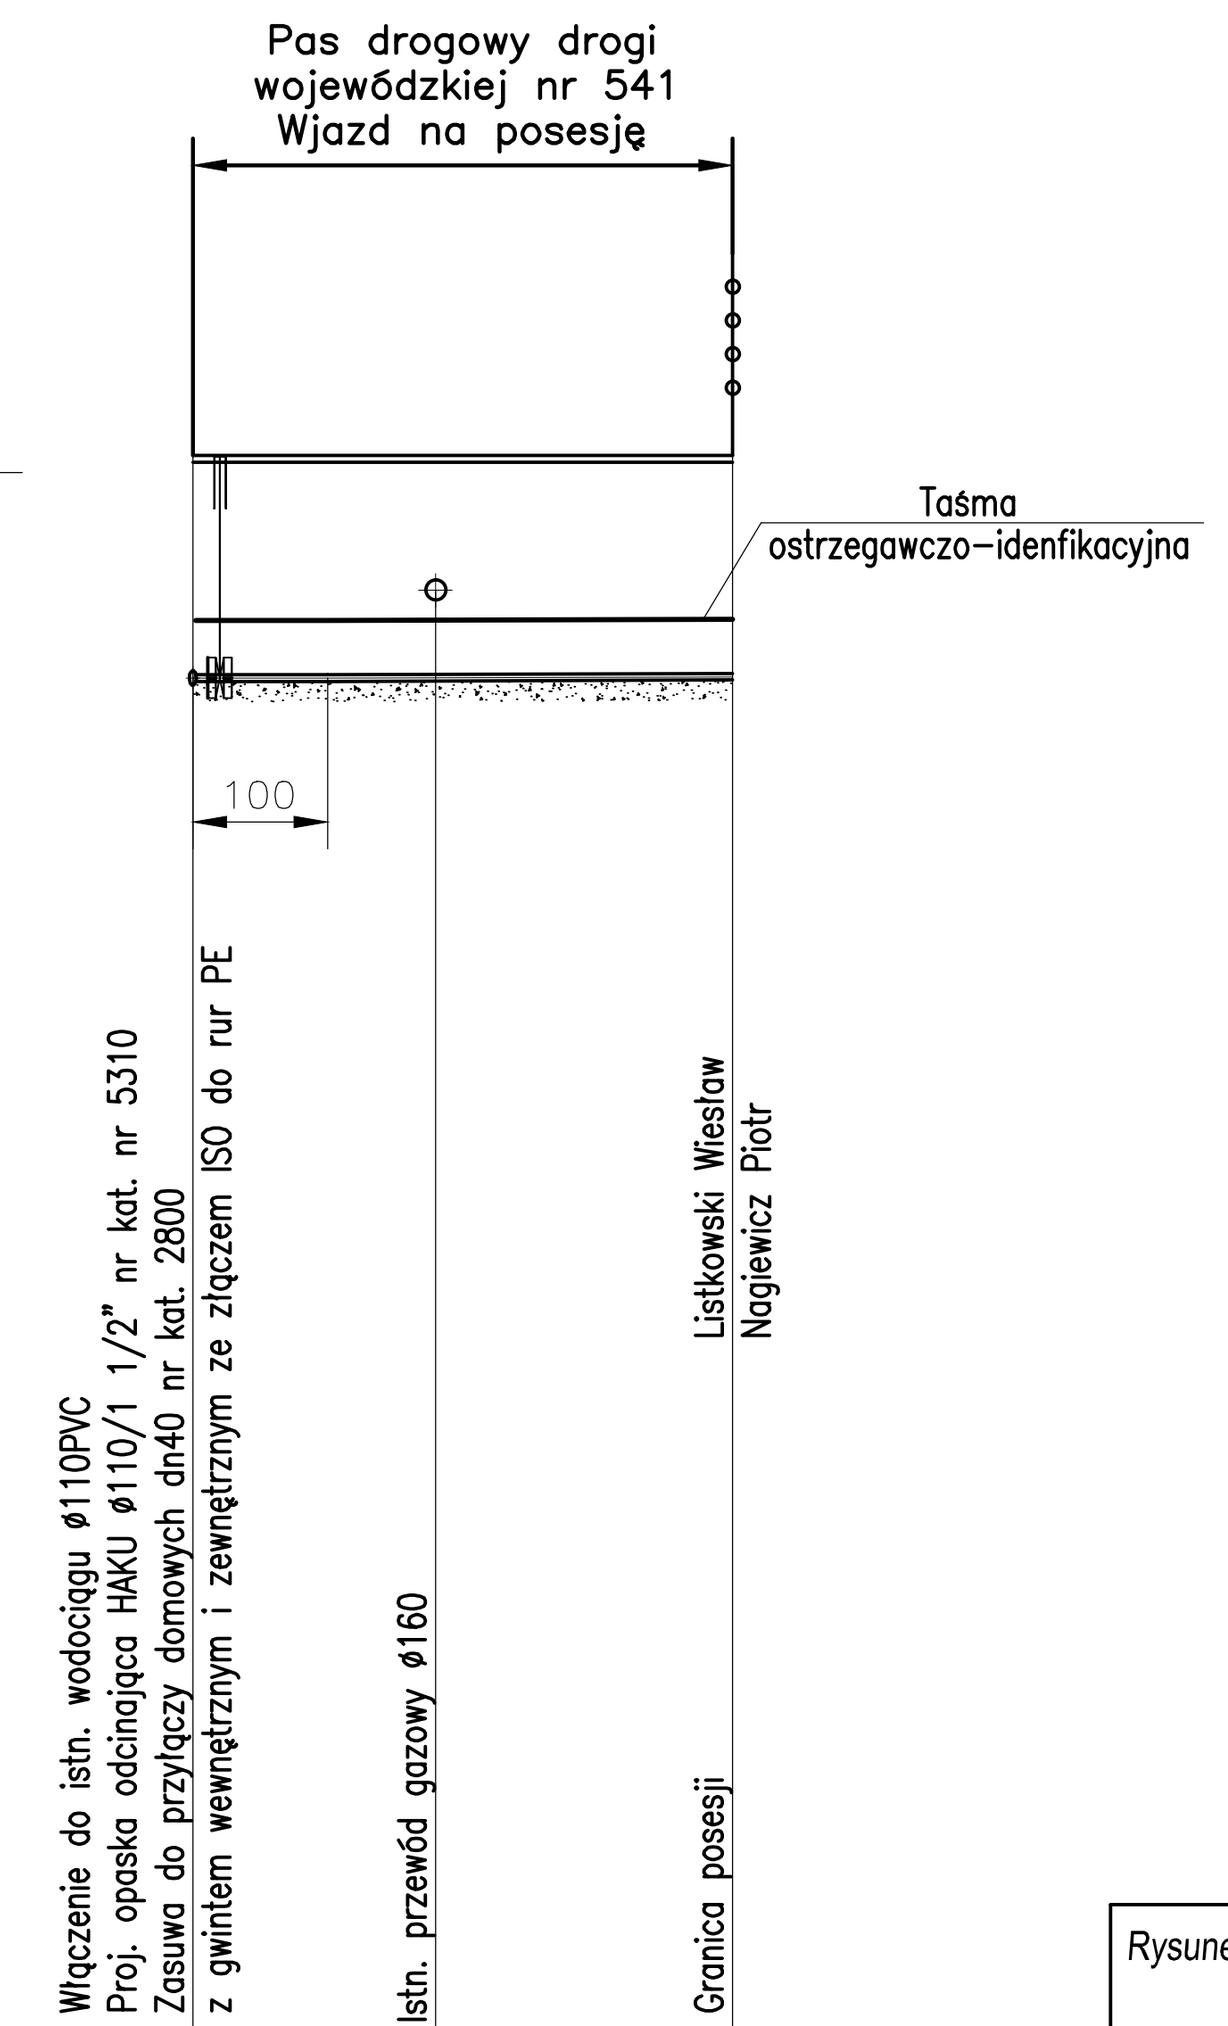

RZĘDNA TERENU	109,80			109,80
RZĘDNA OSI PRZEWODU	108,15	108,15		108,16
ZAGŁĘBIENIE (m)	1,65			1,64
SPADEK / DŁUGOŚĆ	0,2% / 1m	0,33% / 3,0m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	ø50PE, PN10, L=4,0m			
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00		1,80	4,00
	37			38

Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY		Nr rys. 2
Projekt	P.B. REMONT WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MOCHOWO W LINII GRANICZNEJ PASA DROGOWEGO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 541 ODCINKI OD KM 100 + 906 DO KM 101 + 351 DZIAŁKA NR EW. 70 W M. MOCHOWO, GM. MOCHOWO.		
Temat	REMONT WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MOCHOWO		Skala 1:100
Wykonawca	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna Liszewska upr proj. nr MAZ/0332/PWOS/04 specjalność: instalacyjna	01. 2018 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Iwona Gdowska upr proj. 10/92, 18/93 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	01. 2018 r.	