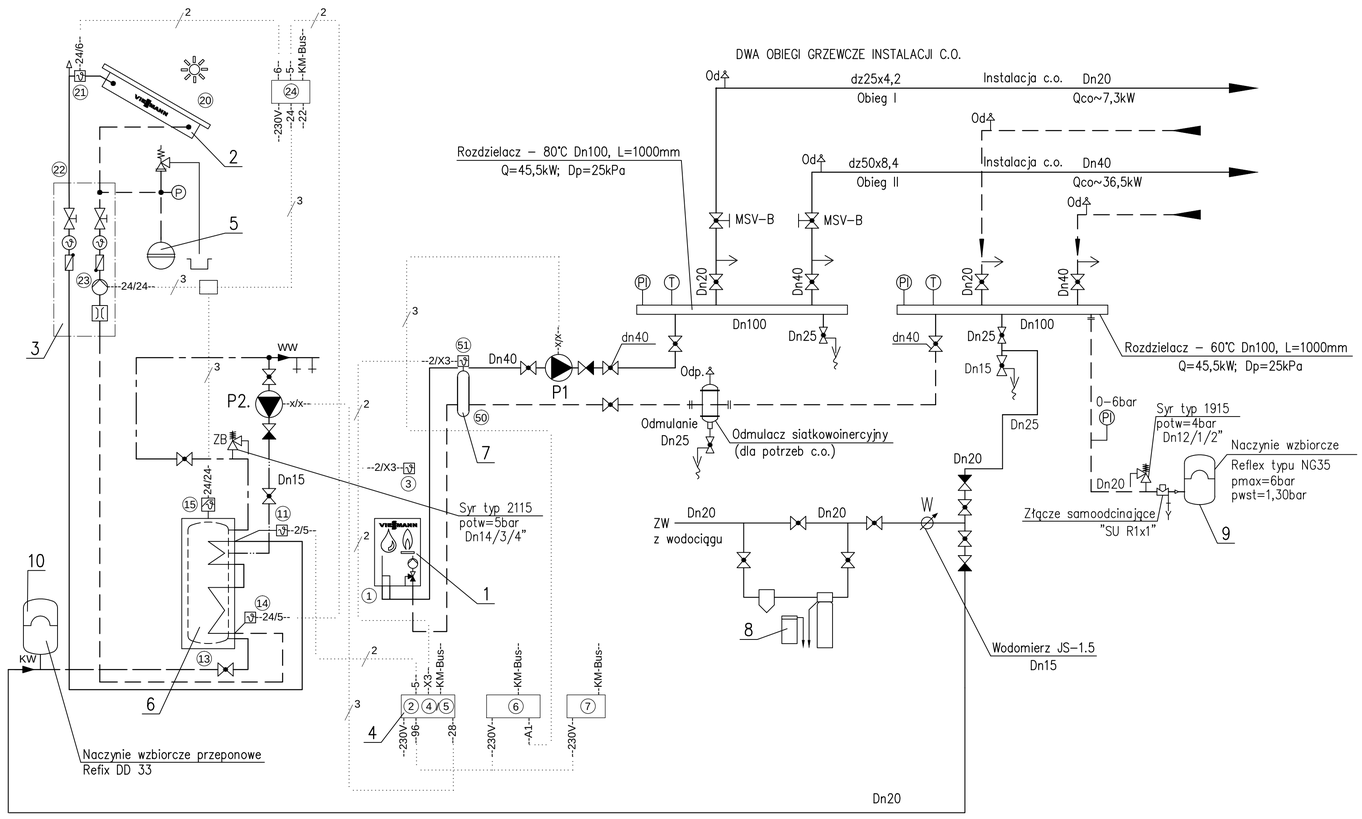

OBJAŚNIENIA:

- Projektowane przewody c.o. (zasilanie 80°C, powrót 60°C)
- Linie sygnałowe
- Zawór odcinający kulowy, gwintowany
- Zawór dławiący, grzybkowy, gwintowany
- Zawór odcinający kulowy, kołnierzowy
- MSV–B Zawór ręcznej regulacji ciśnienia
- Zawór zwrotny
- ZB Zawór bezpieczeństwa
- Manometr tarczowy z zaworem trójdrogowym
- Termometr tarczowy z osłoną czujnika
- Spust wody Dn15
- Od Odpowietrznik Dn15
- Czujnik temperatury

WYKAZ URZĄDZEŃ:

1.	Kocioł gazowy, wiszący kondensacyjny – Votodens 200–W (60kW)	kpl. 1
2.	Kolektor słoneczny płaski – Vitosol 200–F	kpl. 1
3.	Zestaw pompowy – Solar–Divicon PS10	kpl. 1
4.	Regulator pogodowy – Vitosolic 100, typ SD1	kpl. 1
5.	Solarne nzczynie wzbiorcze – 40 l, 10 bar	kpl. 1
6.	Podgrzewacz c.w.u. – Vitocell 100–B typ CVBB, 300 l	kpl. 1
7.	Sprzęgło hydrauliczne	kpl. 1
8.	Stacja zmiękczania wody	kpl. 1
9.	Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG35	kpl. 1
10.	Naczynie wzbiorcze Refix, typ DD 33	kpl. 1
P1.	Pompa instalacji c.o. –V=2,31m3/h, H=2,97mH20	szt. 1
P2.	Pompa cyrkulacyjna c.w.u.. –V=0,3m3/h, H=2,80mH20	szt. 1

Uwagi:

1. Rurociągi wody 80/60°C izolować cieplnie.
2. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI60 lub EI60 należy przewidzieć przepusty lub uszczepnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.
3. Spusty odprowadzić nad kratki, które podłączone są do studzienki schładzającej

Projekt:	Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy gm. Mochowo na dz. nr ewid. 119/2 w m. Mochowo	
Inwestor:	Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09–214 Mochowo	
Nazwa rys.	INSTALACJA C.O. – SCHEMAT KOTŁOWNI	
Projektował:	mgr inż. Anna Liszewska upr bud. nr MAZ/0332/PWOS/04 specjalność: instalacyjna	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Iwona Gdowska upr bud. 10/92, 18/93 specjalność: instalacyjno–inżynieryjna	Podpis
Data: 01.2016	Skala: –	Nr rys. S06