


<b>GEOBAD</b>		<b>Karta dokumentacyjna wierceń i sondowań badawczych</b>					Załącznik nr: <b>4.4</b>		
Temat: <b>Mochowo, dz. nr 121/2 - wiata targowa i budynek socjalno-biurowy</b>									
Lokalizacja obszaru badań: - miejscowość: Mochowo - województwo: mazowieckie							Dozór geologiczny - mgr Sebastian Molak upr. geol.: VII-1535		
System wiercenia: ręczny, okrężno-udarowy Objaśnienia symboli i znaków wg załącznika nr 2									
Skala: <b>1: 40</b>  Głębokość w m ppt.	PP - kPa	Stan gruntu I <sub>L</sub> /s <sub>r</sub> / I <sub>D</sub>	Wilgotność	Poziom wody gruntowej w m ppt. ▽ - nawiercony ▼ - ustalizowany	Profil litologiczny	Grubość warstwy w m	Opis litologiczny	Nr warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Wykres sondowań dynamicznych  
sondą DPL - 10 kg wg PN-B-04452

poziomo - stopień zagęszczenia I<sub>D</sub>  
pionowo - głębokość w m ppt.

Data: 22.03.2017 r.				Wiercenie nr 7				Rzędna terenu w m npm.: 111,31			
1	0,4	-	-	w	▼ 1,27 110,04 ~~~~~	XXXXXX XXXXXX	0,4	NN (Pd+H), c.szary	-	Holocen	CZWARTORZĘD
2	1,1		szg [0,55]			XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	0,7	NN (Pd), brązowy			
3	2,1	180-200	tpl (0,22)				1,0	Gp //Pd, brązowa	Ilc		
4	2,7	140-160	pl (0,28)				0,6	Gp, szaro-brązowa			
5	4,0	420-440	tpl (0,01)				1,3	Gp //Pd, brązowoszara	Ild		

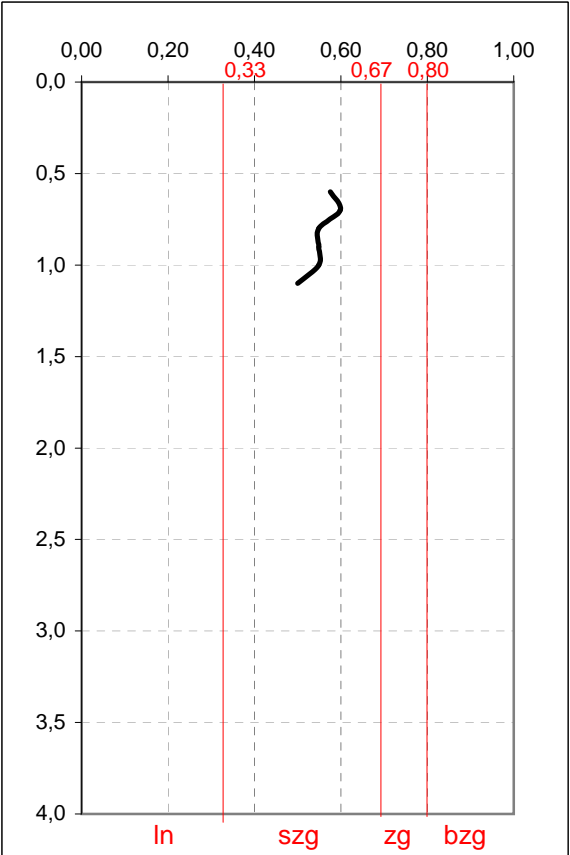

Data: 22.03.2017 r.				Wiercenie nr 8				Rzędna terenu w m npm.: 111,34			
1	0,7	-	szg [0,63]	w	<div>▼ 1,38 109,96</div> <div>~~~~~</div>	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	0,7	NN (Pd+Pg+H+gruz), c.szary	-	Holocen	CZWARTORZĘD
2	0,9					XXXXXX XXXXXX	0,2	NN (Żg), szary			
3	1,2	100-120	pl (0,37)				0,3	Gp, szaro-brązowa	Ilb	Plejstocen	
4	1,8	200-220	tpl (0,18)				0,6		Ilc		
5	2,9	140-160	pl (0,28)				1,1	Gp //Pd, szaro-brązowa			
6	4,0	420-440	tpl (0,01)				1,1	Gp ///Pd, szarobrazowa			

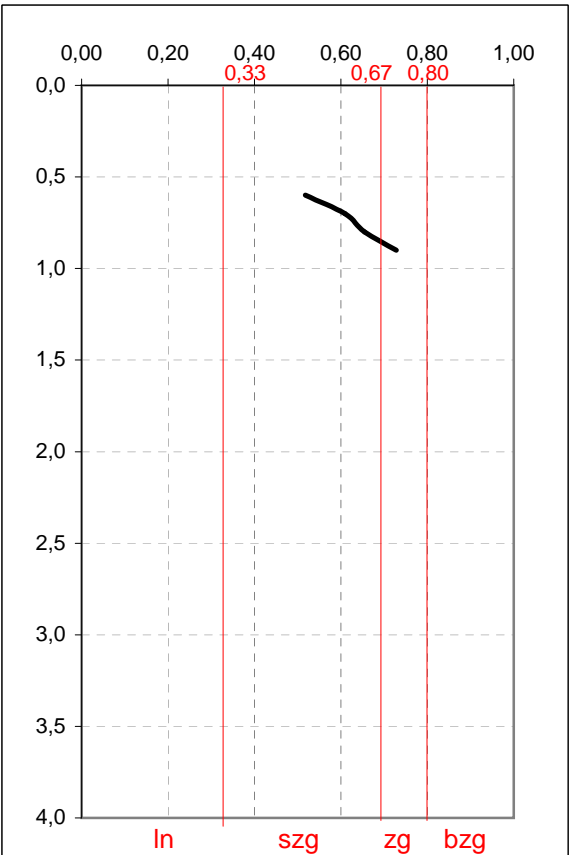

Data: 22.03.2017 r.				Wiercenie nr 9				Rzędna terenu w m npm.: 111,31			
1	0,7	-	zg [0,75]	w	<div>▼ 1,32 109,99</div> <div>~~~~~</div>	XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	0,7	NN (Pπ+H+gruz), c.szary	-	Holocen	CZWARTORZĘD
2	1,4	200-220	tpl (0,18)			0,7	Gp, szaro-brązowa	Ilc	Plejstocen		
3	1,7	100-120	pl (0,37)							0,3	
4	3,0	140-160	pl (0,28)			1,3	Gp ///Pd, szaro-brązowa	Ilc			

