



POZIOM PORÓWNAWCZY 80.00 m n.p.m.


ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	

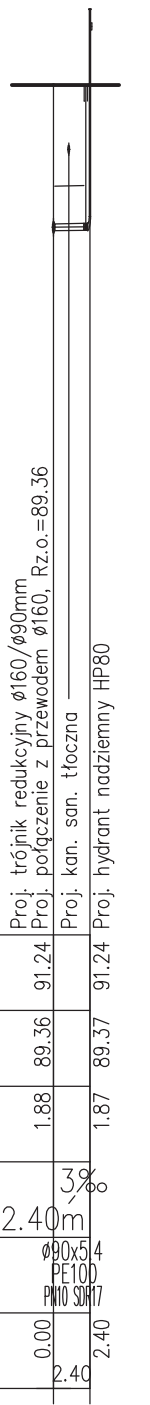


W2 HP80




W4 HP80




W5 HP80



W8 HP80

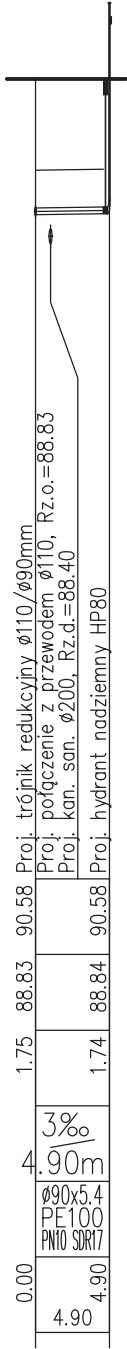

W11 HP80

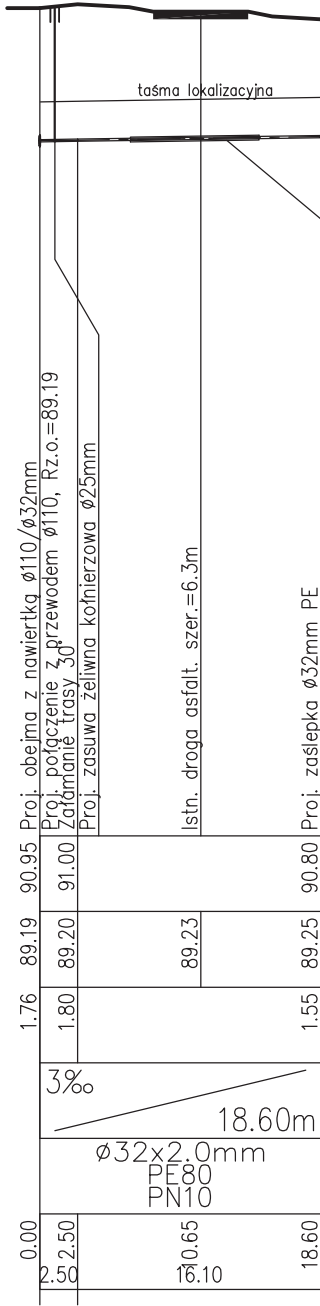

W14 W14.1

Zaś

Projektowane przejście bezwykopowe
pod drogą asfaltową gminną
w rurze ochronnej $\varnothing 80\text{mm}$ L=9.0m

Jednostka projektowa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK UL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCŁAW				
Inwestor: GMINA JANIKOWO UL. PRZEMYSŁOWA 6 88-160 JANIKOWO				
Obiekt: SIECI WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ		Adres budowy: JANIKOWO, UL. WILKOŃSKIEGO, DZIAŁKOWA, OBWODNICA JANIKOWA DZIAŁKA NR 3/6,3/5,1/21,1/22,6/1,6/2, 8/5,8/2,8/3,8/4,6/4,7/2,6/5,6/7,6/6, 290/49,290/10,323,292,16/123		Nr. rys. 4
Treść rys. PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ II				
Branża SANITARNA	Skala 1:100/500	Data: 30.06.2016 r.		
Opracował				
Autor proj. mgr inż. Wojciech Patyk Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. KUP/0058/POOS/08		Sprawdził		