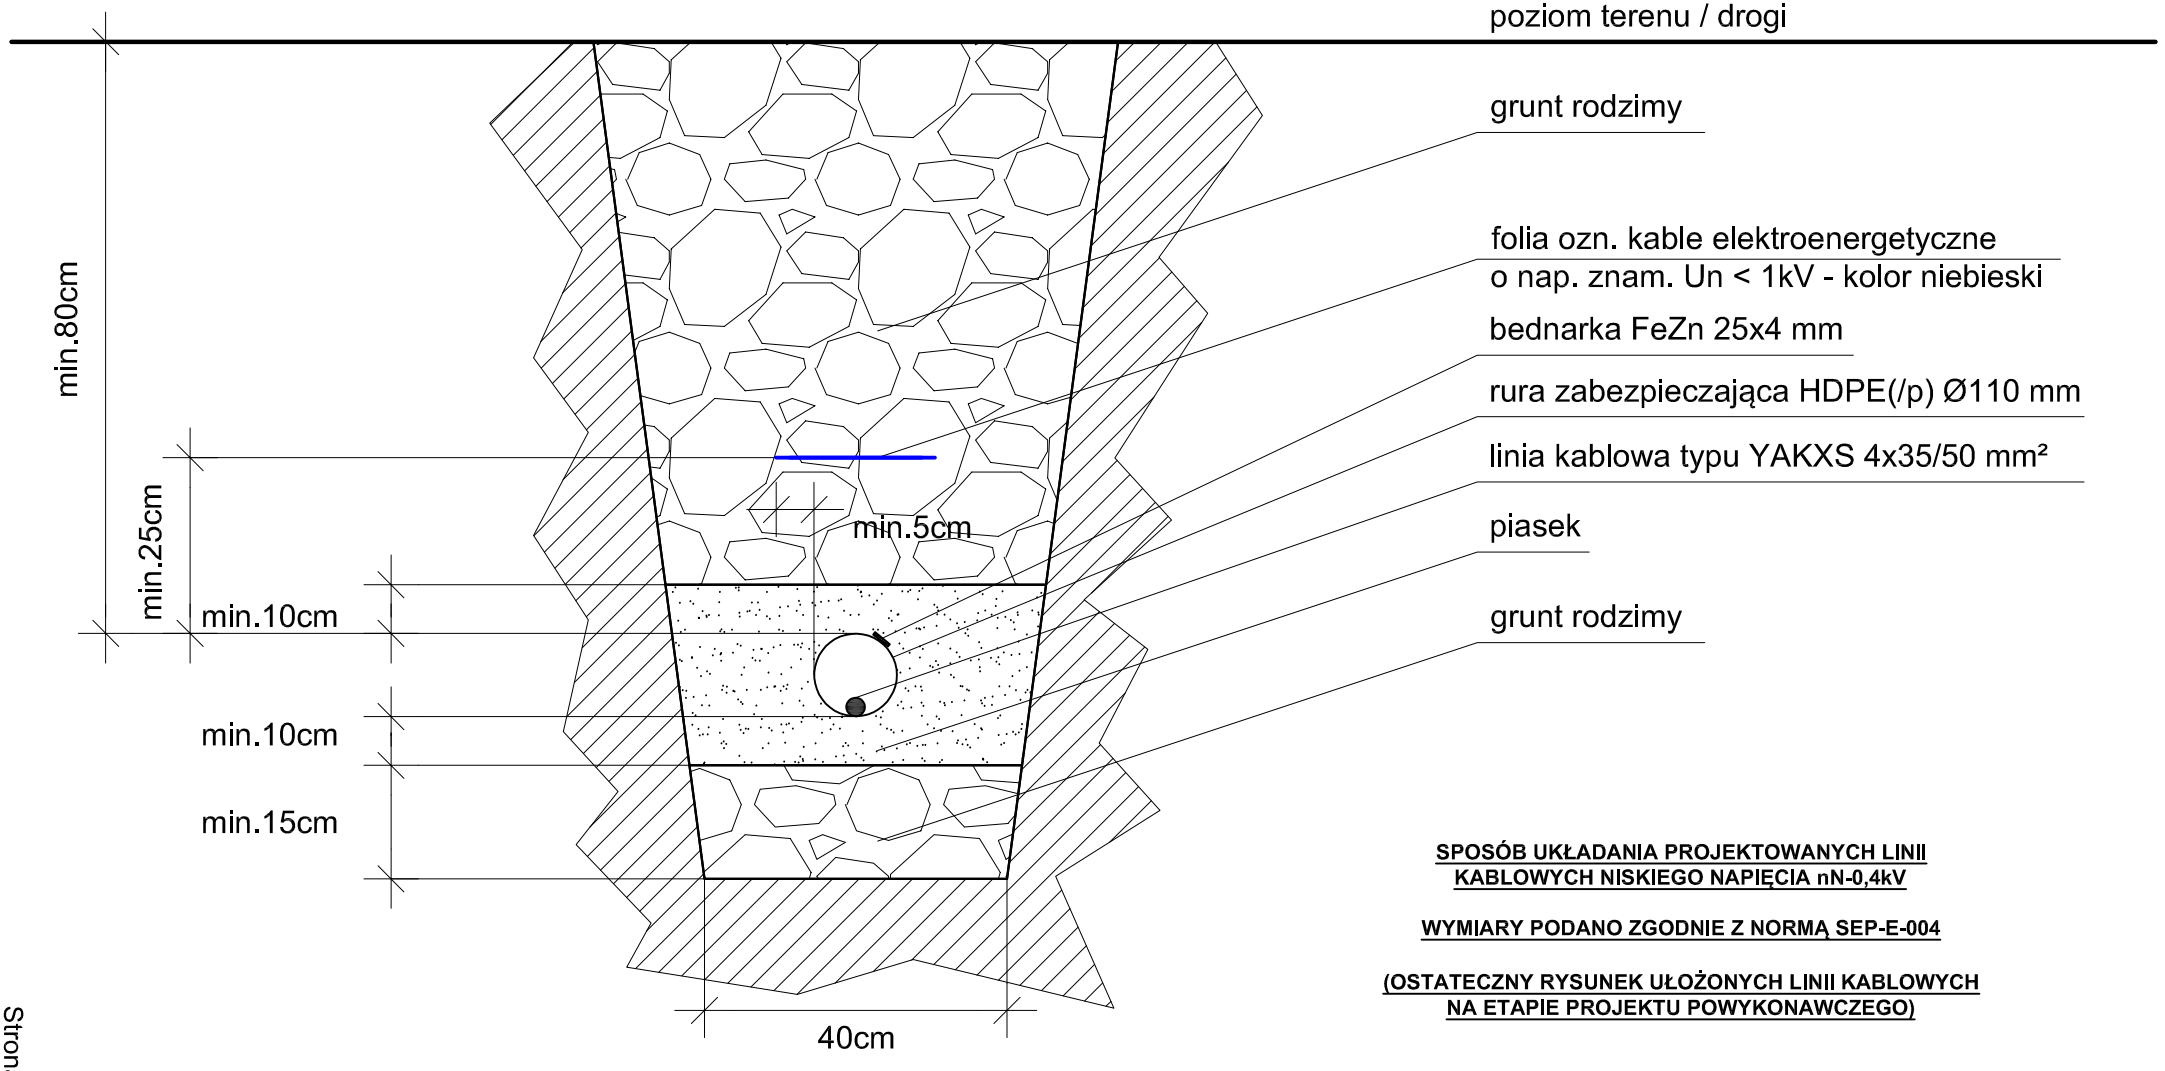

SPOSÓB UKŁADANIA PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA nN-0,4kV

WYMIARY PODANO ZGODNIE Z NORMĄ SEP-E-004

(OSTATECZNY RYSUNEK UŁOŻONYCH LINII KABLOWYCH NA ETAPIE PROJEKTU POWYKONAWCZEGO)

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
SAHARAM Group Sp. z o. o. Plac Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerg.	
EKO PROJECTS Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław	Sprawdził:	mgr Inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16		

Inwestor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	Rys.:
GMINA JANIKOWO ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo	Miejscowość Janikowo, Gmina Janikowo Województwo kujawsko-pomorskie, Powiat Inowrocławski Działki ewidencyjne nr: (zgodnie z częścią opisową projektu) Jednostka ewidencyjna nr: (zgodnie z częścią opisową projektu) Obręb ewidencyjny nr: (zgodnie z częścią opisową projektu)	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH**	E/2
Nazwa zadania: "Budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie - Etap II"			**Stadium:** PB **Skala:** 1:10 **Data:** 06.2019