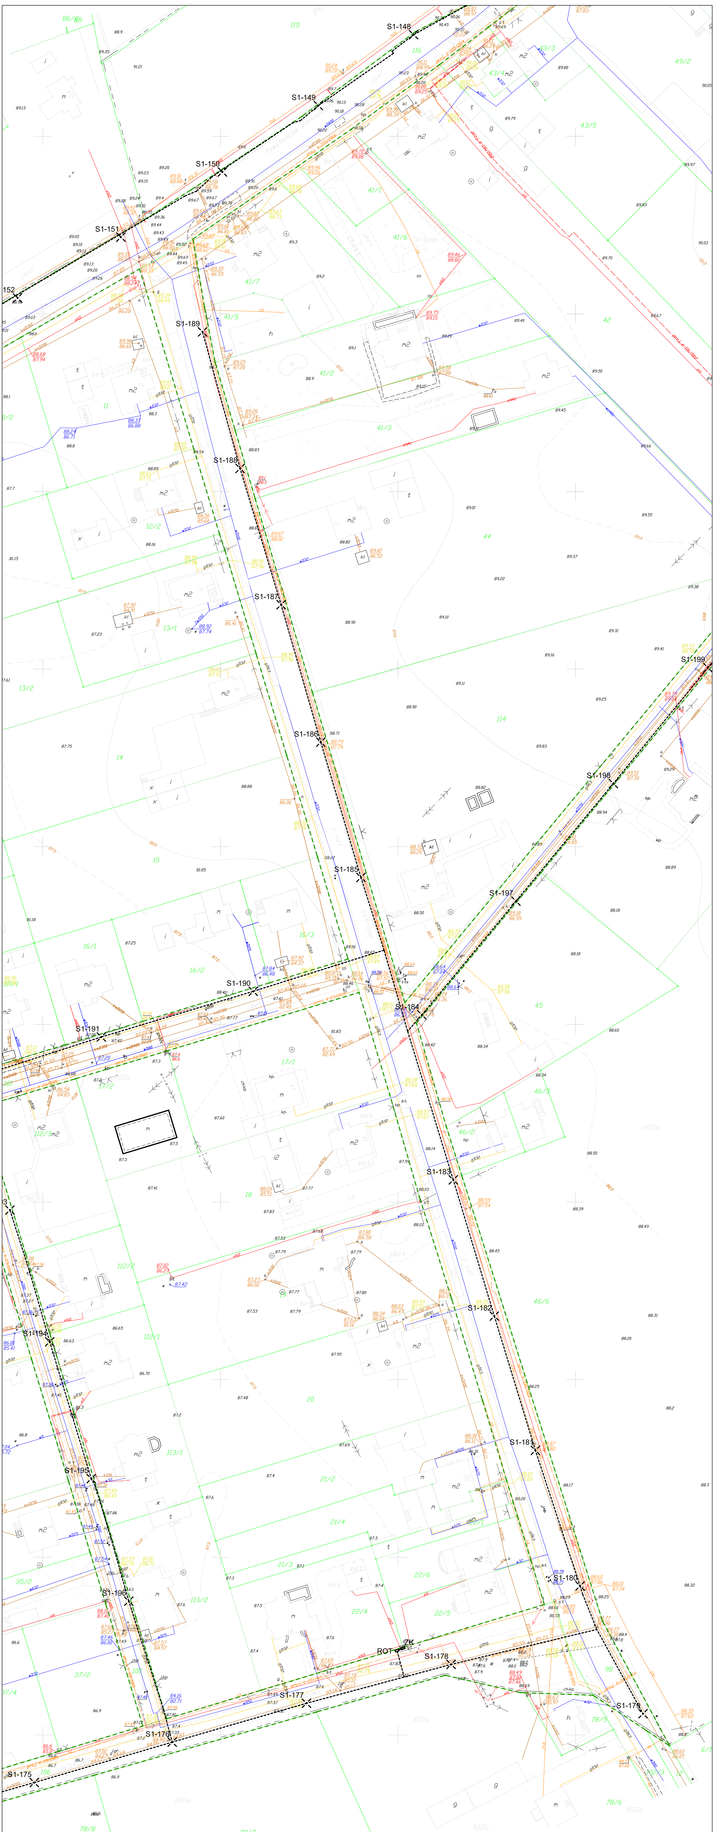

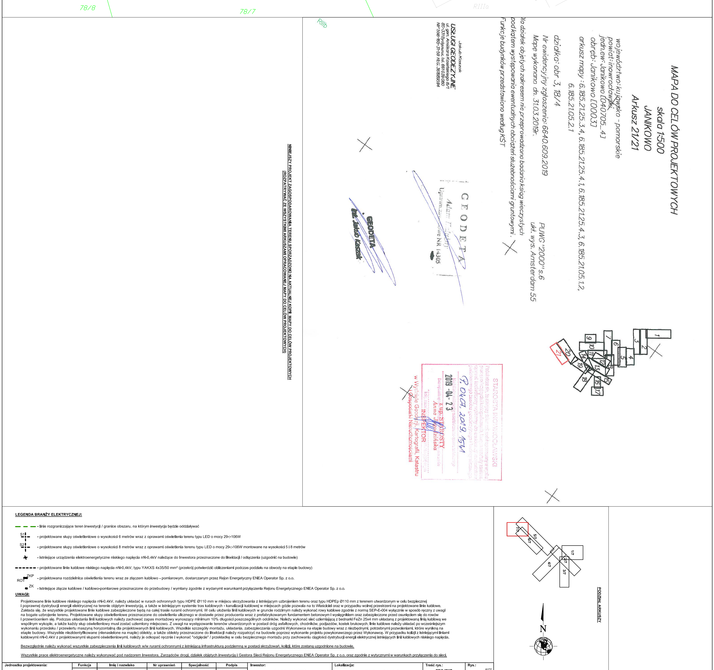

LEGENDA BRAKÓW ELEKTRYCZNEJ
- linie rozprowadzające linie trwałej ppż / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać
- projektowane słupy oświetleniowe o wysokości 6 metrów wraz z oprawami oświetlenia ledowy typu LED o mocy 29x=1000
- projektowane słupy oświetleniowe o wysokości 6 metrów wraz z oprawami oświetlenia ledowy typu LED o mocy 29x=1000 montowane na wysokości 0,5 metrów
- istniejące urządzenie elektroenergetyczne istniejąca napięcia nN/0,4kV należące do inwestora przeznaczone do likwidacji i odłączenia (uzgodnić na budowie)
- projektowana linia kablowa istniejąca napięcia nN/0,4kV, typu YAKXS 4x35SE mm² (projektuj jednokrotnie odkładanych podczas podziału na obiekty na etapie budowy)
- projektowana rozdzielnica oświetlenia ledowy wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, dostarczanym przez Rejon Energetyczny ENEA Operator Sp. z o.o.
- istniejące złącze kablowo / kablowo-pomiarowe przeznaczone do przebudowy / wymiany zgodnie z wytycznymi warunkami przyłączenia Rejonu Energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o.
UWAGI:
Projektowane linie kablowe istniejące napięcia nN/0,4kV, należą układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz napięcia Ø110 mm z terenem chwarzdrzym w celu bezpiecznej
Zabrania się, by wszystkie projektowane linie kablowe zabezpieczone będą na całej trasie rurami ochronnymi, do rur, układania linii kablowych w gruncie rozdzielnych należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004 wskazanie w sposób trzyrzy z wagi
Przy układaniu linii kablowych należy zachować zasadę minimalnego promienia gięcia kabla, który wynosi 15 krotność średnicy kabla.