


poziom terenu / drogi

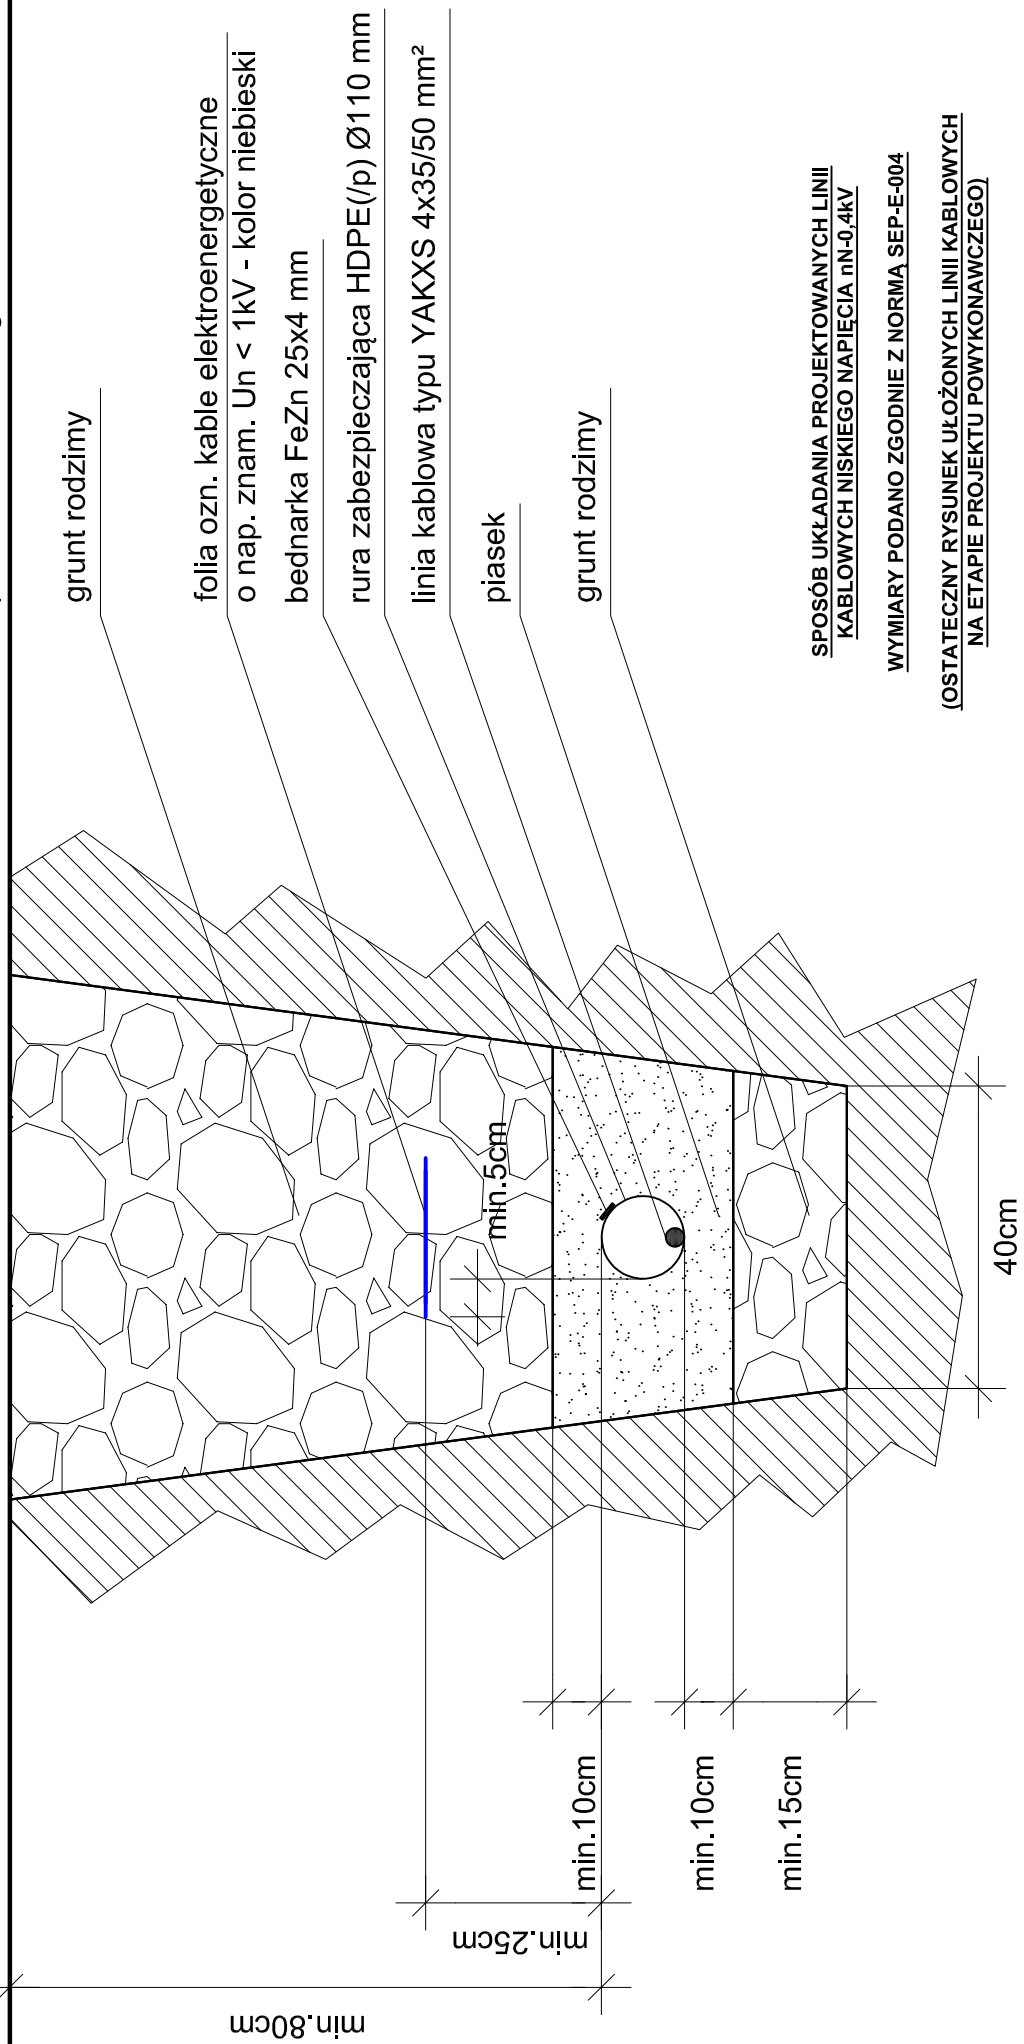

**SPOSÓB UKŁADANIA PROJEKTOWANYCH LINII
KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA nN-0,4kV**

WYMIARY PODANO ZGODNIE Z NORMĄ SEP-E-004

**(OSTATECZNY RYSUNEK UŁOŻONYCH LINII KABLOWYCH
NA ETAPIE PROJEKTU POWYKONAWCZEGO)**

Jednostka projektowania:	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Inwestor: GINIA JANIKOWO ul. Przemysłowa 6 88-160 Janikowo	Lokalizacja: Miejscowość: Janikowo, Gmina Janikowo Województwo kujawsko-pomorskie, Powiat Inowrocławski Działek ewidencyjny nr: (zgodnie z częścią opisową projektu) Jednostka ewidencyjna nr: (zgodnie z częścią opisową projektu) Obręb ewidencyjny nr: (zgodnie z częścią opisową projektu)	Treść rys.: PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH	Rys.:	E/2
	Projektował:	mgr inż. Sebastian Mroczek 35-005 Rzeszów	PDK/0256/PWOE/18	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerg.	Stadium: PB					
	Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16		Skala: 1:10					
	Nazwa zadania: "Budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie - Etap I"								Data: 06.2019	