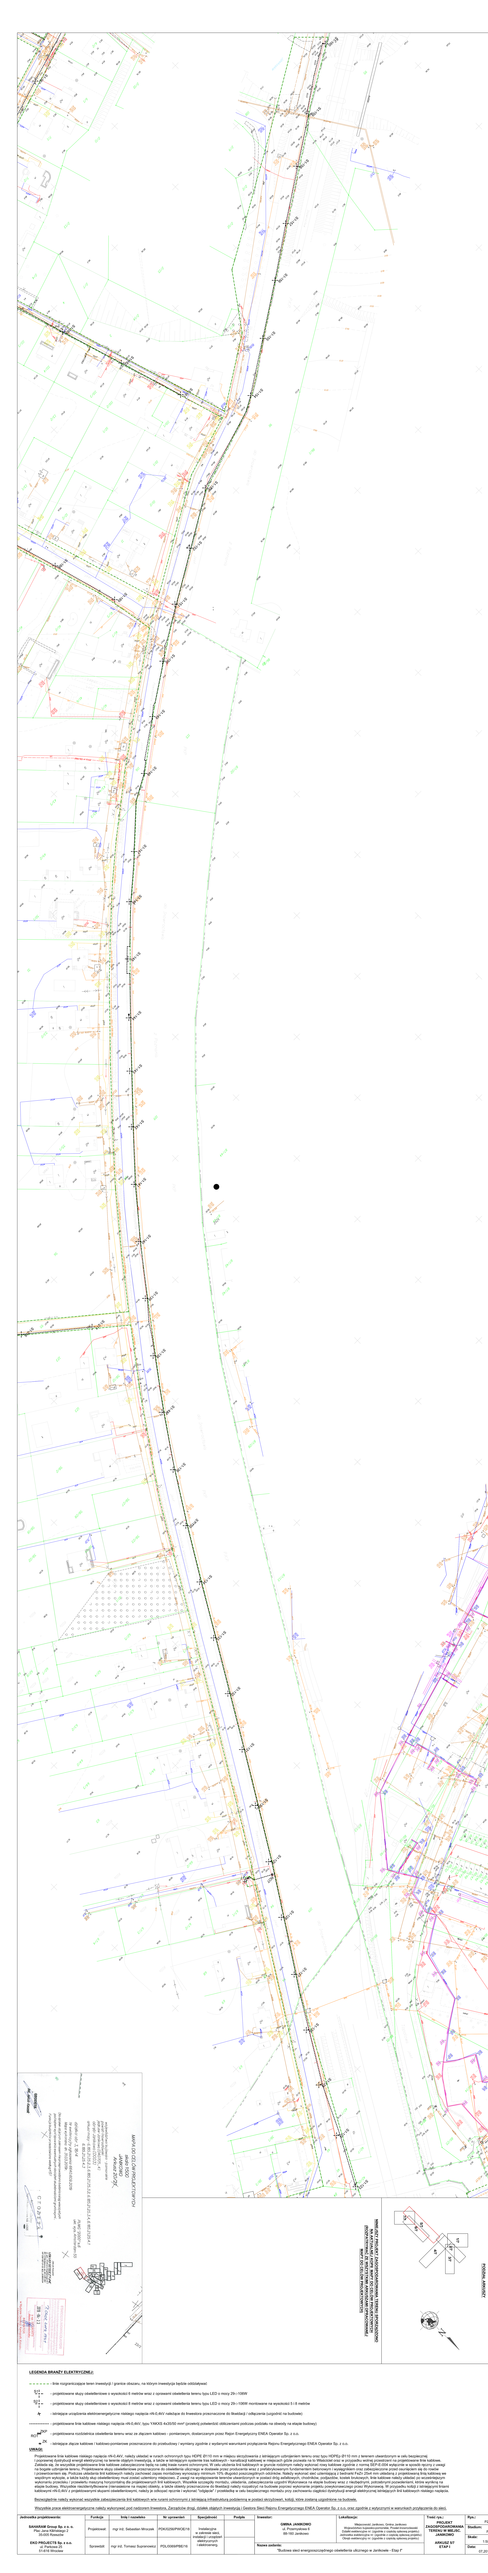

LEGENDA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

- - - - - - - - granice rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać

- projektowana stuja oświetleniowa o wysokości 6 metrów wraz z oprawami oświetlenia terenu typu LED o mocy 29 i 109W

- projektowana stuja oświetleniowa o wysokości 8 metrów wraz z oprawami oświetlenia terenu typu LED o mocy 29 i 109W montowane na wysokości 5 i 8 metrów

- istniejąca urządzenia elektroenergetyczne nadające napięcia nN-0,4kV nabędące do Inwestora przeznaczone do likwidacji / odłączenia (uzgodnić na budowie)

- projektowane linie kablowe nisklego napięcia nN-0,4kV, typu YAKXS 4x35SE mm² (zostaną zutylizowane) zlokalizowane (odcięte) na obiekty na etapie budowy)

- projektowana rozdzielnica oświetlenia terenu wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, dostarczonym przez Rejon Energetyczny ENEA Operator Sp. z o.o.

- istniejące złącze kablowe / kablowo-pomiarowe przeznaczone do przebudowy / wymiany zgodnie z wytycznymi warunkami przyłączenia Rejonu Energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o.

UWAGI:

Projektowane linie kablowe nisklego napięcia nN-0,4kV, należy ułożyć w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz typu HDPE Ø110 mm z lenierem otwartościowym w celu bezpiecznej i prawidłowej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją, a także w istniejącym systemie linii kablowych - konduktacji kablowej w miejscach gdzie przewiduje się projektowanie linii kablowej. Zakłada się, że wszystkie projektowane linie kablowe zabezpieczone będą na całej trasie rurami ochronnymi. W celu ułożenia linii kablowych w gruncie rodzimym należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004 wybjście w sposób ręczny z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu. Projektowane linie kablowe należy ułożyć w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm z lenierem otwartościowym w celu bezpiecznej i prawidłowej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją, a także w istniejącym systemie linii kablowych - konduktacji kablowej w miejscach gdzie przewiduje się projektowanie linii kablowej. Zakłada się, że wszystkie projektowane linie kablowe zabezpieczone będą na całej trasie rurami ochronnymi. W celu ułożenia linii kablowych w gruncie rodzimym należy wykonać rowy kablowe zgodnie z normą SEP-E-004 wybjście w sposób ręczny z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu. Projektowane linie kablowe należy ułożyć w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm z lenierem otwartościowym w celu bezpiecznej i prawidłowej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objętym inwestycją. Projektowane linie kablowe należy ułożyć