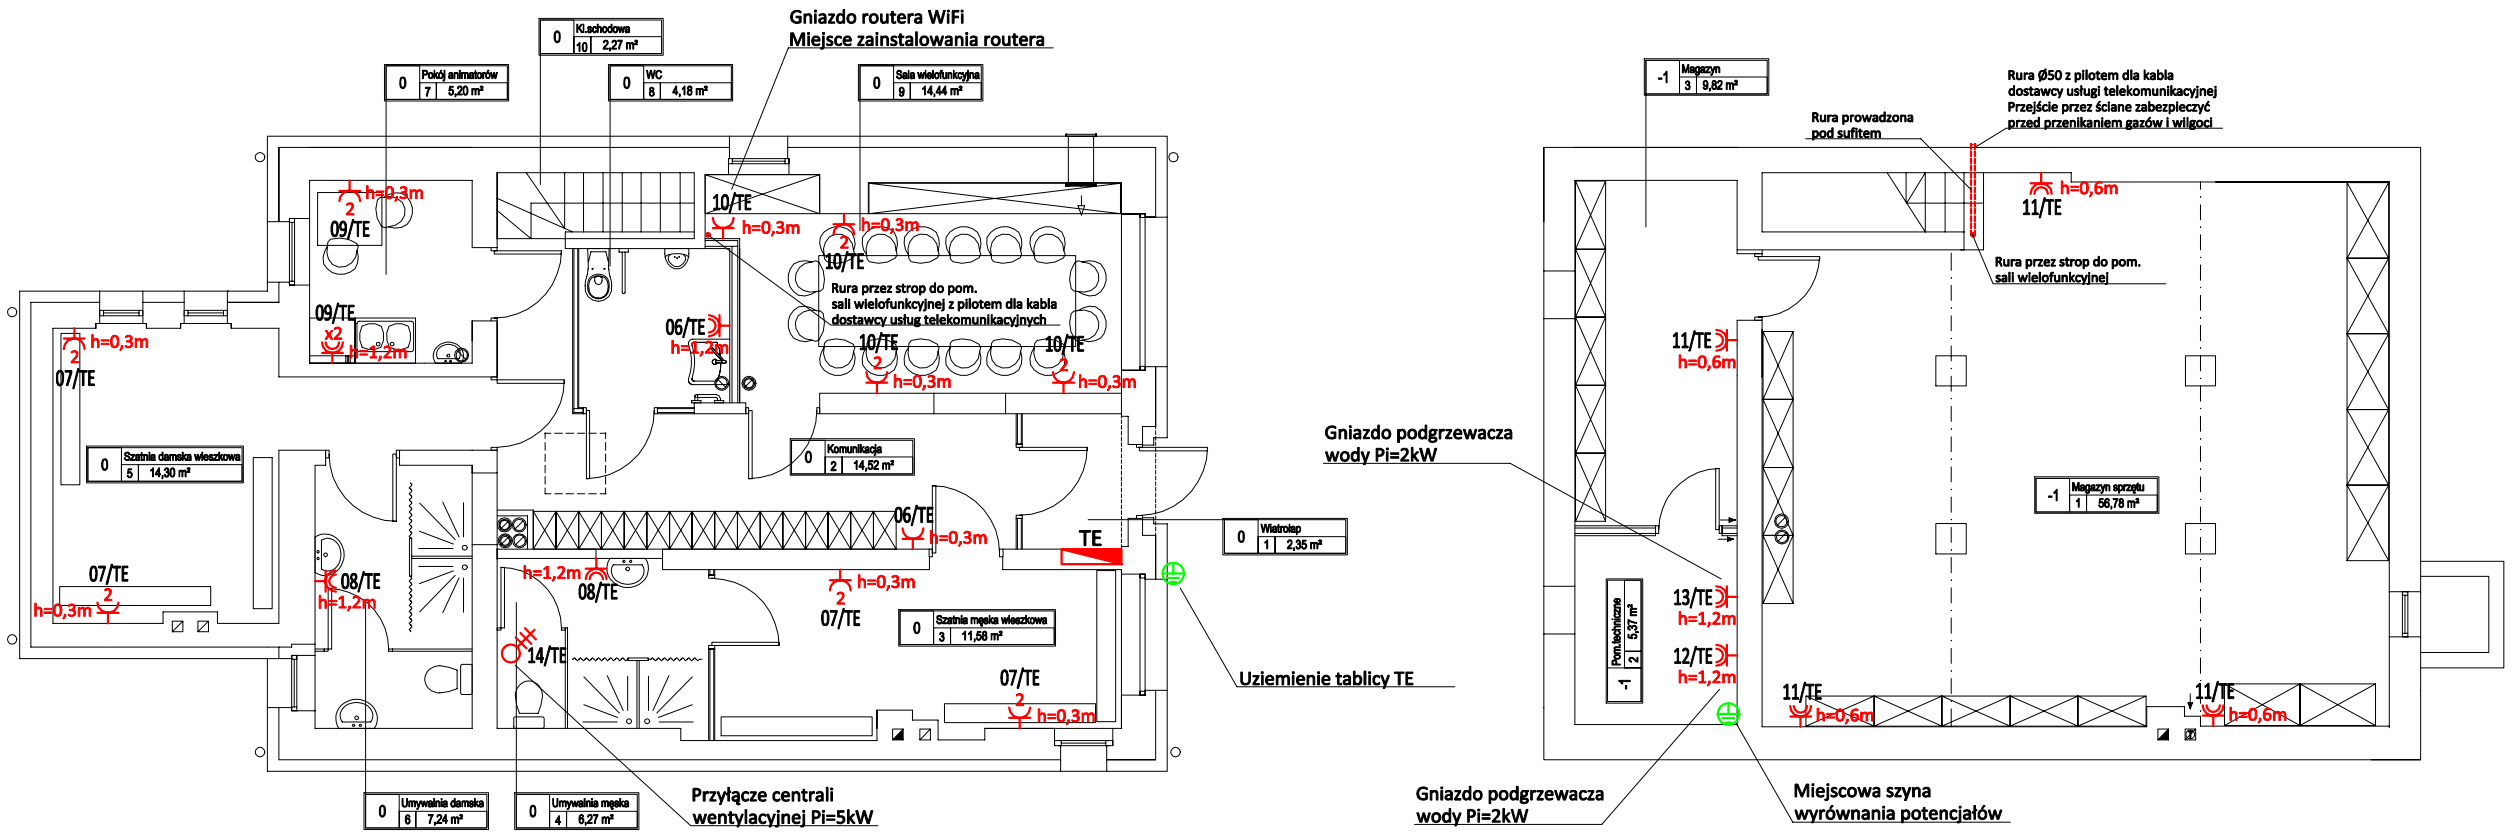

Oznaczenia i uwagi

- Gniazdo wtykowe 230V, 16A
- Gniazdo wtykowe podwójne 230V, 16A
- Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne IP44 230V, 16A
- Przyłącze 3f 400V L1, L2, L3, N, PE
- Tablica elektryczna
- Punkt uziemienia

UKŁAD SIECI TN-C-S
Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ARCHE PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE" Katarzyna Świst-Grodowska, Powst.Warszawy 4a/54, Bydgoszcz		
INWESTYCJA	Przystosowanie ,wyposażenie i adaptacja obiektów do realizacji projektu „Aktywny Senior w Kołudzie Wielkiej"		
INWESTOR	Gmina Janikowo 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6		
PROJEKTANT	inż. Roman Kwiatek WBPP-NB-7210/6/82		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gierszewski		
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT POMIESZCZEŃ - GNIAZDA I PRZYŁĄCZA**		
BRANŻA	INST. ELEKTRYCZNE	STADIUM	OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA	02.12.2019r.	SKALA 1:100	RYSUNEK E-2