"DOM–BUD" Suwałki		BRANŻA: SANITARNA	
OBIEKT:	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego	STADIUM: PB	NR RYS.: 8
		SKALA: 1:100	
ADRES:	Brwilno, gm. Stara Biała dz. Nr ew. 7	RYSUNEK: PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO	

BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Halina Żelazko	SUW- 5/90	15.08.2009	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bogdan Leszczyński	SUW-62/91	15.08.2009	

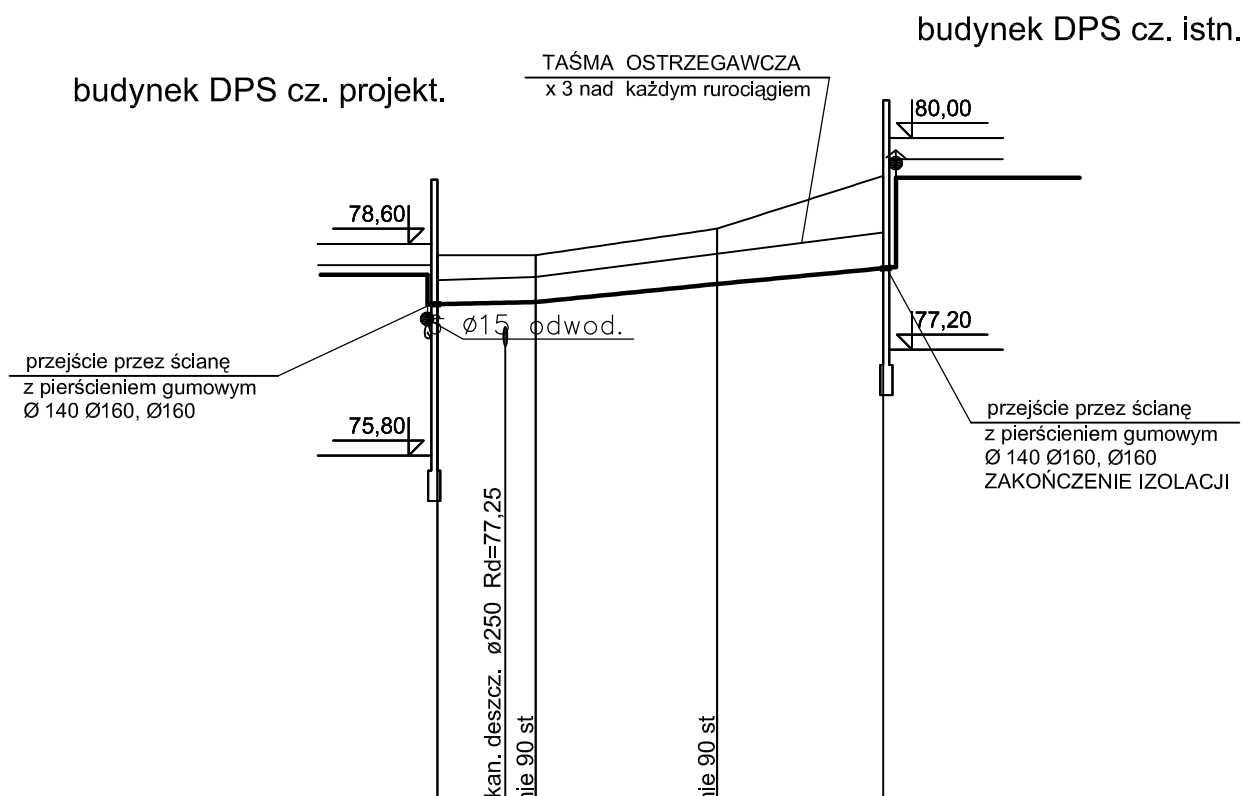

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.	0,00	proj. kan. deszcz. ø250 Rd=77,25	załamanie 90 st	załamanie 90 st	
Rzędna terenu projektowanego	78,45	78,45	78,45	78,80	79,50
Rzędna terenu istniejącego	78,45		78,45	78,80	79,50
Rzędna osi rurociągu [m]		77,80	77,82	77,83	78,07	78,29
Zagłębienie osi rurociągu		0,65		0,62	0,73	1,21
Odległości [m]		6,50			12,00	11,00
Średnice, materiał / Spadek		2xØ 40/160 podwójne stalowe czarne ciepło technologiczne 2xØ 40/160 podwójne stalowe czarne c.o. Ø40+20/140 podwójne stalowe ocynkowane c.w.+cyrk.			4,6 ‰	20,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	4.50	6.50		18,50	29,50