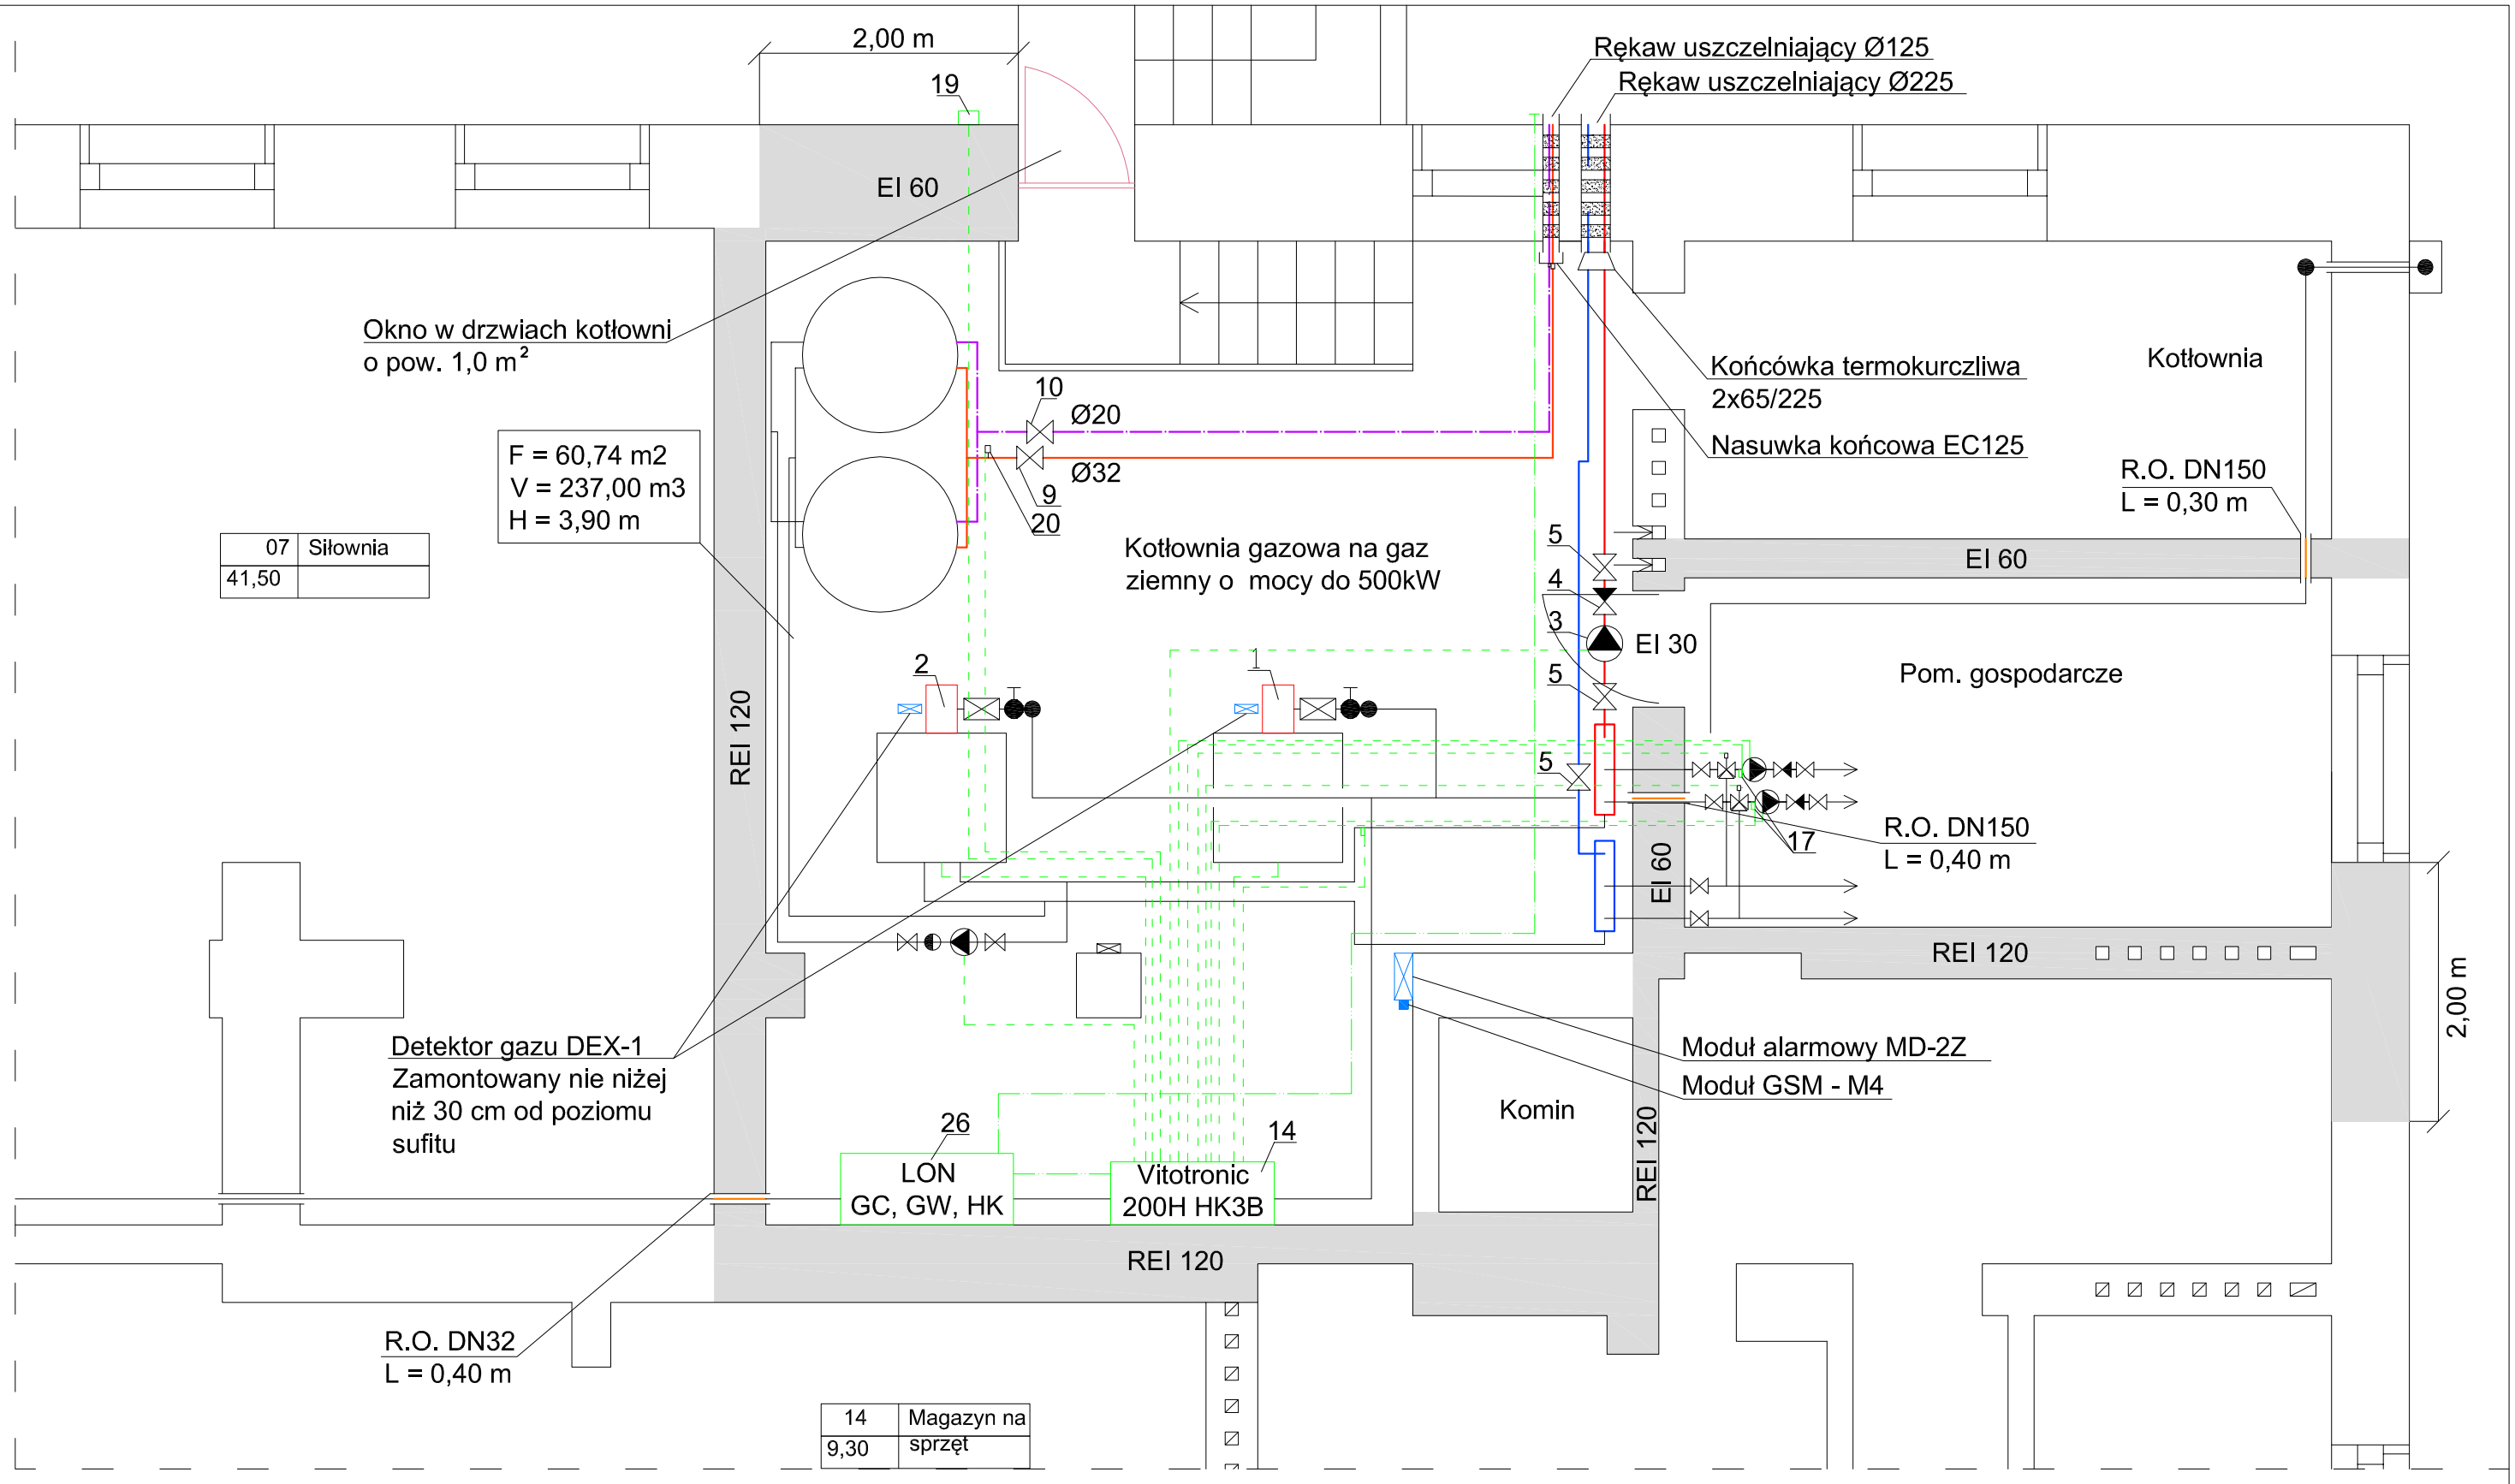

UWAGA:
Projektowane uszczelnienie przejścia przewodu instalacji gazowej należy wypełnić masą elastyczną ogniochronną CFS-S-SIL produkcji HILTI

LEGENDA:
- Zasilanie C.O.
- Powrót C.O.
- Ciepła woda użytkowa
- Cyrkulacja
- Podłączenie automatyki
- Przewód komunikacyjny

ZIS-1	Zakład Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych "ZIS-1" Spółka Jawna ul. Graniczna 5 09-407 Płock		
OBIEKT:	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica z siedzibą w Gąbinie ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin		
INWESTOR:	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica z siedzibą w Gąbinie ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin	BRANŻA:	sanitarna
TEMAT:	Projekt budowlany i wykonawczy przyłącza cieplnego do budynku szkoły oraz przystosowania istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w układzie z jedną kotłownią gazową		
RYSUNEK:	Rzut piwnic budynku szkoły - budynek "A"		
OPRACOWAŁ: inż. Michał Jaskulski		PROJEKTOWAŁ: inż. Teresa Strzelecka Upr. nr 5/90, 82/94 *w zakresie sieci i instalacji sanitarnych*	SPRAWDZIŁ: inż. Henryka Kamińska Upr. nr 100/85 *w zakresie sieci i instalacji sanitarnych*
DATA: Sierpień 2015		SKALA: 1:50	NR RYS: 2