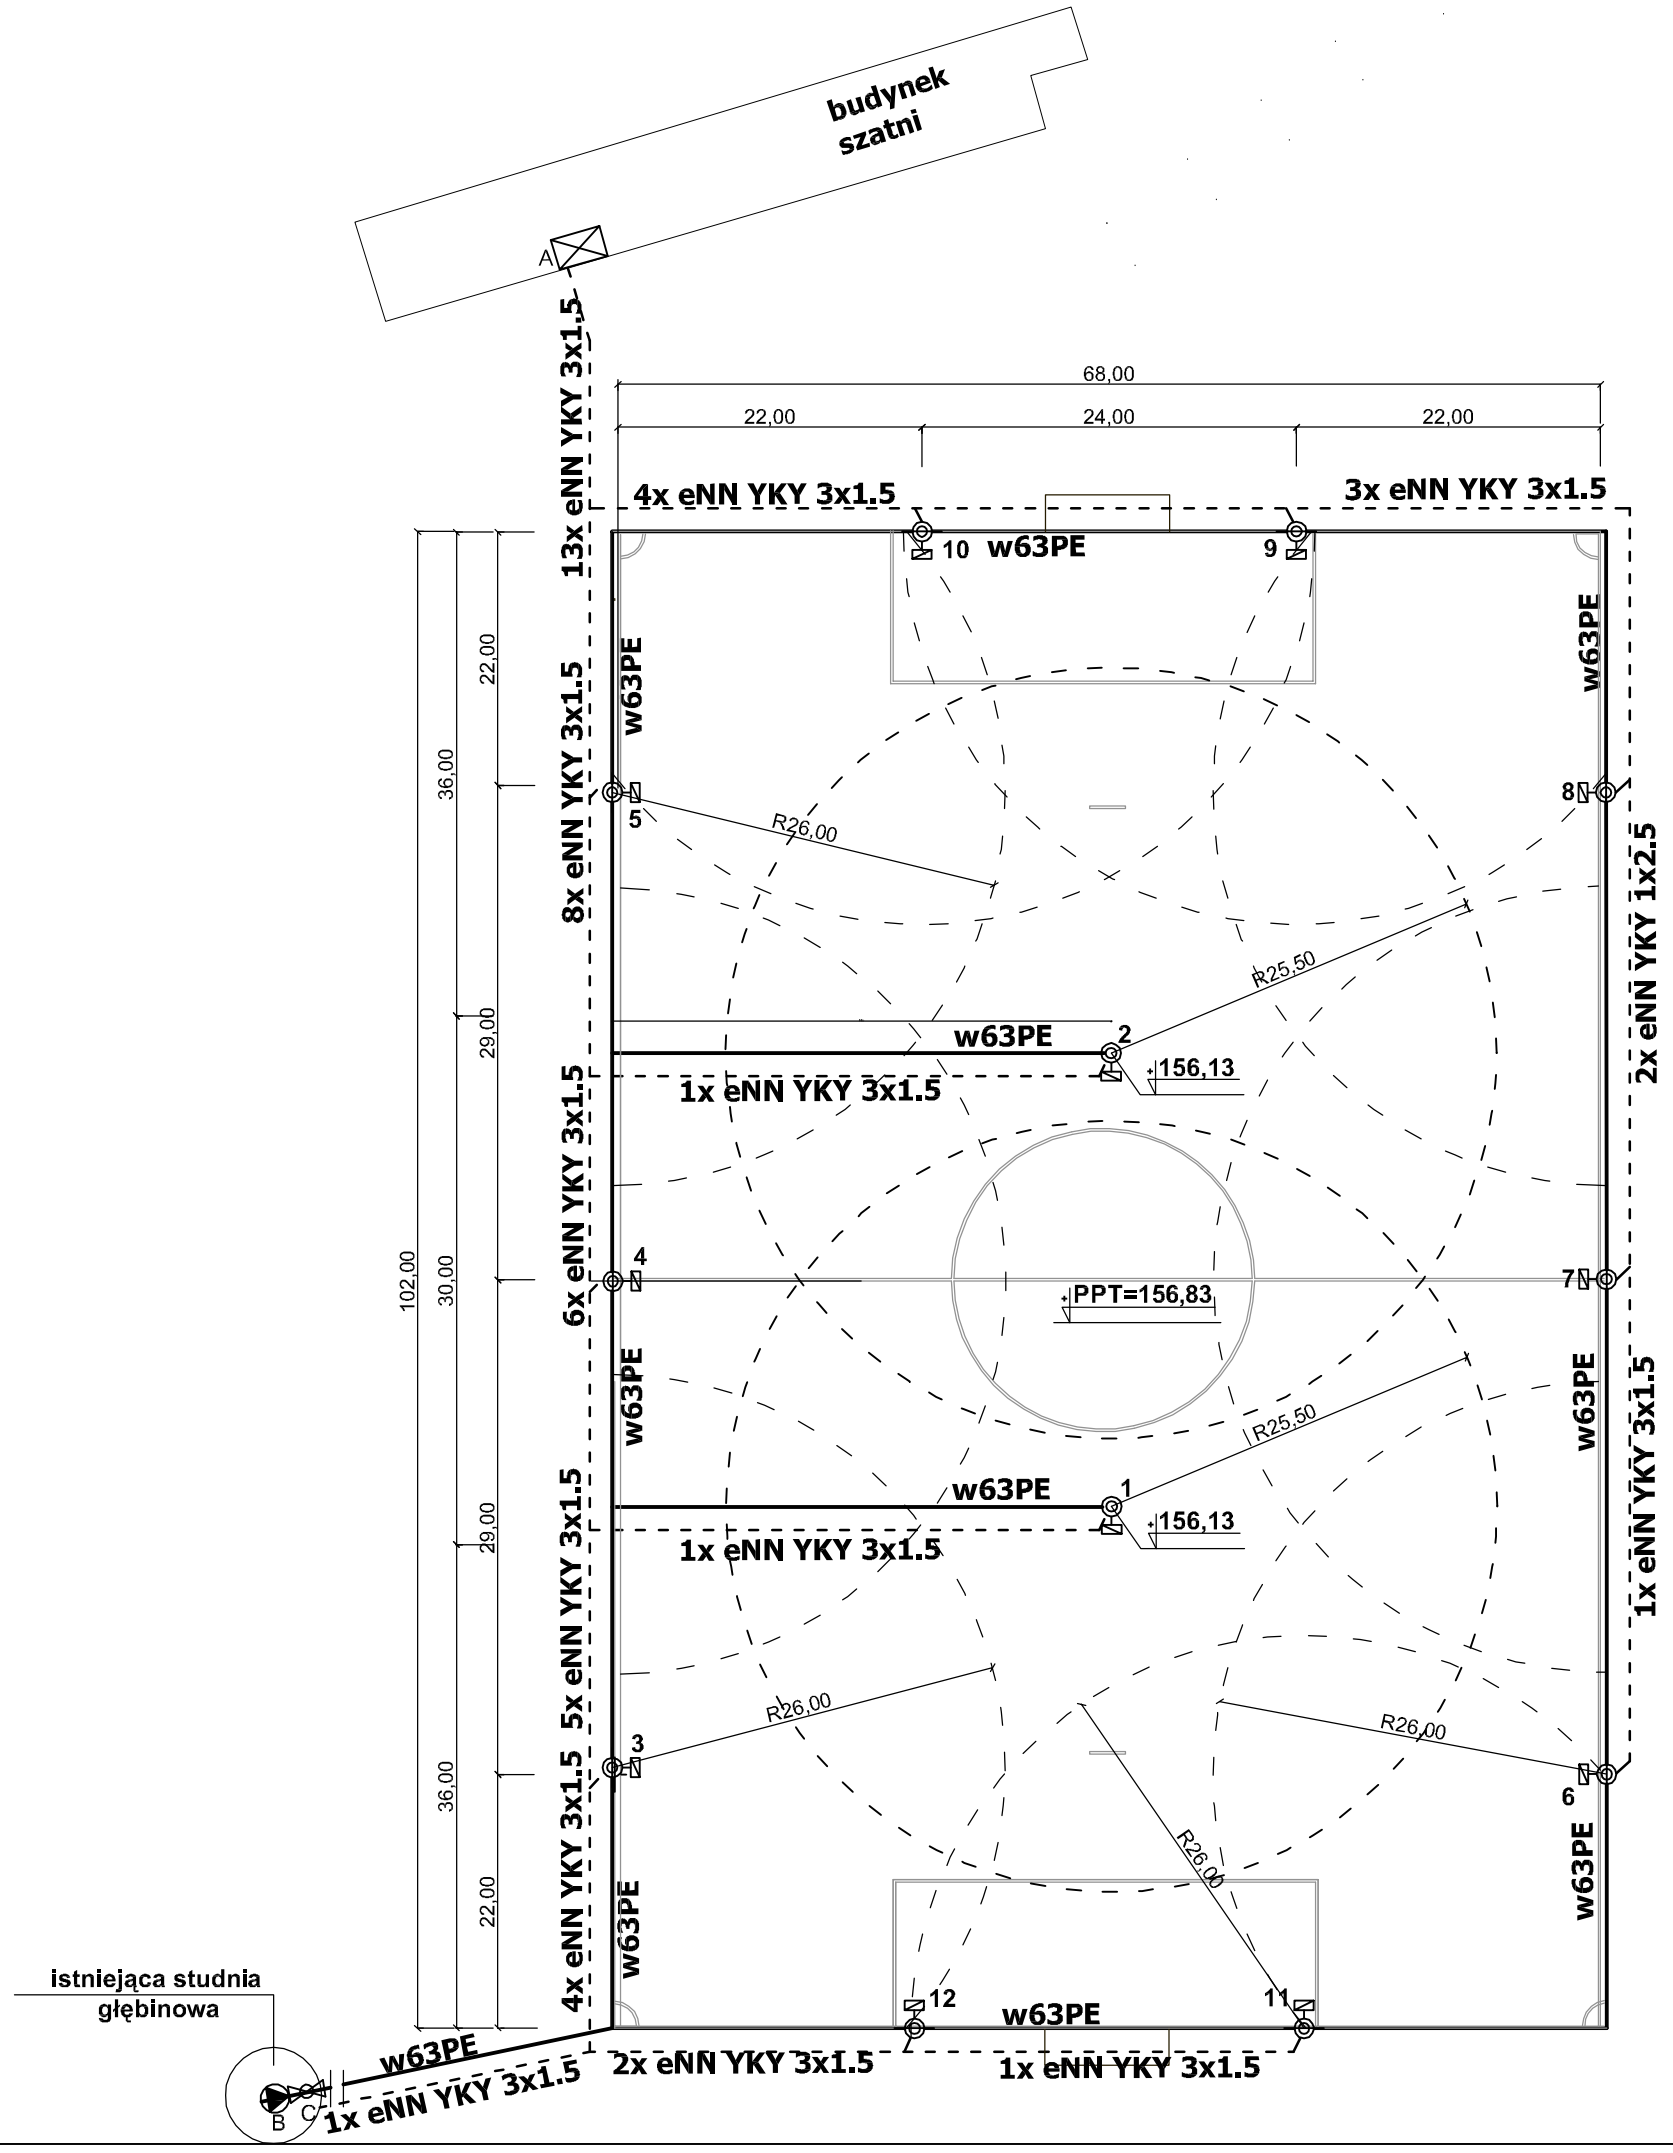

Oznaczenia

- 1-2 - Projektowane zraszacze pełnoobrotowe RVRVAC Ø 11 o promieniu R=25,5m i zużyciu wody 13,5m /h
- 3-12 - Projektowane zraszacze sektoroweLVZR WVAC Ø 11 o promieniu R=26,0m i zużyciu wody 12 m /h
- w63PE - Projektowane przewody sieci wodociągowej HD PE Ø63 - PN10
- eNN YKY - Projektowane przewody sterujace eNN YKY 3x1,5mm
- A - Sterownik Perrot WaterControl SC 12
- B - Pompa głębinowa
- C - Zawór kulowy

nazwa i adres jednostki projektowej:	nazwa rysunku: SYSTEM NAWADNIANIA NAWIERZCHNI BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ		rys. nr: S–1
BIURO PROJEKTOWE Marek Gierulski AL.J.P.II 25 37–450 STALOWA WOLA tel: 0604–06–35–82 015– 844 –38–01	nazwa obiektu, adres, nazwa inwestycji: **Projekt nawadniania nawierzchni płyty boiska MKS SOKÓŁ w Nisku.**		skala: 1 : 500
	inwestor: Gmina Nisko, pl.Wolności 14, 37–400 Nisko		data: kwiecień 2016
	rodzaj i stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY- BRANŻA SANITARNA		
		nr. uprawnień	podpis
	projektant: mgr inż. Mariola Mucha	114/TBG/98	
	asystent projektanta: mgr inż. Bis Grażyna		

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)