


INSTALACJE WOD-KAN
ROZWINIĘCIE INSTALACJI
skala 1:50

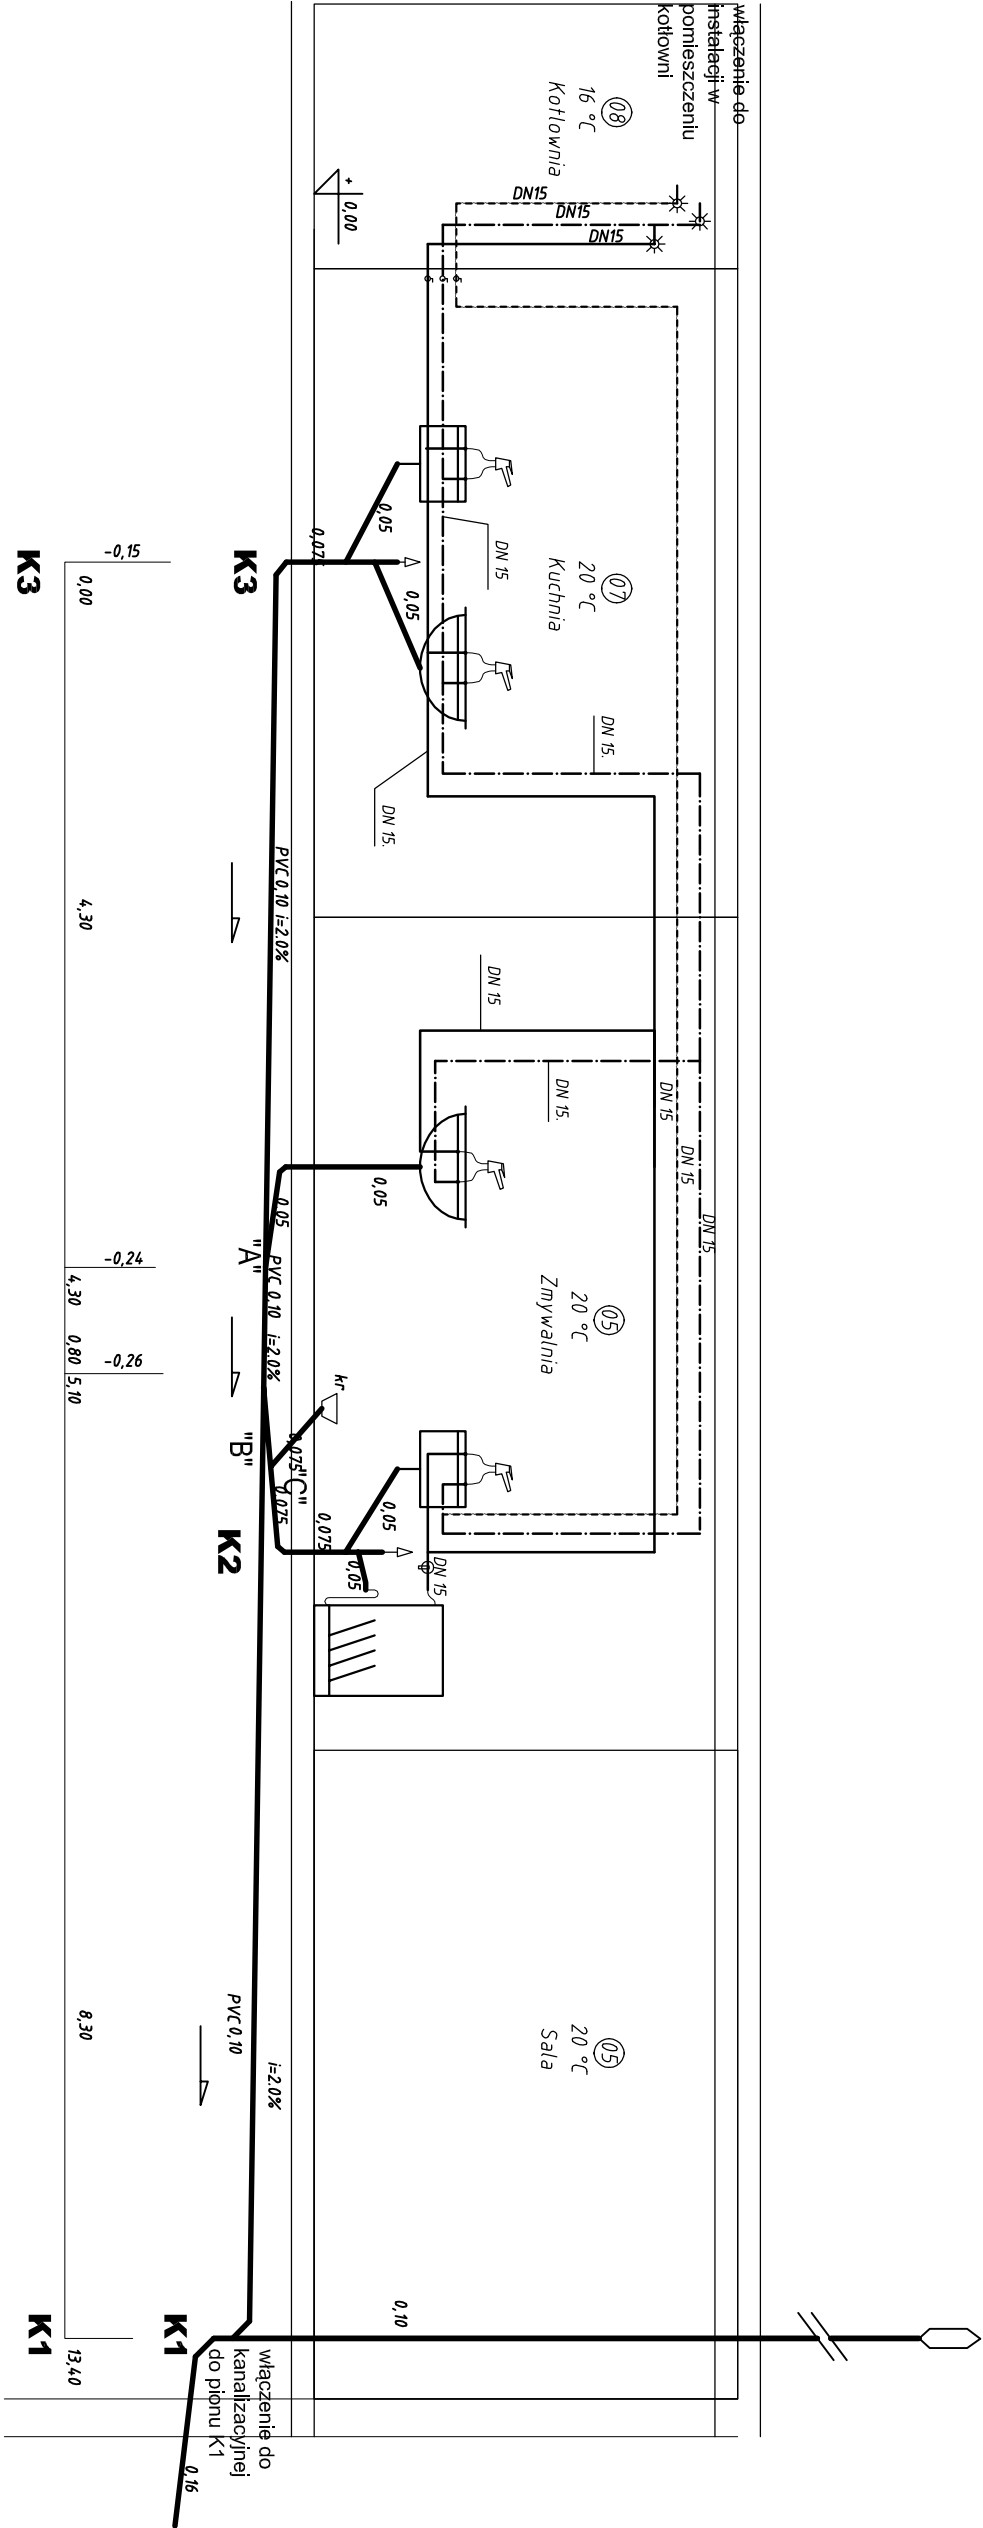

- Oznaczenia
- PVC 0.10 i=2.0% przewód kanalizacyjny PVC
 - DN15 przewód wody zimnej PP stabil
 - DN15 przewód wody ciepłej PP stabil
 - DN15 przewód cyrkulacyjny PP stabil
 - ↑ napowietrznik

Biuro Usług Projektowych Marian Daczyński				skala: Rzut i przekrój		Data: 11.2016	Strona: 2
Projektant: Grzegorz Misio Nizio		Wykonawca: Grzegorz Misio Nizio		Opis: Instalacja wod-kan			
Projektant: Grzegorz Misio Nizio		Wykonawca: Grzegorz Misio Nizio		Opis: Instalacja wod-kan		Data: 11.2016	
Projektant: Grzegorz Misio Nizio		Wykonawca: Grzegorz Misio Nizio		Opis: Instalacja wod-kan		Data: 11.2016	