


**Szafa oświetleniowa SO**  
w II klasie ochronności


fragment proj. tablicy T1  
w bud. sali gimnastycznej

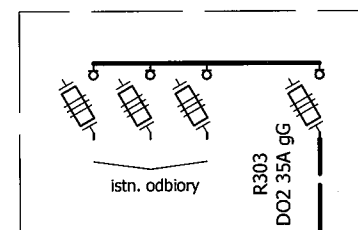

proj. YKXSzo 5x10mm<sup>2</sup>  
+FeZn 25x4  
L = 80/90m

Układ sieci: **TN-S**

- Uwagi:
1. Zegar sterujący astronomiczny jednokanałowy.
  2. Szafę osznurować przewodami zgodnie z opisem, kolorystyka przewodów zgodnie z normą.
  3. Punkt PE w szafie należy uziemić  $R \leq 30\Omega$ .

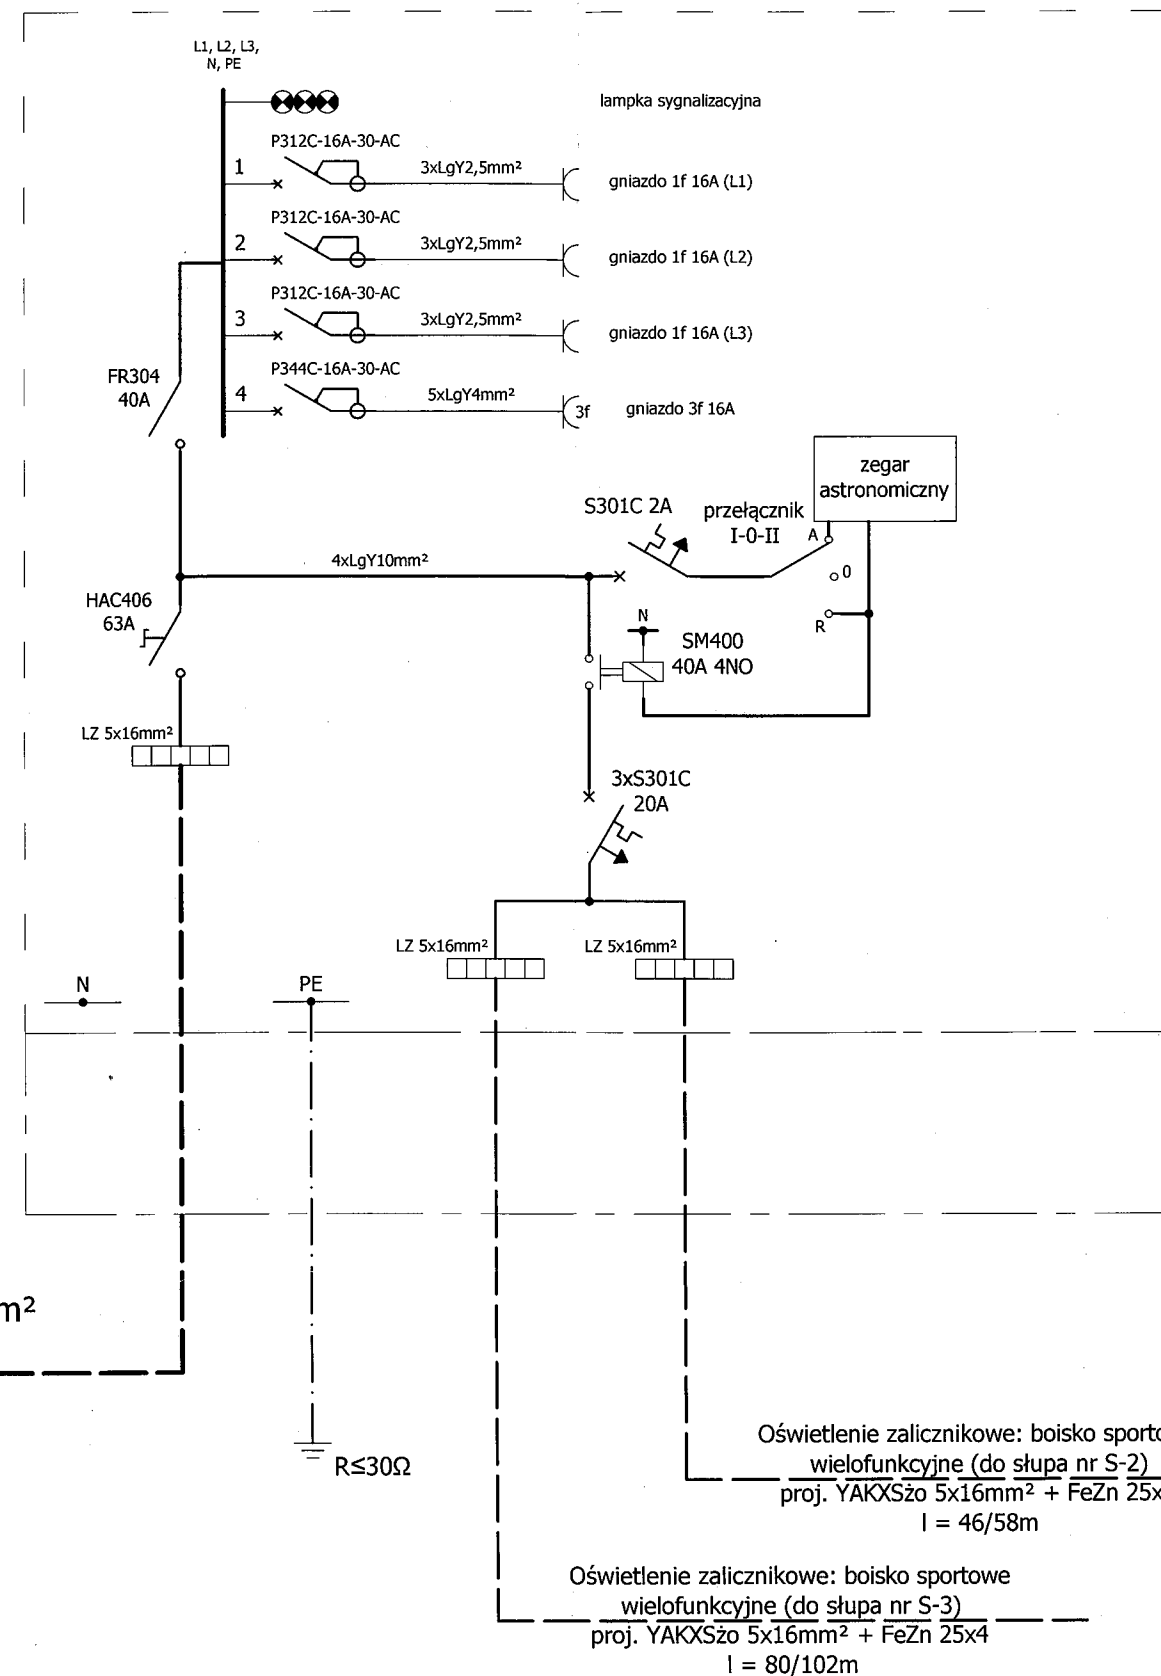

inwestycja: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy Zespole Szkół w Zarzeczu	inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji: Zarzecze, dz. nr ewid. 2235/2, 2251	data: kwiecień 2017
nazwa rysunku: Schemat ideowy szafy oświetleniowej SO	nr rysunku: E3
projektant: mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12
sprawił: mgr inż. Marek Watras	uprawnienia: PDK/0240/POOE/12