


## Tablica TE-2

rozdz. wewnętrznej serii 2x3x12mod, IP40, II klasa izolacji

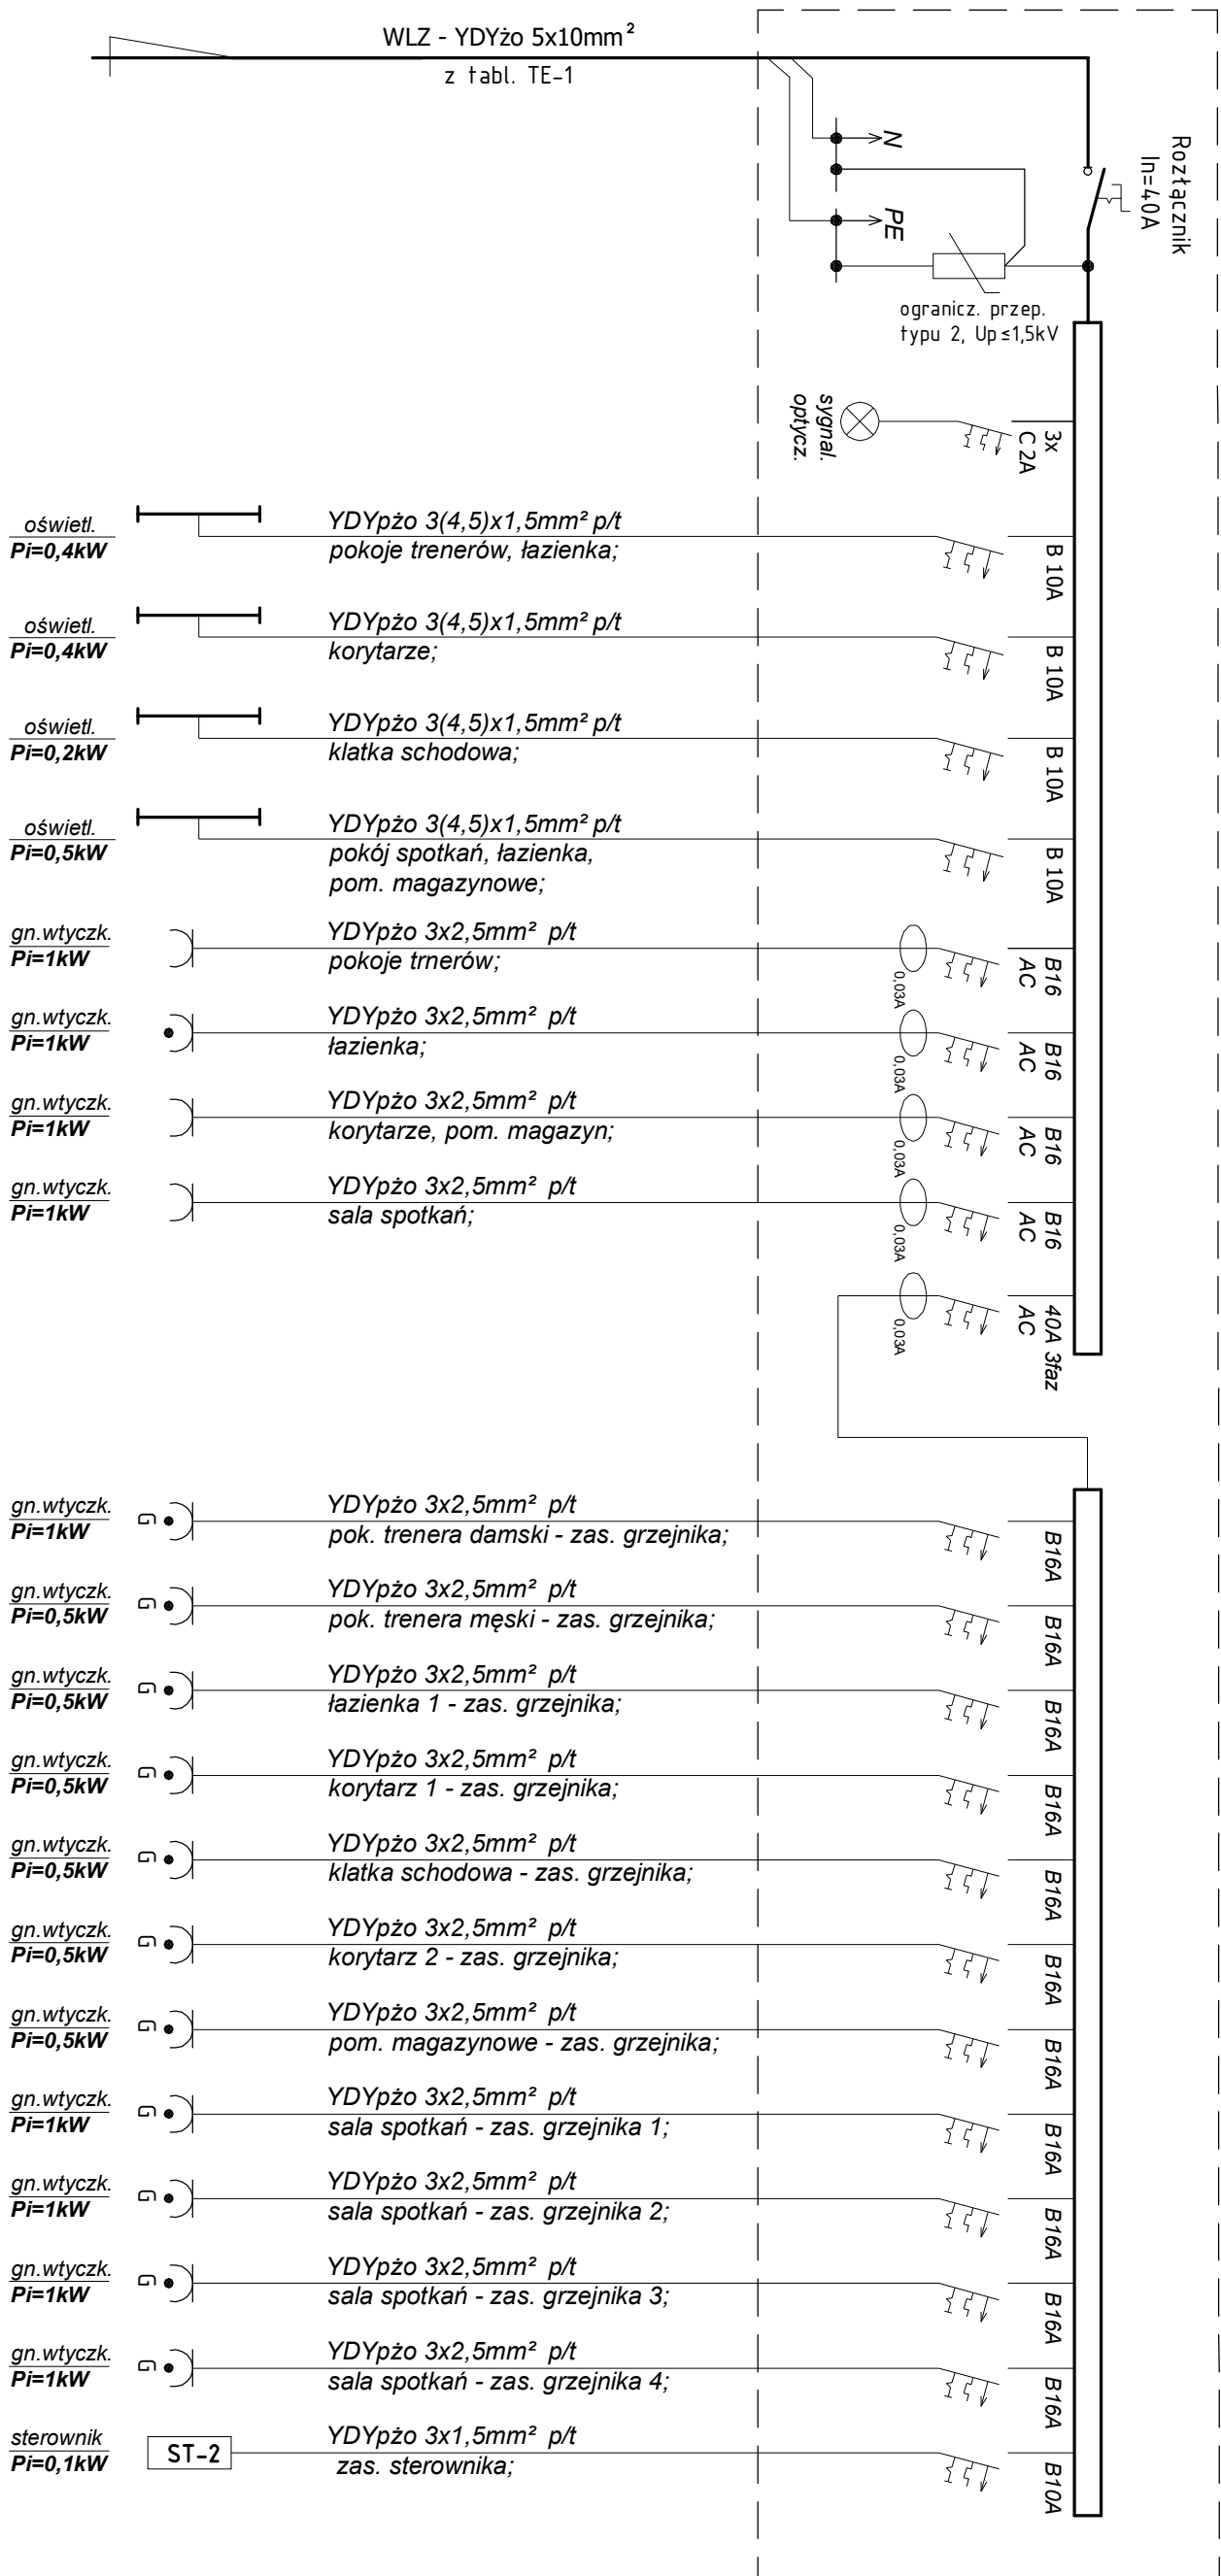

Układ pracy: TN-S

**P<sub>sz</sub>=5kW**  
**I<sub>sz</sub>=8A**

inwestor:	Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach		inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Racławice, dz. nr ewid. 460		data:	lipiec 2017
			skala:	-
nazwa rysunku:			nr rysunku:	E12
<h3>Tablica TE-2 - schemat ideowy</h3>				
projektant:	mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia:	PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził:	mgr inż. Marek Watras	uprawnienia:	PDK/0240/POOE/12	podpis: