


RZUT PARTERU
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
SKALA 1:50

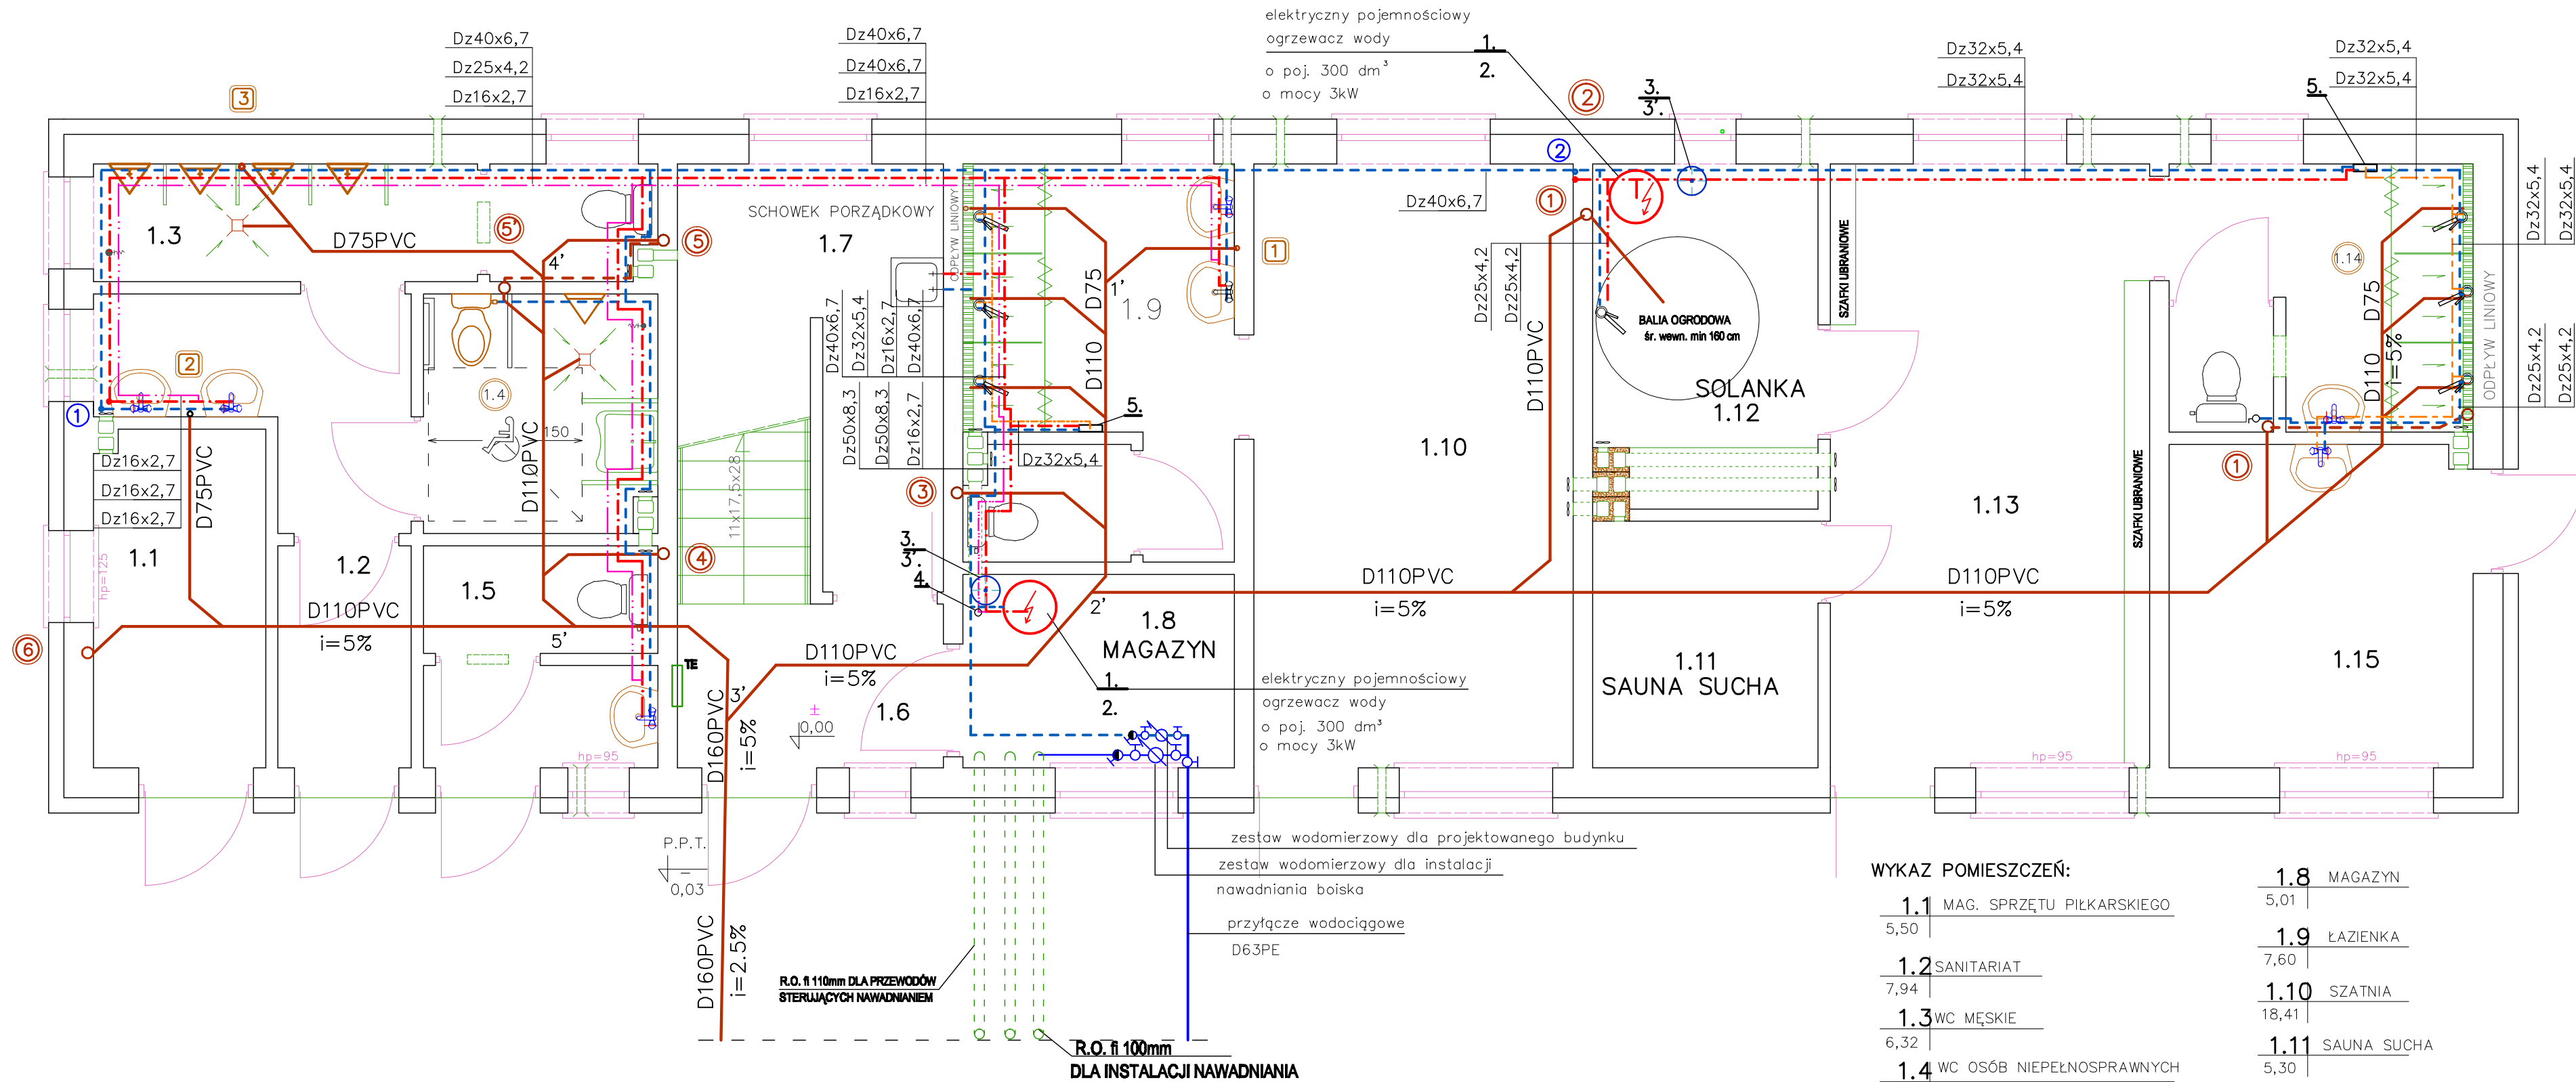

OZNACZENIA:

- Projektowane przewody wody zimnej
- Projektowane przewody wody ciepłej
- Projektowane przewody cyrkulacyjne
- Projektowane przewody wody ciepłej zmieszanej
- D160PVC i=5% Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej
- ① Numeracja pionów kanalizacji sanitarnej zakończonych rurą wywiewną
- ③ Numeracja pionów kanalizacji sanitarnej zakończonych zaworami napowietrzającymi
- ① Pion wody zimnej i ciepłej

- Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody V=300 dm³
- Zawór bezpieczeństwa przy podgrzewaczu cwu 3/4"
- Naczynie zbiorcze przeponowe poj nominalna 12 dm³
- Armatura przepływowa do montażu naczyń, wyposażona w zawór antylegionella
- Pompa cyrkulacyjna 15-14 wydajność 3,8 l/min, moc 23W
- Mieszacz centralny termostatyczny Dn 1"

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

1.1	MAG. SPRZĘTU PIŁKARSKIEGO	5,50
1.2	SANITARIAT	7,94
1.3	WC MĘSKIE	6,32
1.4	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,33
1.5	WC DAMSKIE	4,79
1.6	KLATKA SCHODOWA	9,98
1.7	SCHOWEK PORZĄDKOWY	2,81/7,06
1.8	MAGAZYN	5,01
1.9	ŁAZIENKA	7,60
1.10	SZATNIA	18,41
1.11	SAUNA SUCHA	5,30
1.12	SOLANKA	7,20
1.13	SZATNIA	18,41
1.14	ŁAZIENKA	7,62
1.15	POKÓJ SĘDZIÓW	9,39

Opis: Budowa budynku obiektu na terenie boiska sportowego w Rzeszowie			
Wzrost:	Gmina i Miasto Niebo	Adres budowy:	Rzeszów, dz. nr ewid. 400
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA			
Autorzy opracowania:	Stanowisko:	Inżynier i rysownik, odpowiedzialny i numer uprawnień:	Podpis:
Branda:	Projektant:	mgr inż. Marcin Mucha upr. nr 114712/98	
Instalacja:	Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Pająk	
	Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Holody upr. nr PK0004/PO0008 wzrost: 180cm, waga: 75kg, data: 07.2017	
skala 1:50	Data: 07.2017		Wzrost: 1