


PROFIL PRZYŁĄCZA
WODOCIAĞOWEGO
skala 1:100

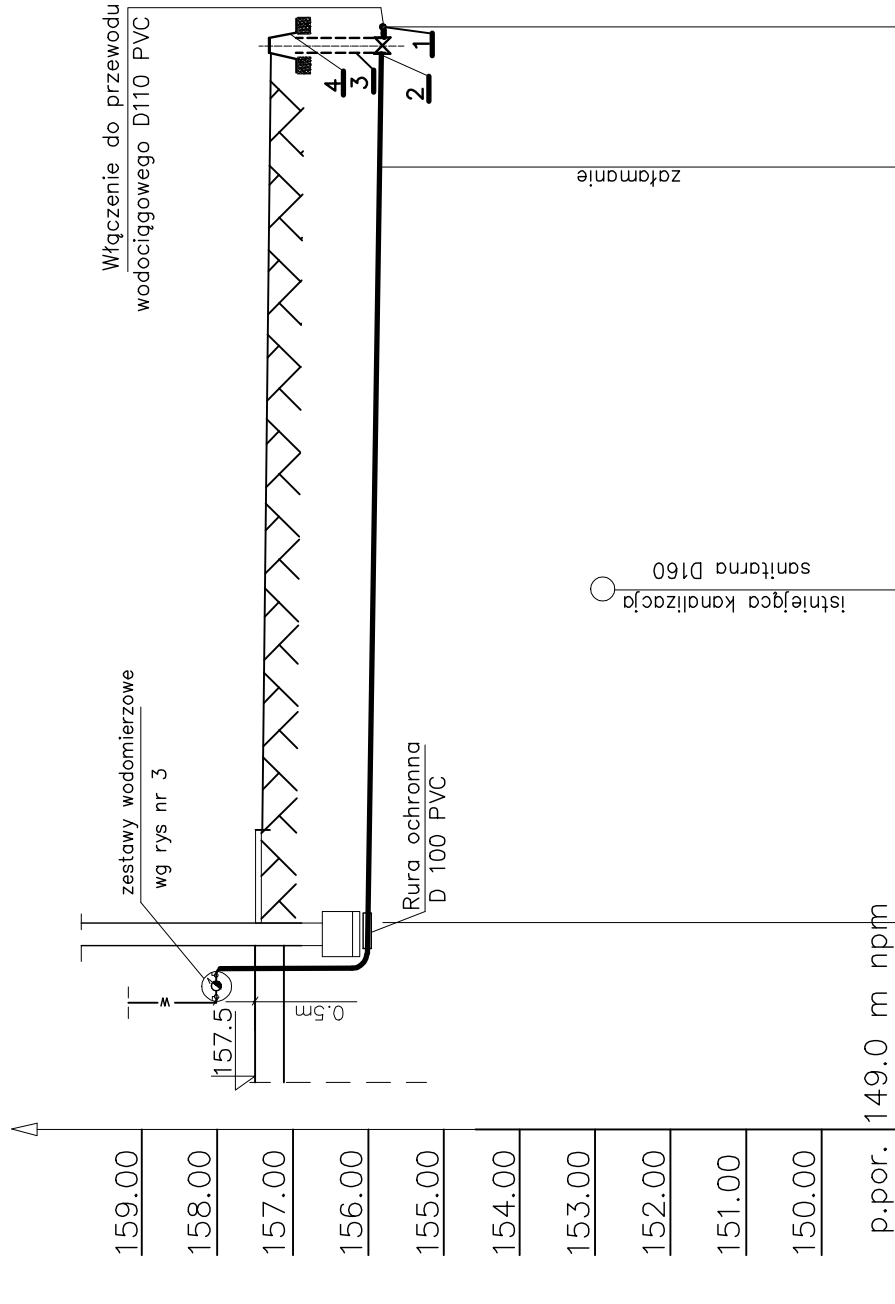

OZNACZENIA:

- 1-OPASKA DO NAWIERCANIA-
(dla rur PVC) D110/2"
- 2-ZASUWA DO PRZYŁĄCZA DOMOWEGO z żeliwa
sferoidalnego Dn 2" na rurę D63
- 3-OBUDOWA SZTYWNA
- 4-SKRZYŃKA ULICZNA TELESKOPOWA
Z BETONOWĄ PODSTAWĄ

Objekt: Budowa budynku części na terenie boiska sportowego w Radziejewie		Adres budowy: Radziejewo, dz. nr ewid. 480	
Investor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko			
Nazwa rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			
Autorzy opracowania: Wzrost: Indywidualne	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
	Projektant:	mgr inż. Marcin Mucha upr. nr 1447/2018 w spec. budowlanej i technicznej, budowlano-inżynierskiej, architektury i inżynierii przyr. dotychn. architektury i inżynierii przyr.	
	Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Piatek	
	Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Holuby upr. nr EK00004/PO/2018 inżynierskiej, budowlanej i inżynierii przyr. dotychn. architektury i inżynierii przyr.	
skala 1:100		Data: 07.2017	Nazwa rys. 2

RZĘDNE TERENU	157,5	157,3	157,3
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU	156,0	155,8	155,8
ODLEGŁOŚCI	0,0	L=10,3	L=1,5 11,8
<u>SPADKI</u> ŚREDNICE		D63PE	i=1,7%
ZAGŁĘBIENIA	1.50	1.50	1.50

[illegible]