


RZUT PODDASZA
INSTALACJA GRZEWCZA
SKALA 1:100

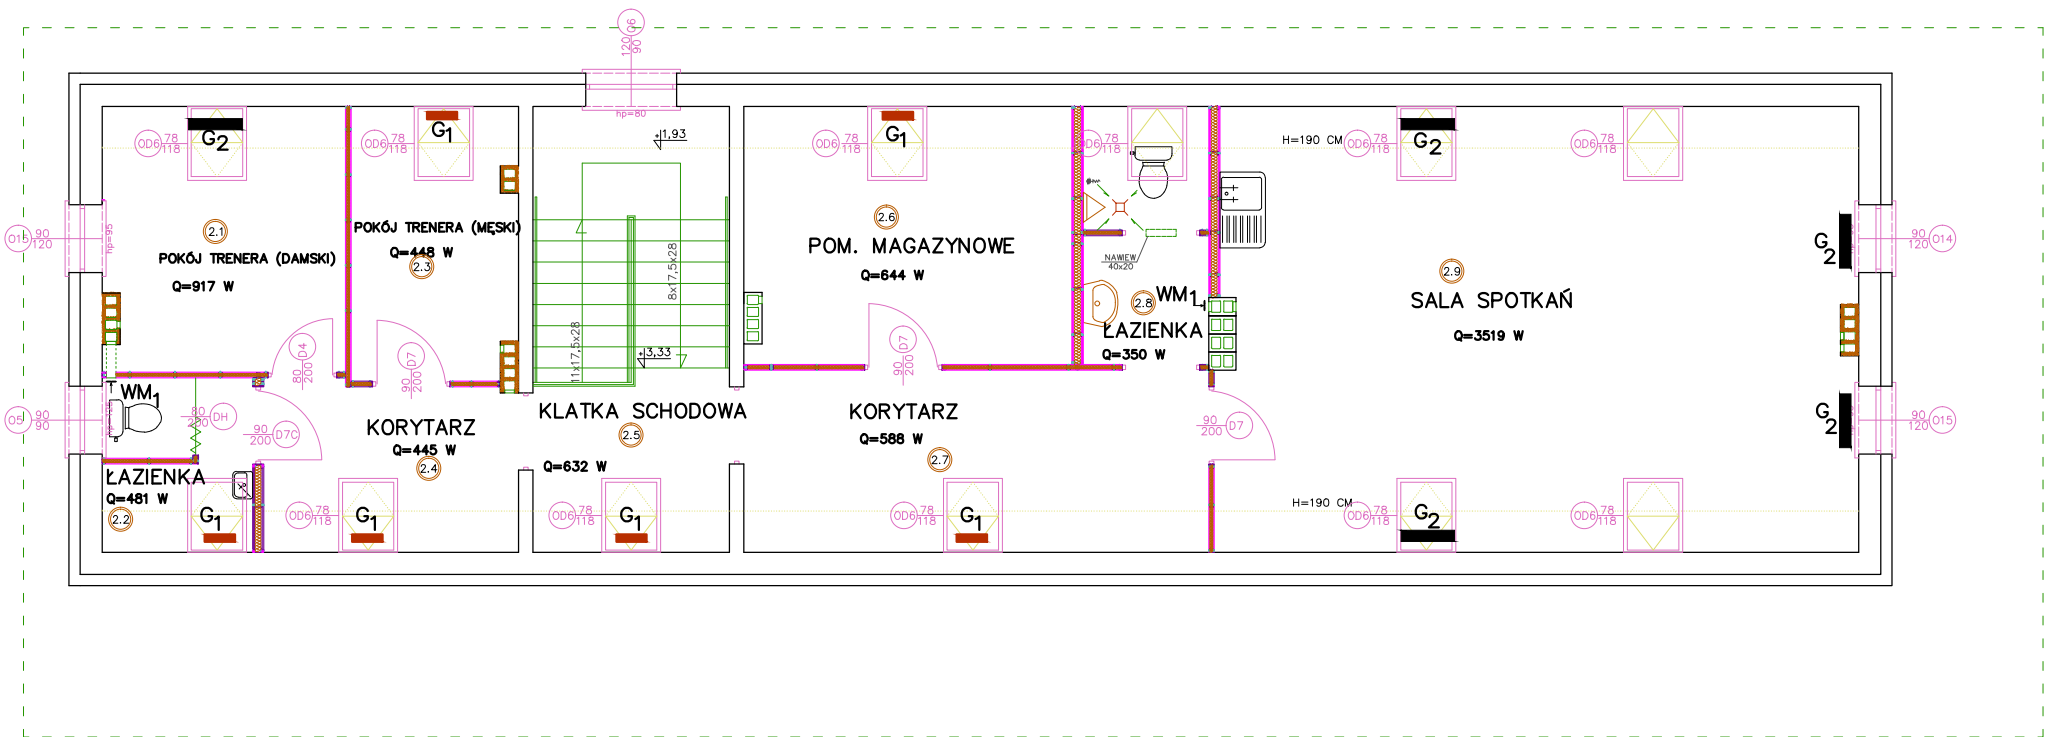

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

2.1	POKÓJ TRENERA (DAMSKI)
9,38/11,16	
2.2	ŁAZIENKA
3,40/4,50	
2.3	POKÓJ TRENERA (MĘSKI)
6,70/7,91	
2.4	KORYTARZ
5,62/7,48	
2.5	KLATKA SCHODOWA
9,17/10,60	
2.6	POM. MAGAZYNOWE
12,27/14,66	
2.7	KORYTARZ
11,44/14,82	
2.8	ŁAZIENKA
4,71/5,62	
2.9	SALA SPOTKAŃ
40,33/49,67	

OZNACZENIA:

- G₁ grzejnik elektryczny
o mocy 500W
G₂ grzejnik elektryczny
o mocy 1000W

WM₁ wentylator łazienkowy
→ V=120 m³/h, Δ p=40 Pa, N=20W

WM₂ wentylator łazienkowy
→ V=200 m³/h, Δ p=50 Pa, N=35W

Obiekt: Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach			
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko		Adres budowy: Racławice, dz. nr ewid. 460	
Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA INSTALACJA GRZEWCZA			
Autorzy opracowania	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
Branża: instalacyjna	Projektant:	mgr inż. Mariola Mucha upr. nr 114/Tbg/98 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń	
	Asystent projektanta:	mgr inż. Anna Piątek	
	Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Hołody upr. nr PKD/0064/POOS/06 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń	
skala 1:100		Data: 07.2017	Nr.rysunku: 8