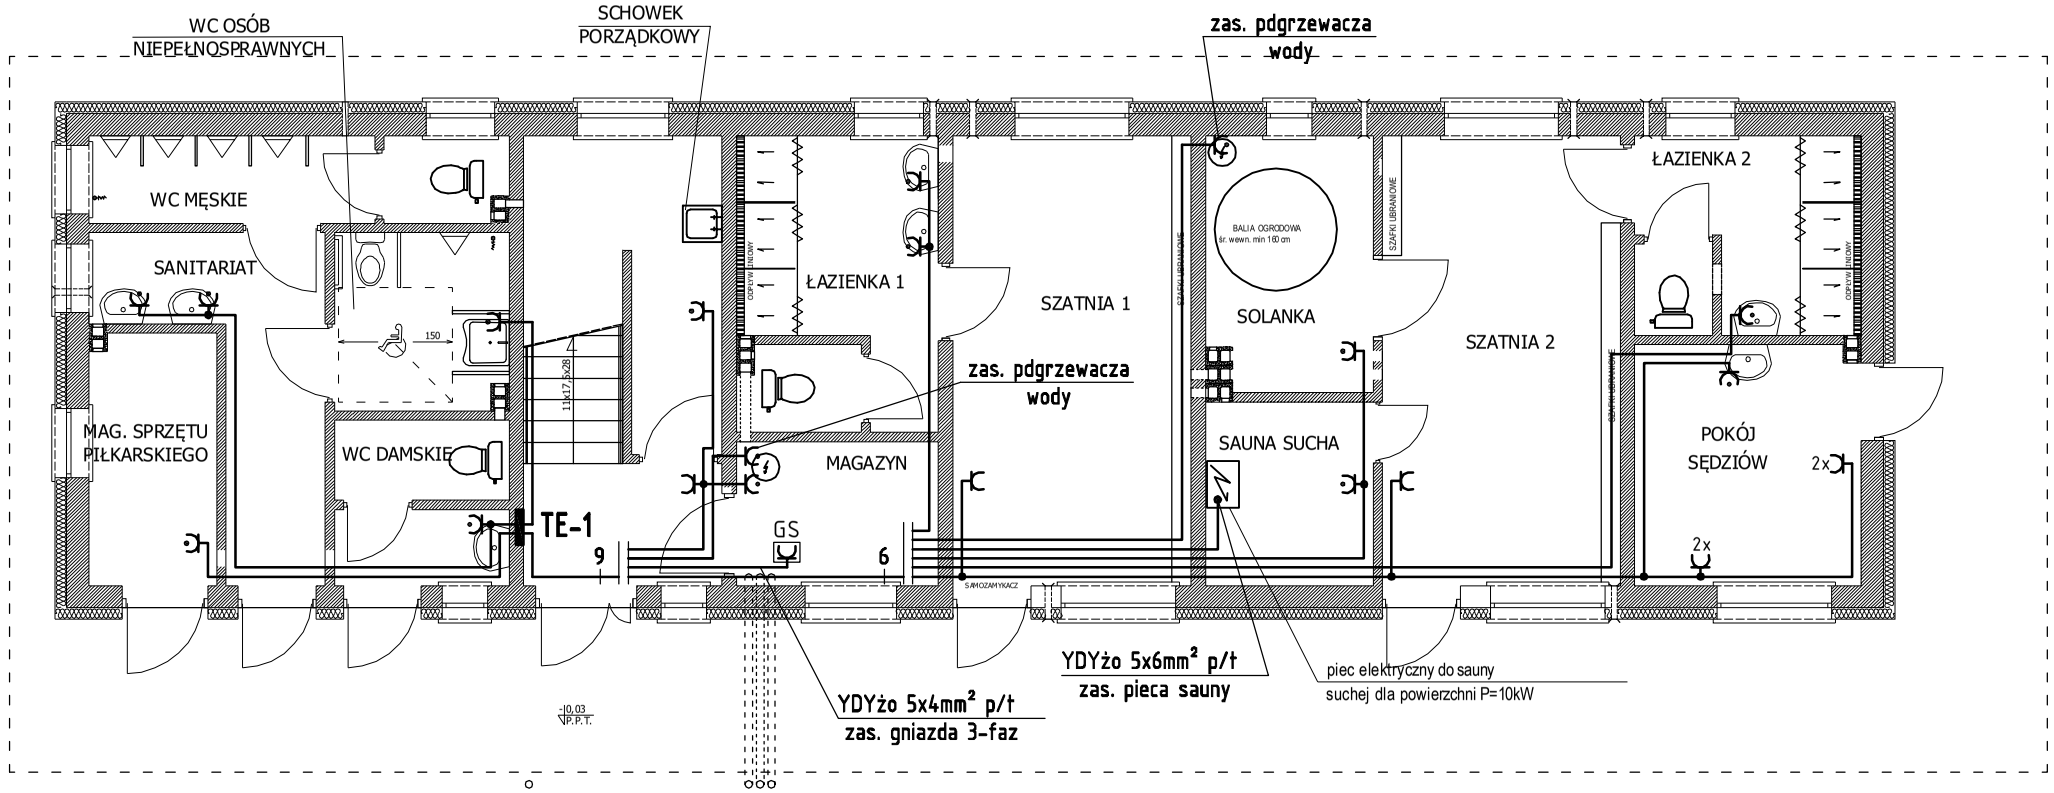

OZNACZENIA:

- *– gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20;*
- 2x – *gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 16A/250V, IP20;*
- *– gniazdo wtyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44;*
- GS – *gniazdo wtyczkowe n/t z wyłącznikiem 0-1, 16A/400V, IP44;*

UWAGI:

1. *Instalacje gniazd wykonać przewodami typu YDYpżo3x2,5mm² układanymi p/t i n/k pnad sufitem podwieszanym.*
2. *Zasilanie urządzeń i gniazd siłowych wykonać przewodami o typach i przekrojach jak podano na planach.*
3. *W pom. biurowych gniazda montować na wys. 0,4m od podłoża, w pozostałych pomieszczeniach socjalnych gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 1m od podłoża.*
4. *W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci instalować osprzęt bryzgoszczelny IP44.*
5. *Układ pracy TN-S.*
6. *Prace instalacyjno - monterskie skoordynować z pracami innych branży.*

inwestycja: Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach	inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko	
adres inwestycji: Racławice, dz. nr ewid. 460	data: lipiec 2017	skala: 1:100
nazwa rysunku: Instalacja gniazd wtyczkowych - parter		nr rysunku: E5
projektant: mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził: mgr inż. Marek Watras	uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis: