


Tablica ZL +TB

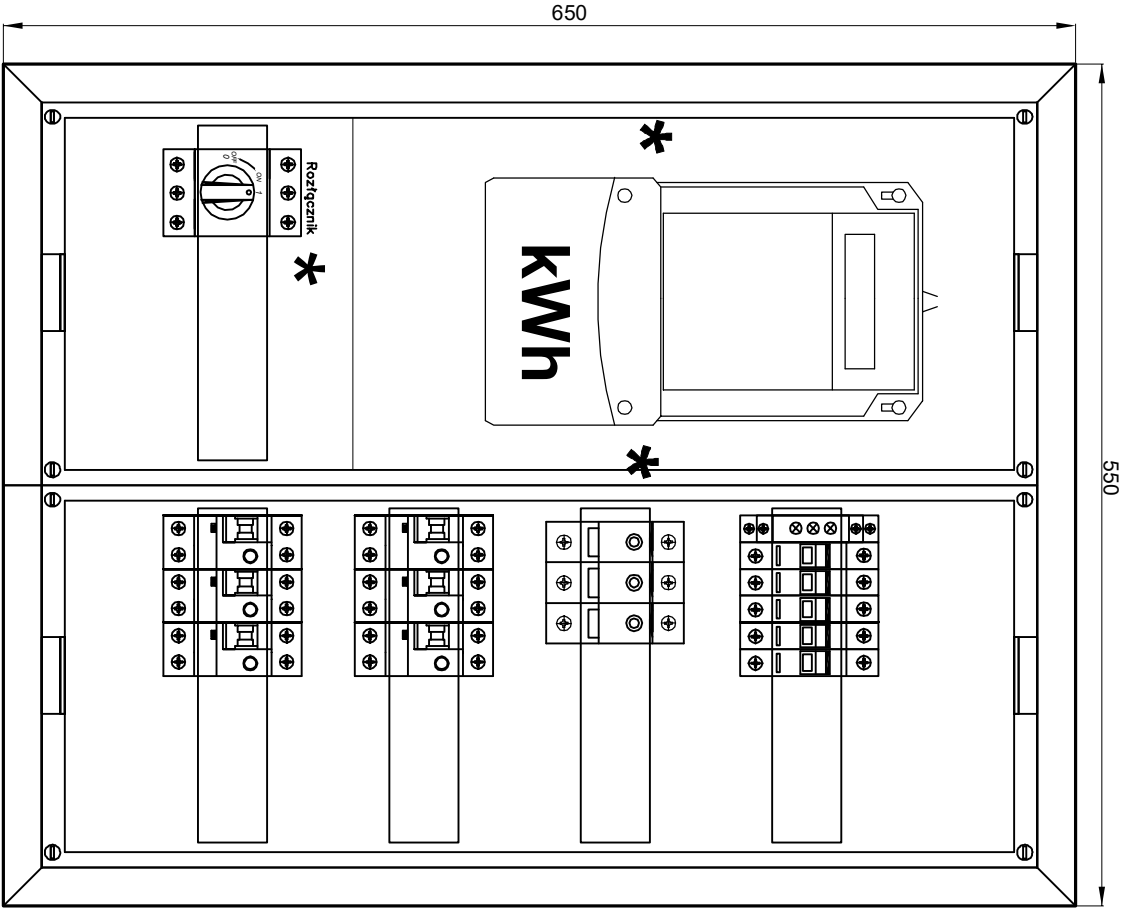

UWAGI:

- 1. Jako tablicę ZL+TB wykorzystać rozdzielnicę wnekową 4x12mod., IP44, II klasa izolacji.
- 2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
- 3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

inwestycja:	Zmiana sposobu użytkowania części bud. o funkcji handlowej na potrzeby usług publicznych (filii biblioteki) wraz z rozbudową części wejściowej	inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nowosielec, dz. nr ewid. 845/2	data:	lipiec 2017
nr rysunku:		skala:	-
Zestaw ZL, tablica TB - zabudowa			nr rysunku: E5
projektant:		uprawnienia:	podpis:
mgr inż. Dawid Wór		PDK/0079/PWOE/12	
sprawdził:		uprawnienia:	podpis:
mgr inż. Marek Watras		PDK/0240/POOE/12	