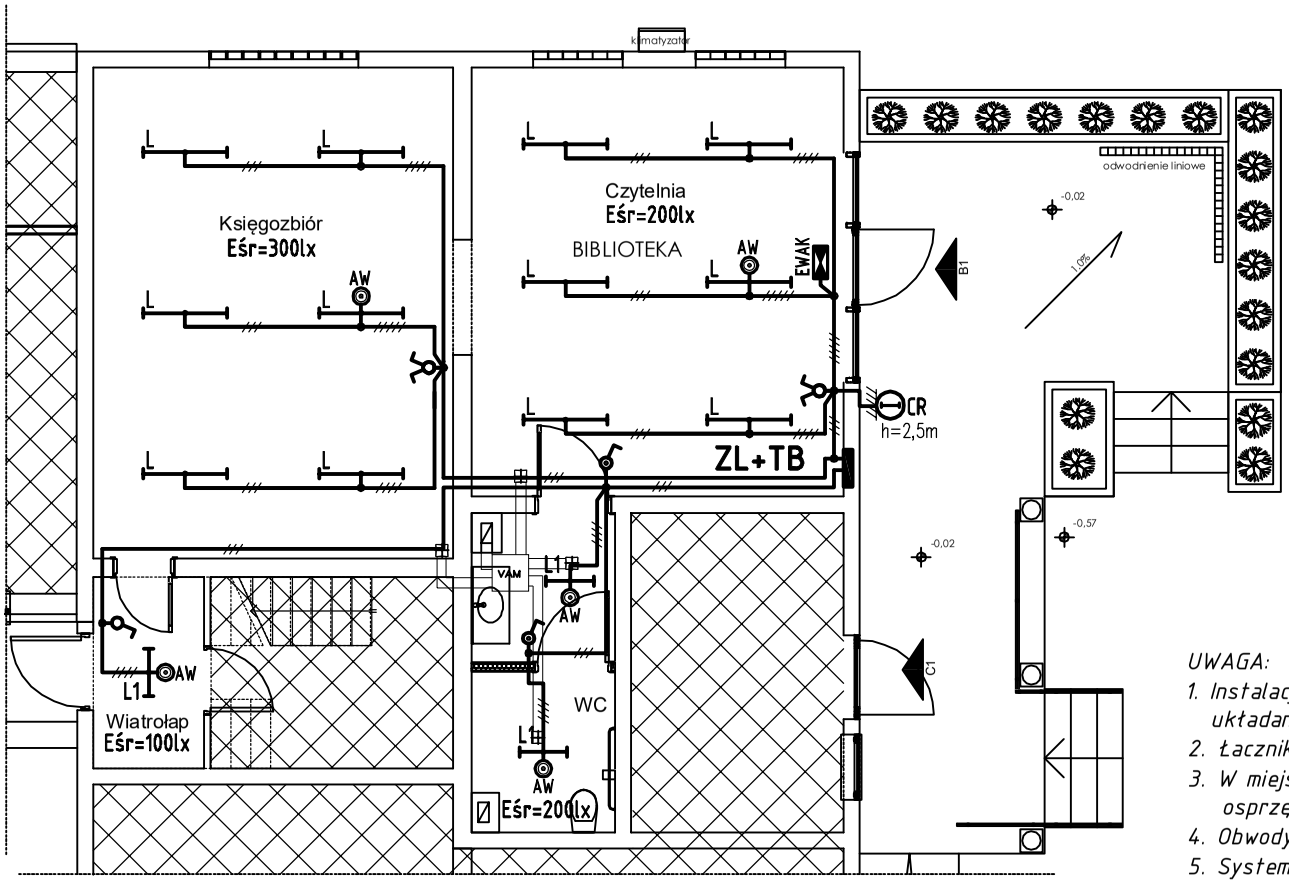

UWAGA:

1. *Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpżo 3(4,5)x1,5mm² układanymi p/t.*
2. *Łączniki instalować na wysokości ok. 1,4m od podłoża.*
3. *W miejscach narażonych na działanie wilgoci stosować osprzęt bryzgoszczelny IP44.*
4. *Obwody oświetleniowe zasilać z tablicy TB.*
5. *System dodatkowej ochrony od porażeń układ TN-S.*
6. *Prace instalacyjno – monterskie skoordynować z pracami innych branży.*

OZNACZENIA:

L – *oprawa LED, 35W, 4740lm, 3000K, IP40, raster paraboliczny PRM;*

L1 – *oprawa LED, 19W, 2350lm, 3000K, IP40, raster paraboliczny PRM;*

CR – *plafoniera typu LED 18W, 3000K, 1670lm, klosz OPAL PC, IP54, z wbudowanym czujnikiem ruchu RCR;*

EWAK – *oprawa ośw. ewakuacyjnego jednostronna, 1,2W LED, czas autonomii 1h + odpowiedni piktogram;*

AW – *lampa ośw. awaryjnego LED, 2W 1xLED, 245lm, IP65, czas autonomi min. 1h, montaż nastropowy;*

– *łącznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V;*

– *łącznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V, IP44, bryzgoszczelny;*

– *łącznik klawiszowy p/t świecznikowy 10A/250V;*

inwestycja: Zmiana sposobu użytkowania części bud. o funkcji handlowej na potrzeby usług publicznych (filii biblioteki) wraz z rozbudową części wejściowej	inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko	
adres inwestycji: Nowosielec, dz. nr ewid. 845/2	data: lipiec 2017	skala: 1:100
nazwa rysunku: Instalacja oświetleniowa		nr rysunku: E1
projektant: mgr inz. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził: mgr inz. Marek Watras	uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis: