


SCHEMAT INSTALACJI INFORMACYCZNEJ

- UWAGI:
1. Instalację teleinformatyczną wykonać przewodami o typach jak opisano na schemacie. Przewody układać p/t w rurkach karbowanych PVC.
 2. Gniazda komputerowe montować wspólnie z gniazdami dedykowanymi DATA.
 3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami planów instalacji.
 4. Połączenia elementów systemu wykonać wg wytycznych producenta.
- istn. PRZYŁĄCZ TELEINFORMATYCZNY
- Połączyć z istn. przyłączeniem telefonicznym w istn. gniazdku RJ12
- UTP 4x2x0,8mm² kat. 6

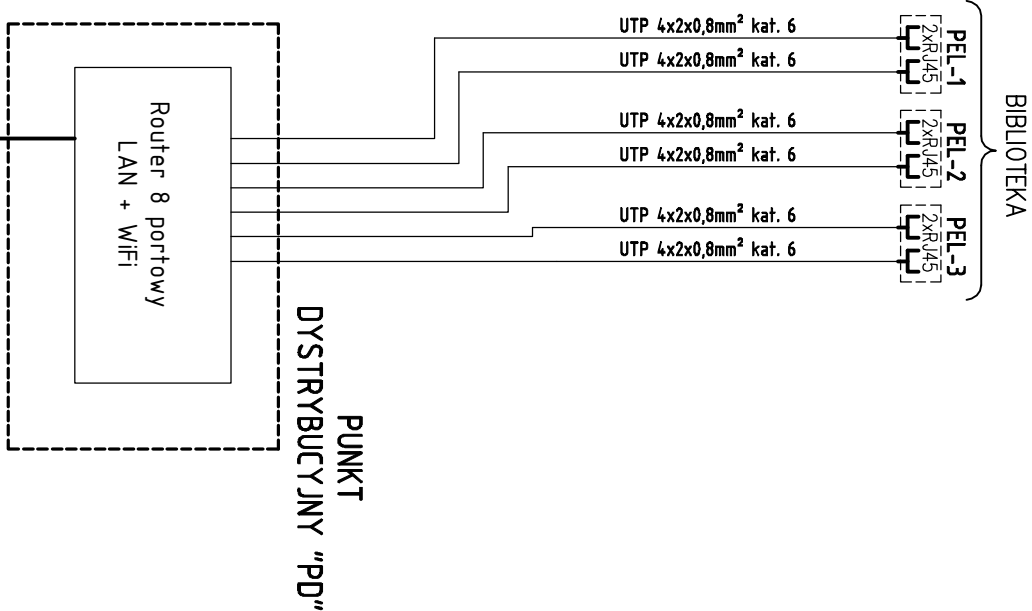

inwestycja:	Zmiana sposobu użytkowania części bud. o funkcji handlowej na potrzeby usług publicznych (filii biblioteki) wraz z rozbudową części wejściowej	inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko	nr rysunku:	E6
adres inwestycji:	Nowosieltce, dz. nr ewid. 845/2	data:	lipiec 2017	skala:	-
nazwa rysunku:					
Schemat ideowy instalacji informacyjnej			uprawnienia:	podpis:	
projektant:	mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia:	PDK/0079/PWOE/12	podpis:	
sprawdził:	mgr inż. Marek Watras	uprawnienia:	PDK/0240/POOE/12	podpis:	