


Tablica TB-1

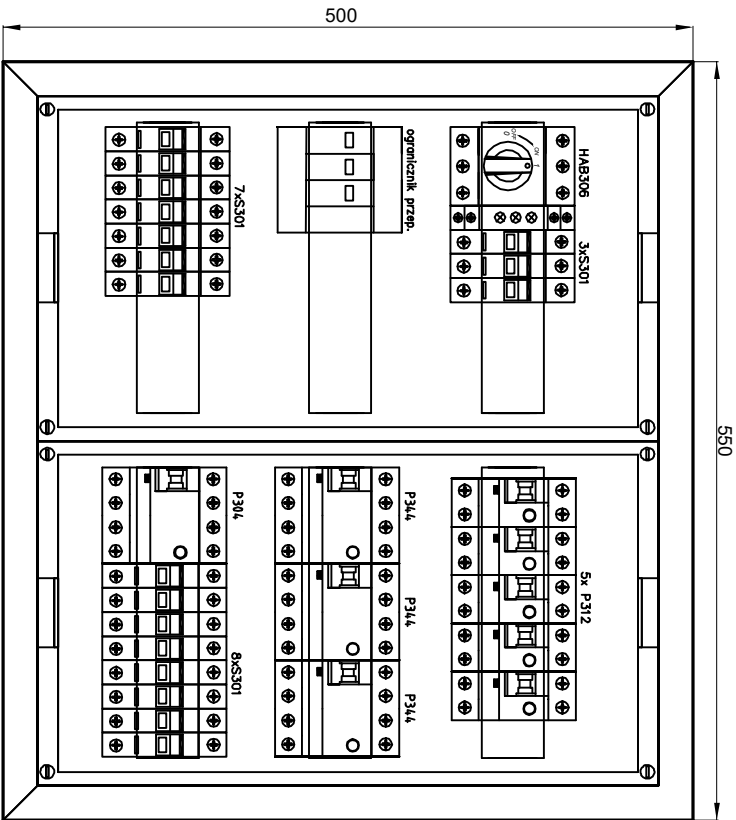

- UWAGI:
1. Jako tablicę TB-1 wykorzystać rozdzielnicę wtykową o wielkości 6x12mod. /P40, II klasa izolacji.
 2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
 3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

inwestor:	Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariaty w Szkole Podstawowej w Nowosielcu	inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nowosielec, dz nr ew. 845/2, 846	data:	grudzień 2018
tytuł rysunku:	Tablica TB-1 - zabudowa	nr rysunku:	-
projektant:		uprzątnięcie:	E7
mgr inż. Dawid Wójt		uprzątnięcie:	
mgr inż. Marek Wątr		podpis:	