


Tablica TB-2

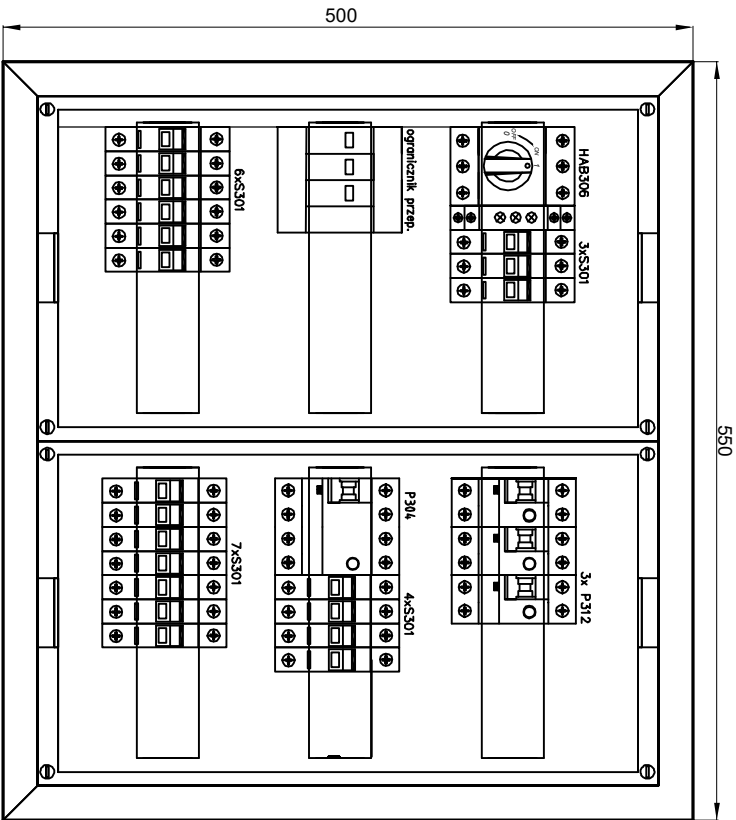

- UWAGI:
1. Jako tablicę TB-2 wykorzystać rozdzielnicę wtykową o wielkości 6x12mod. /P40, II klasa izolacji.
 2. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
 3. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

inwestycja:	Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariaty w Szkole Podstawowej w Nowosielcu	inwestor:	Gmina i Miasto Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Nowosielec, dz nr ew. 845/2, 846	data:	grudzień 2018
tytuł rysunku:	Tablica TB-2 - zabudowa	skala:	-
projektant:	mgr inż. Dawid Wóć	uprawnienia:	podpis: E8
sprawca:	mgr inż. Marek Wątras	uprawnienia:	podpis:
			podpis: