
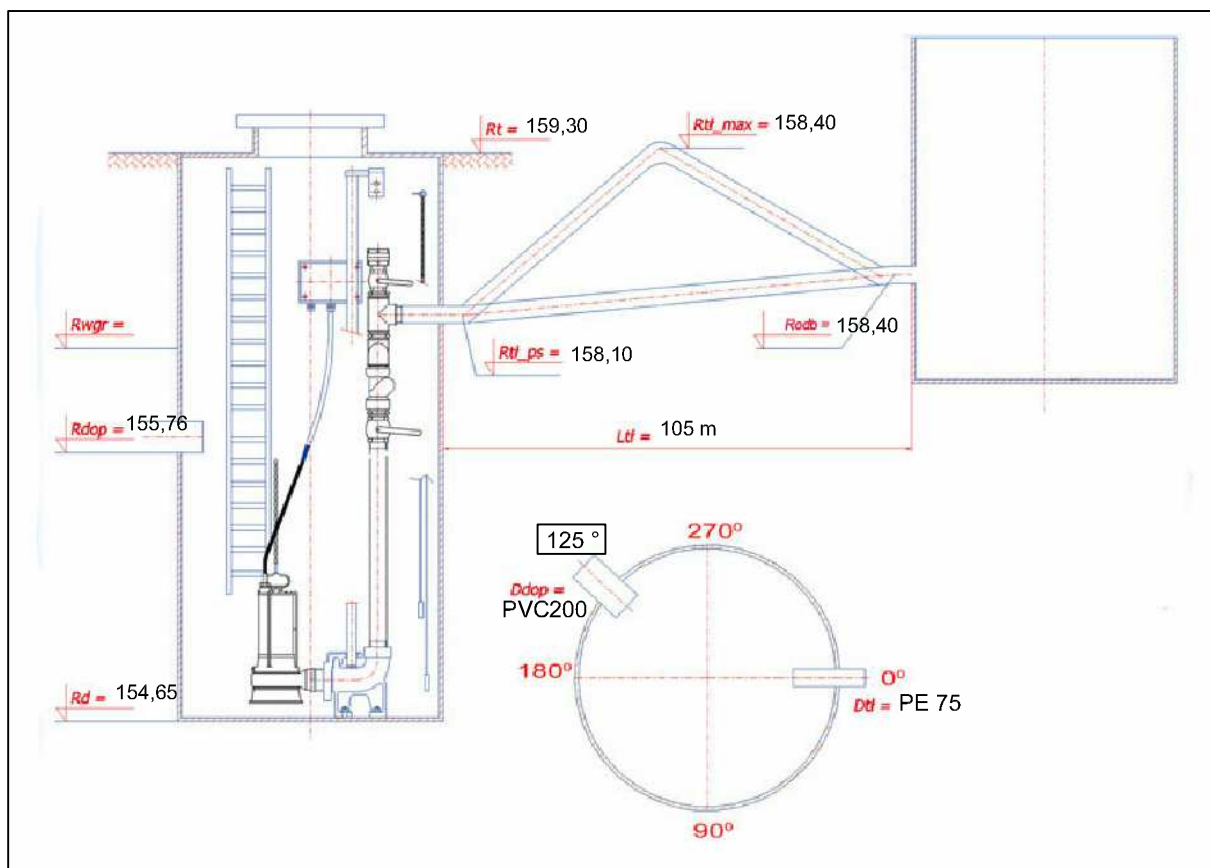



KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI



Parametry	AI	Przepompownia P1
Komora pompowni		Zbiornik polimerobetonowy o średnicy DN1400mm o wys. H=4,65 m
Maksymalny dopływ ścieków [m³/h]		2,0
Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rt	159,30
Rzędna dna napływu [m n.p.m.]	Rdop	155,76
średnica rurociągu napływu [mm]	Ddop	PVC 200
Rzędna rurociągu tłocznego na wyjściu z przepompowni [mm]	Rtlo	158,10
Rzędna osi rur. Tłocznego w najwyższym pkt. trasy lub przy odbiorniku [m n.p.m.]	Rtl_max	158,40
Długość przewodu tłocznego [m]	Ltl	105
średnica rurociągu tłocznego [mm]	Dtl	PE 75x4,5mm
Układ pomp		1+1 praca naprzemienna
Parametry pompy		moc P=1.1 kW, napięcie U=(400 V), wysokość podnoszenia pompy: Hp= 4,0 [m] wysokość geometryczna: Hgeo = 1,09 [m]
Nr działki, opis terenu.		[4687/8] teren zielony. własność Gminna

 Projektowanie i Nadzory Budowlane inż. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola tel. (15) 644-40-86 fax. (15) 642-69-03 kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl			
obiekt: "BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. NOWĄ BOCZNĄ Z UL. GRUNTOWĄ W NISKU WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I."			
adres: Działki nr ewid. 4693/1, 4692/1, 4687/10, 4687/9, 4714/155, 4687/8, 4687/7, 4687/6, 4687/5, 4687/4, 4687/11, 4687/12, 4687/13, 4687/14 w msc. Nisko.			
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolność 14, 37-400 Nisko			
branża		stadium projektu	
SANITARNIA		BUDOWLANY	
nazwa rysunku			skala
KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW			-
funkcja/imię nazwisko	nr upr./specjalność	podpis	data
projektował inż. Stefan TUR	78/TBG/89 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		08.2020
sprawdził mgr inż. Zdzisław ŻURECKI	156/TBG/94 w specjalności sanitarnej bez ograniczeń		08.2020
nr rysunku			S9
nr strony			