


RZUT POMIESZCZEŃ - POZIOM PARTERU
1:100

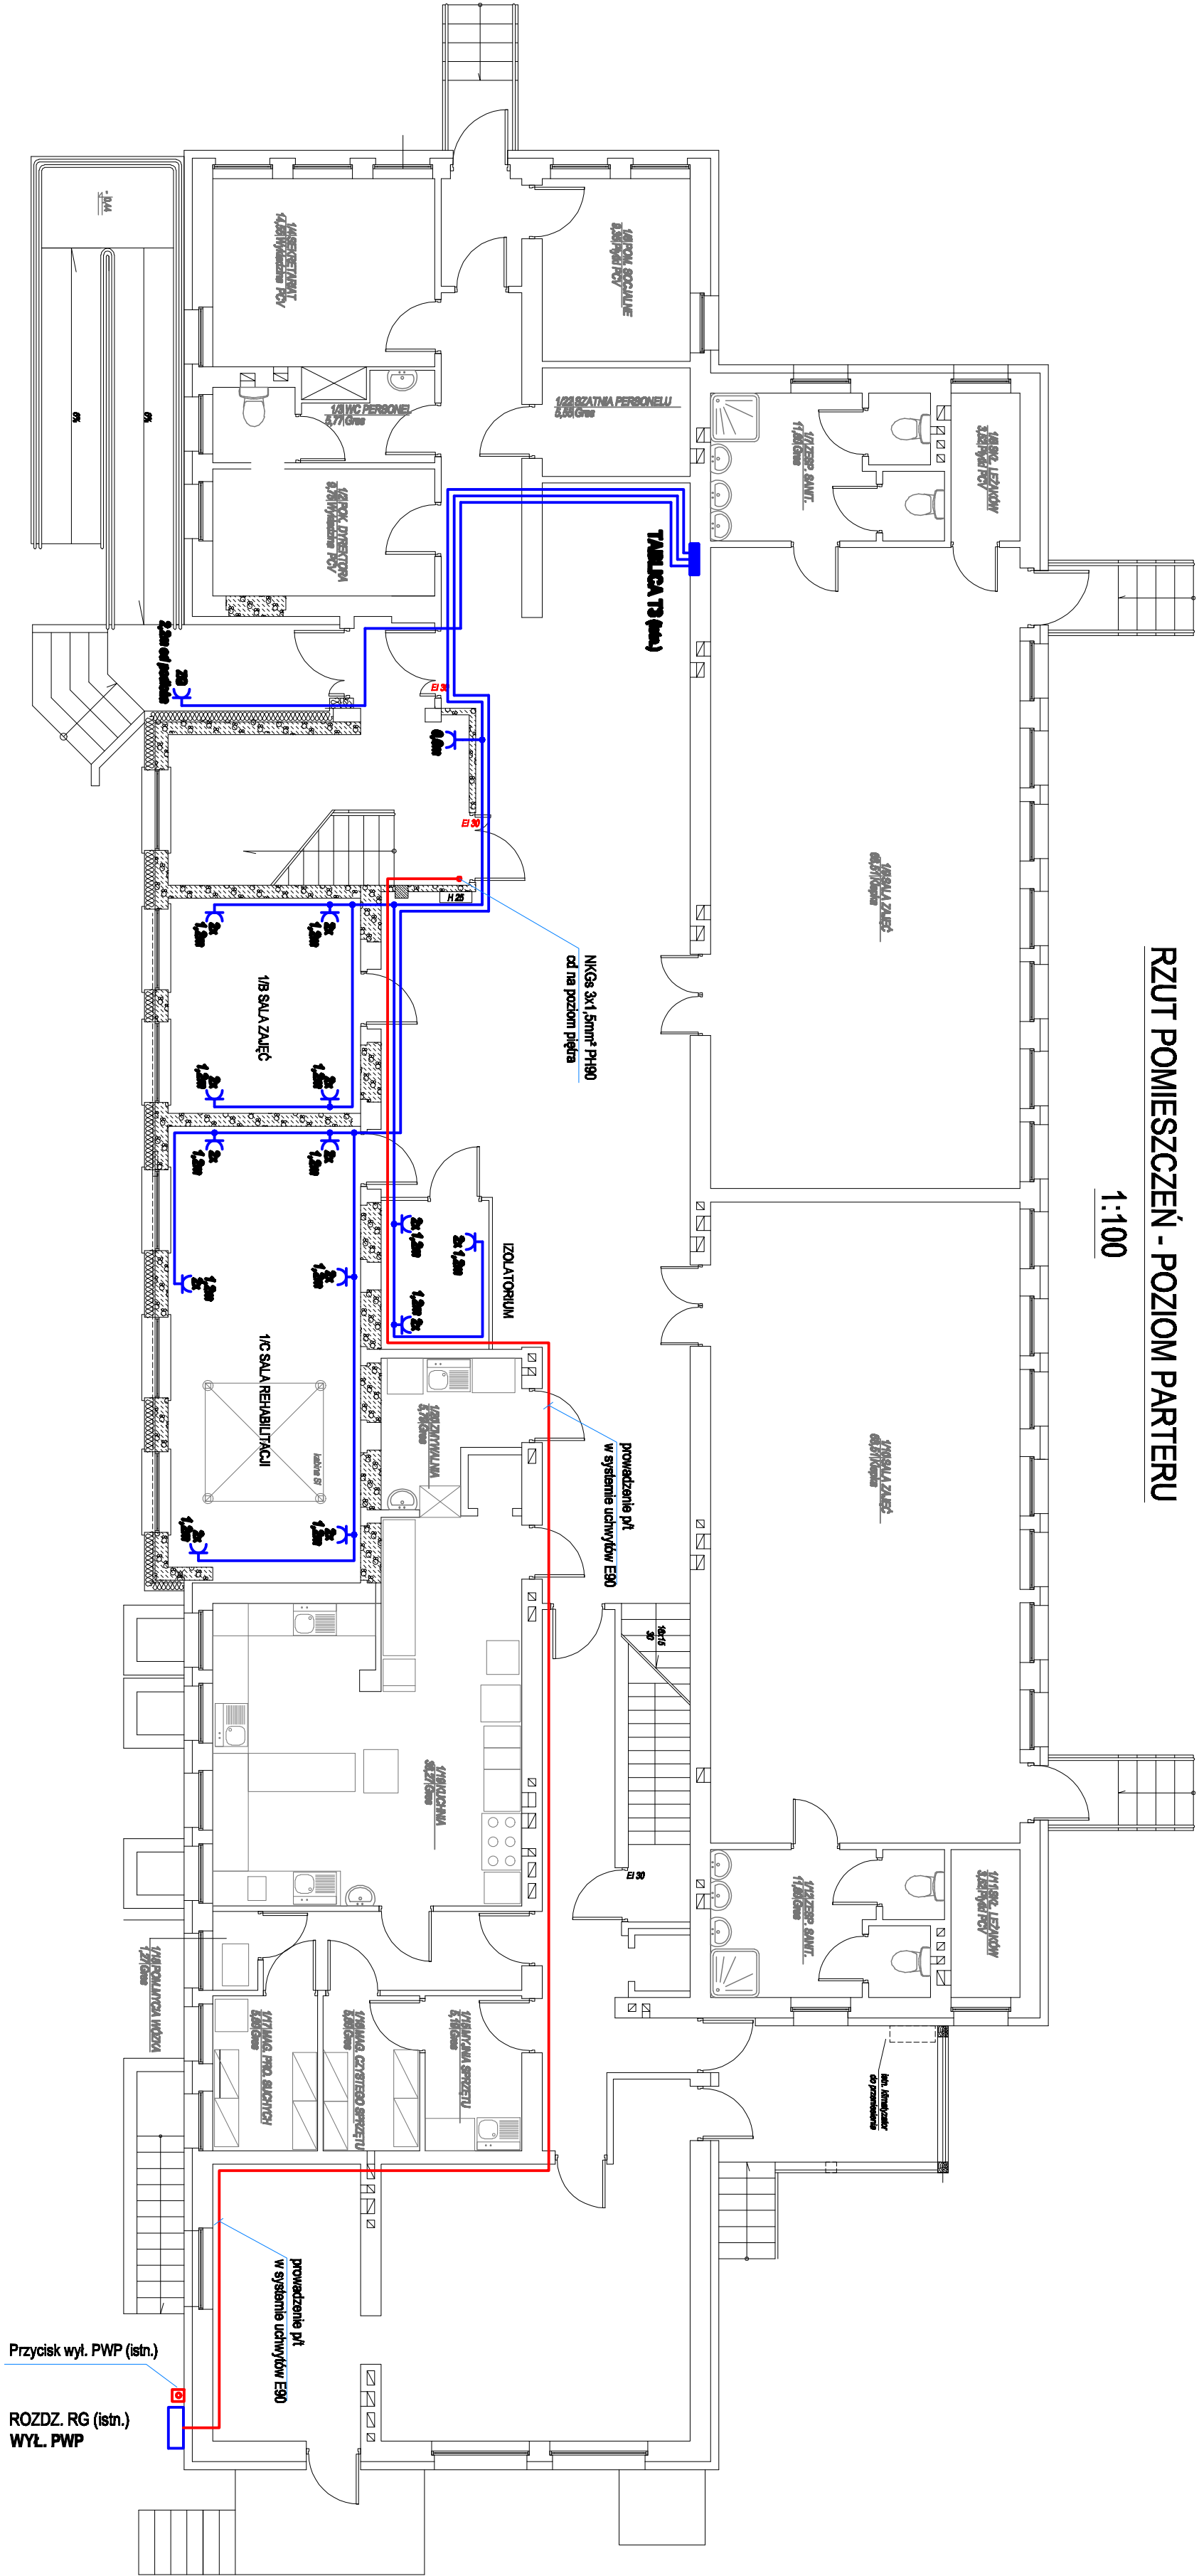

ODMOWIENIA:

- Odmowa wykonania z uzasadnieniem 2P-2, 10A 250V P20, przesłona okular;
Zmiana: 2x gniazdo ujęciowe z uzasadnieniem 2P-2, 10A 250V P20, przesłona okular;
Zmiana: 3x gniazdo ujęciowe z uzasadnieniem 2P-2, 10A 250V P 4, przesłona okular;
Wpływ z oznaczenia zamkniętych na bieżąco, wpływ z oznaczenia ok. 22m od podłogi.

UWAGI:

- Projektowana instalacja przewodów pł. Prowadzenie przewodów E90 pł w okolicach instalacji.
- Typy przewodów zamkniętych jak na oznaczeniach instalacji.
- Wpływ z oznaczenia gniazda ujęciowego, przesłona na bieżąco.
- Zamknięcie okularów z 10A, 10A 250V P 4, przesłona okular.
- Układ pracy okular: 10A.
- Instalacja instalacji okular, w zakresie instalacji okularów do wykonania instalacji.

>> ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS" <<	
Investor:	Temat:
UL. CHODKIEWICZA 7 37-450 SĄBOWA WOLA	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WYNIJANĄ
	POKRYCIĄ DACHU, BUDOWA ZADASZENIA NAD SCHODAMI
MIĘDZYNARODOWY I BUDOWA PODZIEMIA DLA	
PIŁ, WOLNOŚCI 14	NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WŁAŚCIWA ŚWIETLIKOWA Z CZĘŚCIĄ
37-400 NISKO	GOSPODARZĄCĄ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Branka:	Adres:
ELEKTRYCZNA	Nisko, ul. Chopina 33
	Id. działy 181205_4.0001.3499/2

PLAN GŁÓWNY WTYCZKOWYCH, ZASILANIE CENTRALKI ODDYMIANIA
- PARTER

PROJEKT TECHNICZNY	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr. ps.: 3
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Hara		01.2022	
SPRAWICZ	mgr inż. M. Rolek		01.2022	Skala: 1:100