


SCHEMAT MONTAŻOWY

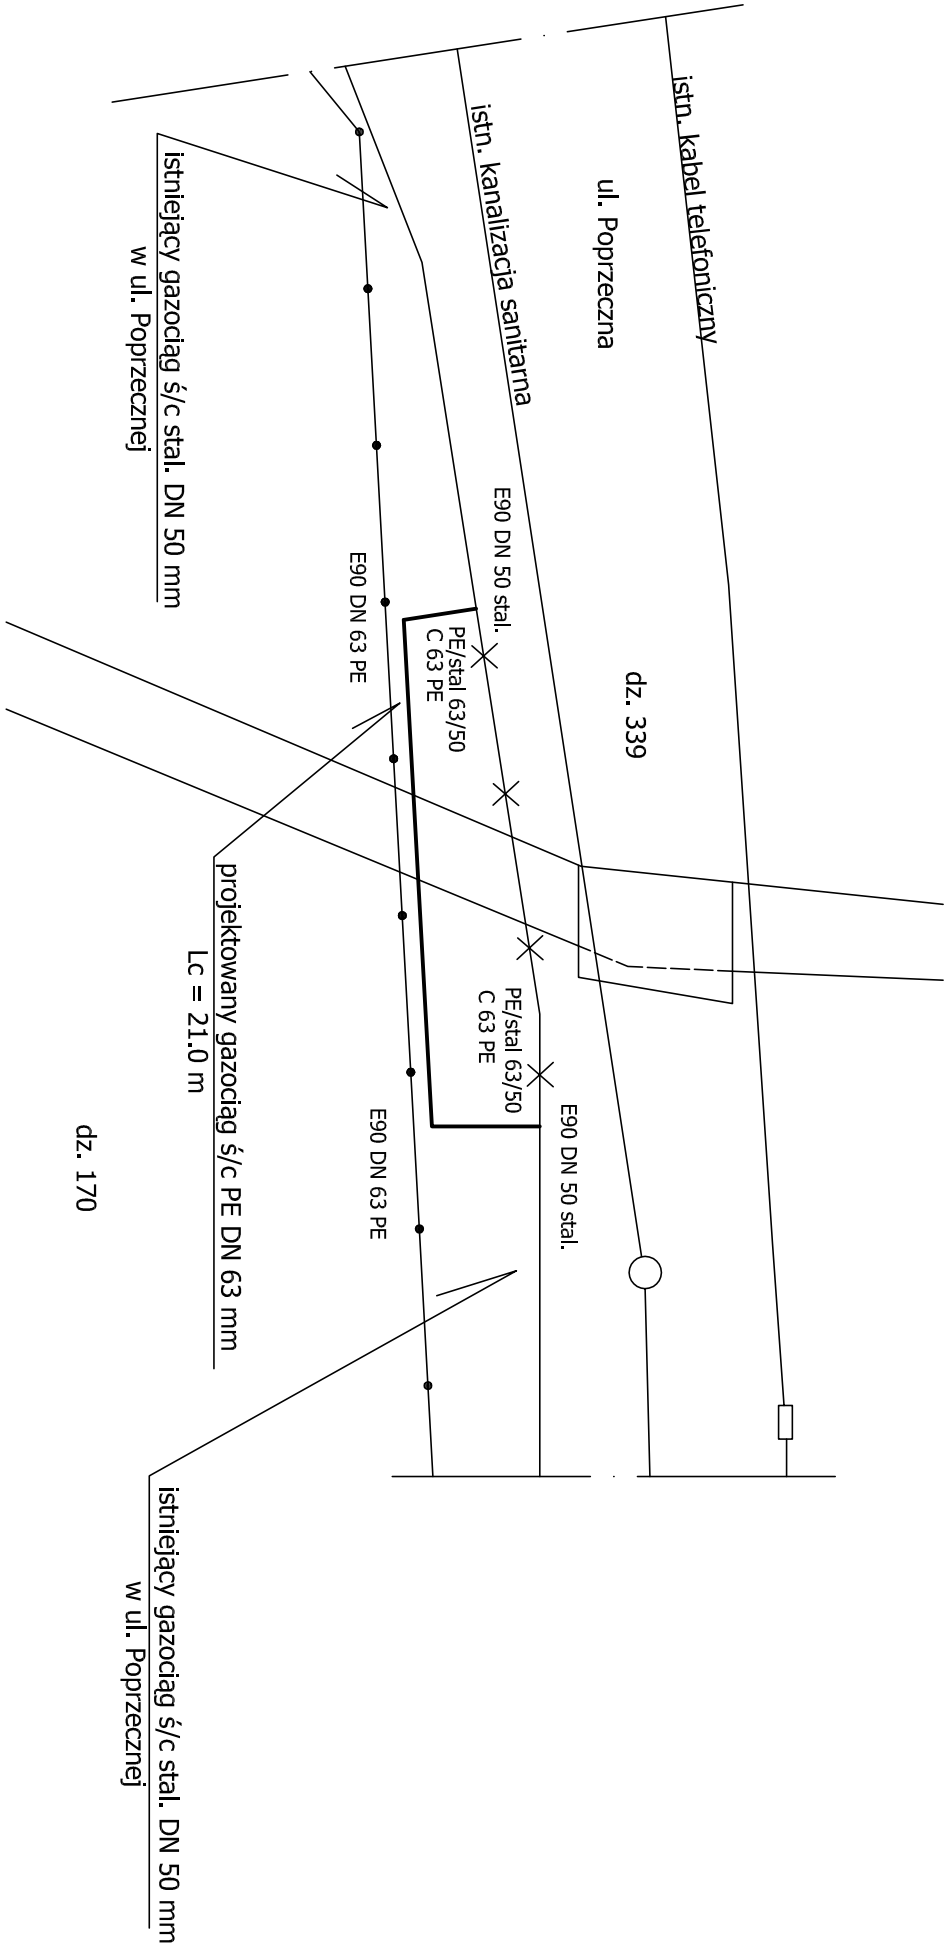

- UWAGA:**
- Trasę projektowanego gazociągu z rur PE oznakować według ZN-G-3001:
- taśmą ostrzegawczą PCW o szerokości 0.2m na wysokości 0.4m nad rurociągami;
 - przewodem lokalizacyjnym 1.5mm² Cu - bepośrednio nad rurociągami.

Wszystkie miary podano w metrach.

Inwestor: Urząd Gminy Garbatka Letnisko ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka Letnisko		DATA: 10.2008
Skala: 1:250		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY GAZOCIĄGU PE DN 63 ś/c w ul. Poprzecznej	
SCHEMAT MONTAŻOWY		
PROJEKTOWAŁ:	ROMAN PŁATOS NR UPR. GP-III-7342/67/93	PODPIS: