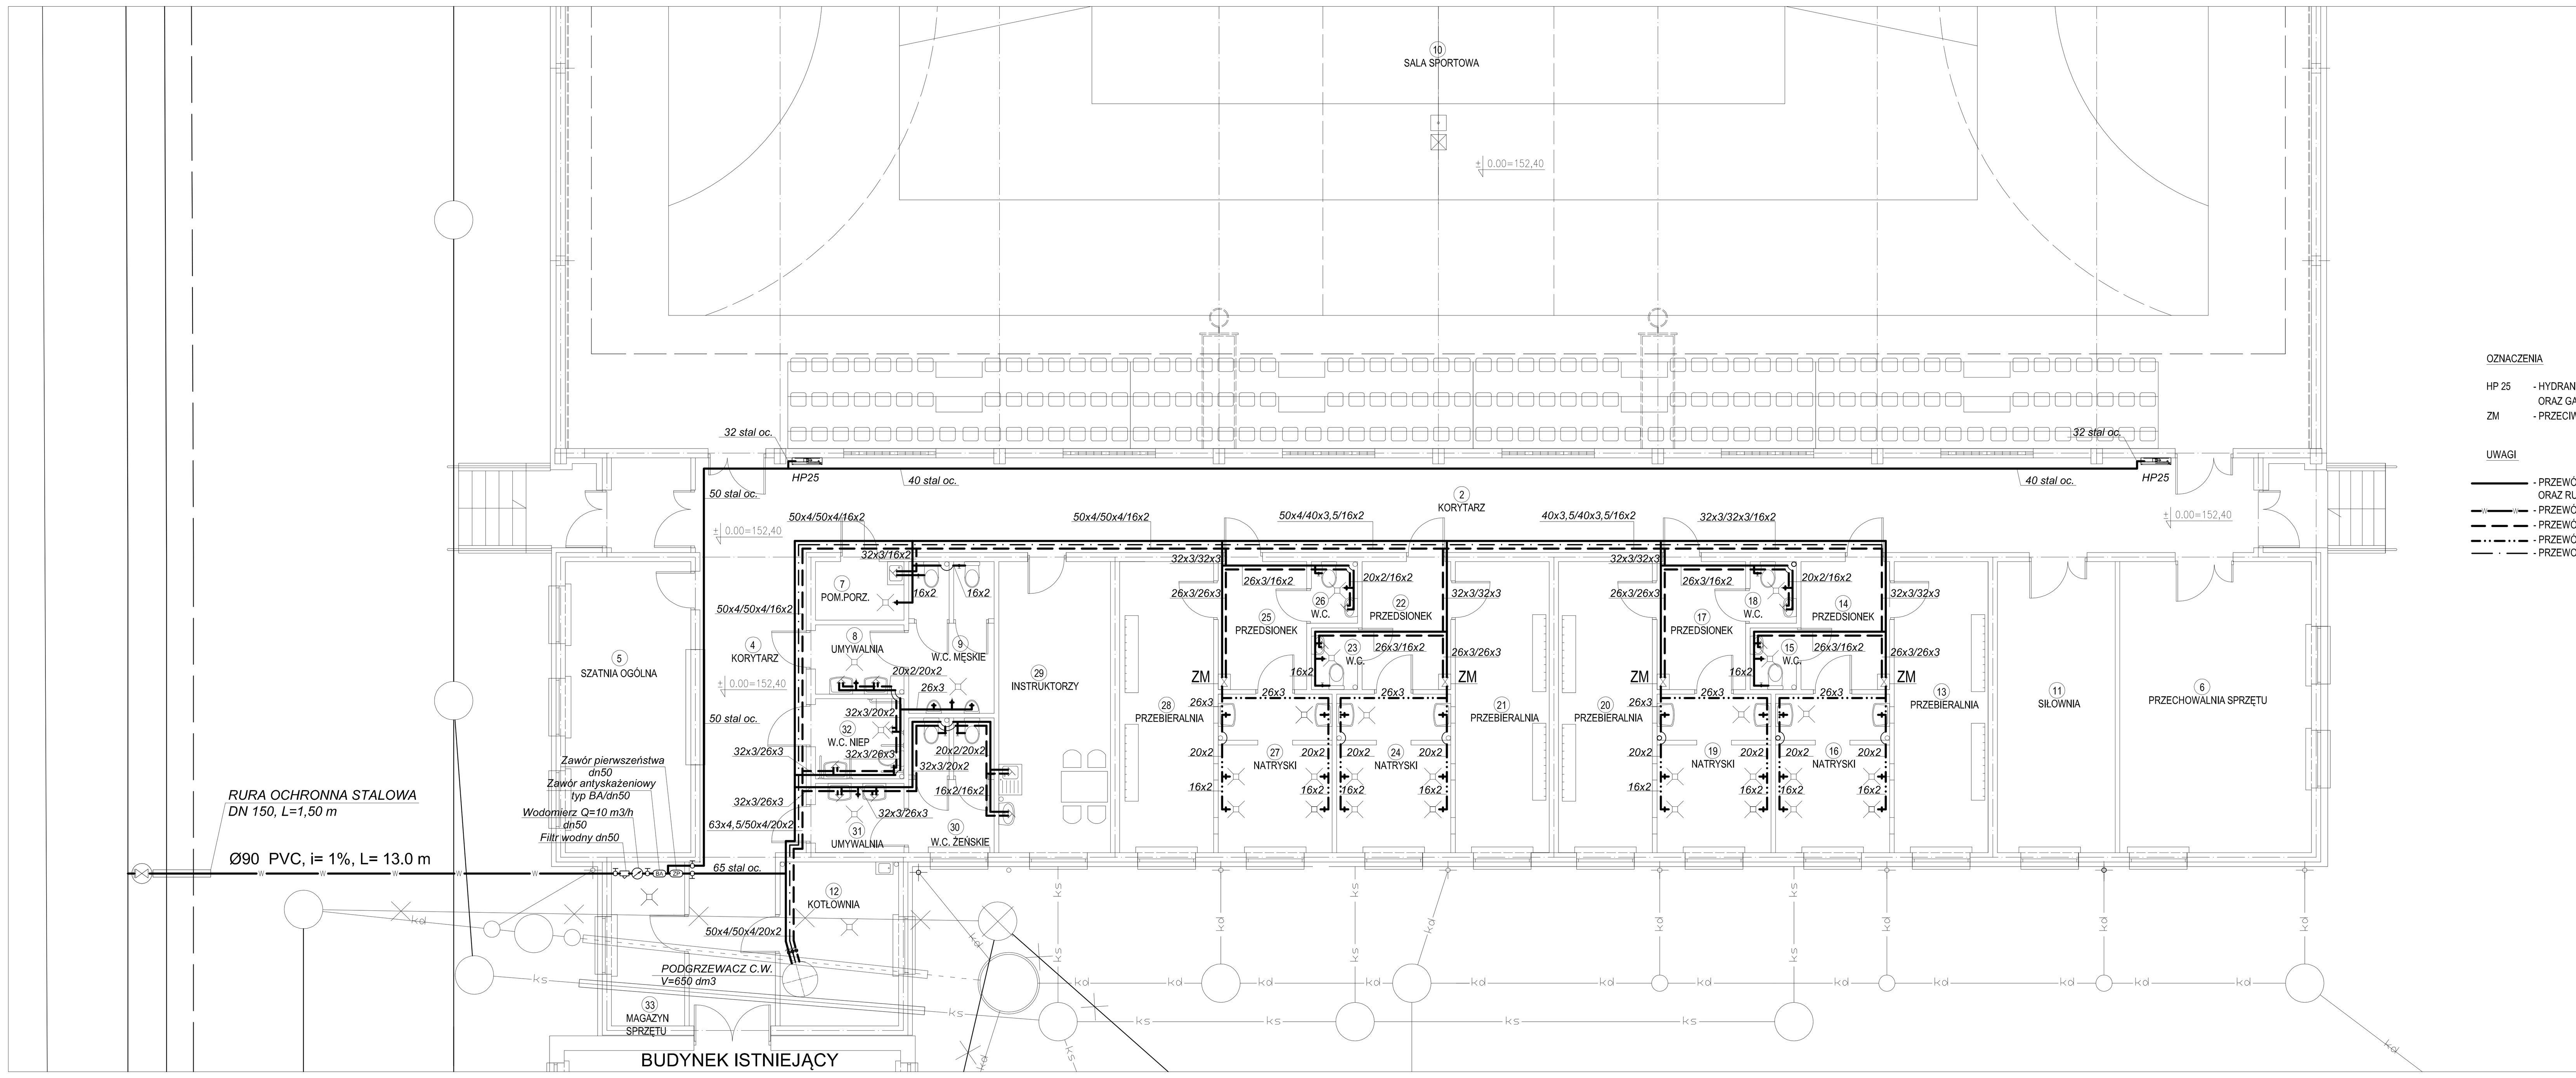



OZNACZENIA

HP 25 - HYDRANT P.POŻ. dn25 W SKRZYNCE NATYNKOWEJ, Z PRĄDOWNICĄ, WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ. 25m ORAZ GAŚNICĄ PROSZKOWĄ

ZM - PRZECIWOPARZENIOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY dn25 W SKRZYNCE NATYNKOWEJ

UWAGI

- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ WEWNĘTRZNEJ - Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH (P.POŻ.) ORAZ RUR PE (CELE GOSPODARCZE)
- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ ZEWNĘTRZNEJ - Z RUR PE-HD
- PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ - Z RUR PE
- PRZEWÓD WODY ZMIESZANEJ - Z RUR PE
- PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ - Z RUR PE

INWESTOR: Gmina Garbatka Letnisko, 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1			
BIURO PROJEKTÓW: MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH, ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom, Tel./Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl			
OBIEKT: Hala sportowa z zapleczem, Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290		STADIUM: P. B.	BRANŻA: I.S.
ELEMENT: RZUT PARTERU - INST. WODOCIĄGOWA, WOD.-KAN. I KANALIZACJA DESZCZOWA		SKALA: 1:100	NR PROJ.: 5/16
		NR ARCH.:	NR RYS.: 3/S
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Lis	DATA I PODPIS: 09.2016	OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Świtkiewicz	DATA I PODPIS: 09.2016		

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE