


POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH

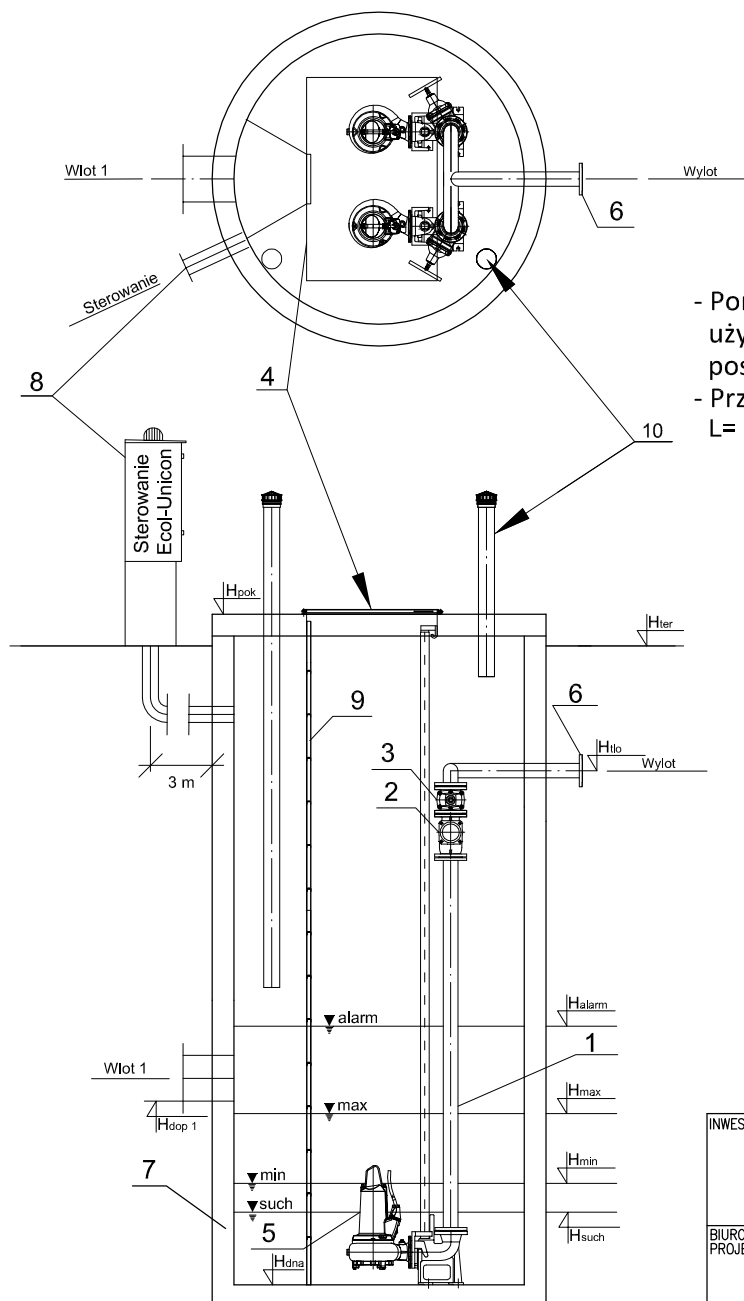

	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN100	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN100	2
3	Zasuwa DN100	2
4	Przykrycie włazowe 840x940 - stal 1.4301	1
5	Pompa HOMA TP70M26/4D P1=2,5 kW P2=1,9 kW In=5,5 A	2
6	Kolnierz normowy DN80	1
7	Zbiornik Beton C35/45 Ø1500 mm H=3,65 m	1
8	Szafa sterownicza	1
9	Drabina do dna - stal 1.4301	1
10	Wentylacja PE/PVC	2

- Pompownia, jako całość posiada deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiada oznaczenie CE
- Przewód tłoczny typ PE 100 SDR 17 PN 10 (125x110,2), L= 11,5 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	Hter	151,60
2	Hpok	151,75
3	Hlo	150,10
4	Hdop1 Ø 200	150,00
5	Hdop2 Ø 160	150,27
6	Hdop3 Ø 160	150,27
7	Halarm	149,60
8	Hmax	149,30
9	Hmin	148,60
10	Hsuch	148,50
11	Hdna	148,10

INWESTOR:

Gmina Garbatka Letnisko
26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

BIURO
PROJEKTÓW:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
MAREL-PROJEKT
 ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
 Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

OBIEKT:

Hala sportowa z zapleczem
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290

STADIUM:

P. B.

BRANŻA:

I.S.

ELEMENT:

POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH
WOD.-KAN. i KANALIZACJA DESZCZOWA

SKALA:

NR PROJ.:

5/16

NR ARCH.:

NR RYS.:

12/S

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.
Morek Lis
 upr. bud.
 UAN-II-K-8386/114/84

DATA I PODPIS:

09.2016

OPRACOWAŁ:

mgr inż.
M.Świątkiewicz
 upr. bud.
 GP-III-7342/8/93

SPRAWDZIŁ:

DATA I PODPIS:

09.2016

ALL RIGHTS RESERVED
 WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE