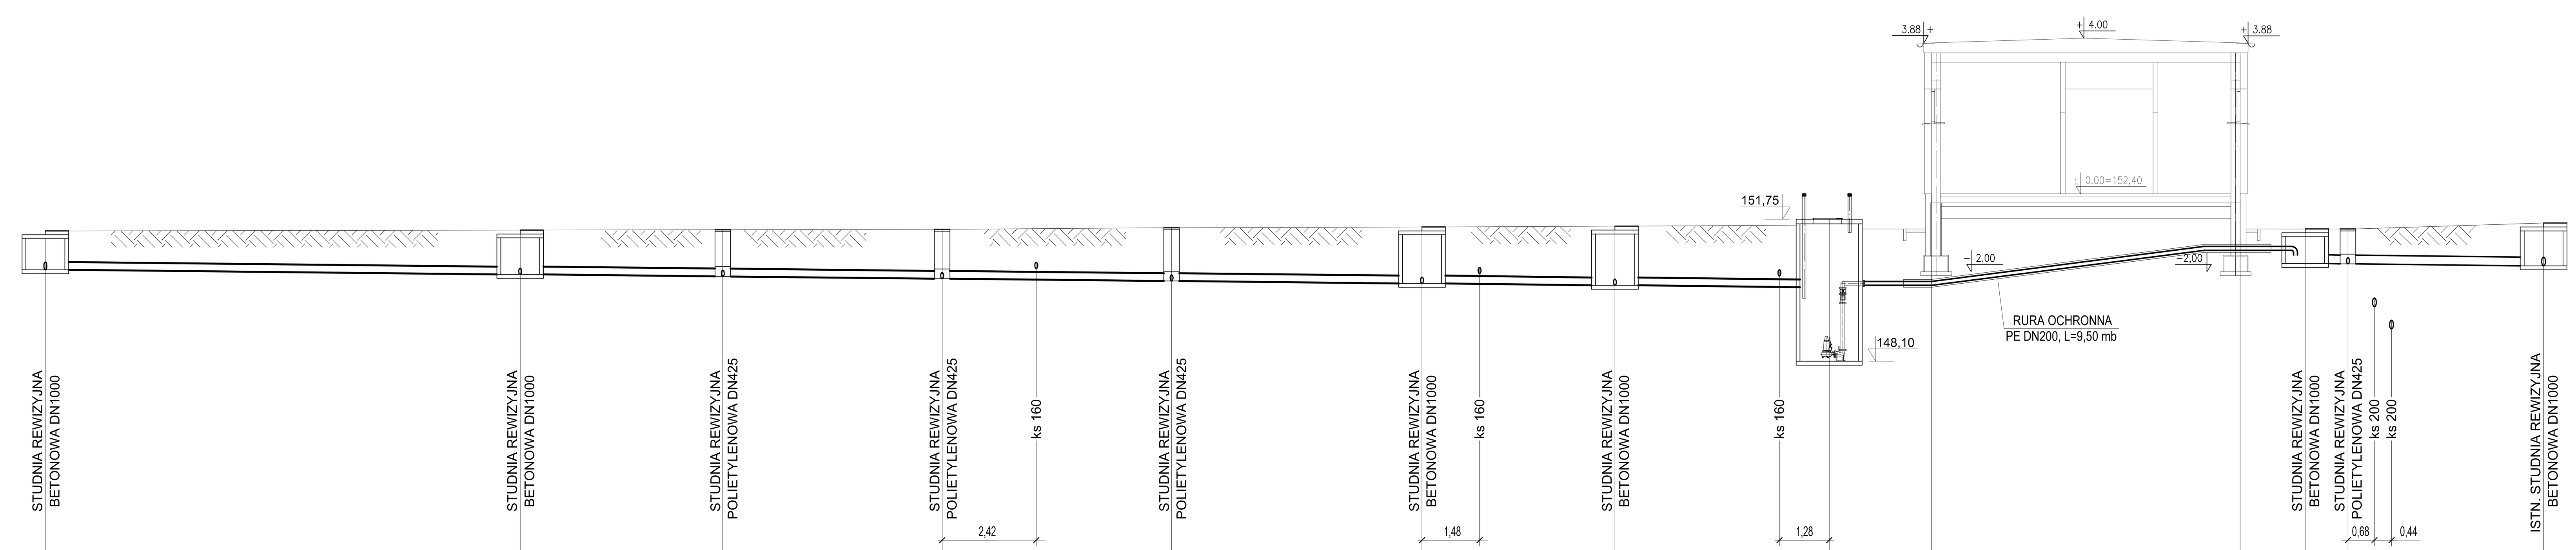

P.P.T. 143,00

	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		P			BUDYNEK			D8	D9		Di2
RZĘDNA TERENU	151,45		151,47		151,48		151,49		151,53		151,55		151,57		151,60		151,50		151,50		151,50	151,50		151,65
RZĘDNA DNA KANAŁU	150,45		150,33		150,27		150,22		150,16		150,10		150,05		150,00		150,10		151,00		150,61	150,60		150,55
GŁĘBOKOŚĆ	1,00		1,14		1,21		1,27		1,37		1,45		1,52		1,60		1,40		0,50		0,89	0,90		1,10
SPADEK / ŚREDNICA		DN200 PVC-U, 1,00%																11,30%, DN125 PE SDR 17					DN225 PVC-U, 1,00%	
ODLEGŁOŚĆ	0,00	12,21	12,21	5,21	17,42	5,64	23,06	5,90	28,96	6,44	35,40	4,96	40,36	5,51	45,87	2,63	48,50	7,96	56,46	1,67	58,13	59,23	5,03	64,26

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:100/100

INWESTOR:	Gmina Garbatka Letnisko, 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1		
BIURO PROJEKTÓW:	MAREL-PROJEKT BIURO USŁUG TECHNICZNYCH, ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom, Tel./Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl		
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczem, Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290	STADIUM: P. B.	BRANŻA: I.S.
ELEMENT:	PROFIL PODŁUŻNY K.D. WOD.-KAN. i KANALIZACJA DESZCZOWA	SKALA: 1:100	NR PROJ.: 5/16
		NR ARCH.:	NR RYS.: 9/S
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Lis	DATA I PODPIS: 09.2016	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Świtkiewicz, DATA I PODPIS: 09.2016

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE