ABBYY PDF Transformer+
Click here to buy
www.ABBYY.com

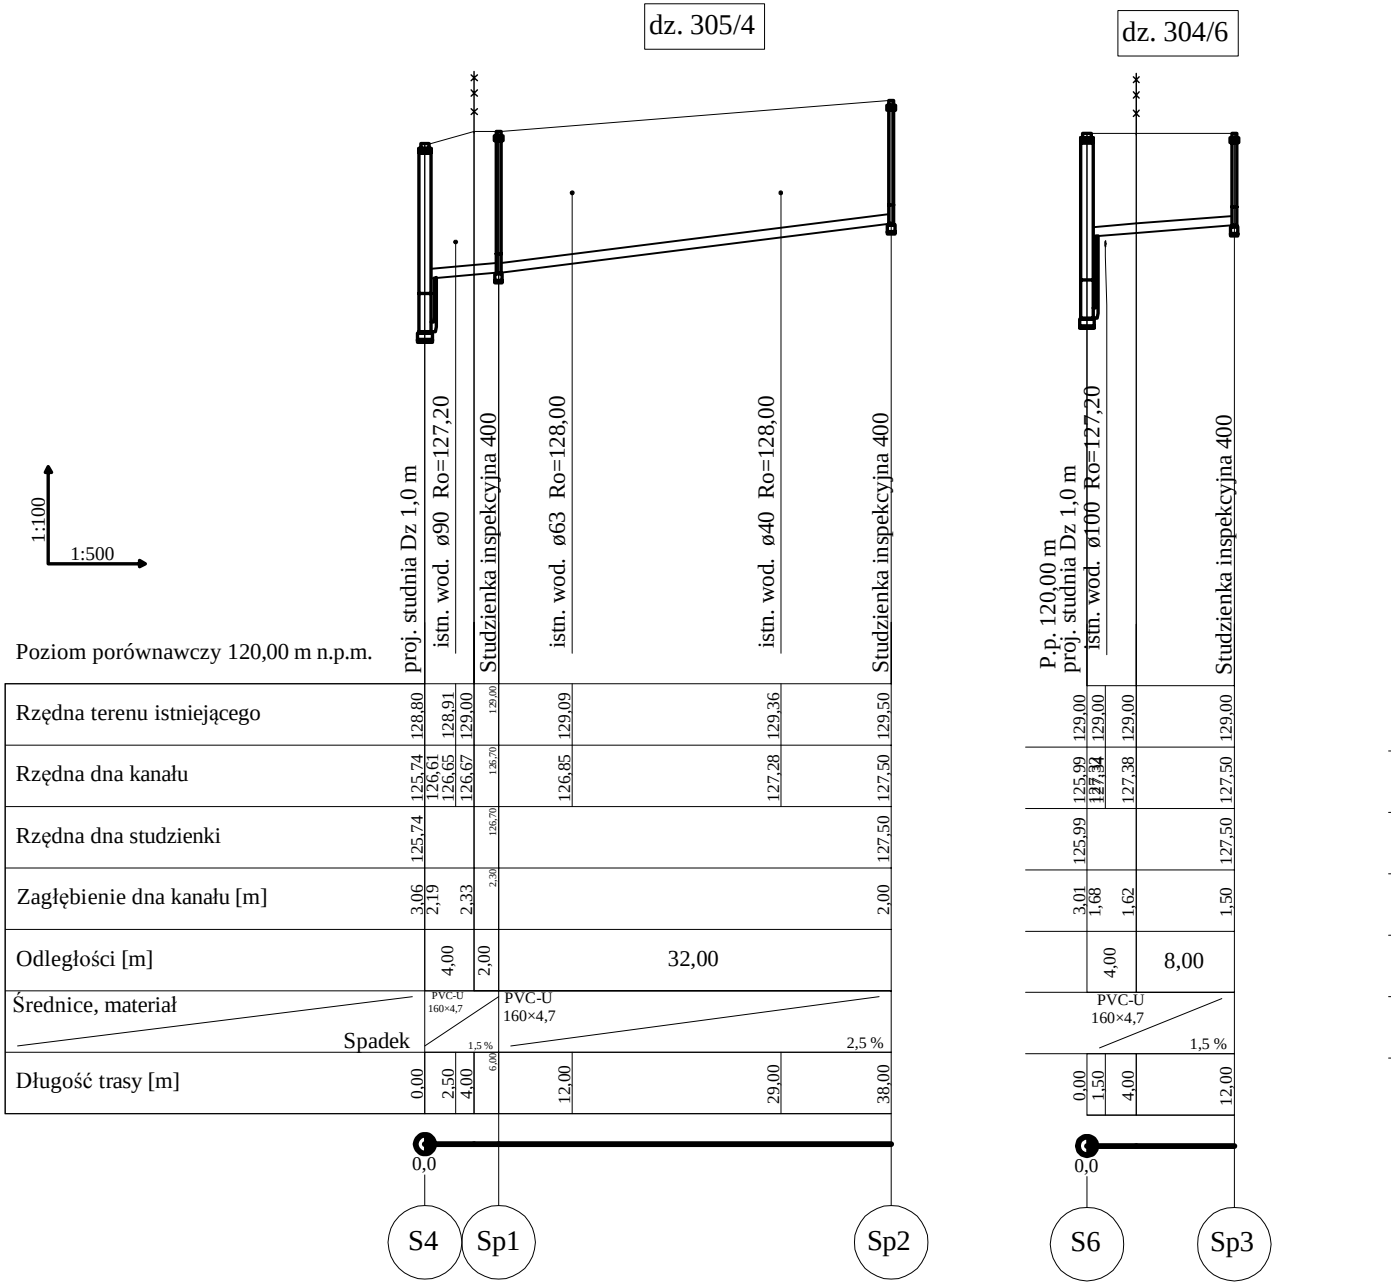
dz. 305/4
dz. 304/6
1:100
1:500
Poziom porównawczy 120,00 m n.p.m.
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=127,20
Studzienka inspekcyjna 400
istn. wod. ø63 Ro=128,00
istn. wod. ø40 Ro=128,00
Studzienka inspekcyjna 400
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø100 Ro=127,20
Studzienka inspekcyjna 400
Rzędna terenu istniejącego
128,80
128,91
129,00
129,00
129,09
129,36
129,50
129,00
129,00
129,00
129,00
Rzędna dna kanału
125,74
126,61
126,65
126,67
126,70
126,85
127,28
127,50
125,99
127,32
127,34
127,38
127,50
Rzędna dna studzienki
125,74
126,70
127,50
125,99
127,50
Zagłębienie dna kanału [m]
3,06
2,19
2,33
2,30
2,00
3,01
1,68
1,62
1,50
Odległości [m]
4,00
2,00
32,00
4,00
8,00
Średnice, materiał
Spadek
PVC-U
160×4,7
1,5 %
PVC-U
160×4,7
2,5 %
PVC-U
160×4,7
1,5 %
Długość trasy [m]
0,00
2,50
4,00
6,00
12,00
29,00
38,00
0,00
1,50
4,00
12,00
0,0
0,0
S4
Sp1
Sp2
S6
Sp3

dz. 298

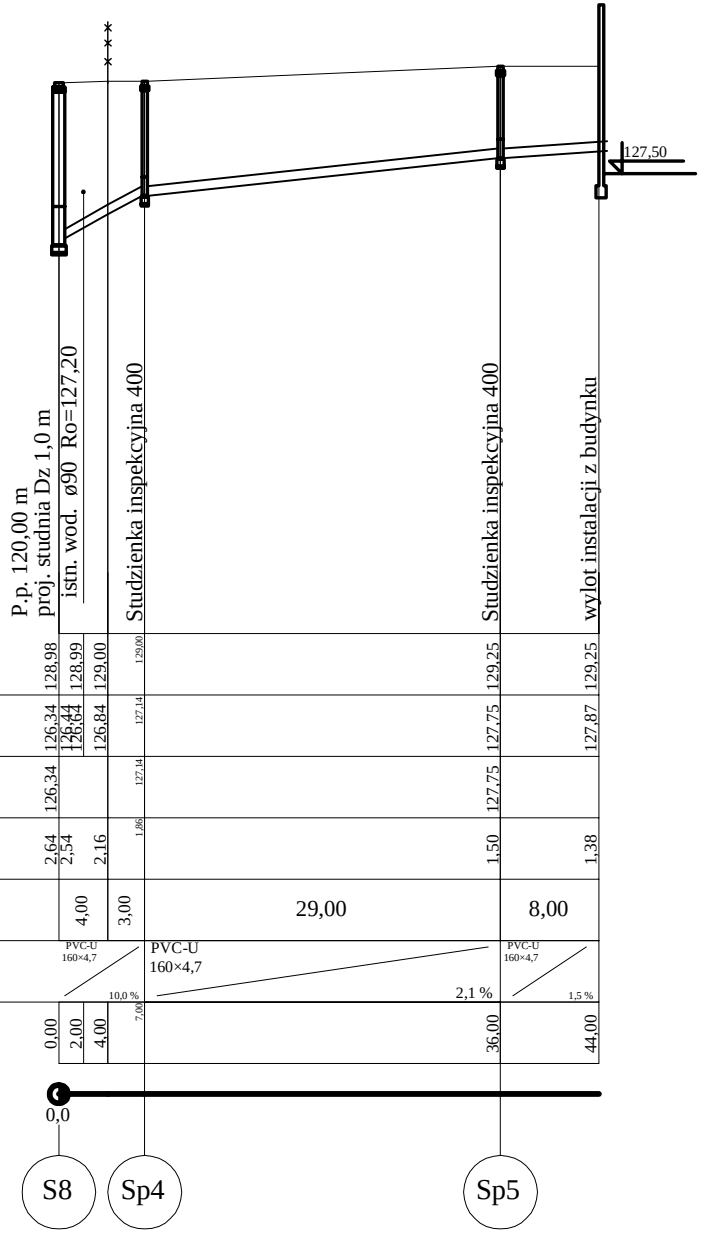
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=127,20
Studzienka inspekcyjna 400
Studzienka inspekcyjna 400
wylot instalacji z budynku
127,50
128,98
128,99
129,00
129,00
129,25
129,25
126,34
126,44
126,64
126,84
127,14
127,75
127,87
126,34
127,14
127,75
2,64
2,54
2,16
1,86
1,50
1,38
4,00
3,00
29,00
8,00
PVC-U 160×4,7
10,0 %
PVC-U 160×4,7
2,1 %
PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
7,00
36,00
44,00
0,0
S8
Sp4
Sp5

dz. 292

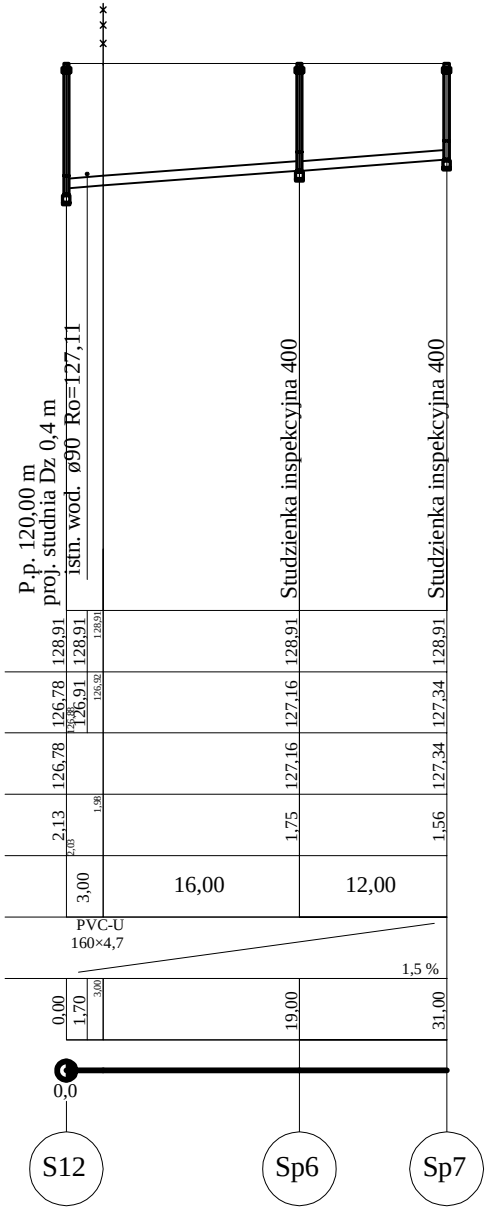
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 0,4 m
istn. wod. ø90 Ro=127,11
Studzienka inspekcyjna 400
Studzienka inspekcyjna 400
128,91
128,91
128,91
128,91
128,91
126,78
126,91
126,92
127,16
127,34
126,78
127,16
127,34
2,13
2,03
1,98
1,75
1,56
3,00
16,00
12,00
PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
1,70
3,00
19,00
31,00
0,0
S12
Sp6
Sp7

dz. 282/11


P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=127,11
Studzienka inspekcyjna 400
129,24
129,27
129,30
129,37
127,17
127,75
127,78
127,81
127,87
127,17
127,87
2,07
1,49
1,49
1,50
4,00
4,00
PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
8,00
0,0
S14
Sp8

dz. 279/1

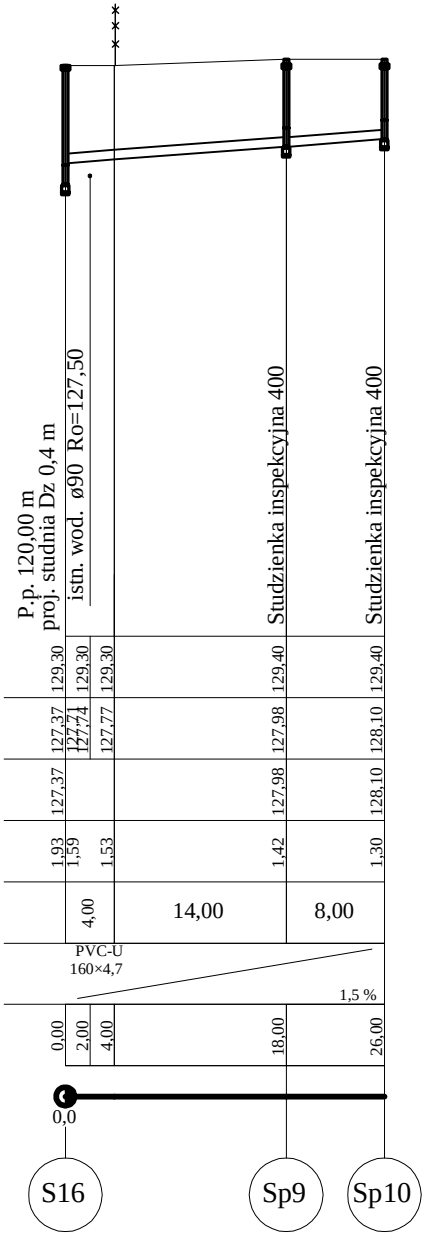
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 0,4 m
istn. wod. ø90 Ro=127,50
Studzienka inspekcyjna 400
Studzienka inspekcyjna 400
129,30
129,30
129,30
129,40
129,40
127,37
127,71
127,74
127,77
127,98
128,10
127,37
127,98
128,10
1,93
1,59
1,53
1,42
1,30
4,00
14,00
8,00
PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
18,00
26,00
0,0
S16
Sp9
Sp10

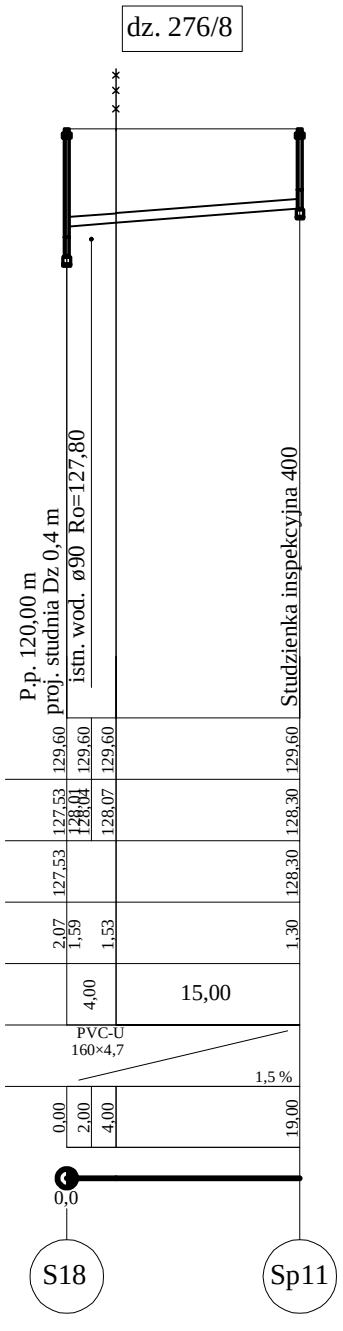
dz. 276/8
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 0,4 m
istn. wod. ø90 Ro=127,80
Studzienka inspekcyjna 400
129,60
129,60
129,60
129,60
127,53
128,01
128,04
128,07
128,30
127,53
128,30
2,07
1,59
1,53
1,30
4,00
15,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
19,00
0,0
S18
Sp11

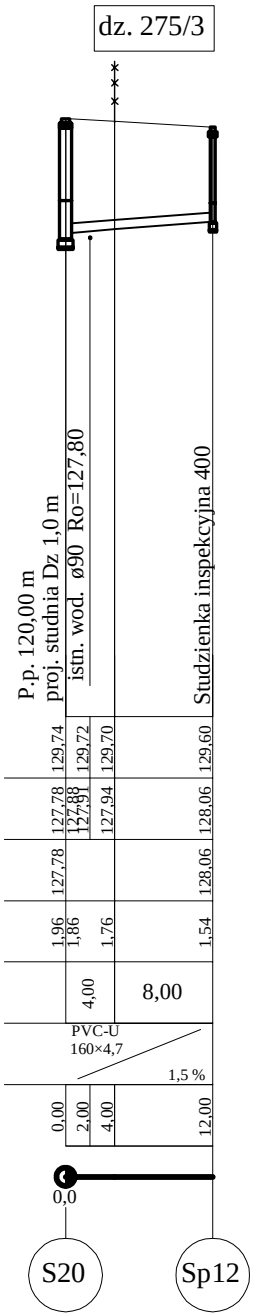
dz. 275/3
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=127,80
Studzienka inspekcyjna 400
129,74
129,72
129,70
129,60
127,78
127,88
127,91
127,94
128,06
127,78
128,06
1,96
1,86
1,76
1,54
4,00
8,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
12,00
0,0
S20
Sp12

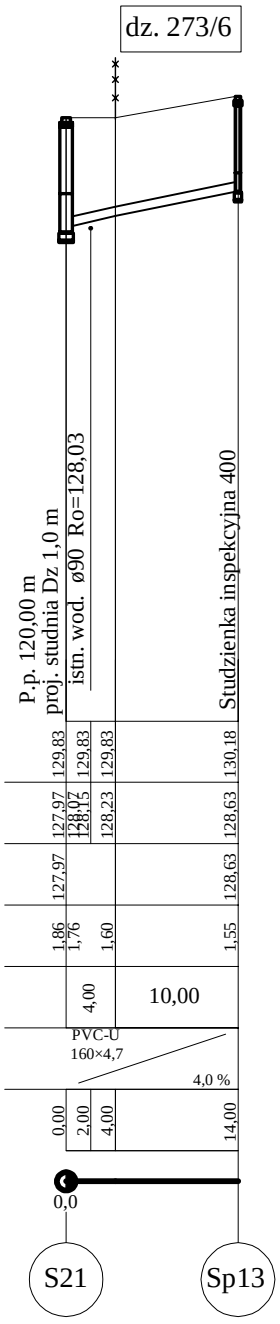
dz. 273/6
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=128,03
Studzienka inspekcyjna 400
129,83
129,83
129,83
130,18
127,97
128,07
128,15
128,23
128,63
127,97
128,63
1,86
1,76
1,60
1,55
4,00
10,00
PVC-U
160×4,7
4,0 %
0,00
2,00
4,00
14,00
0,0
S21
Sp13

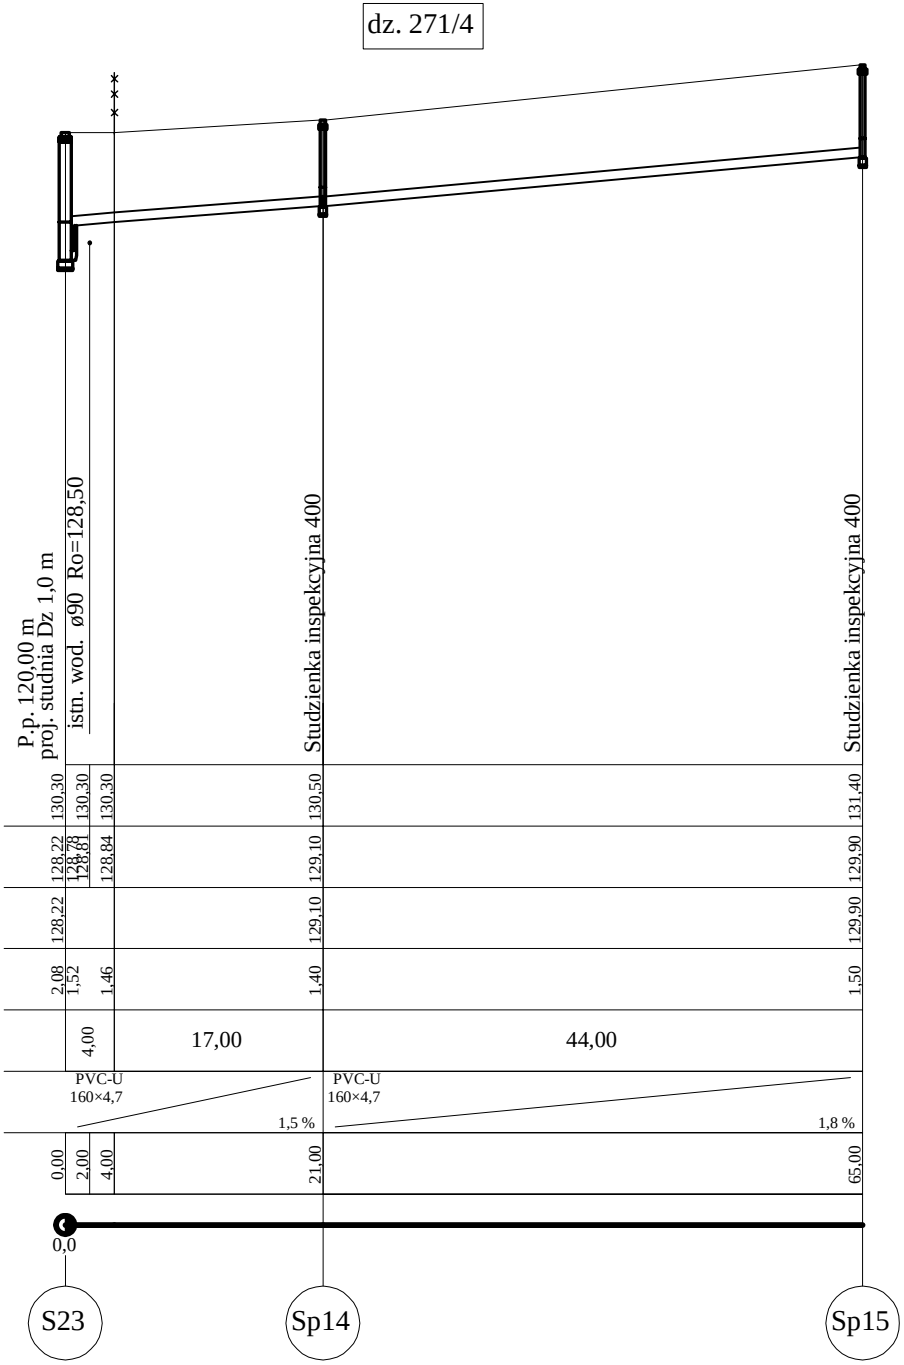
dz. 271/4
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=128,50
Studzienka inspekcyjna 400
Studzienka inspekcyjna 400
130,30
130,30
130,30
130,50
131,40
128,22
128,78
128,81
128,84
129,10
129,90
128,22
129,10
129,90
2,08
1,52
1,46
1,40
1,50
4,00
17,00
44,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
PVC-U
160×4,7
1,8 %
0,00
2,00
4,00
21,00
65,00
0,0
S23
Sp14
Sp15


dz. 271/4
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 0,4 m
istn. wod. ø40 Ro=128,90
istn. kabel energ. NN Ro=129,90
Studzienka inspekcyjna 400
130,50
130,50
130,50
130,50
129,10
129,14
129,16
129,19
129,10
129,19
1,40
1,31
6,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
3,00
4,00
6,00
0,0
Sp14
Sp16


dz. 265/6
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=129,40
Studzienka inspekcyjna 400
131,20
131,20
131,20
131,20
129,01
129,61
129,64
129,67
129,70
129,01
129,70
2,19
1,59
1,53
1,50
4,00
2,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
6,00
0,0
S26
Sp17

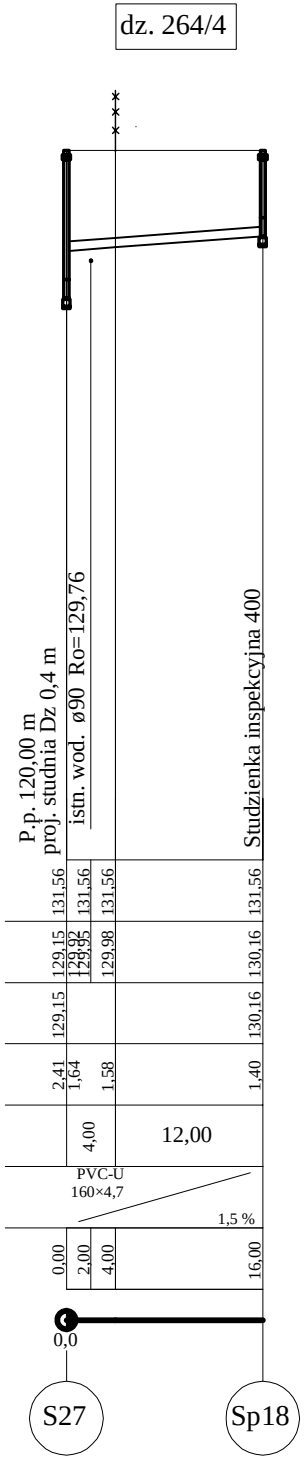
dz. 264/4
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 0,4 m
istn. wod. ø90 Ro=129,76
Studzienka inspekcyjna 400
131,56
131,56
131,56
131,56
129,15
129,92
129,95
129,98
130,16
129,15
130,16
2,41
1,64
1,58
1,40
4,00
12,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
16,00
0,0
S27
Sp18


dz. 262
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=131,10
Studzienka inspekcyjna 400
132,90
132,90
132,90
133,00
130,40
131,37
131,40
131,43
131,50
130,40
131,50
2,50
1,53
1,47
1,50
4,00
5,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
9,00
0,0
S30
Sp19

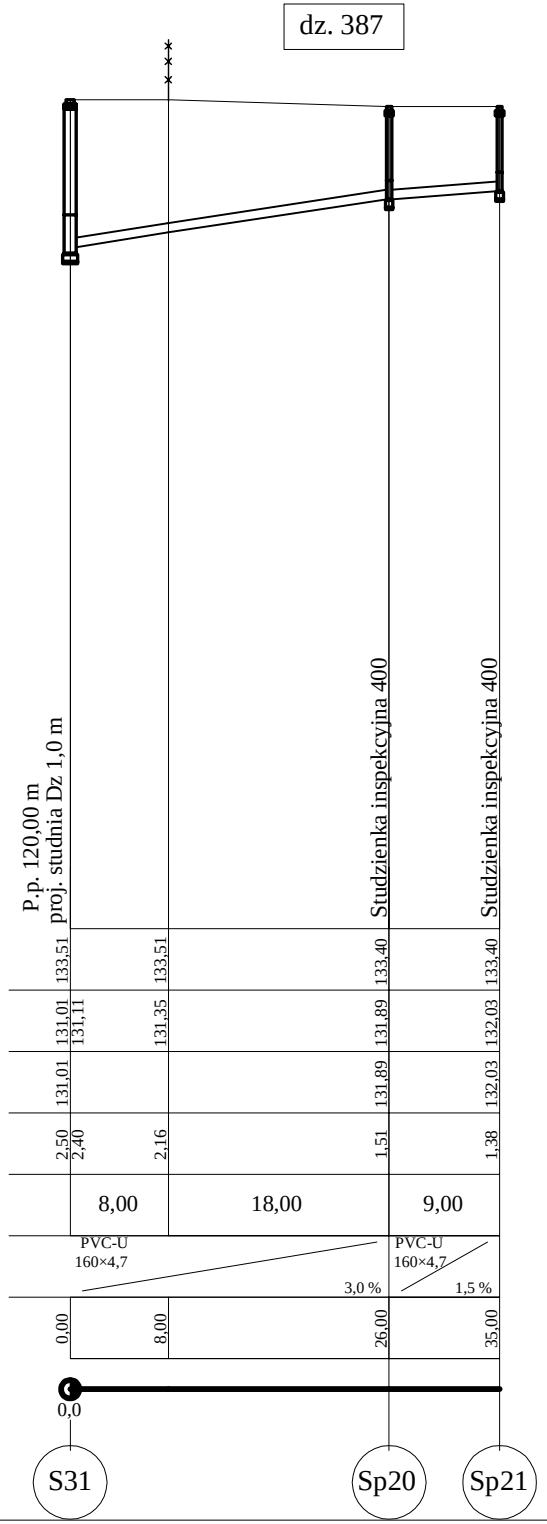
dz. 387
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
Studzienka inspekcyjna 400
Studzienka inspekcyjna 400
133,51
133,51
133,40
133,40
131,01
131,11
131,35
131,89
132,03
131,01
131,89
132,03
2,50
2,40
2,16
1,51
1,38
8,00
18,00
9,00
PVC-U
160×4,7
3,0 %
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
8,00
26,00
35,00
0,0
S31
Sp20
Sp21

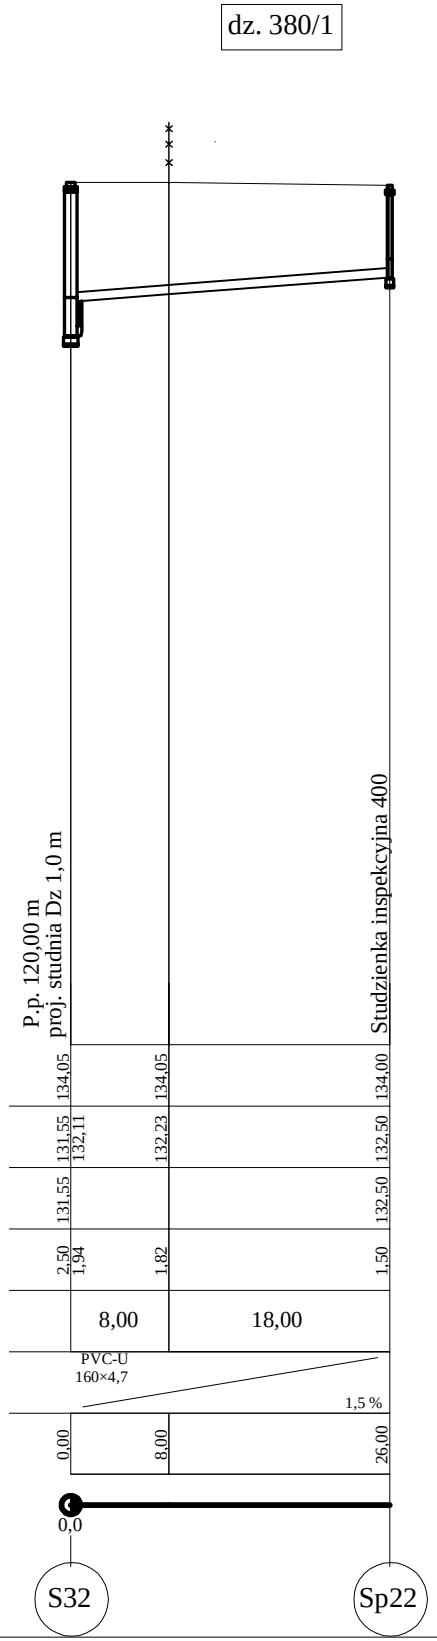
dz. 380/1
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
Studzienka inspekcyjna 400
134,05
134,05
134,00
131,55
132,11
132,23
132,50
131,55
132,50
2,50
1,94
1,82
1,50
8,00
18,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
8,00
26,00
0,0
S32
Sp22


dz. 537/2
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=132,91
Studzienka inspekcyjna 400
134,71
134,71
134,71
134,71
132,21
133,08
133,11
133,14
133,21
132,21
133,21
2,50
1,63
1,57
1,50
4,00
5,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,00
4,00
9,00
0,0
S33
Sp23

ABBYY PDF Transformer+
Click here to buy
www.ABBYY.com

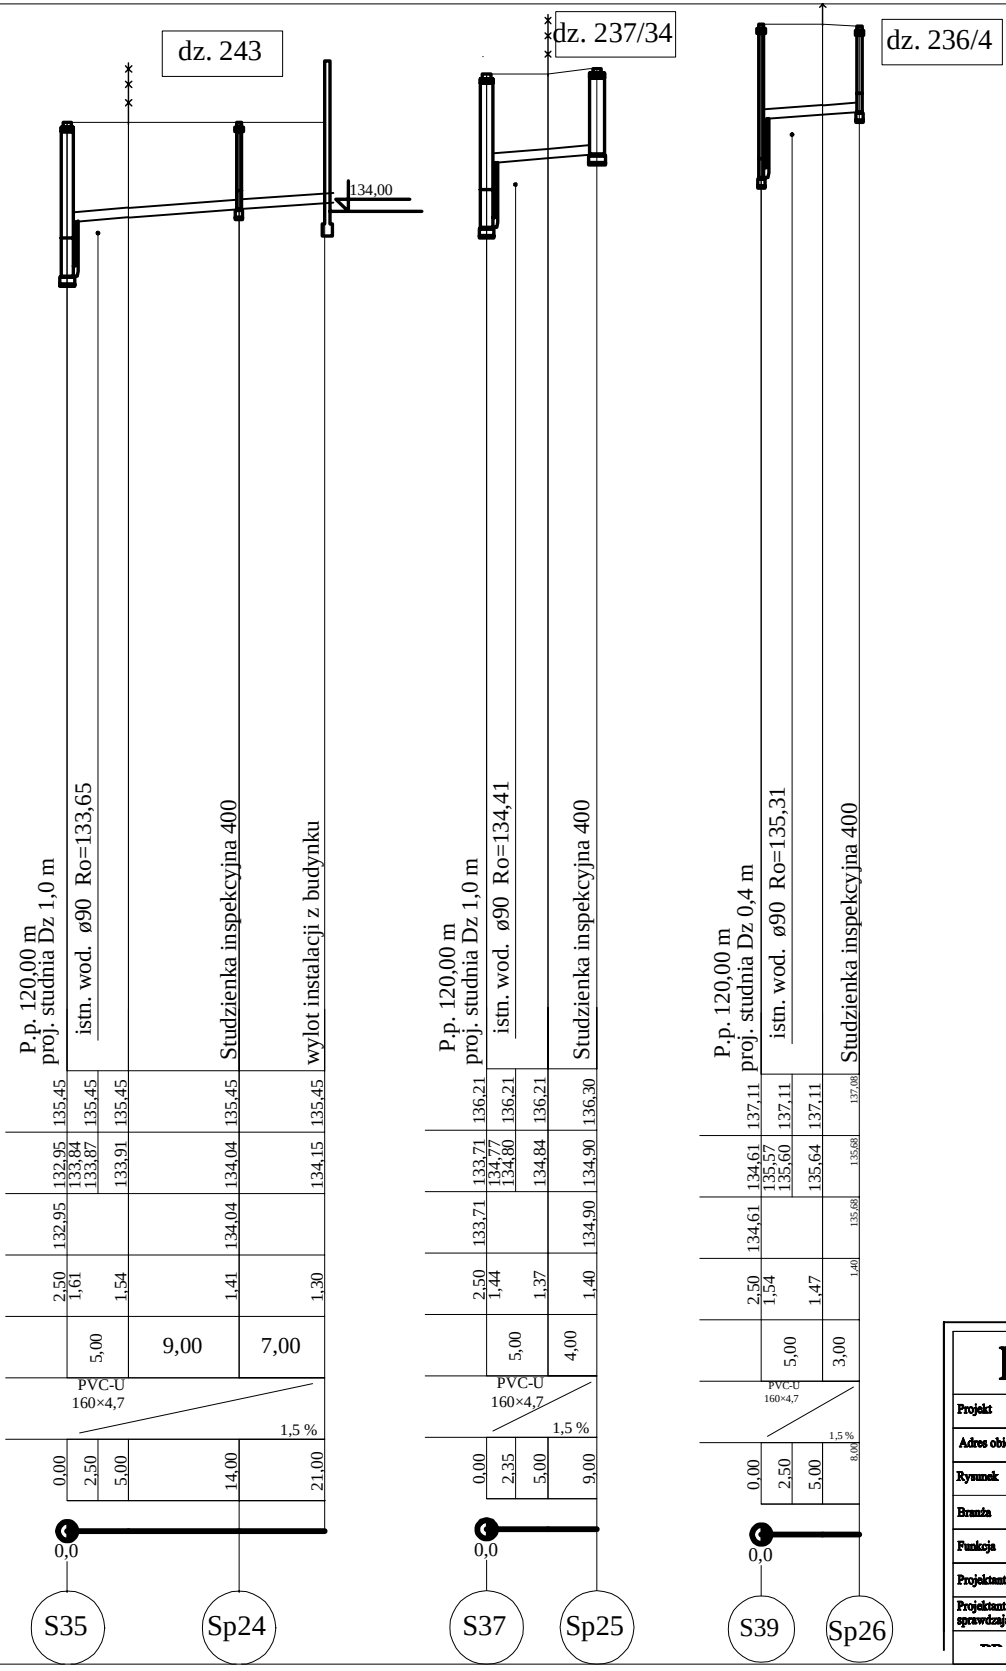
dz. 243
dz. 237/34
dz. 236/4
134,00
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=133,65
Studzienka inspekcyjna 400
wylot instalacji z budynku
135,45
135,45
135,45
135,45
135,45
132,95
133,84
133,87
133,91
134,04
134,15
132,95
134,04
2,50
1,61
1,54
1,41
1,30
5,00
9,00
7,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,50
5,00
14,00
21,00
0,0
S35
Sp24
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 1,0 m
istn. wod. ø90 Ro=134,41
Studzienka inspekcyjna 400
136,21
136,21
136,21
136,30
133,71
134,77
134,80
134,84
134,90
133,71
134,90
2,50
1,44
1,37
1,40
5,00
4,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,35
5,00
9,00
0,0
S37
Sp25
P.p. 120,00 m
proj. studnia Dz 0,4 m
istn. wod. ø90 Ro=135,31
Studzienka inspekcyjna 400
137,11
137,11
137,11
137,08
134,61
135,57
135,60
135,64
135,68
134,61
135,68
2,50
1,54
1,47
1,40
5,00
3,00
PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
2,50
5,00
8,00
0,0
S39
Sp26

INSTECH

ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ
PAWEŁ BOBROWSKI
UL. LETNIA 27, 09-472 SŁUPNO, CEKANOWO

Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI			
Adres obiektu	GARBATKA DŁUGA, GM. GARBATKA-LETNISKO			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH			
Branża	SANITARNA		SKALA	1:500/100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		7
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09		