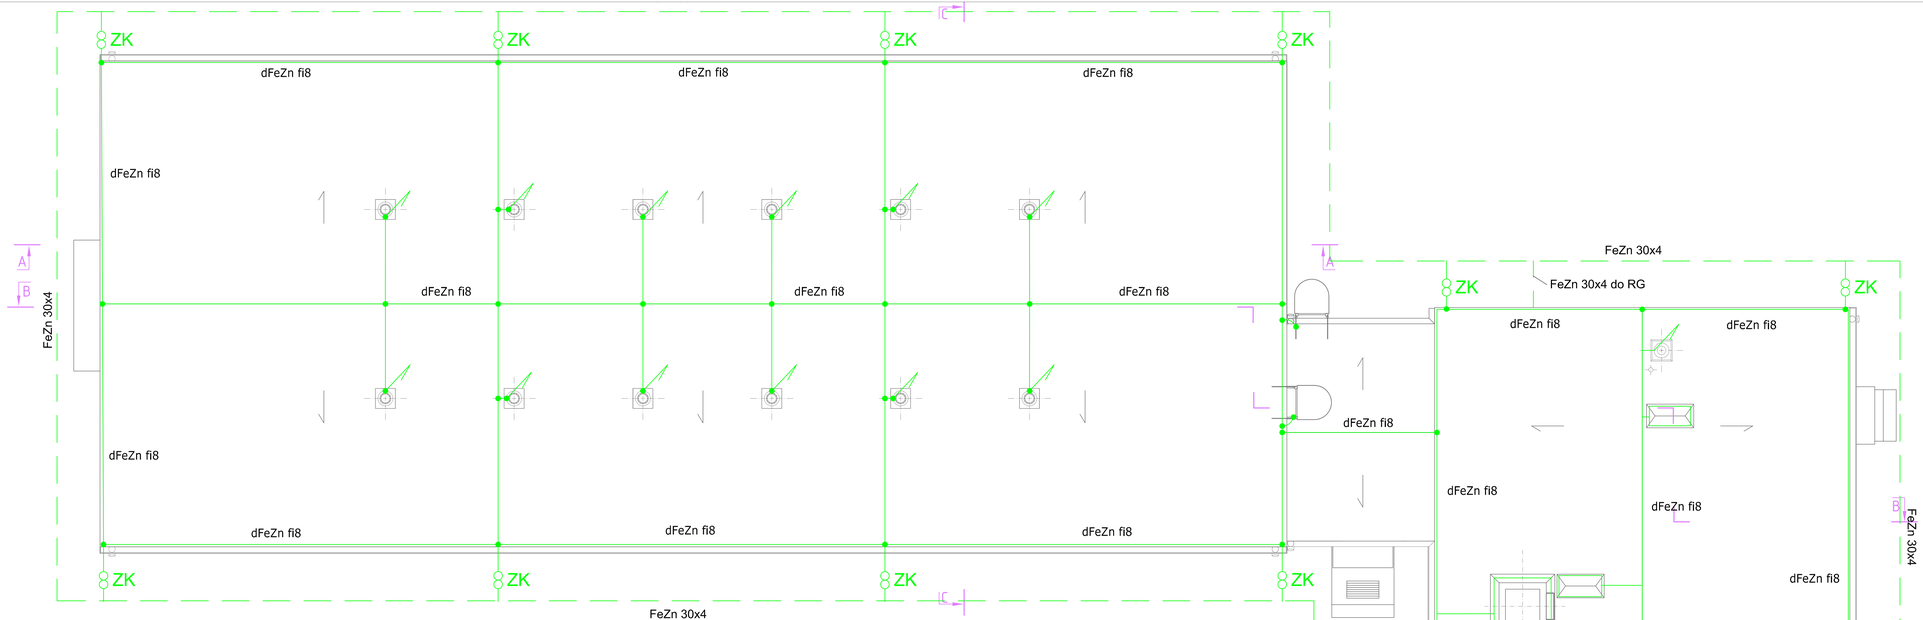

zwód pionowy dFeZn fi8 inst odgromowej wyst. min 0,2m ponad chronione urządzenie lub instalację

dFeZn fi8 — proj. instalacja odgromowa

FeZn 30x4 — proj. uziom otokowy

proj. zwód poziomy dFeZn fi8 inst odgromowej po obwodzie komina

proj. złącze krzyżowe

ZK — proj. złącze kontrolne

Metalowe rynny i rury spustowe połączyć z instalacją odgromową w miejscu ich zbliżeń.

Jednostka projektowa:
OLMAR OLAF RYBIŃSKI
ul. Warszawska 21D/17, 05-520 Konstancin Jeziorna
tel./fax (+48 22) 726 20 114
e-mail: mlrubin1@wp.pl

Inwestor:
GMINA GARBATKA-LETNISKO
UL. SKRZYŃSKICH 1
26-930 GARBATKA - LETNISKO

Temat opracowania:
Przebudowa instalacji elektrycznych dla potrzeb modernizacji stacji uzdatniania wody
w m. Garbatka-Letnisko ul. Wodna 1 Gmina Garbatka-Letnisko

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:
STACJA UZDATNIANIA WODY

Data:
07.2019

Cyfr rzeczy:
Plan instalacji uziemiającej i odgromowej - rzut dachu

Skala:
1:50

Nr rysunku:
E3

	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Szymczyk	instalacyjna elektryczna	LUB/0322/PWOE/05	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Wojciuk	instalacyjna elektryczna	LUB/0131/PWOE/10	