

# SCHEMAT IDEOWY

**UWAGA:**

Aparaty zaznaczone kolorem czerwonym należy zamontować w istniejących rozdzielniach

Przycisk p- pożarowy umieszczony na zewnątrz budynku


GWP

Ograniczniki  
przepięć KL "C"

Główny wyłącznik  
prądu GWP-1 z cewką  
wzrostową  
FR 63A

Zasilanie z ZNP  
licznik  
Administacyjny

Zasilanie z  
Agregatu

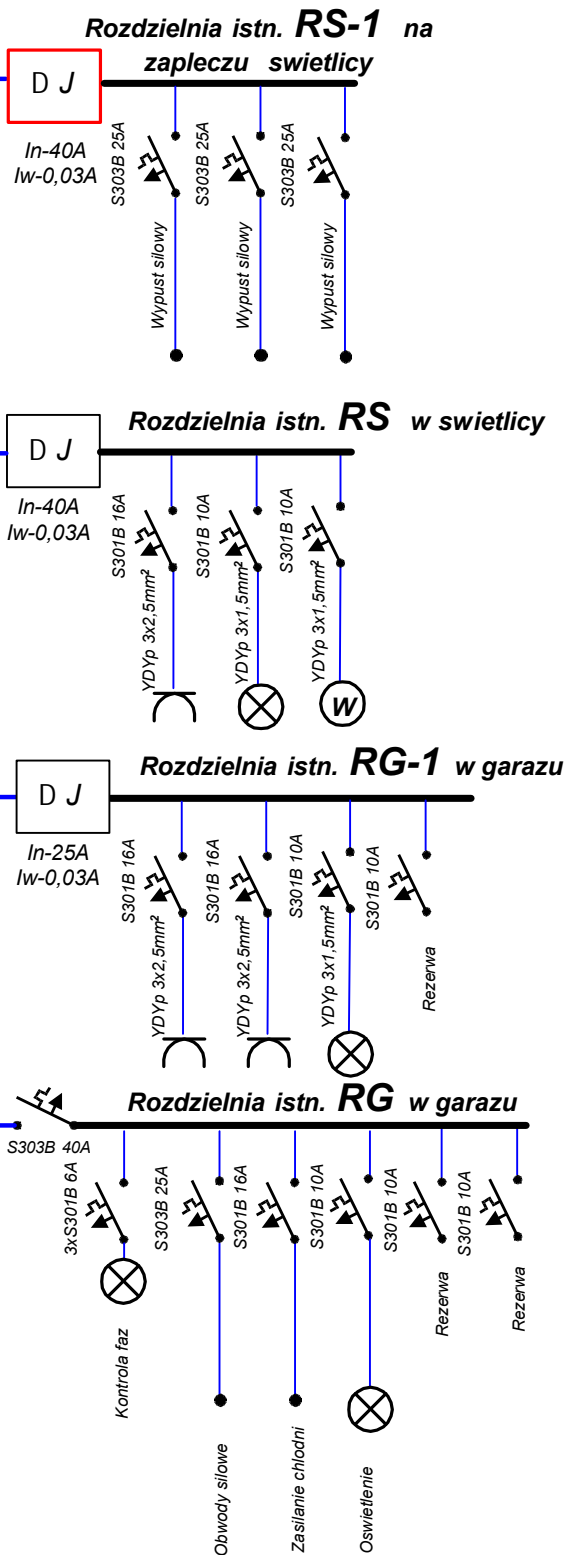

**Obiekt:** Strażnica OSP w Kwiatkowicach

**Adres:** Kwiatkowice dz.nr. 419/3 gm. Wodzierady

**Przedmiot opracowania:**

Schemat ideowy zasilania z licznika  
administracyjnego

**Rys. nr: 6**

**Autor:**

**Podpis:**

**Data:** 14.04.2011r