


Dach


Moduły Fotowoltaiczne 2x24 szt.
Moduły Fotowoltaiczne 2x24 szt.
Moduły Fotowoltaiczne 2x26 szt.
Moduły Fotowoltaiczne 2x26 szt.

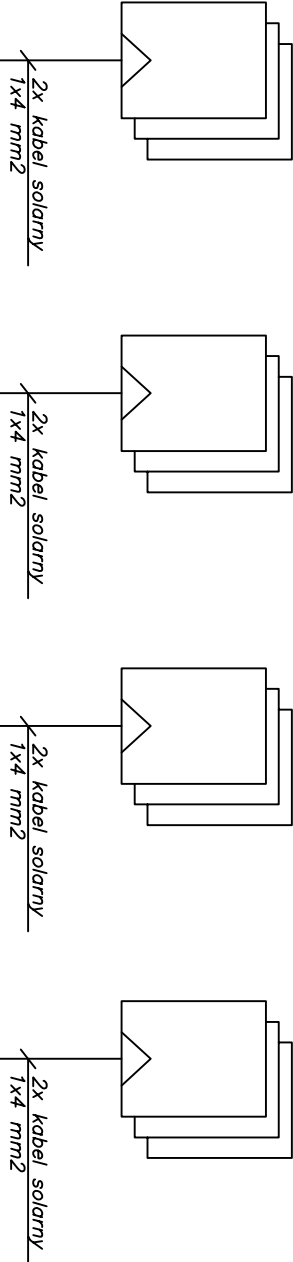

Dach

P20

S19

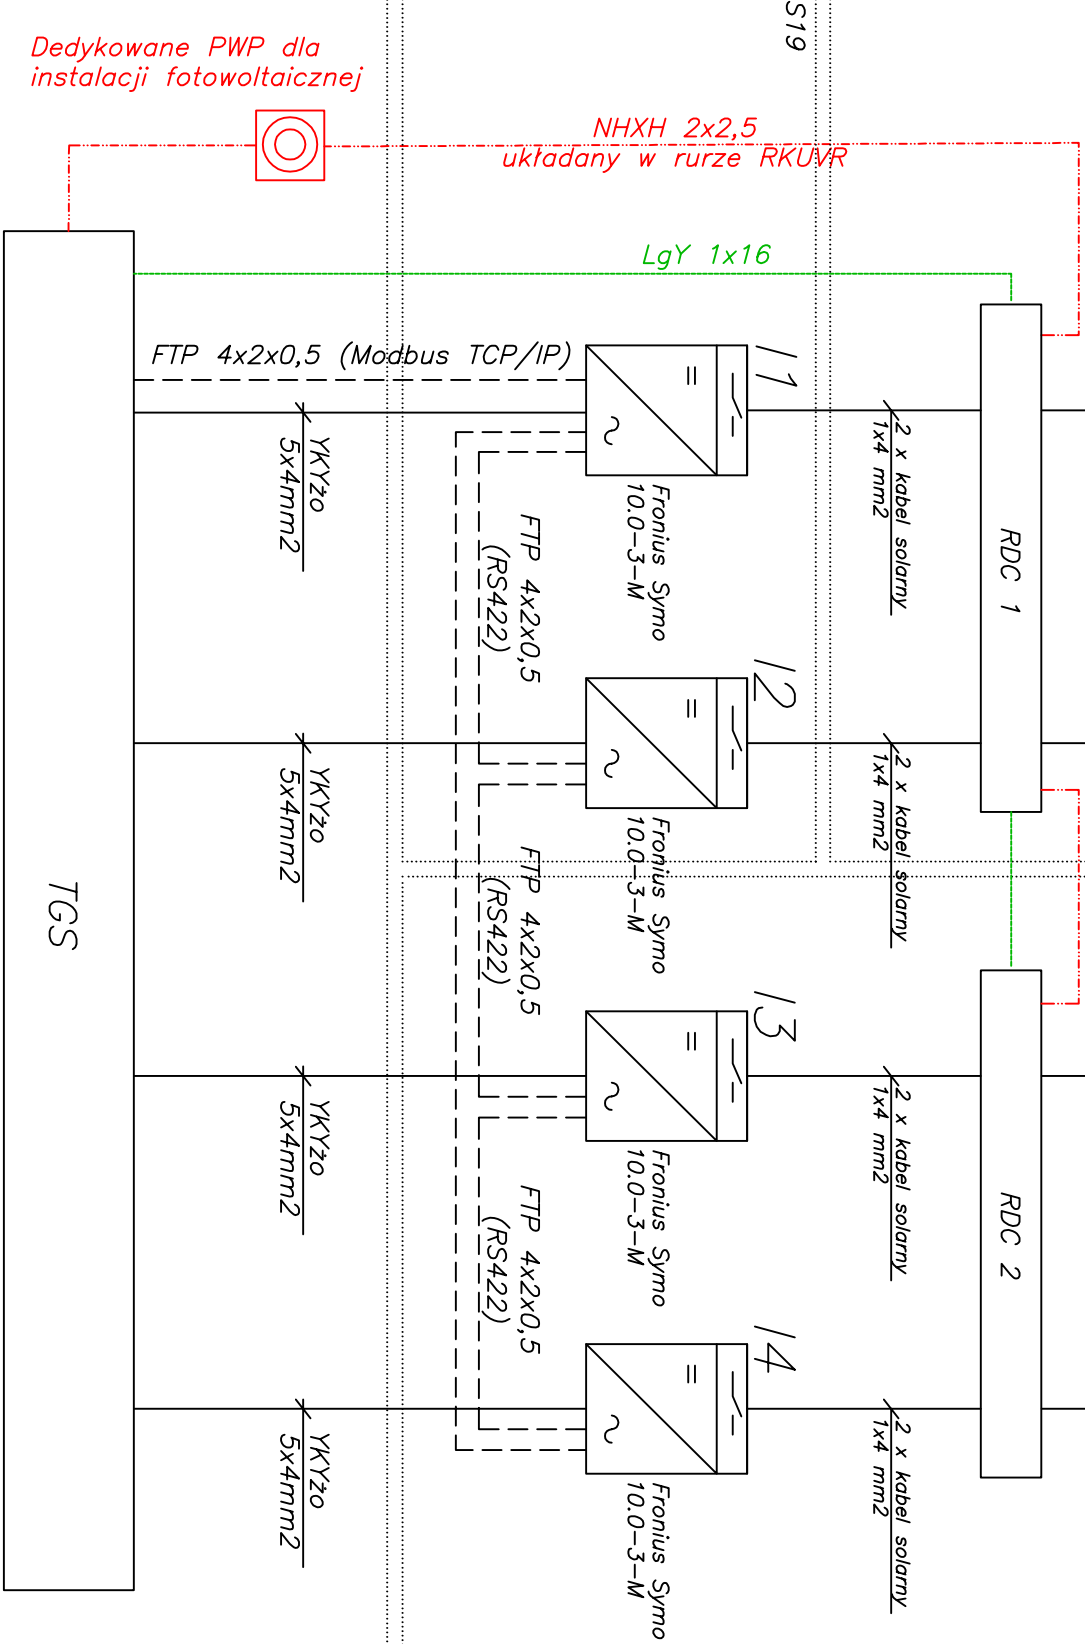

W rozdzielniczy RPOŻ należy zapewnić zasilanie
wzrostowach w rozdzielnicach RDC
i wykonać sterowanie
z Przeciwpozarowego Wyłącznika Prądu

INWESTOR	GMINA WODZIERADY 98-105 WODZIERADY 24				
INWESTYCJA	SZKOŁY PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH				
FAZA	P.WYKONAWCZY	BRANŻA	FOTOWOLTAIKA	DATA	01.2016.
TEMAT RYSUNKU	SZKOŁA PODSTAWOWA, PRZEDSZKOLE SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLT.			SKALA	---
				NR RYS.	PV-01S