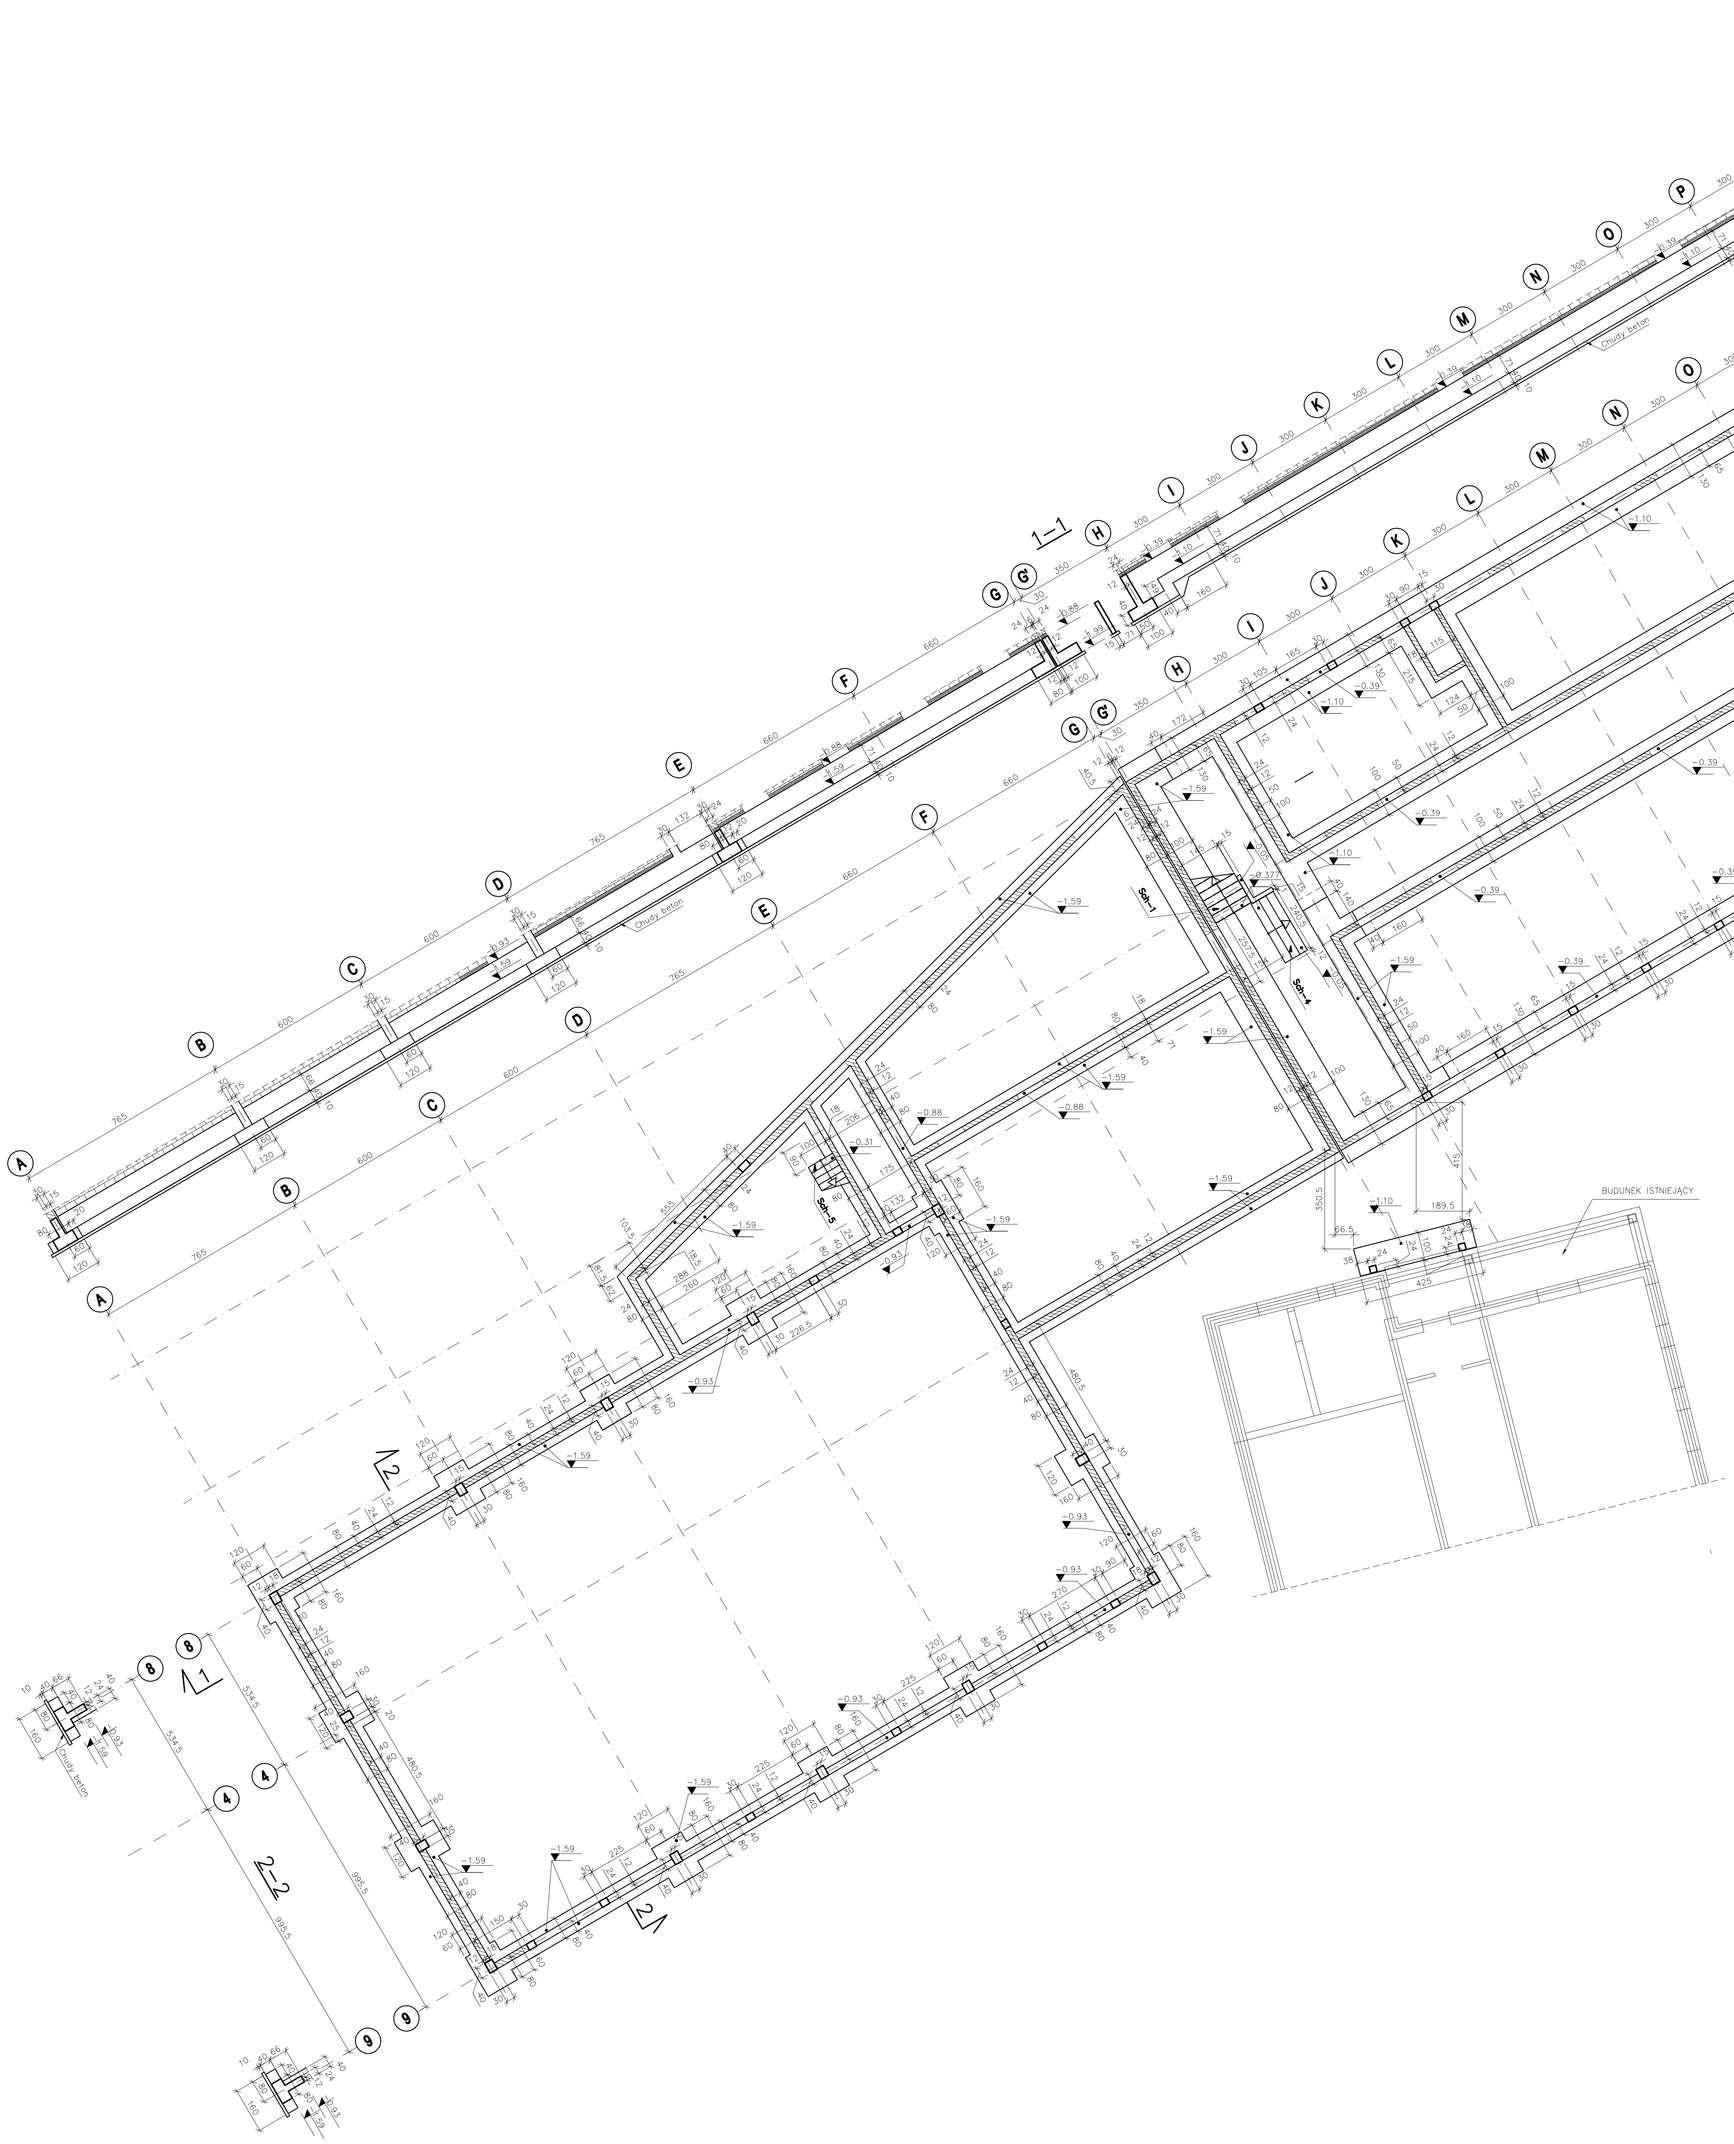

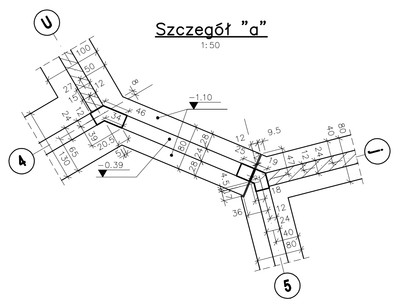

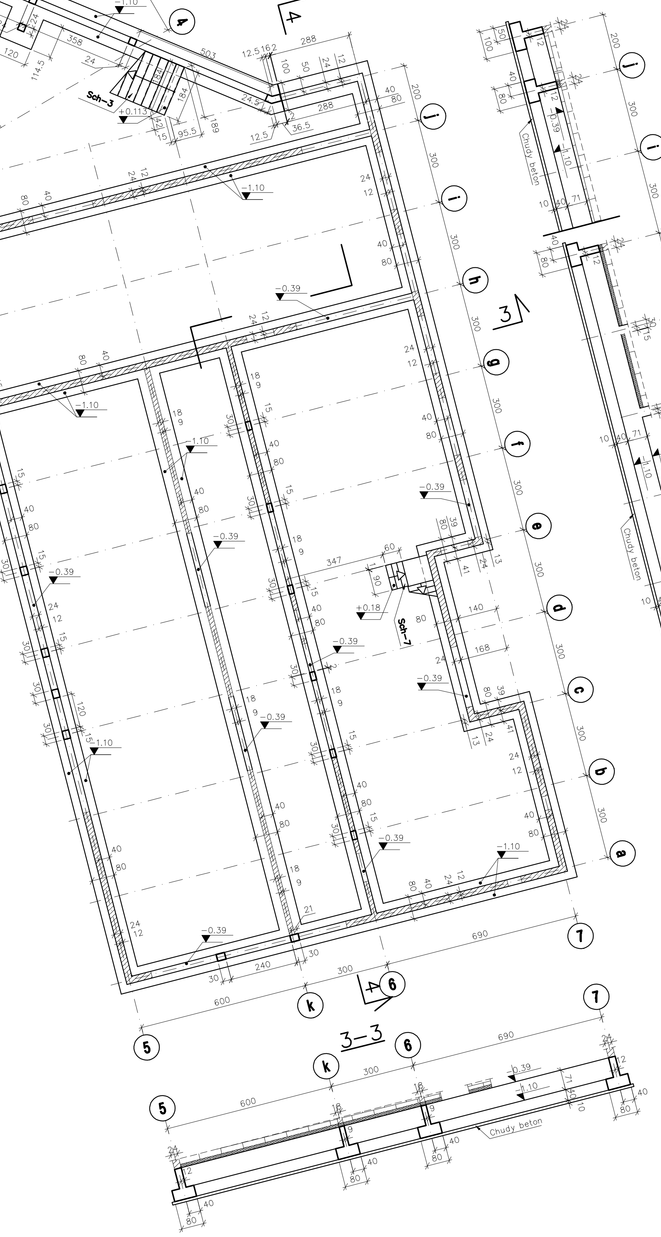

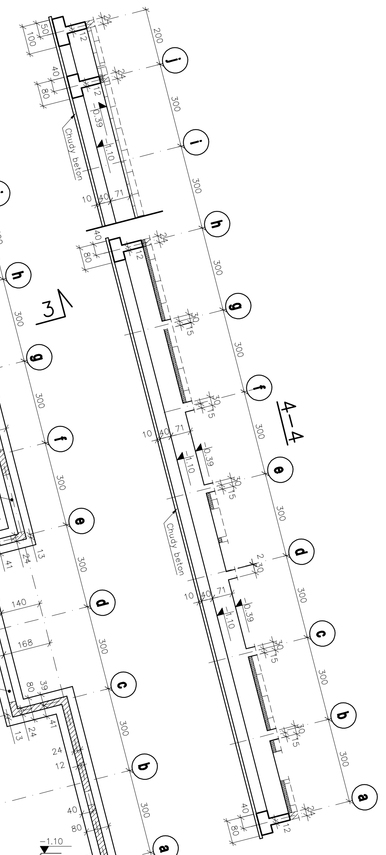

±0.00 = 151.49 m n.p.m

Beton B30
Chudy beton B10
Stal ϕ A–IIIN BSt500S
Stal ϕ A–0 St0S

OZNACZENIA:

– ściany murowane nośne:
a) klasa pustaków: 15MPa
b) klasa zaprawy: M10
c) klasa robót murowych: A

– bloczki izolacyjne np. ISOMUR Plus

UWAGI:

1) Uwagi ogólne – patrz opis techniczny.
2) Podłoże przed ułożeniem chudego betonu powinno zostać odebrane przez uprawnionego geologa.
3) Ławy i stopy fundamentowe należy wykonać na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm.
4) Wykop pod fundamenty należy prowadzić aż do poziomu warstwy nośnej. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach, należy w tych miejscach wykonać wymianę gruntu na chudy beton.
5) W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
6) Założono posadowienie budynku na warstwie geotechnicznej nr I.
7) Elementy instalacji elektrycznej (bednarka uziemienia i inne) wg p.t. branży elektrycznej.
8) Elementy instalacji sanitarnych i innych wg P.T. odpowiednich branż.
9) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z P.T. Architektury i pozostałych branż.

Nazwa obiektu:	**Budynek szkoły podstawowej w Kwiatkowicach.**
Adres:	**działka nr 209/3 woj. lubelskie**
Inwestor:	**GMINA WODZIERADY 098-105 Wodzierady 24**
Projektował:	**mgr inż. Maciej Kwolek**
Sprawdził:	**mgr inż. Arkadiusz Kwolek**
Zgromadził:	**dr inż. Przemysław Rachala**
Skala:	**1:100, 1:50**
Format:	**P.W.**
Data:	**02.2016**
Treść rysunku:	**Deskowanie ław fundamentowych.**
Nr rys.:	**PW-K-01**
Nr zmiany:	**0**