

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę urn wyborczych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych z poliwęglanu do siedzib urzędów gmin:
 - 1) Urząd Gminy Dąbrówka (ul. Kościuszki 14, Dąbrówka),
 - 2) Urząd Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, Jadów),
 - 3) Urząd Gminy Klembów (ul. Gen. F. Żymirskiego 38, Klembów),
 - 4) Urząd Miasta Kobyłka (ul. Wołomińska 1, Kobyłka),
 - 5) Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta Legionowo (ul. marsz. J. Piłsudskiego 41),
 - 6) Urząd Miasta Marki (Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, Marki),
 - 7) Urząd Gminy Poświętne (ul. Krótka 1, Poświętne),
 - 8) Urząd Gminy Radzymin (Plac Kościuszki 2, Radzymin),
 - 9) Urząd Gminy Strachówka (ul. Norwida 6, Strachówka),
 - 10) Urząd Gminy Tłuszcz (ul. Warszawska 10, Tłuszcz),
 - 11) Urząd Gminy Wieliszew (ul. Modlińska 1, Wieliszew),
 - 12) Urząd Gminy Wołomin (ul. Ogrodowa 4, Wołomin),
 - 13) Urząd Miasta Ząbki (ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki),
 - 14) Urząd Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, Zielonka).
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia związany jest obligatoryjnymi wymaganiami określonymi przez Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) m.in.:

http://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/15206_Komunikat_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_11_kwietnia_2016_r_dotyczacy_wzorow_urn_wyborczych

http://pkw.gov.pl/pliki/1460381037_0-1-16komunikat.pdf

http://pkw.gov.pl/pliki/1460381128_0-1-16zalecenia.pdf

http://pkw.gov.pl/490_Uchwały/1/12853_Uchwała_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_21_marca_2016_r_w_sprawie_wzorow_urn_wyborczych

http://pkw.gov.pl/pliki/1458561042_uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20wzor%C3%B3w%20urn%20wraz%20z%20za%C5%82%C4%85cznikiem.pdf

pkw.gov.pl/pliki/1458561042_Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20wzor%C3%B3w%20urn%20wyborczych.doc

pkw.gov.pl/pliki/1458561042_Za%C5%82%C4%85czniki%20-%20wzory%20urn%20wyborczych.doc

http://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/18524_Zbior_wyjasnien_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_dotyczacych_przezroczystych_urn_wyborczych

3. Szczegółowe wymagania ponad wskazane przez KBW:
 - 1) wszystkie materiały użyte do produkcji urn muszą być materiałami nowymi, nieużywanymi;
 - 2) użyty poliwęglan musi być odporny na światło – nie może tracić swoich właściwości np. pod wpływem promieniowania UV (np. żółknąć);
 - 3) zamawiający wymaga zagięcie górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urny – minimalna szerokość zagięcia 3,00 cm;
 - 4) zamawiający wymaga wykonania zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm);
 - 5) rozstaw pomiędzy nitami maksymalnie 20,00 cm;

- 6) szerokość zakładek, w których są nity oraz rozlokowanie nitów (odstęp do brzegu płyty) musi być takie aby nie nastąpiło uszkodzenie płyty np. (pęknięcie). Odległość tę ustali wykonawca po konsultacji z zamawiającym. Według ustaleń w dialogu technicznym odległość ta nie może być mniejsza niż 2,00 cm;
- 7) użyte nity muszą być ze stali nierdzewnej;
- 8) sposób nitowania musi być dobrany tak, aby nie nastąpiło tzw. „przeciągnięcie” (płyty nie były za mocno ściśnięte), po zanitowaniu zerwany trzpień nie może wystawać poza kontur nitu;
- 9) zamawiający wymaga aby mechanizmem zamykającym urnę były śruby (ze stali nierdzewnej) wkręcane (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki grzybkowe (ze stali nierdzewnej) zamocowane w ścianach bocznych urny. Śruby muszą być zakończone zamkniętym uchem o średnicy umożliwiającej przeciągnięcie płomby (albo poprzez spłaszczenie końcówki i wywiercenie otworu – śruba oczkowa, albo poprzez zagięcie końcówki o ok. 180°, tak aby powstało oczko, jednak wówczas musi być ona dospawana);




- 10) uchwyty muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Ich konstrukcja musi być solidna zaś sposób mocowania stabilny, umożliwiający wielokrotne przenoszenie pustej urny. Szczegółowe rozwiązania:


- a) minimalna szerokość (w przekroju poprzecznym) rączki (pręta, za który będzie użytkownik chwycił) w najwęższym miejscu to:
 - 0,50 cm w przypadku pręta pełnego o przekroju podłużnym (np. prostokąt – brzegi oszlifowane),
 - 1,00 cm w przypadku pręta pełnego o przekroju koła,
- b) mocowanie płytką ze stali nierdzewnej (minimalna powierzchnia 7,00 cm x 26,00 cm) z obu stron urny (wewnątrz i zewnątrz) przy pomocy śruby ze stali nierdzewnej wchodzącej w rączkę min. 1 cm,

przykładowy sposób mocowania uchwyty do urny

wymagane przycięte lub zaokrąglone krawędzie

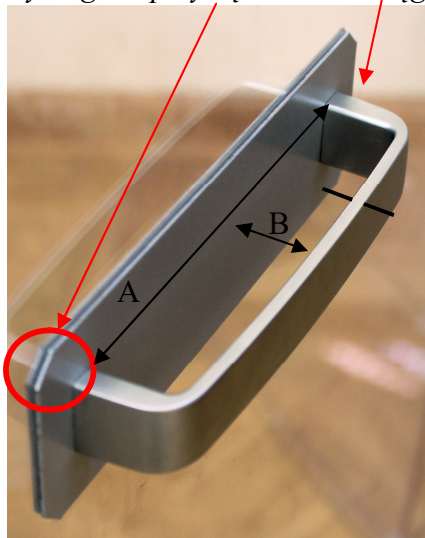


śruba ze stali nierdzewnej

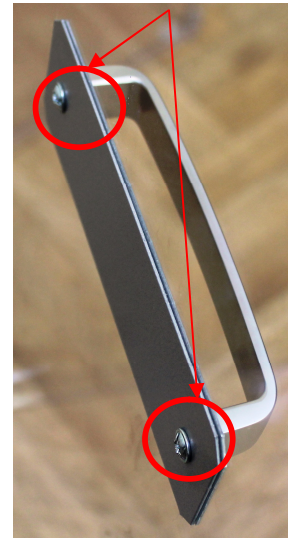

nie wymagany, ale oczekiwany kształt uchwyty


- c) szerokość uchwytu (odległość pomiędzy mocowaniami do ściany urny) minimum 19,00 cm (A),
d) średnia odległość pomiędzy rączką a zewnętrzną płytką metalową minimum 3,00 cm maksimum 6,00 cm (B);
- 11) do każdej urny wykonawca dostarczy 8 sztuk plomb zaciskowych z tworzywa sztucznego (których konstrukcja uniemożliwia otwarcie powstałej po użyciu-zaciśnięciu pętli, bez jej zniszczenia), o długości umożliwiającej przełożenie przez ucho śruby z mechanizmu zamykającego i przez rączkę urny;
- 12) zamawiający nie dopuszcza odciągów (np. meblowych), jako mechanizmu zamykającego urnę;
- 13) zamawiający nie dopuszcza zachodzenia do środka brzegów płyt stanowiących boki urny

przekrój poprzeczny w połowie wysokości urny

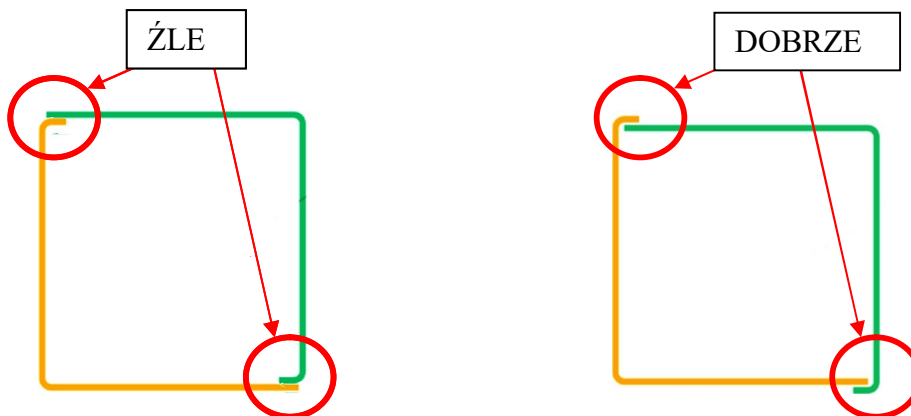

- 14) zamawiający nie dopuszcza istotnych otworów w rogach pokryw lub rogach dna – dopuszcza otwór o maksymalnej średnicy ok. 0,50 cm;


Przykładowy dopuszczalny otwór w dnie urny



- 15) wszystkie krawędzie płyty muszą być oszlifowane (sfazowane), zaś rogi płyt, które będą umieszczone na zewnątrz urny muszą być zaokrąglone (w celu uniemożliwienia zadrapania lub uszkodzenia ubrania);
- 16) podkładki pod urnę silikonowe o średnicy minimum 4,00 cm i maksymalnej wysokości 0,50 cm, trwale przyklejone do dna urny w ilości:


- dla urn wg załącznika 1 i 4 uchwały PKW w sprawie wzorów urn wyb. (małe)
- 5 sztuk na urnę,

widok spodu urny



- dla urn wg załącznika 2 i 3 uchwały PKW w sprawie wzorów urn wyb. (duże)
- 9 sztuk na urnę;

widok spodu urny



- 17) pozostałe rozwiązania konstrukcyjne (nieopisane przez KBW lub zamawiającego) wykonawca przyjmie sam uwzględniając przeznaczenie urn i użyty materiał (np. jego „pracę” przy zmianie temperatury lub wilgotności).
4. Każda urna musi być oddzielnie zapakowana w karton z tektury falistej minimum trójwarstwowej. Kartonowe opakowania będą wykorzystywane do przechowywania urn, więc nie mogą być zniszczone.
 5. Odkryte (niestykające się na stałe, bezpośrednio z inną powierzchnią – mające kontakt z powietrzem) płaszczyzny urn z poliwęglanu muszą być zabezpieczone oryginalną folią producenta płyty.
 6. Wraz z urnami wykonawca dostarczy kopie faktur lub paragonów zakupu wszystkich produktów, z których zrobione są urny w których wskazane są ich nazwy katalogowe. Jeżeli nie będzie to możliwe, wykonawca wskaże na piśmie sklep, w którym dostępne są dane produkty podając ich nazwy katalogowe.
 7. Wykonawca dostarczy urny do siedziby urzędów (ust. 1) wg ilości z tabeli 1.
 8. Do obowiązków wykonawcy należy rozładunek, wniesienie i rozlokowanie zamawianych urn wg wskazań przedstawiciela danego urzędu.
 9. Termin dostawy (data i godzina) wykonawca ustali z przedstawicielem właściwego urzędu wskazanym w umowie, nie później niż 7 dni przed dostawą. W przypadku braku ww. uzgodnienia przedstawiciel danego urzędu może odmówić przyjęcia dostawy.
 10. PRAWO OPCJI
Przedstawiciel każdego z urzędów w dniu podpisaniu umowy wskaże wykonawcy ostateczną liczbę zamawianych urn. Liczby wskazane w prawie opcji są liczbami maksymalnymi.

TABELA 1

	Załącznik 1 uchwały PKW w sprawie wzorów urn wyb. obwody zwykłe i dost. dla niepełnospr. do 750 wyborców		Załącznik 2 uchwały PKW w sprawie wzorów urn wyb. obwody zwykłe powyżej 750 wyborców		Załącznik 3 uchwały PKW w sprawie wzorów urn wyb. obwody dost. dla niepełn. powyżej 750 wyborców		Załącznik 4 uchwały PKW w sprawie wzorów urn wyb. urny pomocnicze - przenośne	
GMINA	zam. podstawowe	prawo opcji	zam. podstawowe	prawo opcji	zam. podstawowe	prawo opcji	zam. podstawowe	prawo opcji
Gmina Dąbrówka	2	0	2	0	3	0	1	0
Gmina Jadów	10	4	0	0	0	0	0	0
Gmina Klembów	3	2	1	0	4	0	1	0
Miasto Kobyłka	2	3	0	0	13	0	0	0
Gmina Miejska Legionowo	0	0	12	6	12	6	1	0
Miasto Marki	0	0	6	0	8	7	0	0
Gmina Poświętne	3	2	0	0	3	0	0	0

Gmina Radzymin	11	0	0	0	0	0	2	4
Gmina Strachówka	7	0	0	0	0	0	0	0
Gmina Tłuszcz	3	3	5	0	7	0	0	0
Gmina Wieliszew	0	1	0	0	7	1	2	0
Gmina Wołomin	5	6	8	0	19	0	1	0
Miasto Ząbki	1	0	0	0	14	0	1	0
Miasto Zielonka	2	0	0	0	9	3	0	0
RAZEM:	49	21	34	6	99	17	9	4

Zmawiający dopuszcza nieznaczne przesunięcia zwłaszcza w prawie opcji pomiędzy gminami, jednak zamawiana łączna liczba danego rodzaju się nie zmienia.