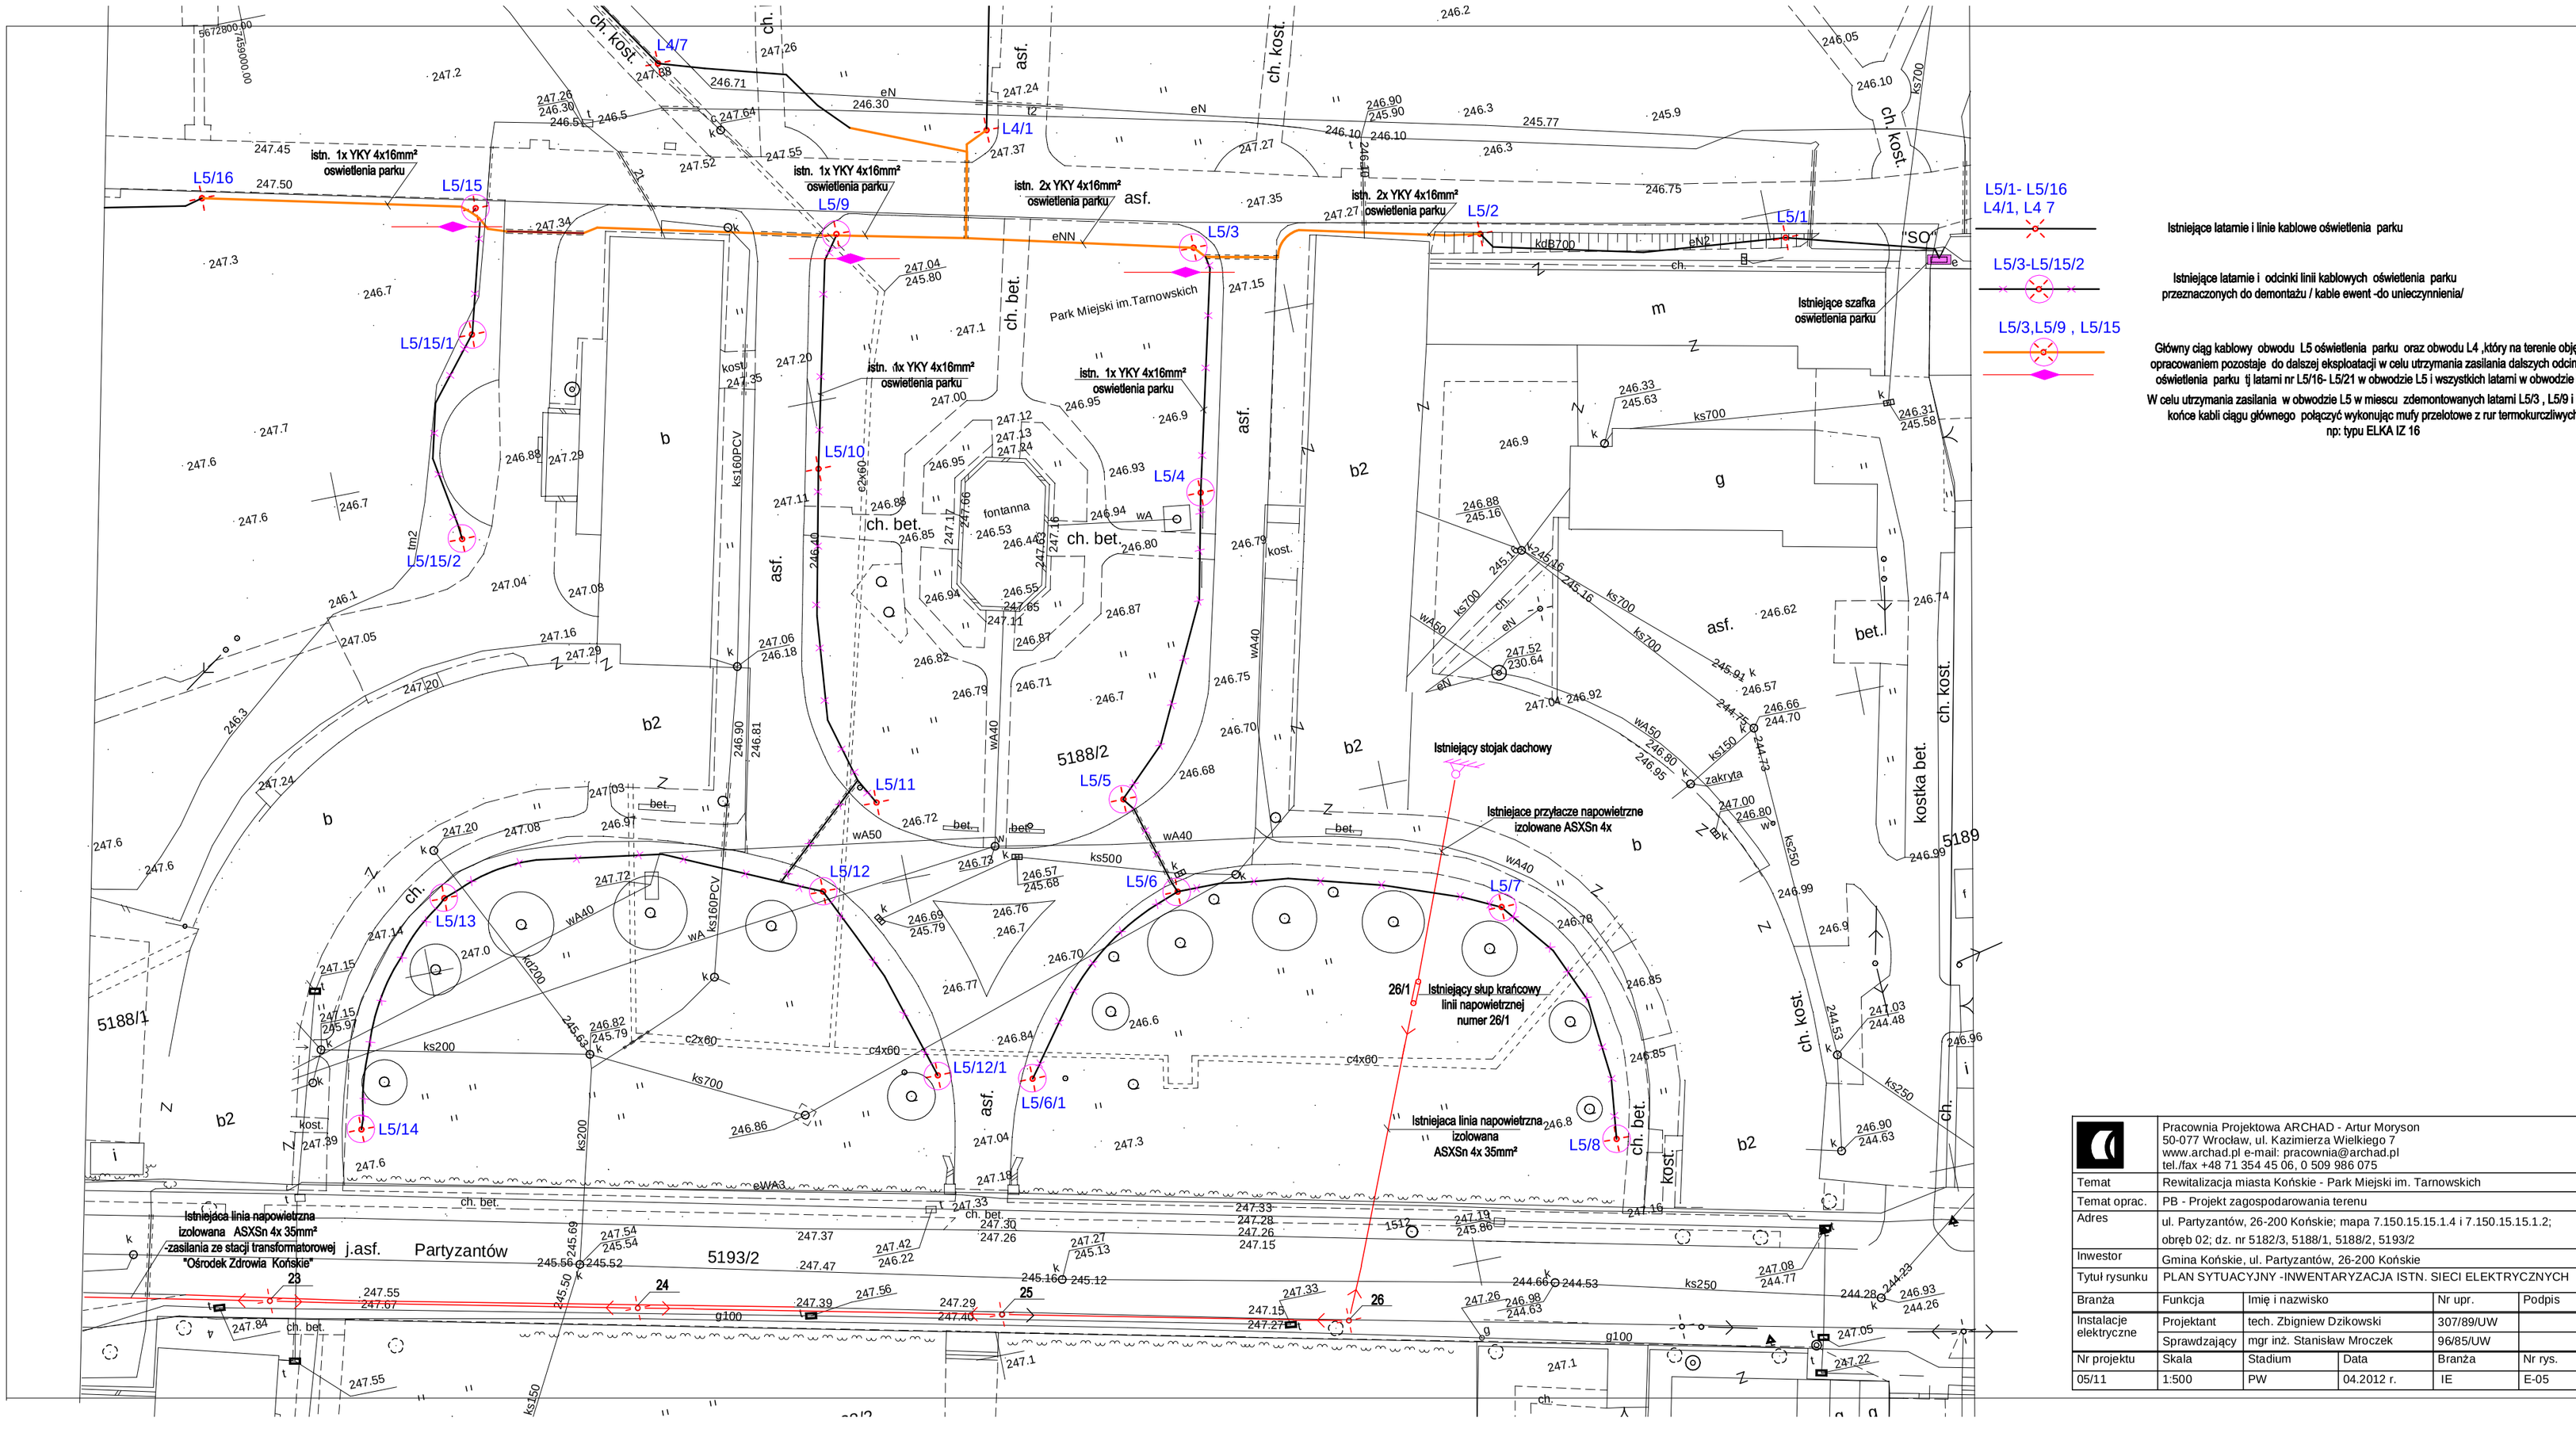

L5/1- L5/16
L4/1, L4 7

Istniejące latarnie i linie kablowe oświetlenia parku

L5/3-L5/15/2

Istniejące latarnie i odcinki linii kablowych oświetlenia parku przeznaczonych do demontażu / kable ewent -do unieczynnienia/

L5/3,L5/9 , L5/15

Główny ciąg kablowy obwodu L5 oświetlenia parku oraz obwodu L4 ,który na terenie objętym opracowaniem pozostaje do dalszej eksploatacji w celu utrzymania zasilania dalszych odcinków oświetlenia parku tj latarni nr L5/16- L5/21 w obwodzie L5 i wszystkich latarni w obwodzie L4.

W celu utrzymania zasilania w obwodzie L5 w miescu zdemontowanych latarni L5/3 , L5/9 i L5/15 końce kabli ciągu głównego połączyć wykonując mufy przelotowe z rur termokurczliwych np: typu ELKA IZ 16

Pracownia Projektowa ARCHAD - Artur Moryson
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 7
www.archad.pl e-mail: pracownia@archad.pl
tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 986 075

Temat	Rewitalizacja miasta Końskie - Park Miejski im. Tarnowskich				
Temat oprac.	PB - Projekt zagospodarowania terenu				
Adres	ul. Partyzantów, 26-200 Końskie; mapa 7.150.15.15.1.4 i 7.150.15.15.1.2; obręb 02; dz. nr 5182/3, 5188/1, 5188/2, 5193/2				
Inwestor	Gmina Końskie, ul. Partyzantów, 26-200 Końskie				
Tytuł rysunku	PLAN SYTUACYJNY -INWENTARYZACJA ISTN. SIECI ELEKTRYCZNYCH				
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Instalacje elektryczne	Projektant	tech. Zbigniew Dzikowski	307/89/UW		
	Sprawdzający	mgr inż. Stanisław Mroczek	96/85/UW		
Nr projektu	Skala	Stadium	Data	Branża	Nr rys.
05/11	1:500	PW	04.2012 r.	IE	E-05