

OBWÓD NR 1 OŚWIETLENIA

obwód nr 1 projektowany oświetlenia  
/kabel YKY 4x10mm<sub>2</sub> -1kV  
LK1 -długość linii L1=258m  
łączna długość kabla linii /z zapasami i wnekami latarni  
LcK1= 293,0 m

obciążenie faz : obciążenie łączne obwodu :  
L1 = 4x0.08=0.32 KW P= 3x0.3KW=0.9KW  
L2= 4x0.08=0.32 kW  
L3= 4x0.08= 0.32KW



OBWÓD NR 2 OŚWIETLENIA

obwód nr 1 projektowany oświetlenia  
/kabel YKY 4x10mm<sub>2</sub> -1kV  
LK2 -długość linii L1=359m  
łączna długość kabla linii /z zapasami i wnekami latarni  
LcK2= 405,0 m


obciążenie faz : obciążenie łączne obwodu :  
L1 = 3x0.08+ 2x 0.12 =0.48 KW P=1.32KW  
L2= 4x0.08+1x0.12=0.44 kW  
L3= 5x0.08= 0.4KW

obciążenie całkowite oświetlenia :  
P=1.32KW+ 0.9kW=2.22KW

Proj.szafka zasilania  
fontanny i oświetlenia  
na żerdzi stupa nr 26/1/Lm/

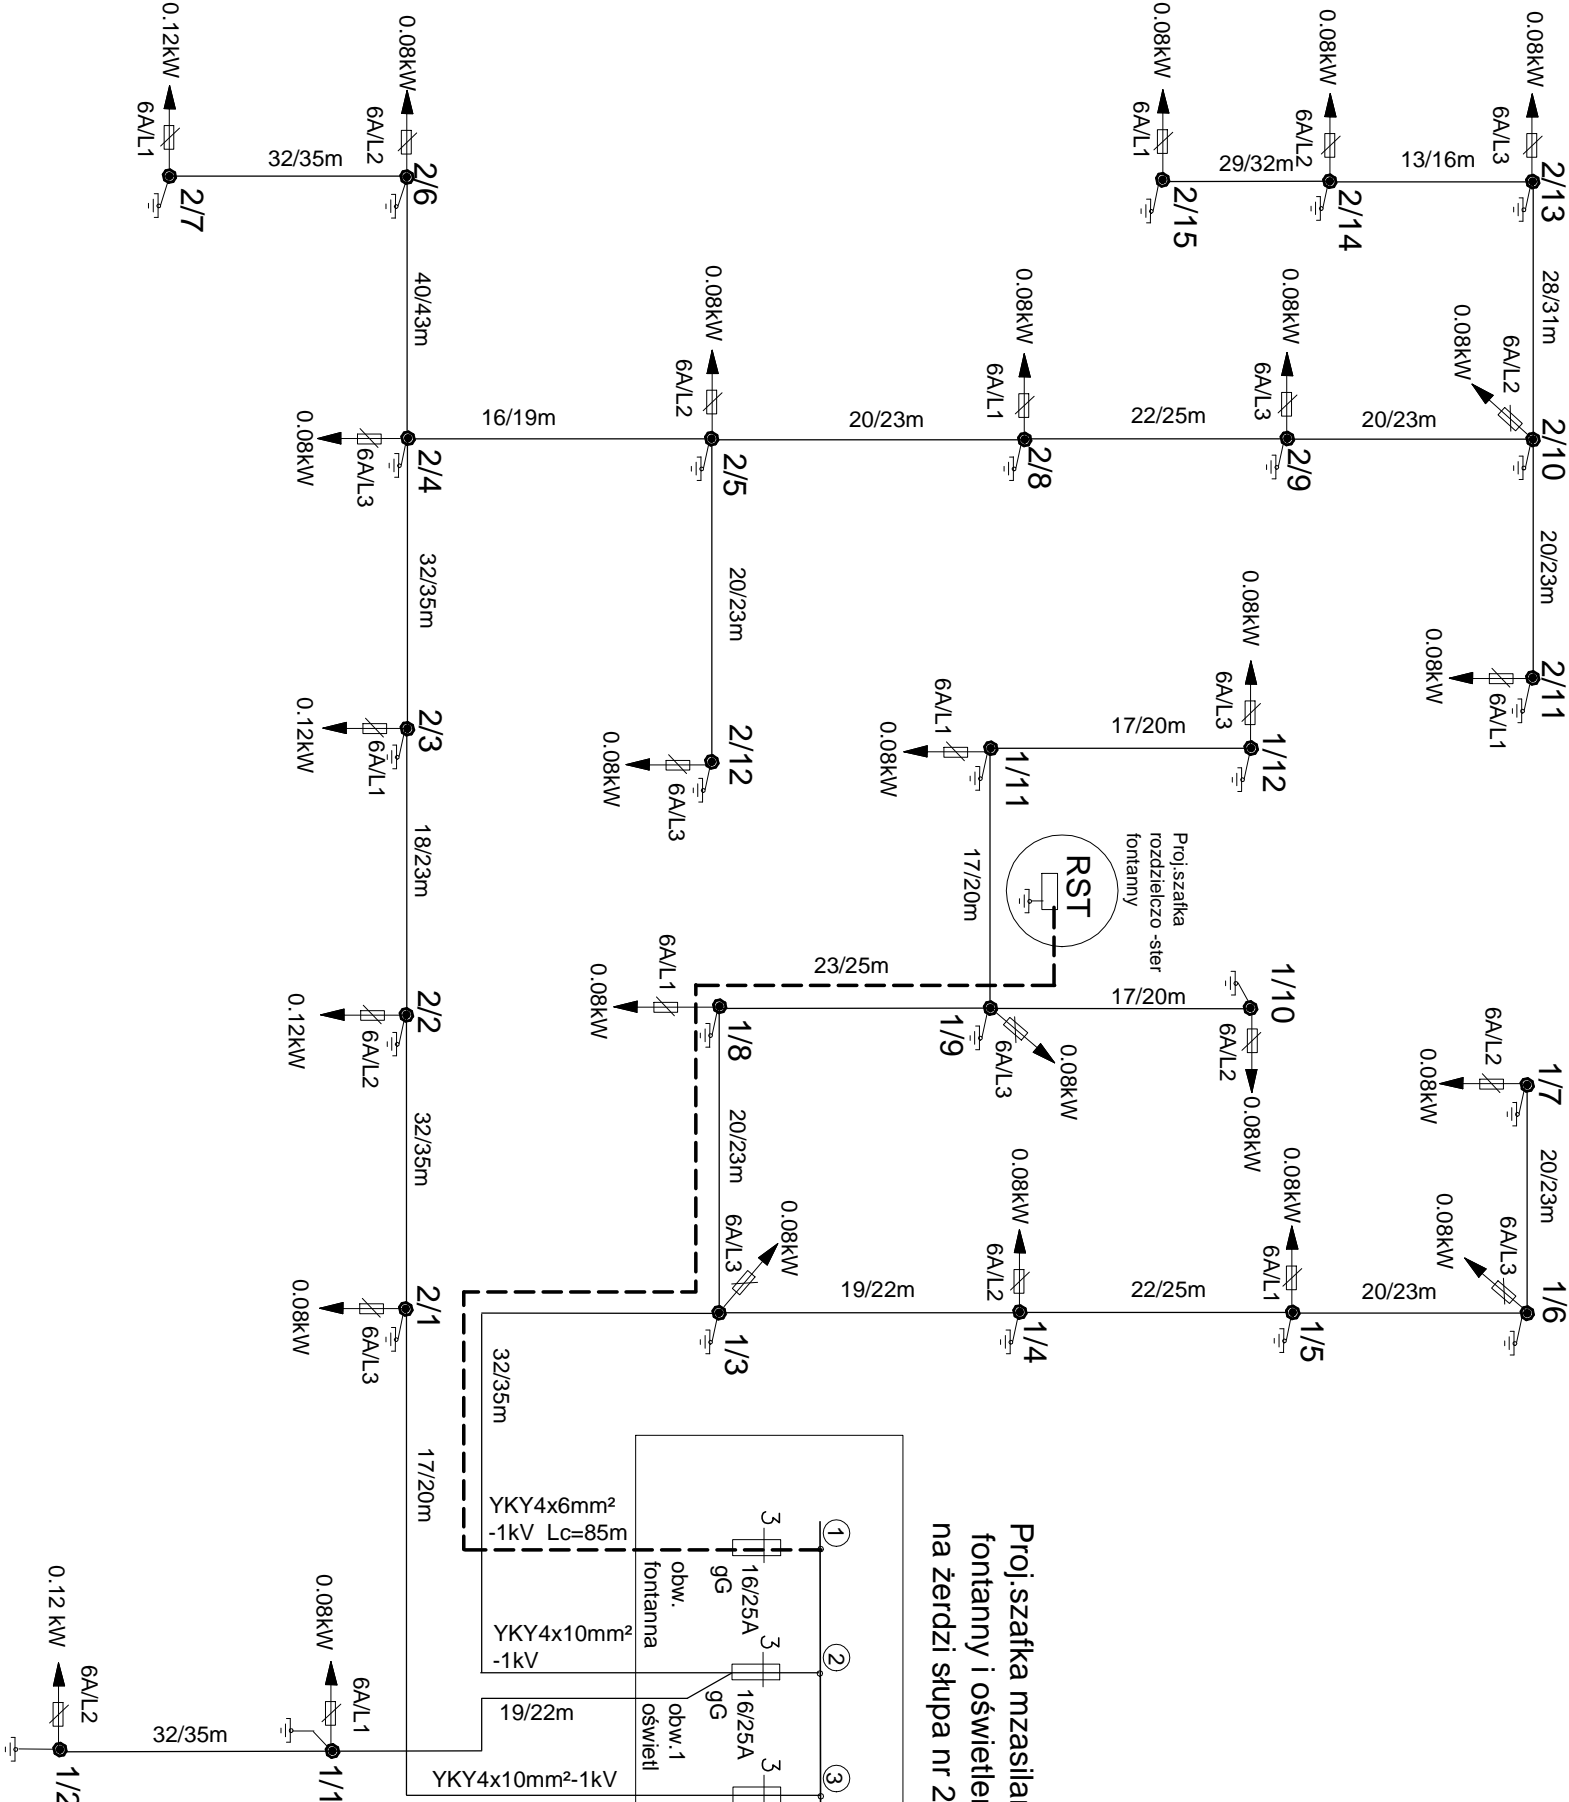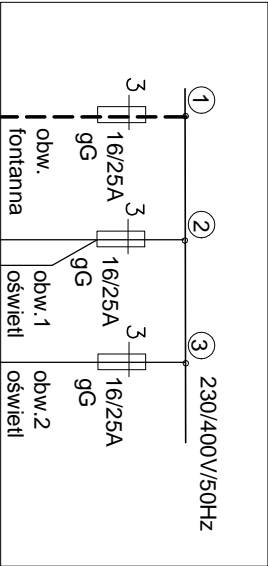

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA TT

				Pracownia Projektowa ARCHAD - Artur Moryson 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 7 www.archad.pl e-mail: pracownia@archad.pl tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 986 075			
Temat				Rewitalizacja miasta Kotskie - Park Miejski im. Tamowskich			
Temat oprac.				PB - Projekt zagospodarowania terenu			
Adres				ul. Partyzantów, 26-200 Kotskie, mapa 7.150.15.15.1.4 i 7.150.15.15.1.2; obręb 02: dz. nr 518/23, 518/1, 518/2, 5193/2			
Inwestor				Gmina Kotskie, ul. Partyzantów, 26-200 Kotskie			
Tytuł rysunku				SCHEMAT OGÓLNY PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA			
Branża		Funkcja		Imię i nazwisko		Nr upr.	
Instalacje elektryczne		Projektant		tech. Zbigniew Dzikowski		307/89/UW	
Nr projektu		Sprawdzający		mgr inż. Stanisław Mroczek		96/85/UW	
05/11		Skala		Stadium		Data	
		Pw		01.2012 r.		IE	
						E-03	