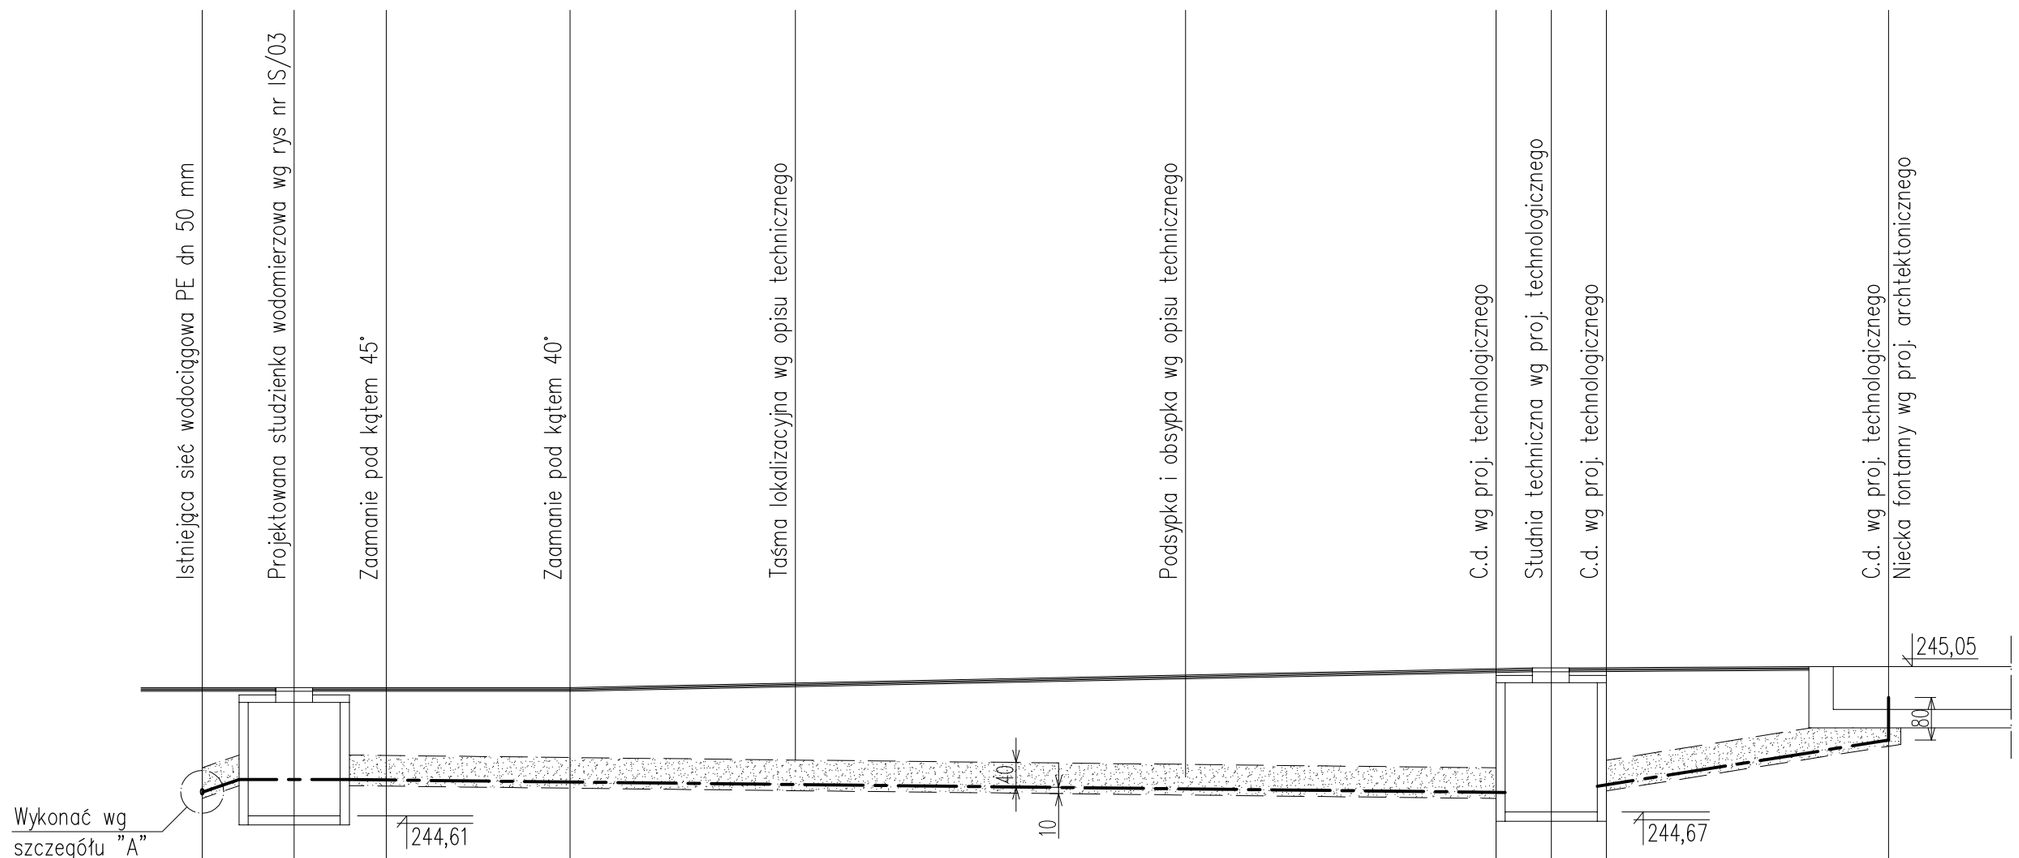

SZCZEGÓŁ "A"

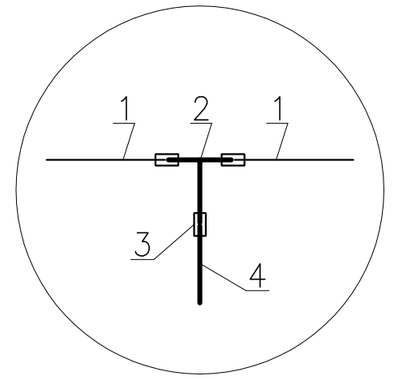

OZNACZENIA:
1. Istniejąca sieć wodociągowa z rur PE Dy = 50 mm
2. Trójnik równoprzelotowy PE SDR 11 Dy/Dy/Dy = 50/50/50 mm
4. Mufa elektrooporowa PE SDR 11, Dy = 50 mm
5. Rury przyłącza wodociągowego z PE100 SDR17 PN10, Dy = 50x3,0 mm

Poziom porówn. 237,50 m npm

Rzędna terenu	246,70	246,70	246,70	246,70			247,02	247,02	247,02	247,05	
Rzędna osi rurociągu	245,00	245,20	245,20	245,16			244,99		245,09	245,85	
Zagłębienie osi rurociągu	1,70	1,50	1,50	1,54			2,03		1,93	1,20	
Średnica / Spadek		ø50 / 13,3%	ø 50 PE			1,3 %			ø 50 PE	13,8 %	
Odległości	0,00	1,50	1,50	3,00	3,00	6,00	16,00		22,00	5,50	27,50
		w1	SW	w2		w3			ST		w4

Pracownia Projektowa ARCHAD - Artur Moryson
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 7
www.archad.pl e-mail: archad@tlen.pl
tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 835 445

Temat:	Rewitalizacja miasta Końskie - Park Miejski im. Tarnowskich				
Adres:	ul. Partyzantów, 26-200 Końskie				
Inwestor:	Gmina Końskie, ul. Partyzantów , 26-200 Końskie				
Tytuł rysunku:	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO				
Branża:	Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr upr.:	Podpis:
Instalacje sanitarne:	Projektant	tech. Jerzy Fabisiak		246/80/WBPP	
	Opracował				
	Sprawdzający				
Nr projektu:	Skala: 1:100/100	Stadium: PW	Data: 02.2012	Branża: IS	Nr rys. IS/02