


moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne  
o łącznej mocy 4,575kWp

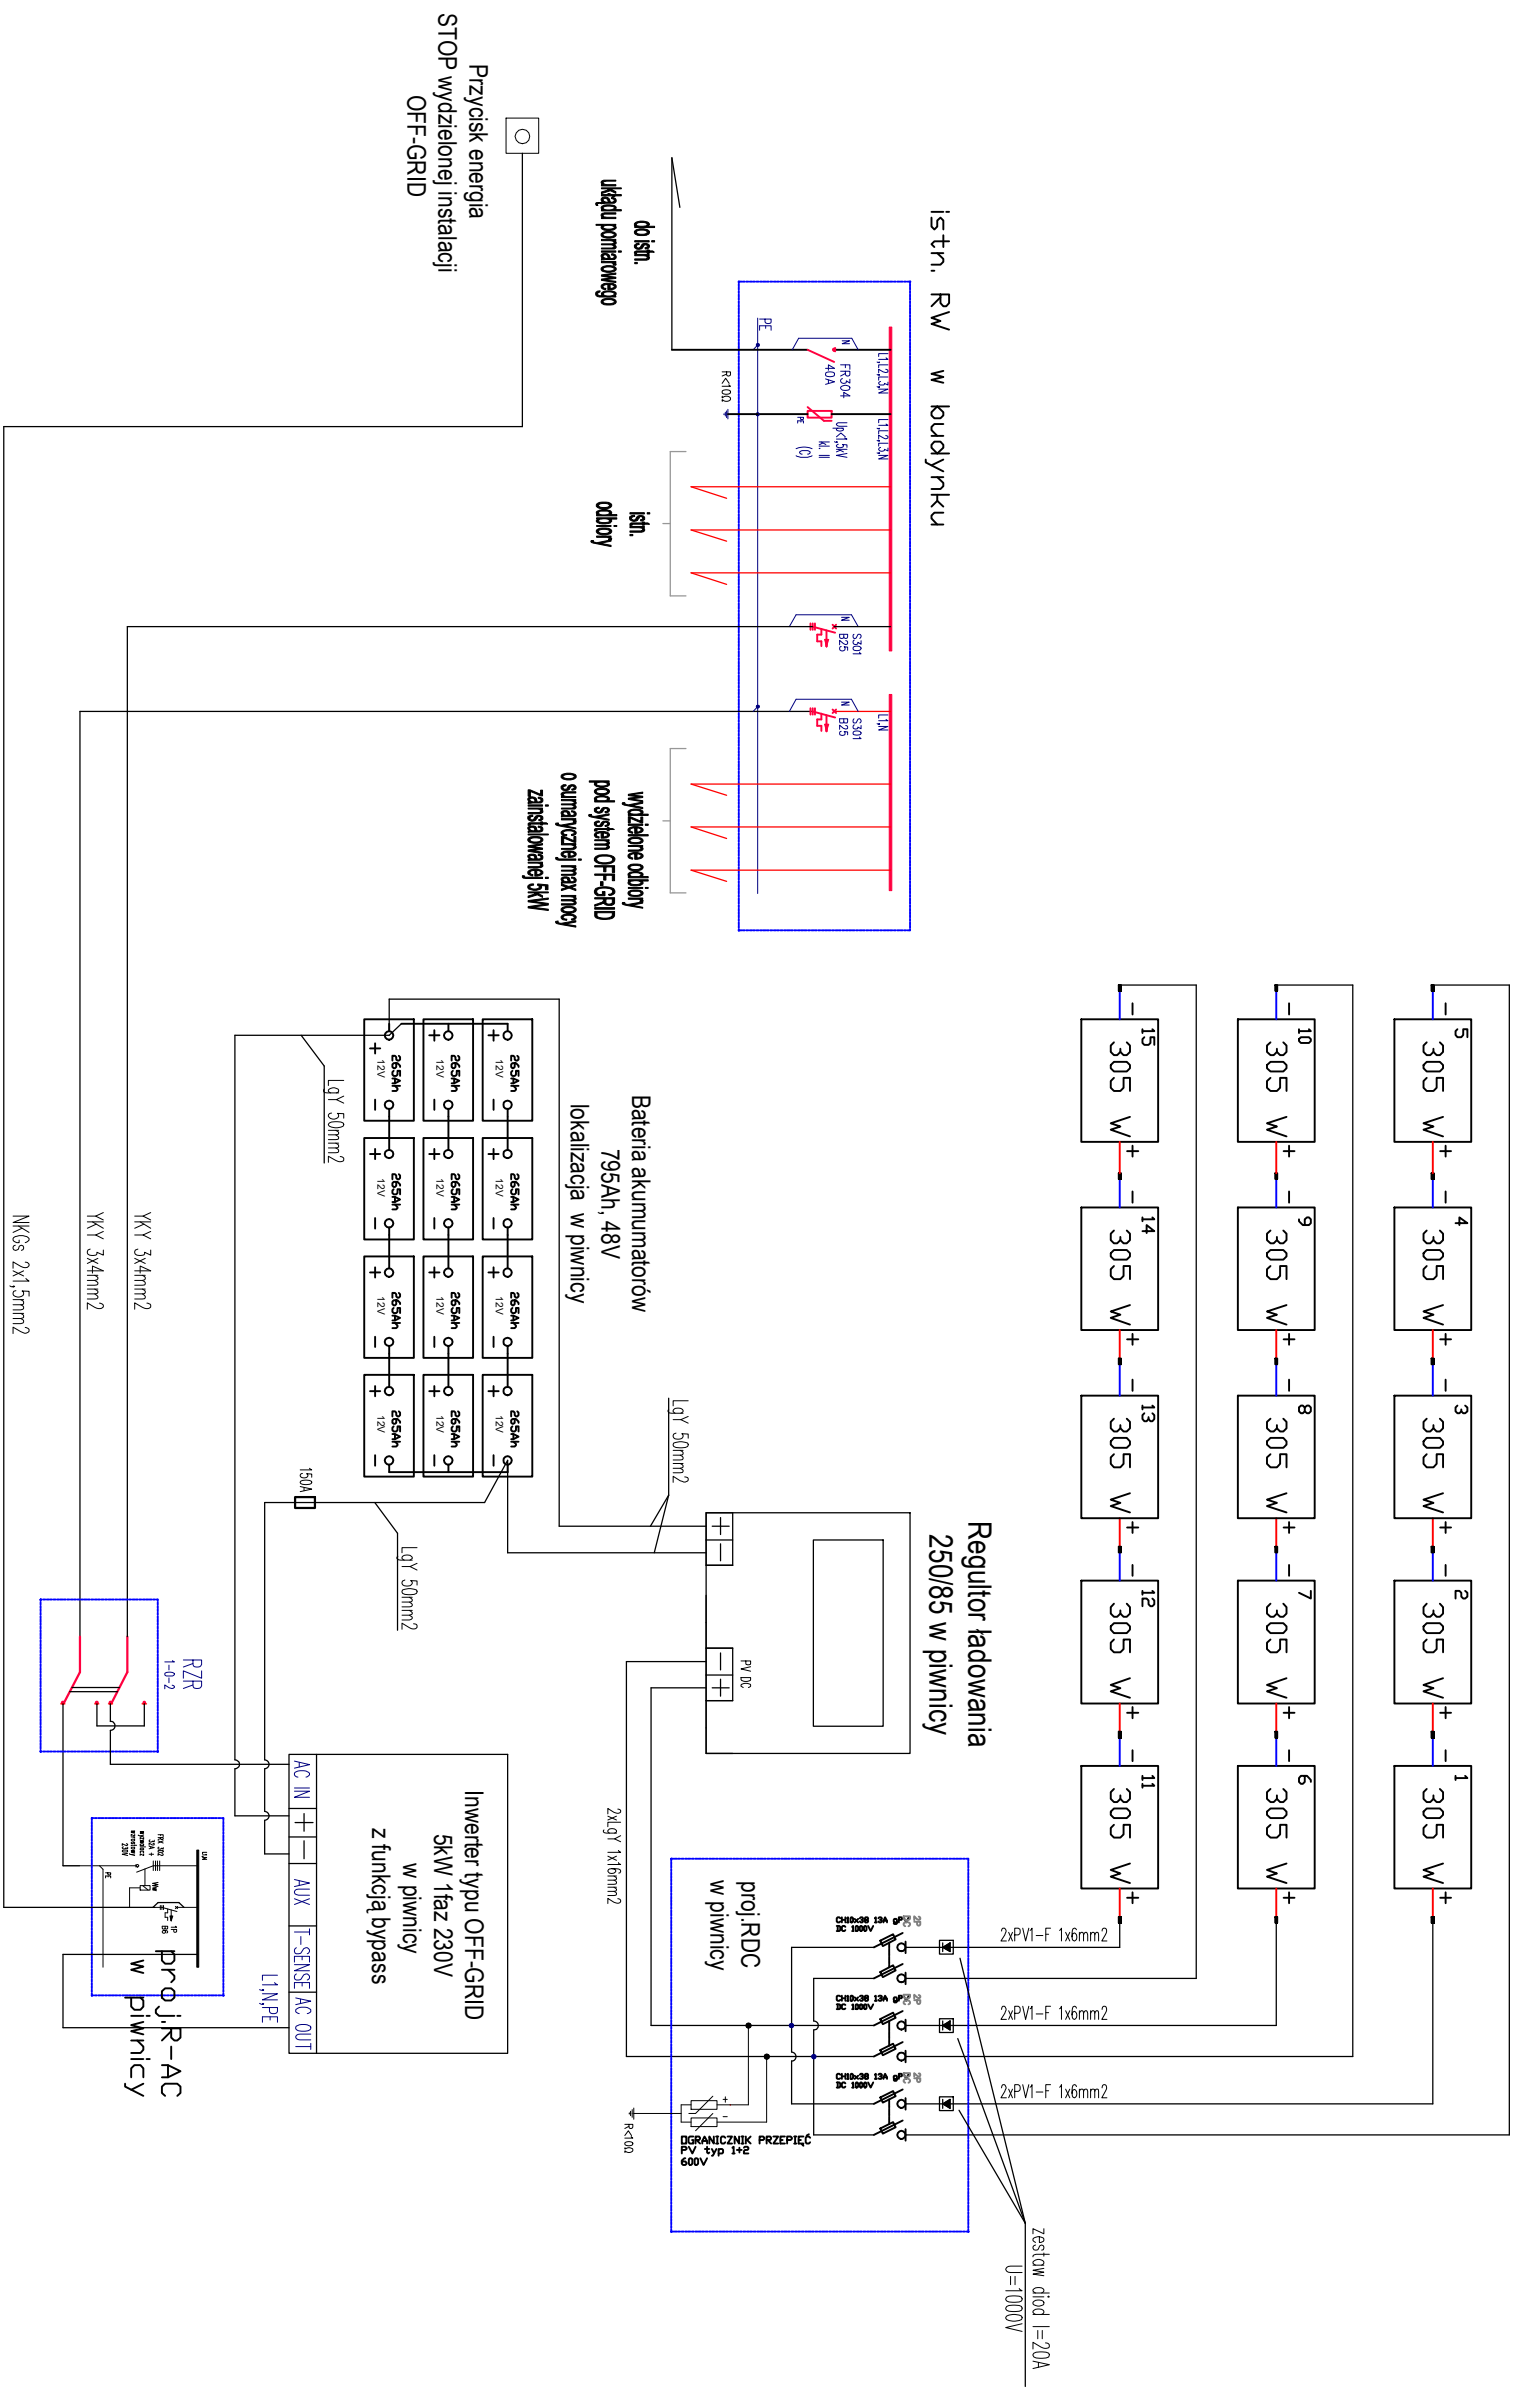

**UWAGA:**

- w celu uniknięcia pomyłki dot. biegunowości kabla DC należy wykonać w dwóch lokalach

mostki spiralujące połączenia równoległe akumulatorów wykazać tym samym przekrojem min 50mm<sup>2</sup> przewodem będącym

**szyną miedzianą.**

	<b>TERMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS W KONISKICH</b>					
obiekt						
adres obiektu	UL. ARMII KRAJOWEJ 22, 26-200 KONSKIE, DZ. NR 6262/1, OBRĘB NR 2, KONSKIE - MIASTO					
funkcja	specjalność	inm i nazwisko	podpis	data		nr uprawnień
projektant	inst. w zskt., siecing miz inst. i urz. elektr. leżen. bio	KAPALA ADAMCZYK		10.2017r.		L0D/2633/PW0E/15
przedmiot rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ			NR RYS.: <b>E-4</b>	SKALA: -	NR STR: