



RZUT PARTERU
SKALA 1:100

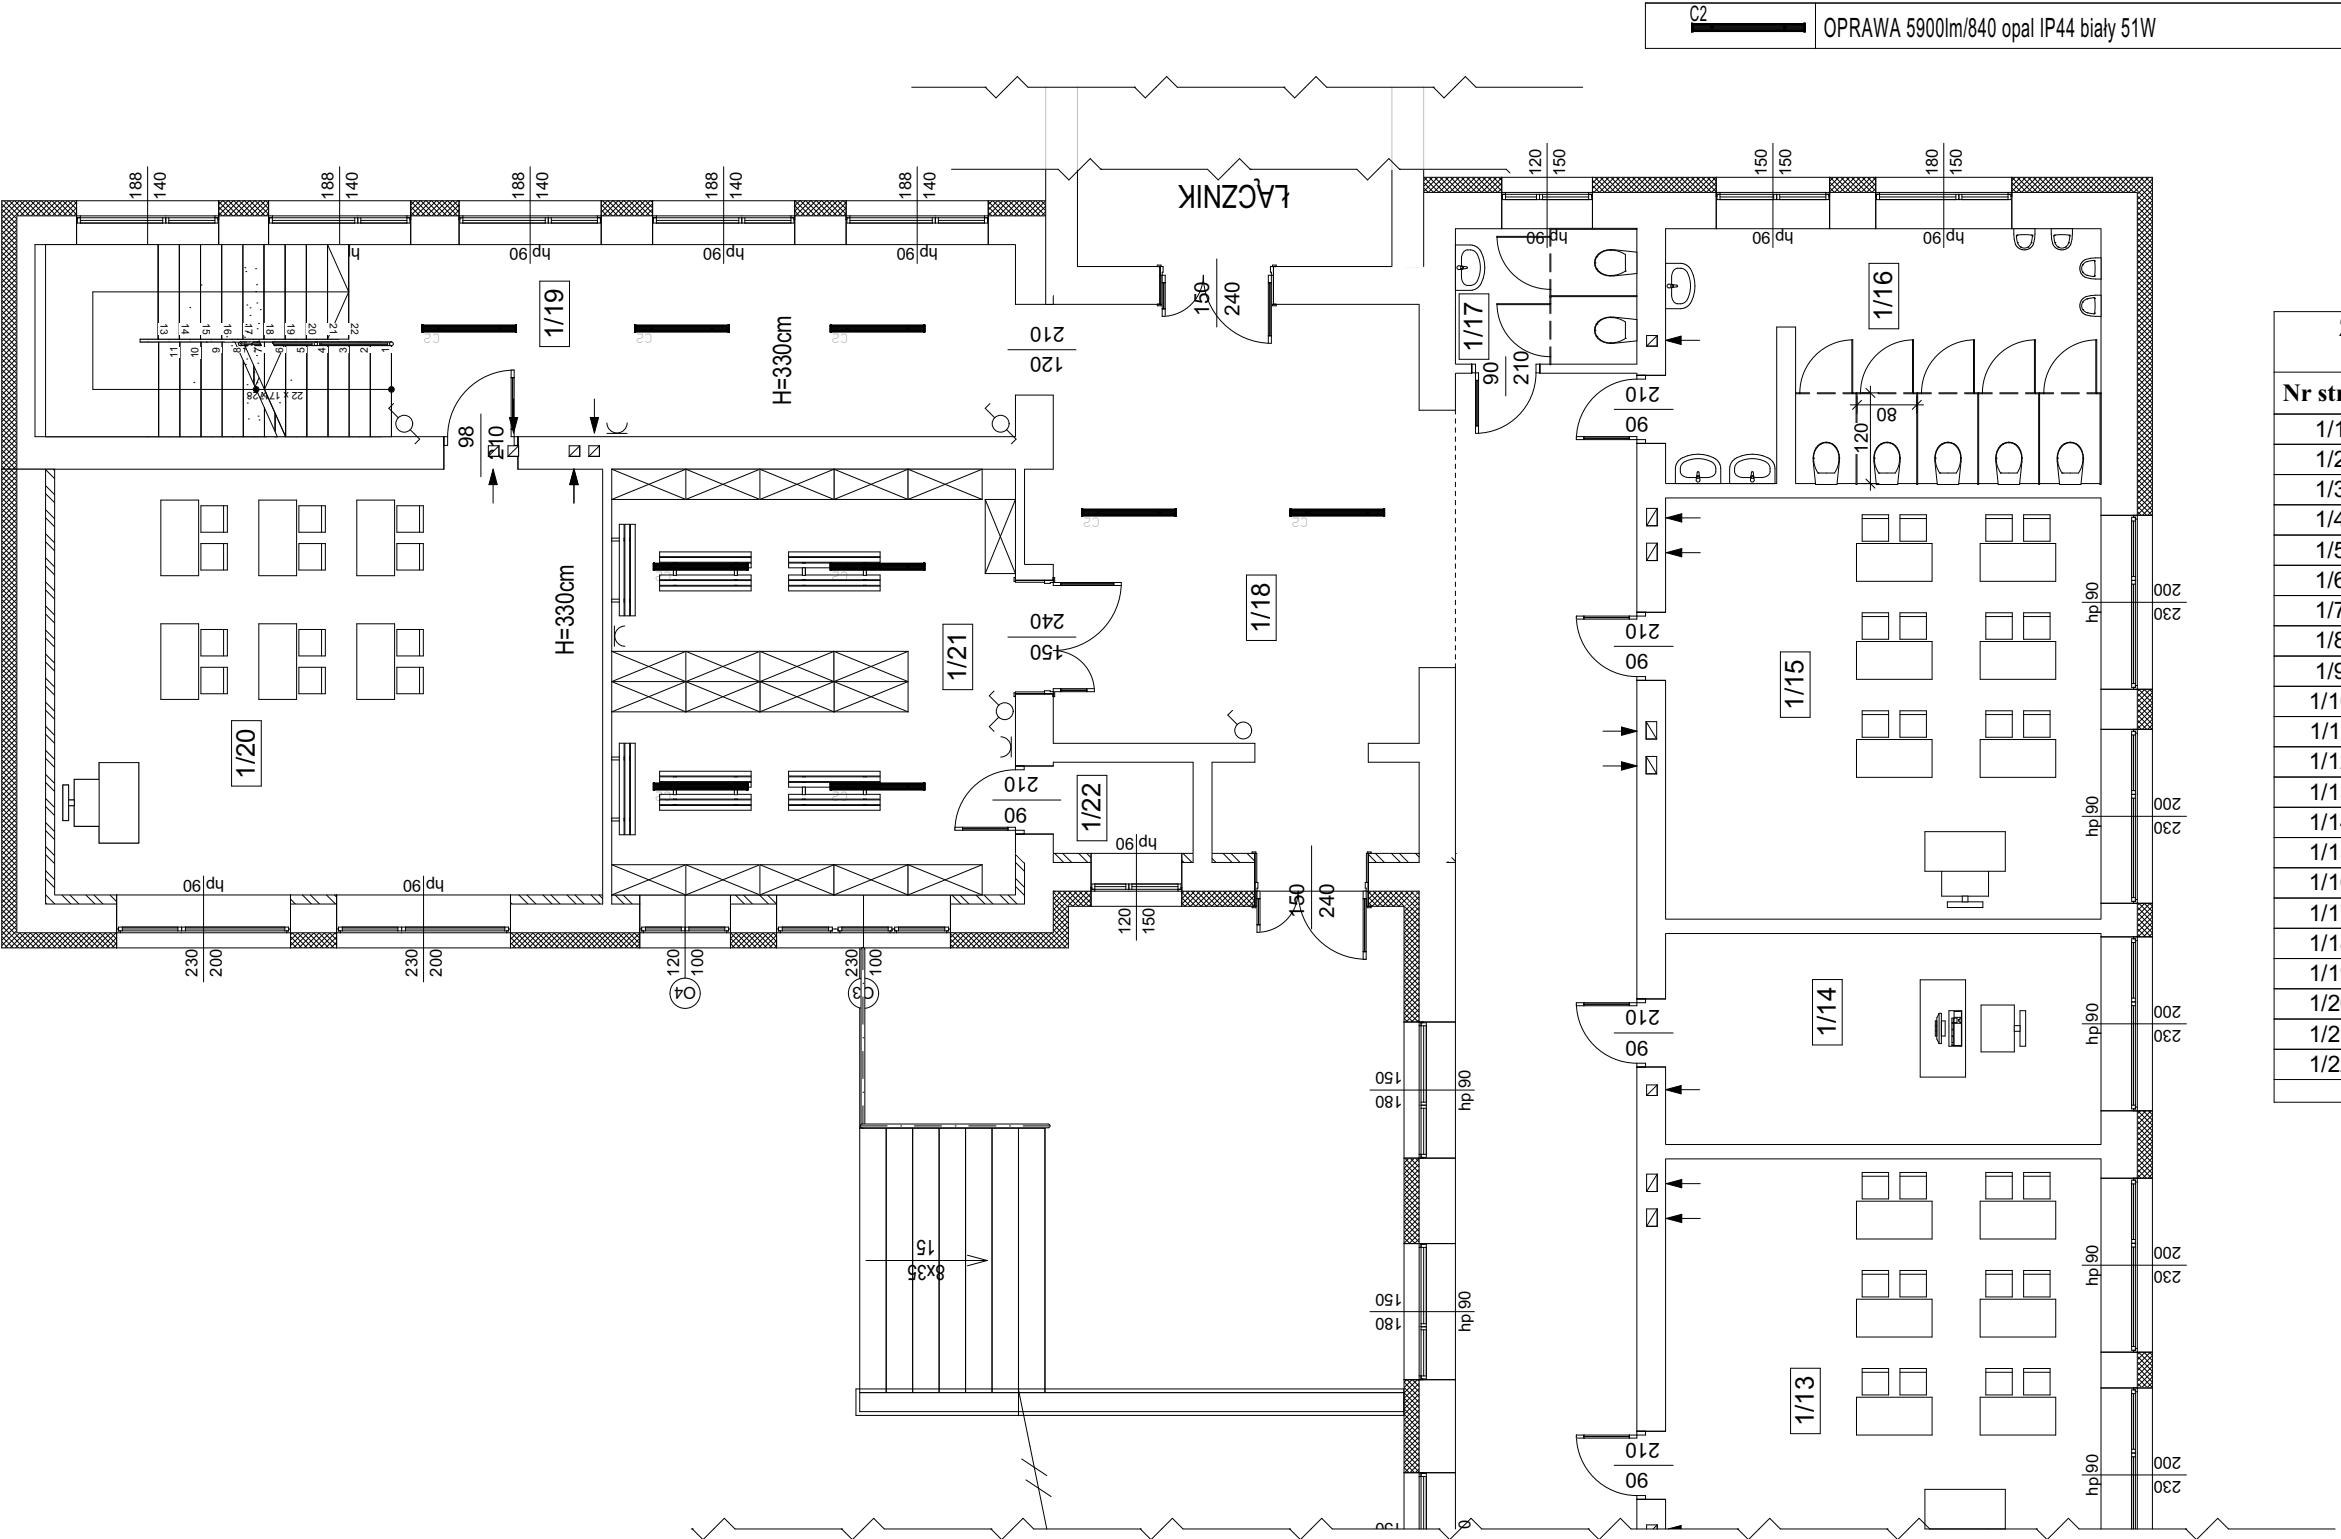

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| Nr strefy | Pomieszczenie | Powierzchnia |
| 1/1 | Wiatrołap | 9,3 |
| 1/2 | Szatnia | 9,9 |
| 1/3 | Sala przedszkola | 43,1 |
| 1/4 | WC | 4,0 |
| 1/5 | Kuchnia | 16,7 |
| 1/6 | Wiatrołap | 2,1 |
| 1/7 | Hall-rekreacja | 86,1 |
| 1/8 | Składzik | 5,2 |
| 1/9 | Gabinet | 7,7 |
| 1/10 | Klatka schodowa | 13,3 |
| 1/11 | Sala lekcyjna | 32,9 |
| 1/12 | Sala lekcyjna | 33,0 |
| 1/13 | Sala lekcyjna | 32,1 |
| 1/14 | Sekretariat | 16,3 |
| 1/15 | Sala lekcyjna | 32,3 |
| 1/16 | WC dla chłopców | 19,1 |
| 1/17 | Łazienka dla per... | 4,3 |
| 1/18 | Hall | 35,0 |
| 1/19 | Korytarz | 32,6 |
| 1/20 | Sala lekcyjna | 41,1 |
| 1/21 | Szatnia | 31,2 |
| 1/22 | Magazynek | 2,6 |
| | | 510,1 m² |

| P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---------|------------|
| Adres obiektu: | ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski | Spec. upr. sieci i inst. elek. | | 1:100 |
| Przedmiot rys. | RZUT PARTERU | Nr upr. | Podpis: | Data: |
| Projektował: | inż. Marek Szczepanik | KL 564/94 | | VII-2018r. |
| Sprawdzający: | mgr inż. Kamil Knez | SWK/0125/PBE/17 | | |

RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

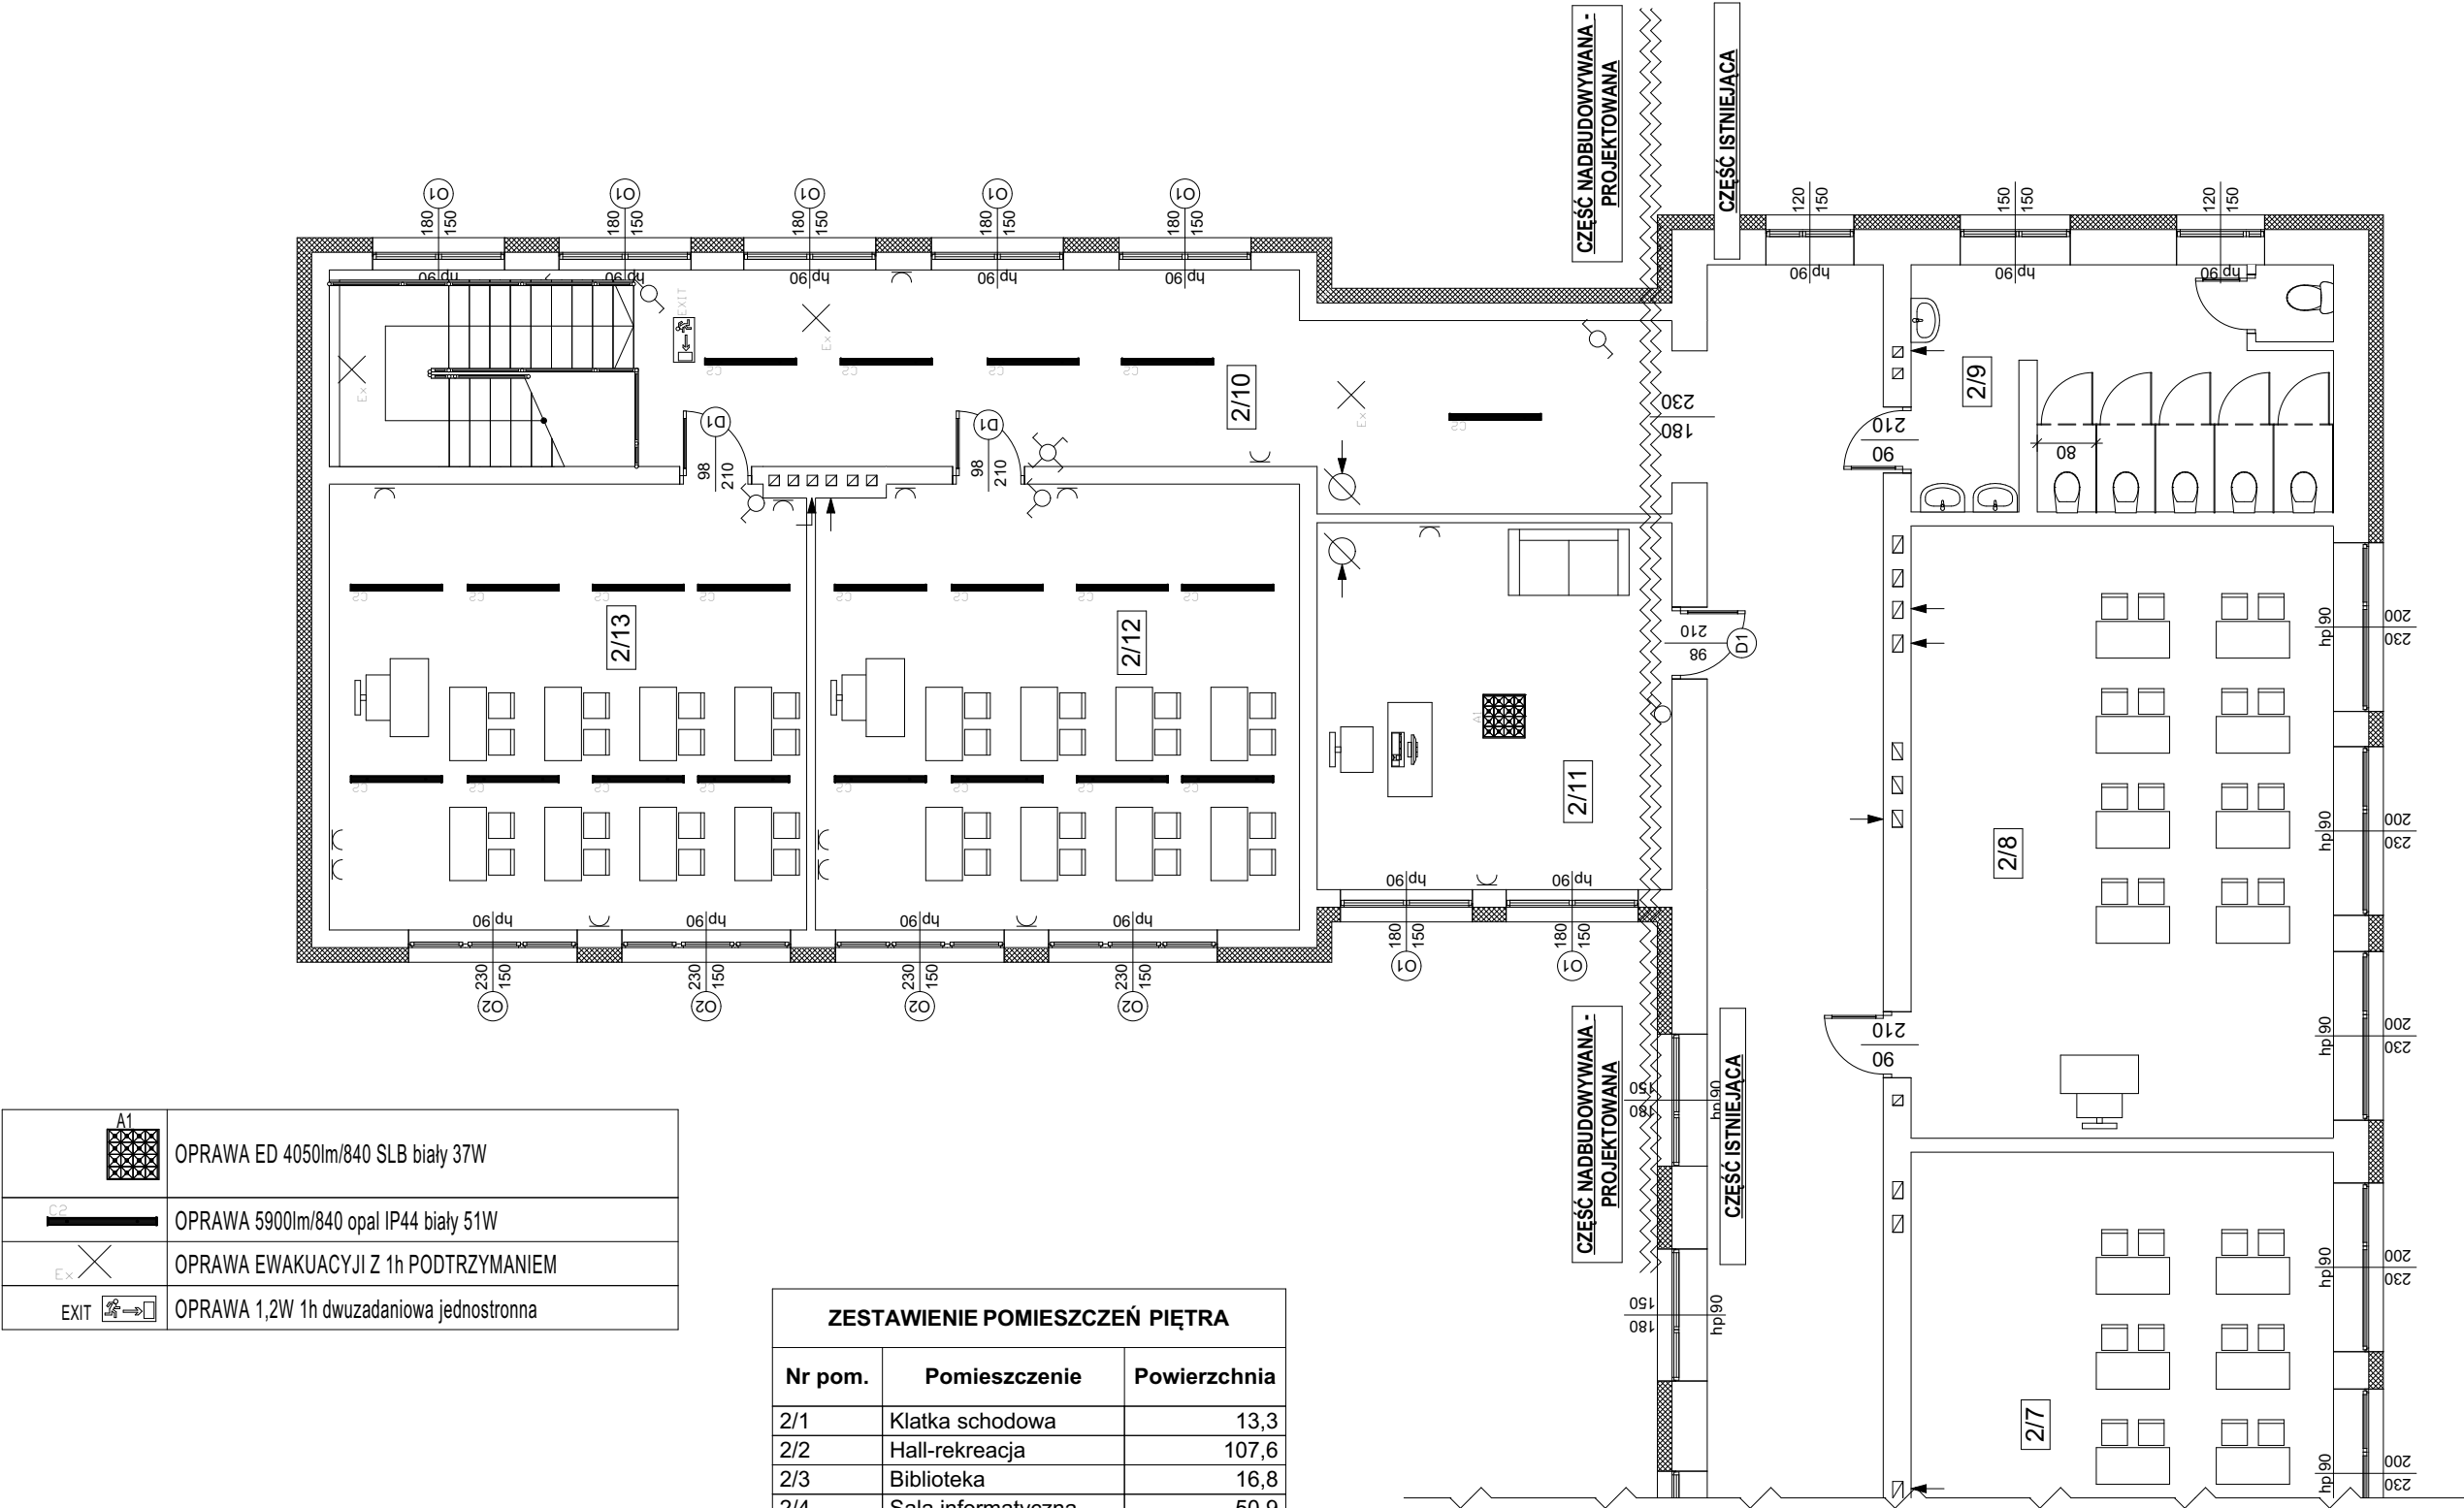


| | |
|------|--|
| | OPRAWA ED 4050lm/840 SLB biały 37W |
| | OPRAWA 5900lm/840 opal IP44 biały 51W |
| | OPRAWA EWAKUACYJI Z 1h PODTRZYMANIEM |
| EXIT | OPRAWA 1,2W 1h dwuzadaniowa jednostronna |


| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|
| Nr pom. | Pomieszczenie | Powierzchnia |
| 2/1 | Klatka schodowa | 13,3 |
| 2/2 | Hall-rekreacja | 107,6 |
| 2/3 | Biblioteka | 16,8 |
| 2/4 | Sala informatyczna | 50,9 |
| 2/5 | Pokój nauczycielski | 28,4 |
| 2/6 | Pracowania chemiczna | 49,5 |
| 2/7 | Sala lekcyjna | 50,2 |
| 2/8 | Sala lekcyjna | 48,3 |
| 2/9 | WC dla dziewczynek | 18,9 |
| 2/10 | Hall-rekreacja | 49,0 |
| 2/11 | Gabinet dyrektora | 24,2 |
| 2/12 | Sala lekcyjna | 38,9 |
| 2/13 | Sala lekcyjna | 38,9 |
| | | 534,9 m² |

| P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|---------|------------|
| Adres obiektu: | ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski | Spec. upr. sieci i inst. elek. | | 1:100 |
| Przedmiot rys. | RZUT PIĘTRA | Nr upr. | Podpis: | Data: |
| Projektował: | inż. Marek Szczepanik | KL 564/94 | | VII-2018r. |
| Sprawdzający: | mgr inż. Kamil Knez | SWK/0125/PBE/17 | | |

RZUT DACHU
SKALA 1:100

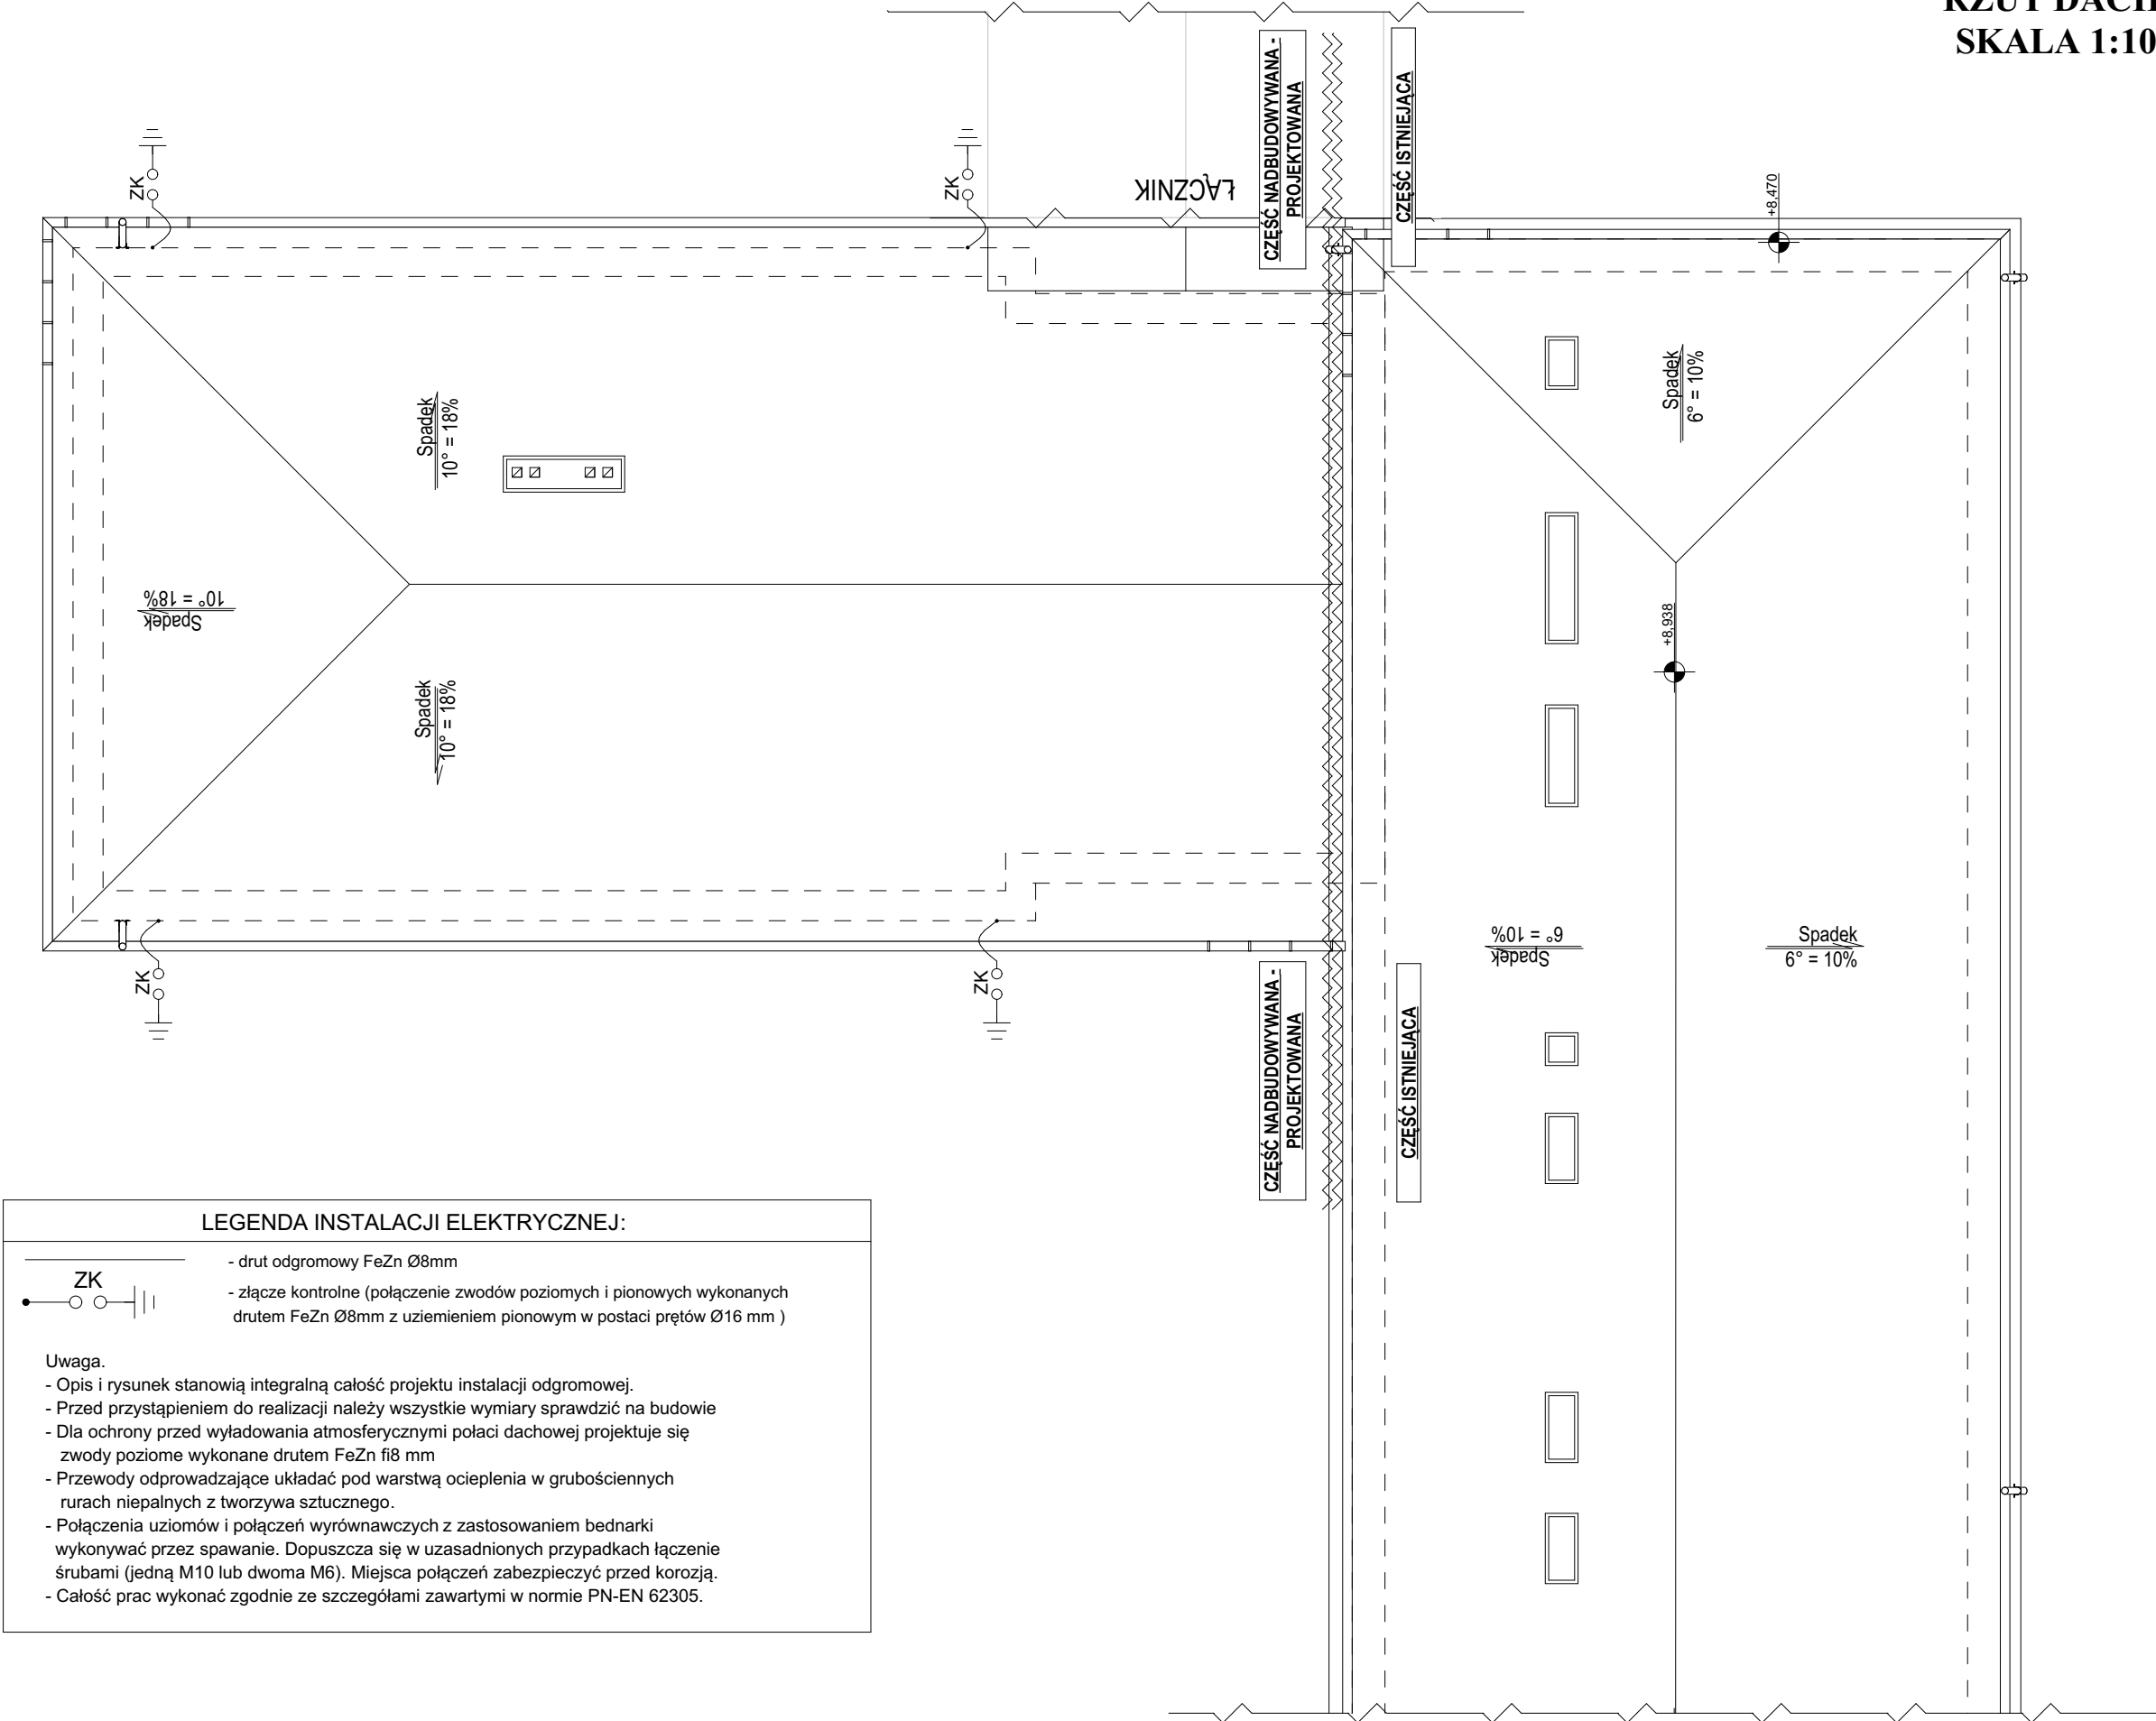

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:



- drut odgromowy FeZn Ø8mm
- złącze kontrolne (połączenie zwodów poziomych i pionowych wykonanych drutem FeZn Ø8mm z uziemieniem pionowym w postaci prętów Ø16 mm)

Uwaga.

- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Dla ochrony przed wyładowania atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody poziome wykonane drutem FeZn fi8 mm
- Przewody odprowadzające układać pod warstwą ocieplenia w grubościennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
- Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

P.B.H. BAZA - PRACOWNIA PROJEKTOWA

| | | | | |
|----------------|---|--------------------------------|---------|------------|
| Adres obiektu: | ZPO w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie, dz. nr 888, obręb nr 26, obszar wiejski | Spec. upr. sieci i inst. elek. | | 1:100 |
| Przedmiot rys. | RZUT DACHU | Nr upr. | Podpis: | Data: |
| Projektował: | inż. Marek Szczepanik | KL 564/94 | | VII-2018r. |
| Sprawdzający: | mgr inż. Kamil Knez | SWK/0125/PBE/17 | | |