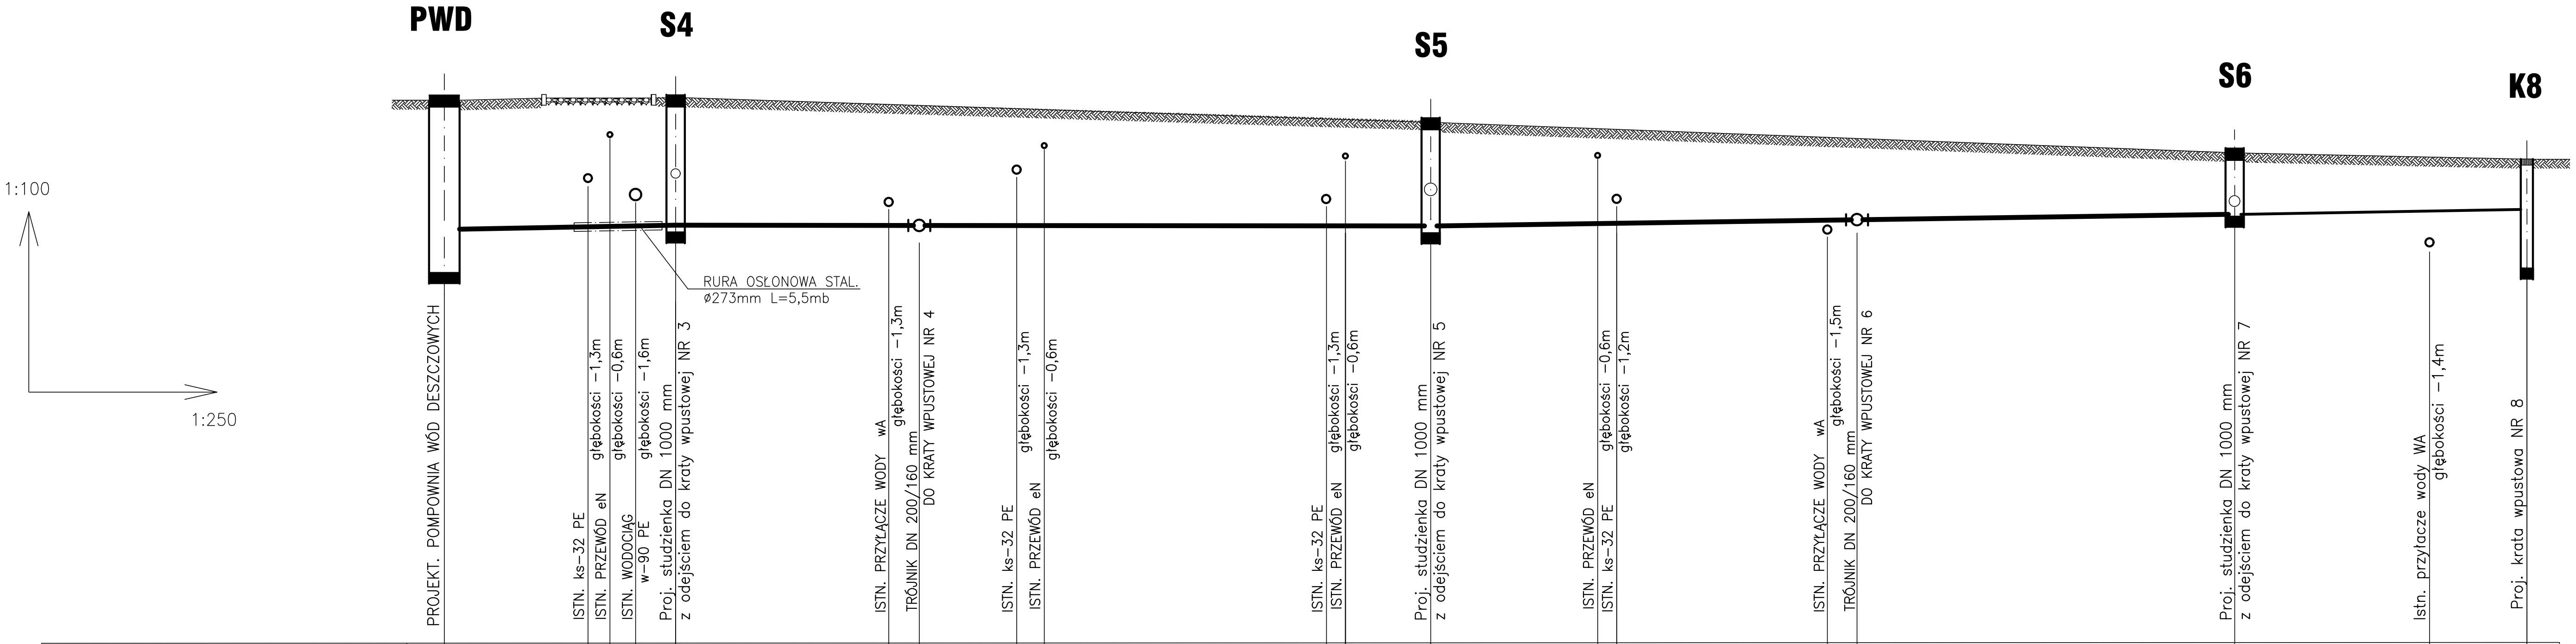

ODLEGŁOŚĆ	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE
0,00	259,60	256,80	2,80
	259,60	257,50	2,10
6,0			
7,0			
8,5	259,77		
10,0	259,75	257,55	2,20
	259,75	258,55	1,20
19,5			
20,5	259,60		
24,0	259,55	257,65	1,90
24,5			
37,5	259,43		
37,8			
41,0	259,40	257,70	1,70
	259,40	258,40	1,00
55,5	259,30		
56,0			
59,0	259,15		
60,0	259,15	257,80	1,35
79,0	258,90	257,90	1,00
	258,90	258,10	0,80
87,0	258,85		
91,0	258,80	257,00	1,80
	258,80	258,00	0,85

SPADKI	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ
i = 0,5%	L = 10,0m	RURA PVC/PP ø200
i = 0,5%	L = 31,0m	RURA PVC ø200x5,9m lub PP ø200mm
i = 0,5%	L = 38,0m	RURA PVC ø200x5,9m lub PP ø200mm
i = 3,0%	L = 12,0m	RURA PVC ø160x4,7mm

Jednostka projektowa	PROJEKTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE Wincentów 15A, 26-200 Końskie tel. 726 446 259 krystian_qusztal@poczta.fm
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA ODCINKA DROGI GMINNEJ
Lokalizacja:	NOWE SIEROSŁAWICE ul. Szkolna dz. nr. 1033; 1034; 1036/1; 1037; 1039; 1041; Nowy Kazanów dz. nr 888; 728
Branża:	S A N I T A R N A
Tytuł rys:	SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ - profil podłużny
Stadium:	PB
Projektował:	tech. Bogdan Kusztal upr: KL-121,122/89
Specjalność:	inżynieryjno-inżynieryjna
Podpis:	
Data:	01-2019
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Kusztal upr: SWK/0170/POOS/09
Specjalność:	inżynieryjna
Podpis:	
Skala:	1: 100/250
Asystent Projektanta	inż. Krystian Kusztal
Nr rys.	3