


mgr inż. Arkadiusz  
Upr bud. bez ograniczeń  
kierowania robotami  
instalacyjnej w zakresie  
elektrycznych i el  
m SLK/3;

$$\begin{array}{r} x = 5676000 \\ y = 7454500 \end{array}$$

mgr inż. Dariusz Zieliński  
upr. KL-21.13.45 WK/D106/POE/CB  
do projektowania i nadzoru  
w specjalności inżynierskiej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych

pedpis | pieczarka profektanta

הסן סקו

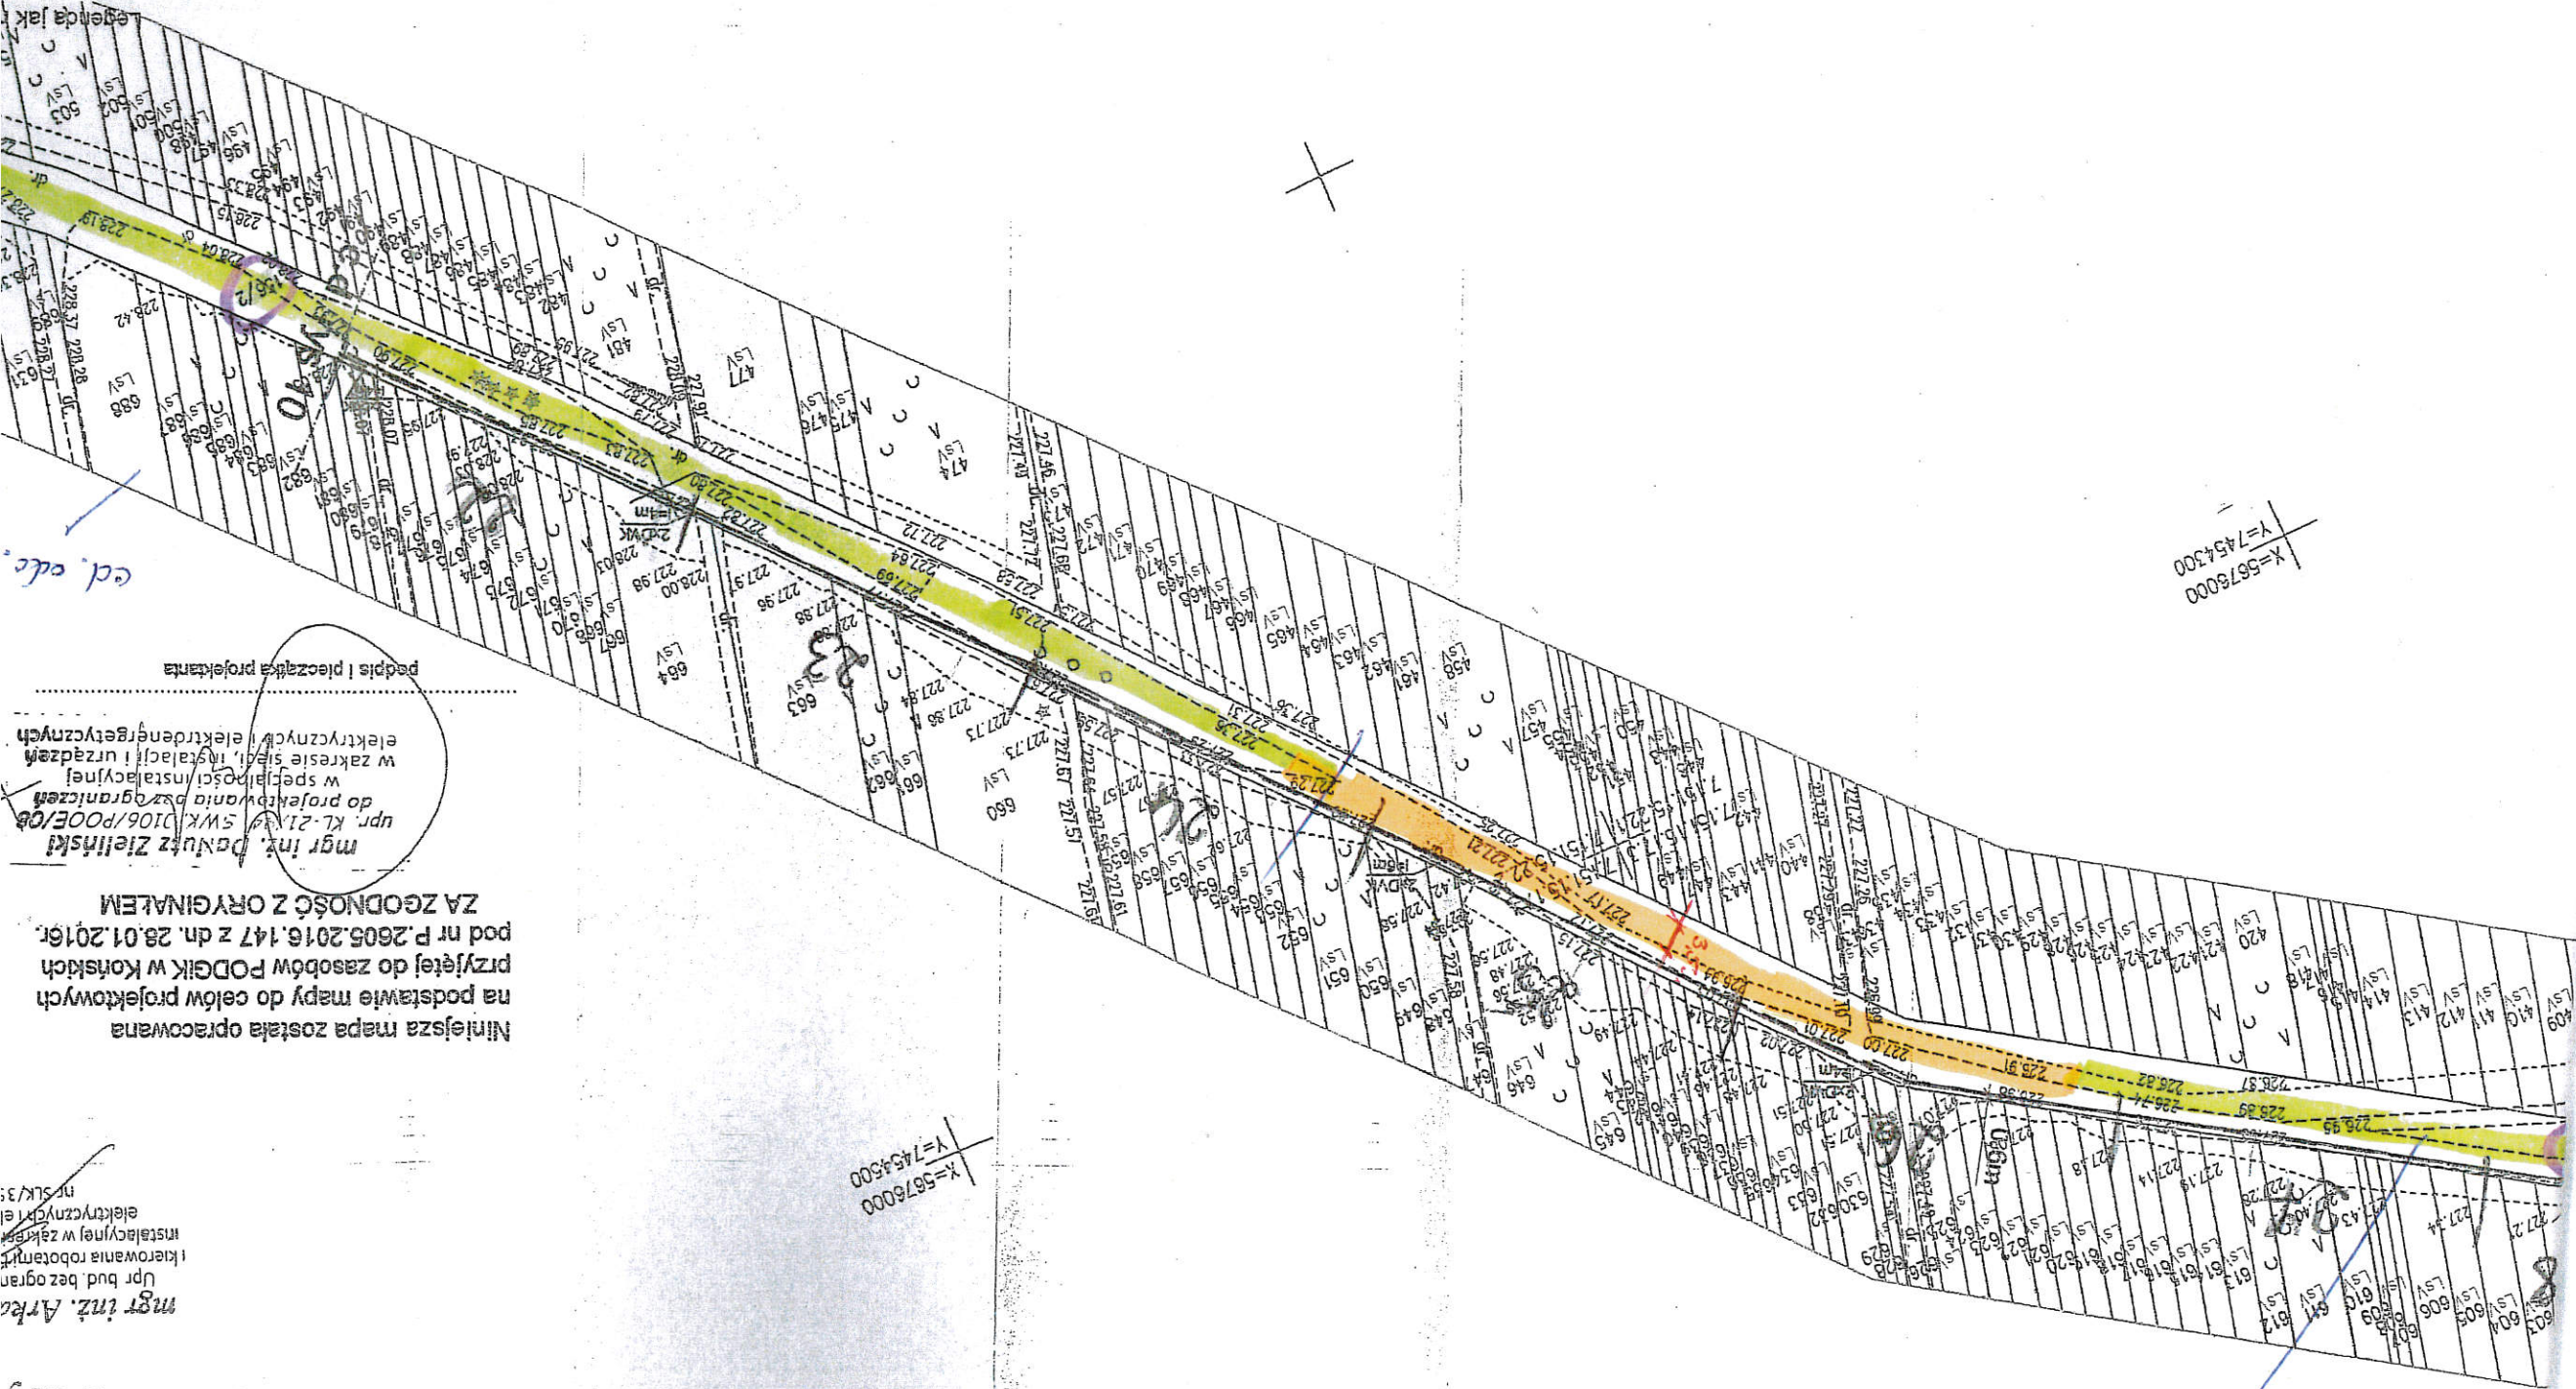

$X = 5675000$   
 $Y = 7454300$

## Ochrana od porážek

Pracownia "P" Projektowa	25-342 Kłajka, ul. Mazurska 50 Tel./fax: (41) 24 24 456
<p>Nazwa obiektu bud.: BUDOWA LINII KABELOWEJ 10KV ZE SIŁKĄ TRANSF. 110KV/10KV          NA DŁUGOŚĆ OKRĘGŁY WYPOSAŻENIEM WŁASNYM          WŁASNOŚĆ: GOSPODARSTWO WIEJSKIE          5140/9, 5140/4, 5140/7, 5140/2, 4540/2, 5504/2, 5504/7, 5504/8, 4416, 386, 416, 151, 417, 399/2, WTRZĄSOCH          1001/2, 231/2, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 324/10</p>	
<p>Końskie, Modliszewskie, Tizemszyna Kopaniya Badno - gm. Kłajka</p>	
<p>Imię i Nazwisko          Nazwa obiektu budowlanego</p>	
Projektował:	mgr inż. Danusz Zieliński
Suprowzdał:	mgr inż. Jerzy Siojak
<p>Instal. w uzasadnieniu          Instal. w uzasadnieniu          Instal. w uzasadnieniu</p>	
<p>Projekt zagospodarowania terenu          Trasa proj. linii kablowych SN - czes6 Xl</p>	