Ul. Piłsudskiego

Ok. km 0+056-0+070

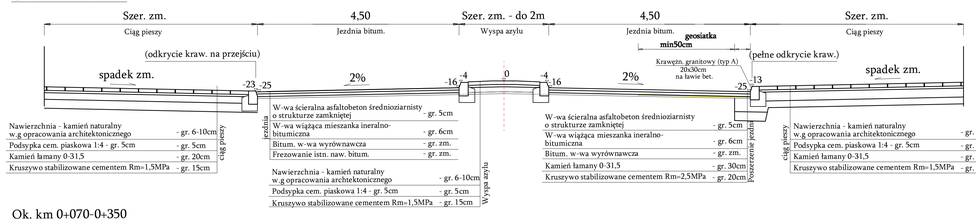

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

W-wa ścieralna asfaltobeton średnioziarnisty o strukturze zamkniętej	- gr. 5cm
W-wa wiążąca mieszanka ineralno-bitumiczna	- gr. 6cm
Frezowanie istn. naw. bitum.	- gr. zm.
Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

W-wa ścieralna asfaltobeton średnioziarnisty	- gr. 5cm
W-wa wiążąca mieszanka ineralno-bitumiczna	- gr. 6cm
Bitum. w-wa wyrównawcza	- gr. zm.
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 30cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa	- gr. 20cm

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

Ok. km 0+070-0+350

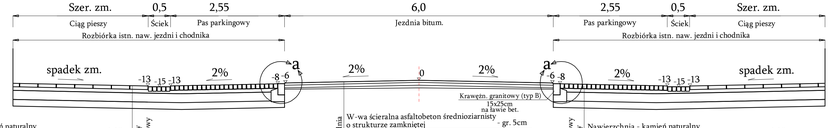

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

W-wa ścieralna asfaltobeton średnioziarnisty o strukturze zamkniętej	- gr. 5cm
W-wa wiążąca mieszanka ineralno-bitumiczna	- gr. 6cm
Bitum. w-wa wyrównawcza	- gr. zm.
Frezowanie istn. naw. bitum.	- gr. zm.

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

Ok. km 0+350-0+617,5

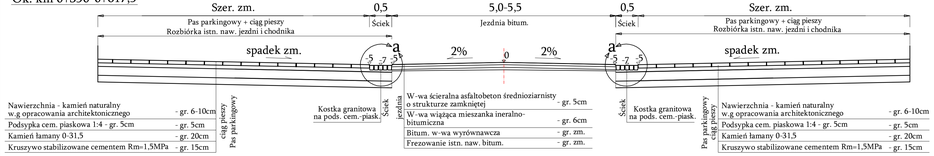

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

W-wa ścieralna asfaltobeton średnioziarnisty o strukturze zamkniętej	- gr. 5cm
W-wa wiążąca mieszanka ineralno-bitumiczna	- gr. 6cm
Bitum. w-wa wyrównawcza	- gr. zm.
Frezowanie istn. naw. bitum.	- gr. zm.

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

Ul. przy pl. Kościuszki



Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 30cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa	- gr. 20cm
W-wa wyrównawcza (profillowa) Kamień naturalny 0-31,5mm	- gr. zm.

W-wa ścieralna asfaltobeton średnioziarnisty o strukturze zamkniętej	- gr. 5cm
W-wa wiążąca mieszanka ineralno-bitumiczna	- gr. 6cm
Bitum. w-wa wyrównawcza	- gr. zm.
Frezowanie istn. naw. bitum.	- gr. zm.

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

Ul. Granata



Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

W-wa ścieralna asfaltobeton średnioziarnisty o strukturze zamkniętej	- gr. 5cm
W-wa wiążąca mieszanka mineralno-bitumiczna	- gr. 6cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 30cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa	- gr. 20cm

Nawierzchnia - kamień naturalny w.g opracowania architektonicznego	- gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm	- gr. 5cm
Kamień łamany 0-31,5	- gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa	- gr. 15cm

Uwaga : wykonywać międzywarstwowe skropienia powierzchni bitumicznych emulsją asfaltową.

Szczegół krawężnika i obrzeża

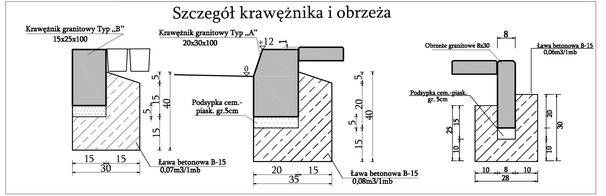

INWESTOR :	GMINA KOŃSKIE ul. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE
SCHEMAT :	pp : ±0.00 = 248,87m n.p.m.
NAZWA INWESTYCJI :	„REWITALIZACJA RYNKU W KOŃSKICH”
ZAKRES INWESTYCJI :	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ul. Piłsudskiego, ul. Granata, pl. Kościuszki
TERYN INWESTYCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO :	Inwestycja planowana jest na działkach numer: 4820/1, 4951, 4980/3, 4990, 4995/7, 4995/8, 4995/12, 4995/17, obręb 0002, 5023, 4990 /5, 5009, 4486 obr. 0005 - 260503-4 Miasto Końskie.
WYKONAWCA PROJ. :	
GENERALNY PROJEKTANT :	STUDIO PROJEKTOWE I WZORCOWNIA NARADA WIESŁAW MICHAŁEK – ARCHITEKT ul. Mała Góra 18/164, 30-864 Kraków
PROJEKTANT :	MGR INŻ. STANISŁAW STRZELEC UPR. NR: MAP/0270/POOD/11
SPRAWDZAJĄCY :	MGR INŻ. ANNA STRZELEC UPR. NR: MAP/0024/POOD/11
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :	.....
FAZA :	PROJEKT WykONAWCZY
BRANŻA :	DROGOWA
NAZWA RYSUNKU :	Przekroje typowe konstrukcyjne
DATA :	KWIECIEŃ 2017
SKALA :	1:50
NR PROJEKTU :	1607
NUMER RYSUNKU :	1607_PW_D_400
REWIZJA RYSUNKU :	REV 0

Wszelkie prawa autorskie, kopiowanie i przekazywanie osobom trzecim bez pisemnej zgody pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.