Sławomir Tyka
VEKTOR S.C. Krzysztof Tyka
ul. Piotrkowska 74, 26-300 Opoczno
vektor.sc@gmail.com
tel. 607 222 410, 695 282 624
NIP 768-18-10-317

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.6640.1584.2022
Organ służby geodezyjnej, który zatwierdził zgłoszenie	STAROSTA KONECKI
Wykonawca prac geodezyjnych	VEKTOR S.C. Sławomir Tyka, Krzysztof Tyka
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Znak: 7.149.15.07.1 Nr GEOHAN: 8502.2 z dnia 05.10.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych bieżowników prac	Sławomir Tyka Nr uprawnień 11792

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera wynik technicznej pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

SZKIC ORIENTACJI SKALA 1:5000

dz. 481
obręb ewidencyjny:0041 - Stary Dziebałtów
jednostka ewidencyjna: 260503_5 -gm. Końskie
pow. konecki
woj. świętokrzyskie
GN.6640.1584.2022
Układ współrzędnych „2000
Poziom odniesienia „Kronsztadt 86"
Mapa służy do celów projektowych w zakresie opracowania.
Data opracowania mapy: 2022-10-04
Sekcja 7.149.15.07.1
Nie przeprowadzono badania KW w celu określenia służebności gruntowej.

Opoczno 2022-10-04

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Sławomir Tyka
GEODETA UPRAWNIONY
Nr 11792 MGUM

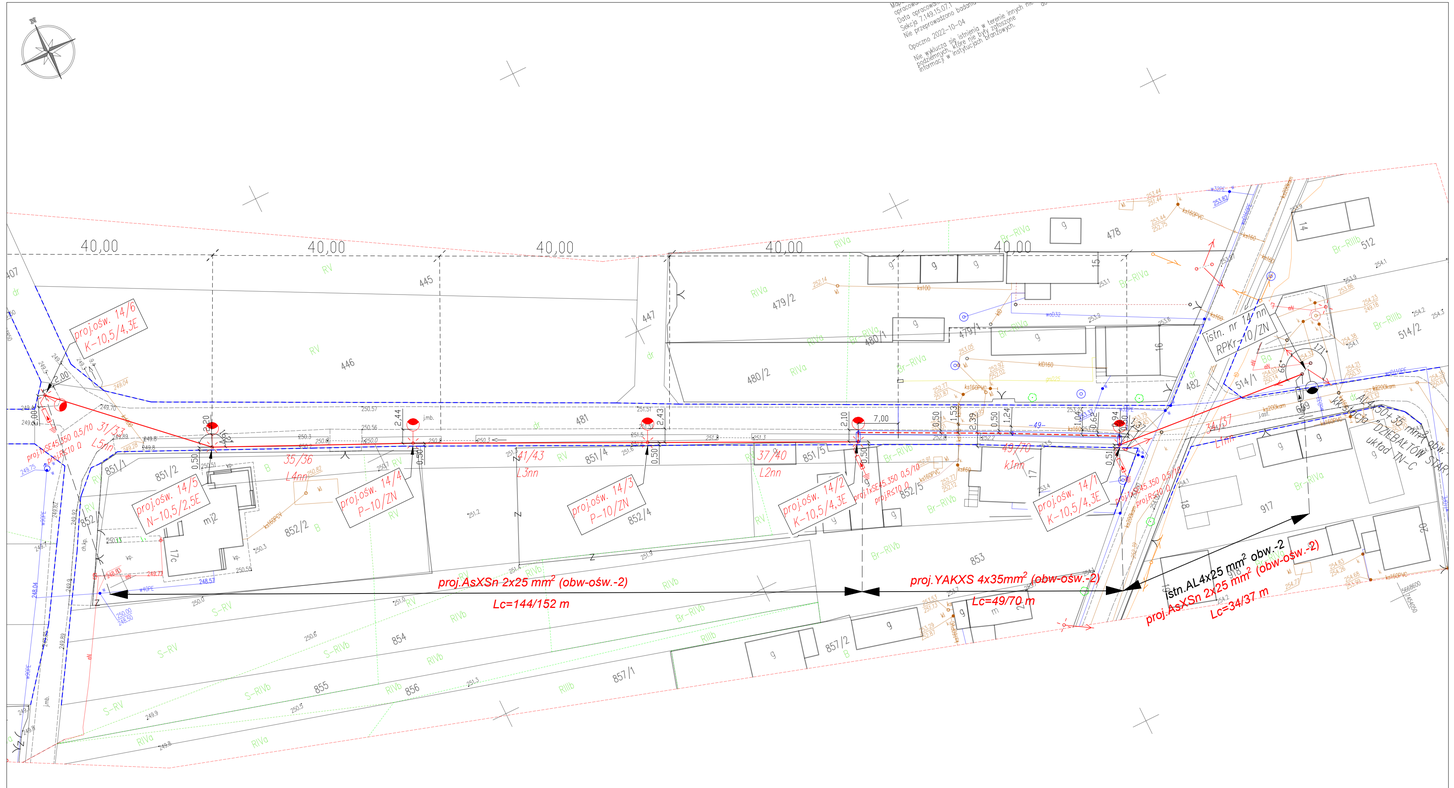

	LEGENDA:
	proj. słup wydzielonego oświetlenia drogowego
	oprawa LED 32 W, II kl. ochronności, barwa światła 4000 K, rzeczki rozsyt światłości, profilowana redukcja mocy 50-100%, wysięgnik 1,5/1P (EN 13201-1:2021 / EN 50556 Wymóg nr 1 / Wymóg nr 2 / Light Enthusiast / ADDAX)
L1...nn	sieć napowietrzna nn - proj.przewód samonośny typu AsXSn 2x25 mm² (L1nn - kolejny numer odcinka przewodu napowietrznego)
k1nn	sieć kablowa nn - proj.kabel ziemny niskiego napięcia nn typu YAKXS 4x35 mm² (k1nn - kolejny numer odcinka kabla)
proj.	osłona kablowa rura DVK110
	istniejąca granica pasa drogowego

ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH
26-200 Końskie, ul. Strzecza 2
tel. 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

Końskie, 12.11.2022r.
Uzgadniam bezuwag

DYREKTÓR
mgr inż. Stanisław Mościchucki

stacja "DZIEBAŁTÓW STARY 2" Nr 5-0206 układ TN-C.
Ochrona przeciwporażniowa: samoczynne wyłączenie zasilania w sieci nn

Inwestor:	GMINA KOŃSKIE ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie tel. 41 372 29 55 e-mail: sekretariat@umkonskie.pl
Jednostka projektowa: PE SKROBISZ	PE SKROBISZ ul. GAJOWA 35a 26-080 MNIÓW Tel. (41) 340 16 78 e-mail: projekty@peskrobisz.com.pl
Obiekt budowlany:	KOB XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE BUDOWA WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Zadanie inwestycyjne pt:	Zadanie nr 4 - "Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebałtów"
Lokalizacja inwestycji:	m. Stary Dziebałtów gm. Końskie pow. konecki 260503_5 Końskie, obręb 0041 Stary Dziebałtów działka nr ewid. dz. 467/1, 467/2 468.481, 482, 514/1, 659, 852/5,
Tytuł rysunku:	**Szczegółowy plan budowy sieci wydzielonego oświetlenia drogowego od słupa PGE nr 14 nn**
Branża elektryczna Projekt Techniczny SP TOM 2	Skala: 1:500 Data: 10.2022 Rys: **E-2**
Projektował: inż.Sławomir Skrobisz	SWK/0138/POOE/06, do projektowania b/o.
Sprawdził:: inż. Marek Szczepanik	nr 564/94, do kierowania i projektowania b/o.
Opracował: Maciej Skrobisz	

Nr Archiw.: ZP-272.2.47.2022.EP Zad_4_Stary_Dziebałtów strona: 36