


ROZDZIELNICA TB-SG2 ZASILANIE OBWODU STEROW.	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROW.	WENTYLACJA STOP	PRZKAŹNIK CZASOWY OPÓŹNIENIA WYŁ. WENTYLAC.	PRZKAŹNIK CZASOWY OPÓŹNIENIA WYŁ. WENTYLAC.	WENTYLACJA START	PRZKAŹNIK CZASOWY OPÓŹNIENIA WYŁ. WENTYLAC.	STYCZNIK GŁ. SILNIKA NAWIEWU SAMOPOTRZYM.	ZABEZP. TERM. SILNIKA NAWIEWU	STYCZNIK GŁ. SILNIKA NAWIEWU	ZABEZP. TERM. SILNIKA WYWIEWU	STYCZNIK GŁ. SILNIKA WYWIEWU	BLOKADA OD STYCZNIKA SILNIKA WENTYL. NAWIEWU CENTRALI WENTYLACYJNEJ (DODATK. STYK)	STYCZNIK GŁ. SILNIKA NAWIEWU	WŁĄCZ. NAWIEW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

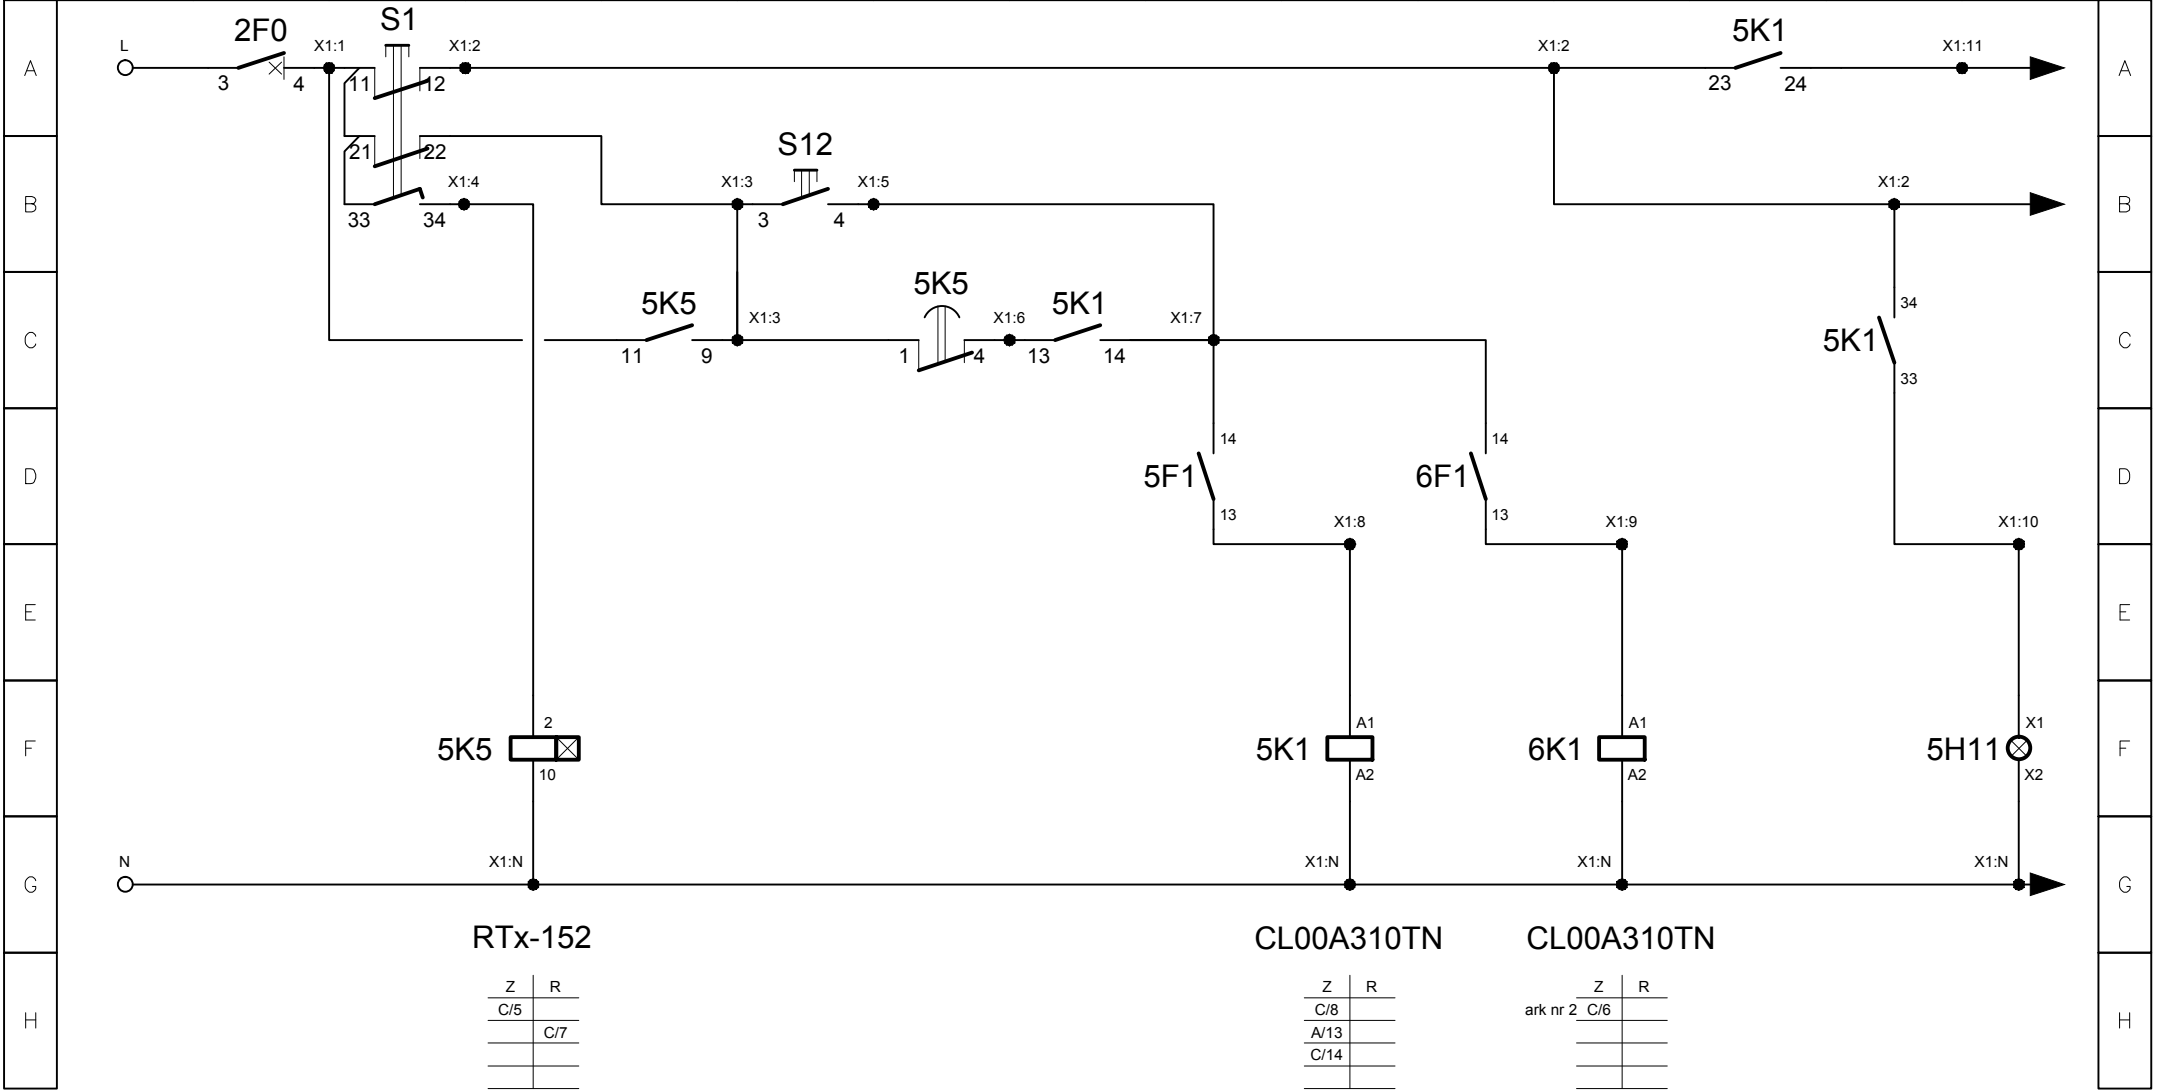

SCHEMAT IDEOWY. TABLICA TB-SG2.  
STEROWANIE WENTYLACJĄ.  
RYS NR E-17 ark nr 12z18