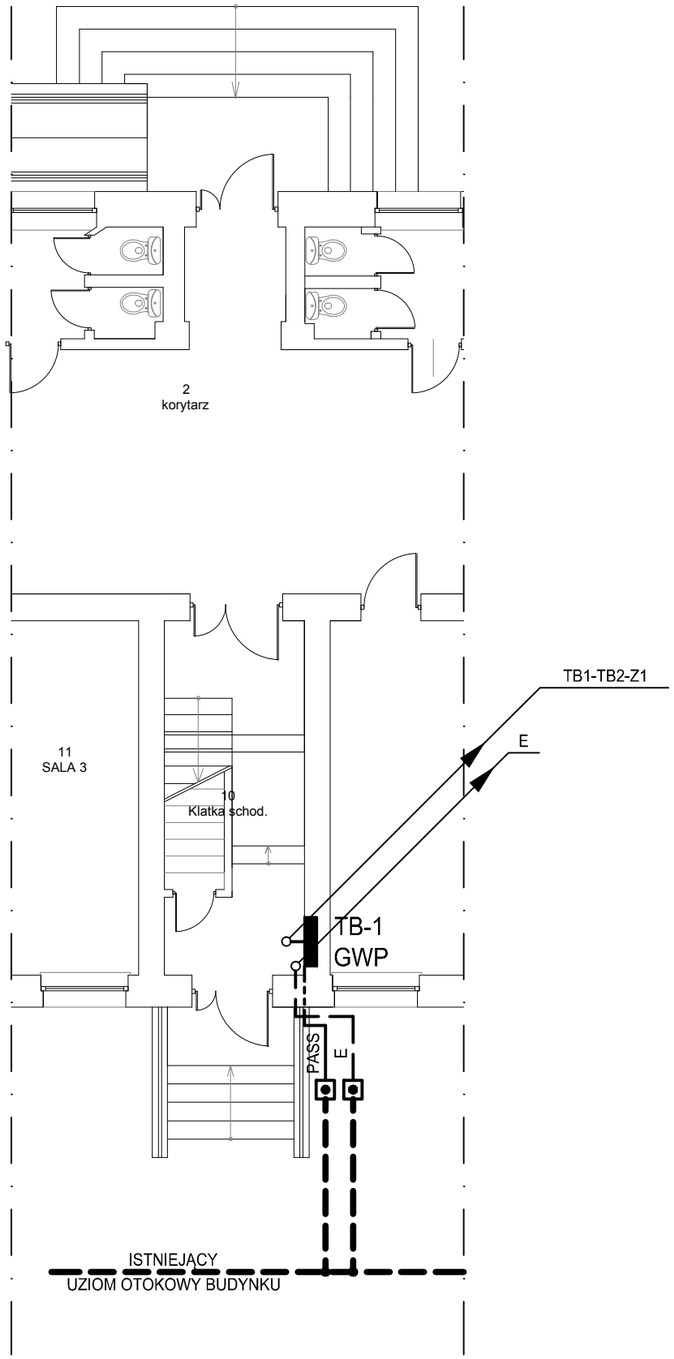

GWP TB-1 — ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA Z GŁÓWNYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU

TB-2 — PROKEKTOWANA WNĘKOWA, IZOLACYJNA OBUDOWA TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ DLA PODDASZA DO ZABUDOWY APARATÓW MODUŁOWYCH (3x18 / IP-20)

GSW — GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA - SZYNOPRZEWÓD MIEDZIANY P40x5

BEDNARKA FeZn 30x4mm

E — INSTALACJA WYRÓWNAWCZA. PRZEWÓD:
LY-żo25mm² (MAGISTRALA)
DY6mm² (LOKALNE PODŁĄCZENIA)

PASS — INSTALACJA ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWA. PRZEWÓD LY-żo25mm²

KABEL WLZ (wg schematu)

POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH

ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI W IZOLACYJNEJ KASECIE

UWAGI:

1. W BUDYNKU, PRZEWÓD INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ UŁOŻYĆ W BETONIE POSADZKI W RURZE OSŁONOWEJ RVS-21.
2. POŁĄCZENIA PEZEWODÓW INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ WYKONAĆ W METALOWYCH PUSZKACH ODGAŁĘŹNYCH Z ZACISKAMI 35mm². PUSZKI INSTALOWAĆ 0,2m NAD POSADZKĄ POD TYNKIEM.
3. GŁÓWNĄ SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ INSTALOWAĆ POD OBUDOWĄ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB-2.
4. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE URZĄDZENIA STANOWIĄCE STAŁE WYPOSAŻENIE BUDYNKU (KRANY, ZLEWOZMYWAK) I SZYNĘ PE TABLICY TB-2.
5. ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ I ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWEJ, MONTOWAĆ 0.5m NAD TERENEM.
6. WLZ UŁOŻYĆ W METALOWEJ RURZE OSŁONOWEJ Ø50mm W TYNKU.

ZUP SOCHACZEW
Zespół Usług Projektowych

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
adres: ul. 1SIERPNIA 6
96-500 SOCHACZEW
tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEGŁOWIE NA POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GIMNY działka numer ewid. 72/1	
INWESTOR	Wójt Gminy Baranów ul. Armi Krajowej 87 96-314 Baranów	data: 2017.06
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	skala: 1:100
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - FRAGMENT. INSTALACJA WLZ, WYRÓWNAWCZA I ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWA	Nr.rys. E-01
PROJEKTOWAŁ	JACEK SIEDLECKI upr.proj.nr 79 /89/WŁ izba: ŁOD/IE/3781/03	