


STEROWNIK RKG 60

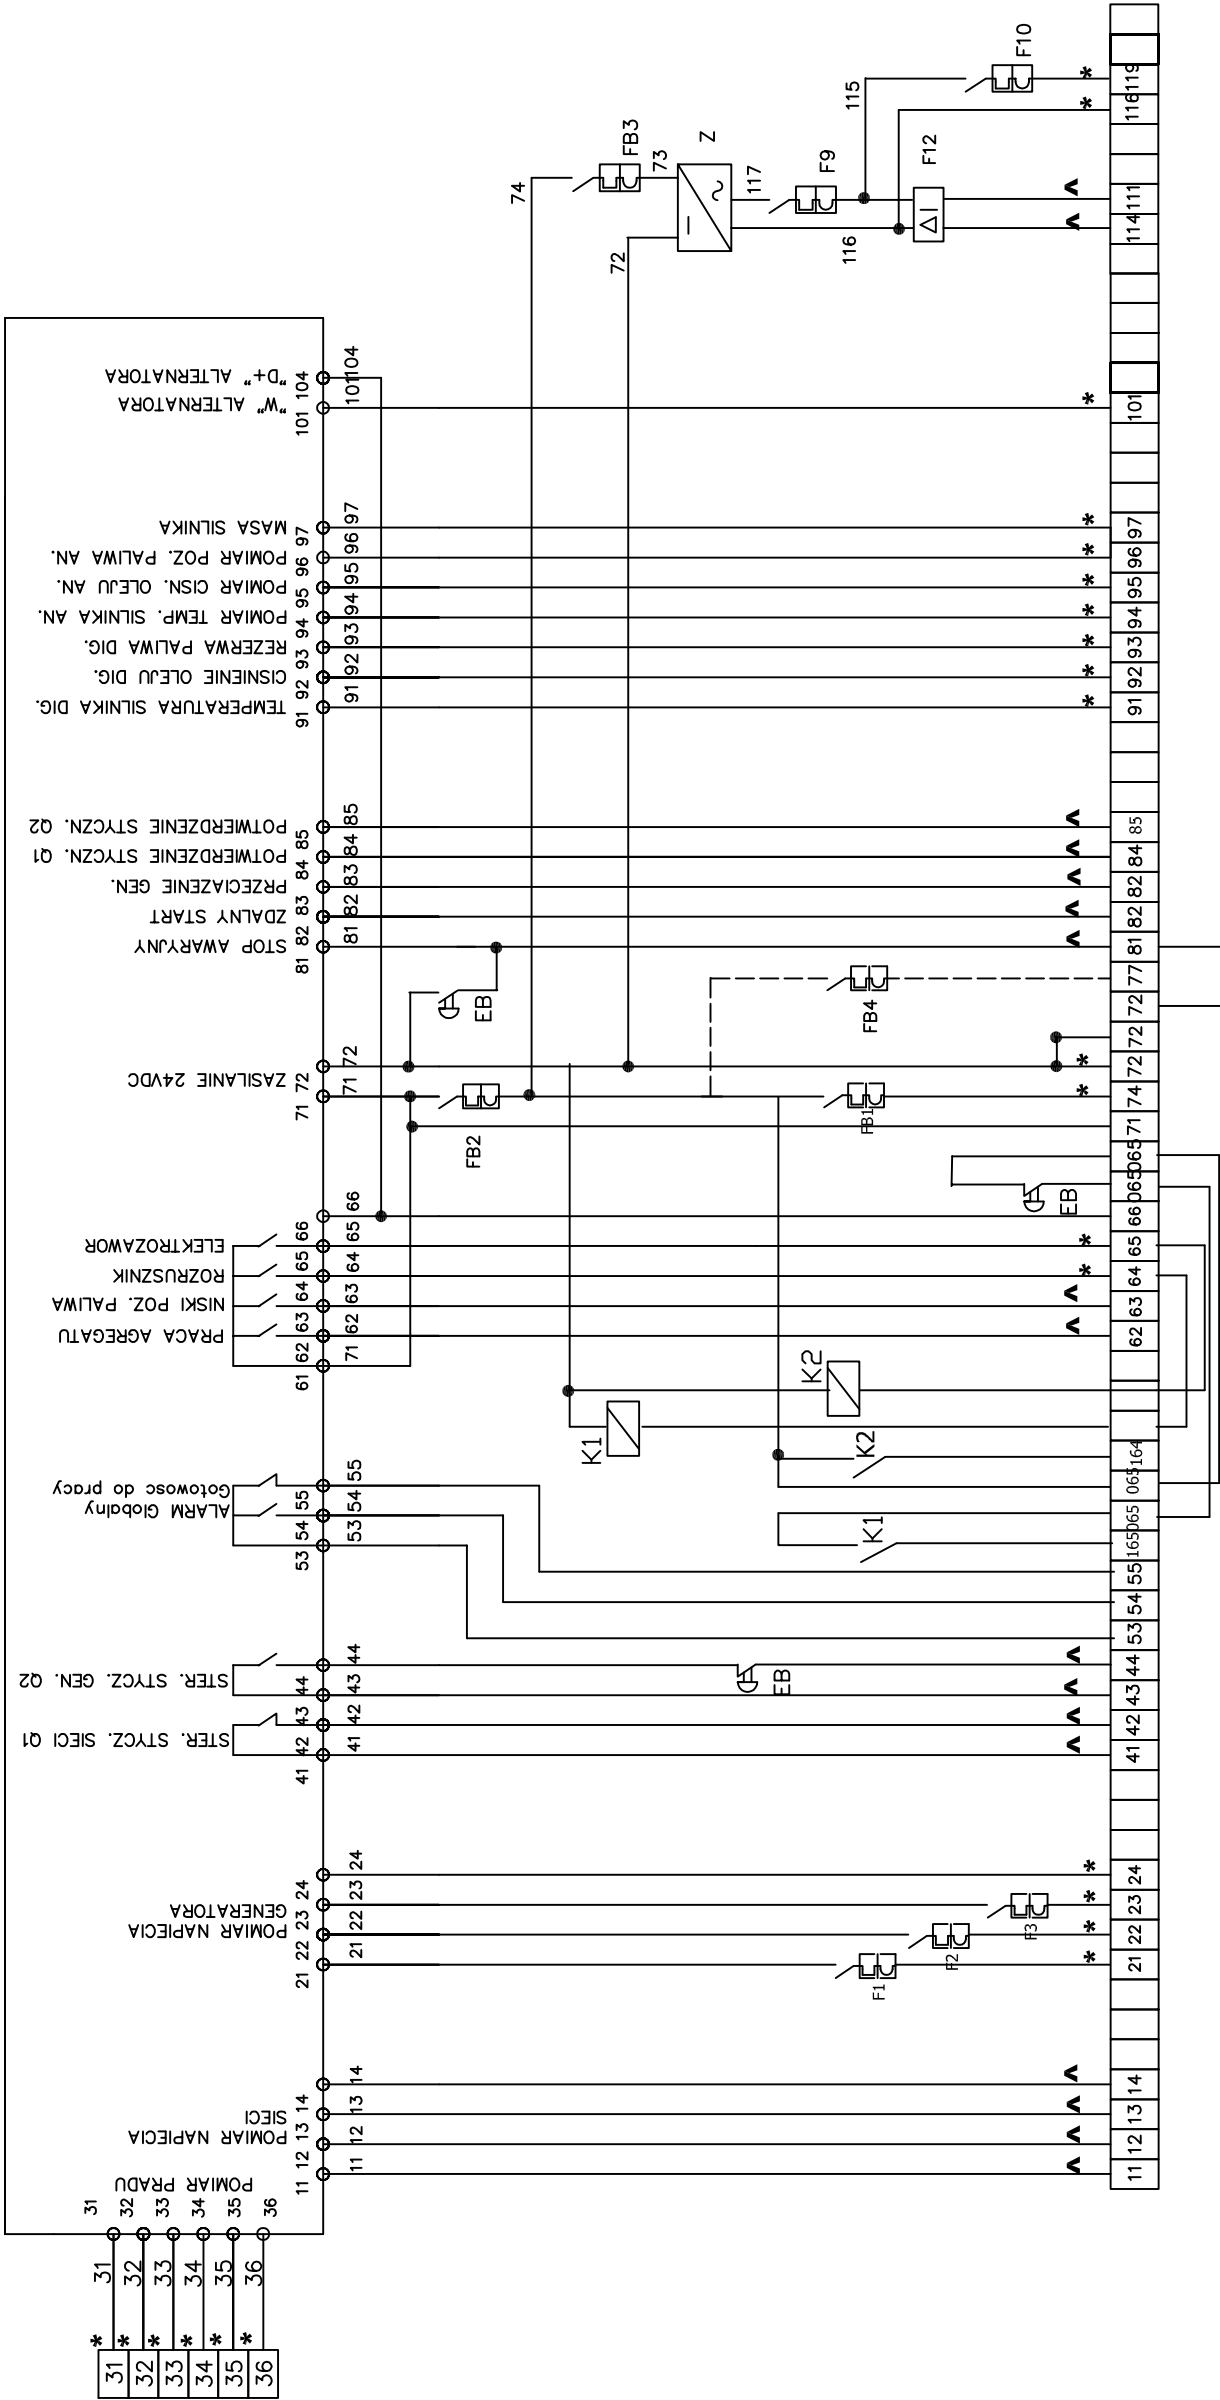

EB zewnętrzny

\* Do PW01

^ Do SZR250

----- Opcja

WG-1S  
BUD.TECHN  
POM.03  
PRZY PANELU  
MONITOR BIS

Legenda:	
FB1 - 32 A	Zabezpieczenie obwodów sterowniczych silnika
FB2 - 10A	Zabezpieczenie obw. sterowniczych
FB3 - 3A	Zabezpieczenie ładowarki obw.wtórne
FB4 - 3A	Zabezpieczenie monitora BIS lub GSM - opcja
F9 - 3A	Zabezpieczenie ładowarki obw.pierwotne
F10 - 10A	Zabezpieczenie grzałki cieczy chłodzącej
F12 - 25/0.03	Wył. różnicowo prądowy
EB	Stop awaryjny

Biuro Projektowo–Wykonawcze ekoproMag Magdalena Lewandowska os. Jana III Sobieskiego 6/20, 60–688 Poznań				
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62–306 Kołaczkowo			
Zadanie	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie			
Obiekt	Oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie gm. Kołaczkowo, działka nr 131 (obręb Kołaczkowo 0109)			
Tytuł rysunku	Schemat panelu sterującego A60			
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Projektował	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91		
Sprawił	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0179/POOE/04		
Stadium	Projekt budowlany		Data opracowania	Nr rys.
Branża	elektryczna		10.2016 r.	Skala — EL07.00